


TRIFAZIS TRANSFORMATORIUS


TIPAS		ETRZ31M-0		ALYVA BE PCB		NYNAS LYRA X		ĮTAMPOS SANTYKIS		115±9x1,778%/38,5±2x2,5%/11 kV						
SERIJOS NUMERIS		0969548		STANDARTAS		IEC 60296				Al	Vl	Žl				
PAGAMINIMO METAI		2020		AUŠINIMO TIPAS		ONAN / ONAF		NOMINALI GALIA [kVA]		25 000	25 000	25 000				
STANDARTAS		IEC 60076		GALIA		17,5 / 25 MVA		NOMINALI ĮTAMPA [kV]		115	38,5	11				
DAŽNIS		50 Hz		JUNGIMO GRUPĖ		YNyn0d11		NOMINALI SROVĖ [A]		126	375	1 312				
NUOSTOLIAI kW, GALIA 25 MVA				PEI INDEX				99,717 %				IZOLIACIJOS LYGIAI				
	Pk	Po	Pco	GALIA	25/12,5/12,5 MVA			Al [kV]	Um 123 LI 550 AC 230 LIN 250 ACN 100							
Al-Vl	116,2	13,1	0,0	KPEI	0,379 p.u.			Vl [kV]	Um 40,5 LI 185 AC 85							
Al-Žl	111,4			ŠERDIS	GOES	Žl [kV]	Um 11,5 LI 75 AC 28									
Vl-Žl	98,3															
IZOLIACIJOS KLASĖ				BENDRAS SVORIS				55,00 t				TRUMPOJO JUNGIMO ĮTAMPA %, GALIA 25 MVA				
				TRANSPORTAVIMO SVORIS				53,00 t					1	10	19	
ΔΘo				60 K				AKTYVIOS DALIES SVORIS	32,00 t				Al-Vl	10,33	9,88	9,92
ΔΘw				65 K				ALYVOS SVORIS	12,20 t				Al-Žl	17,41	16,97	17,01
								Cu APVIJŲ SVORIS	9,16 t				Vl-Žl	-	5,98	-

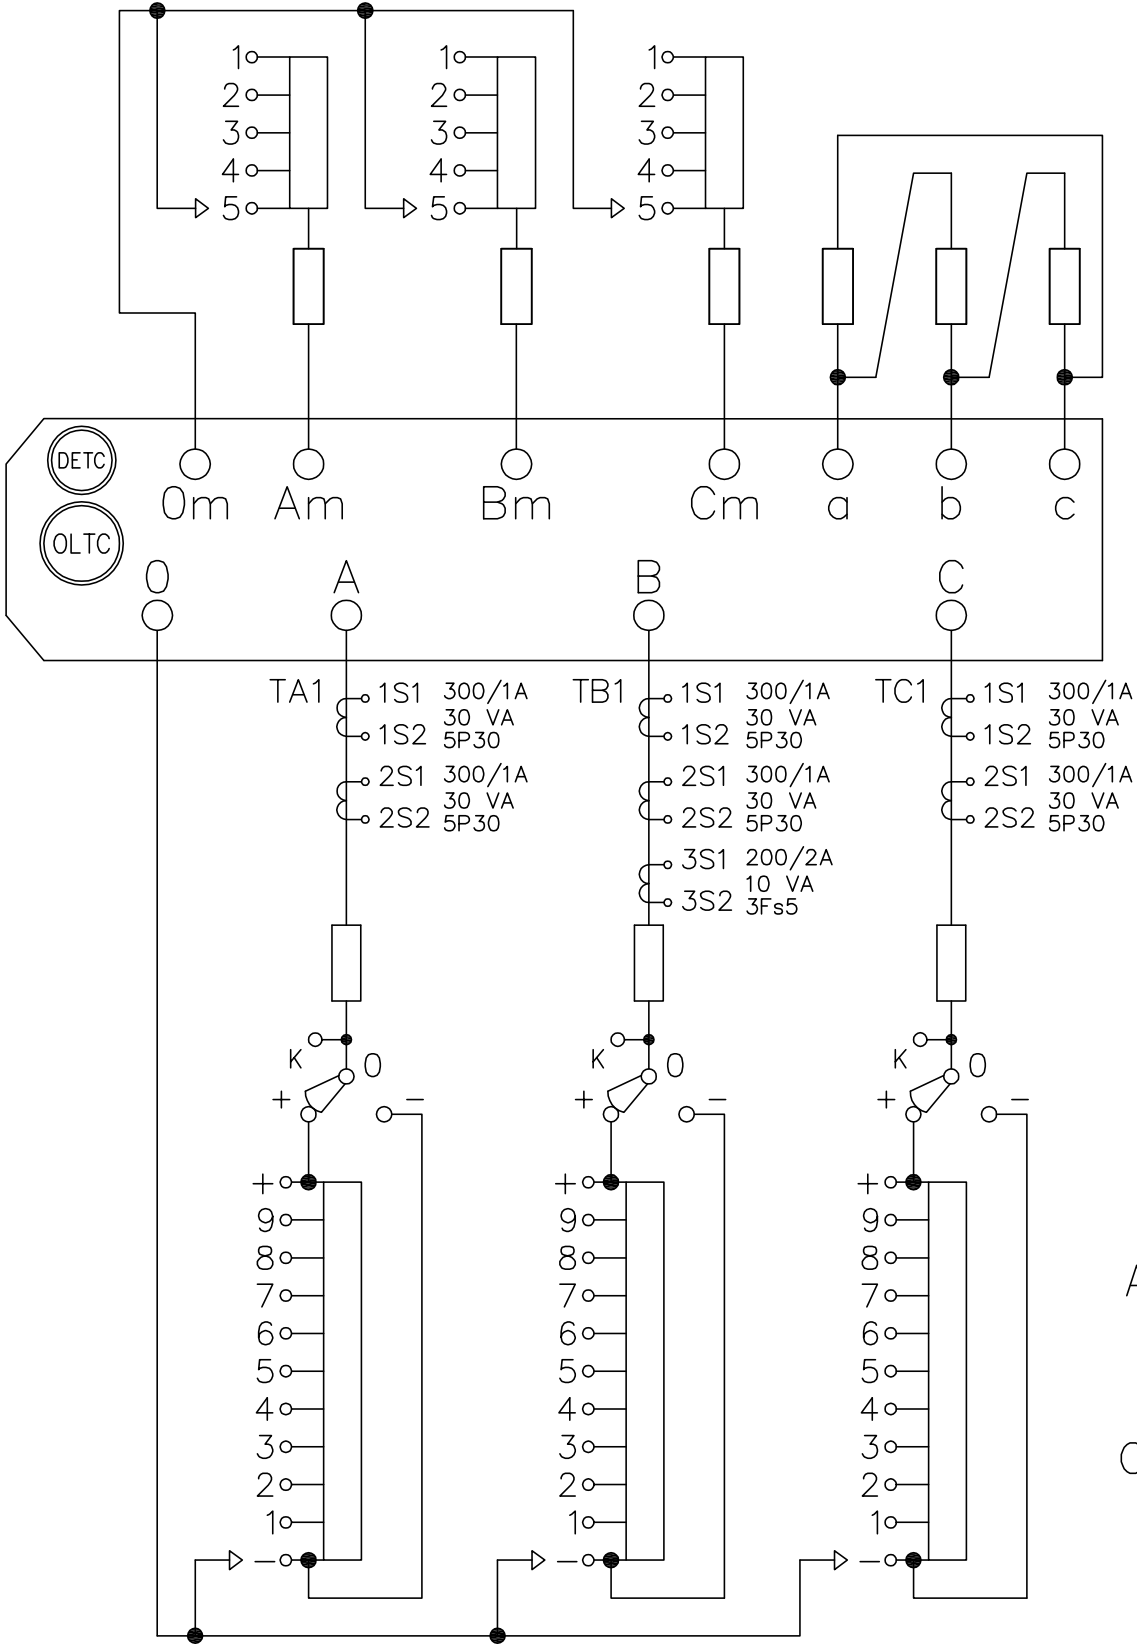

AUKŠTA ĮTAMPA		
PADĖTIS	ĮTAMPA V	SROVĖS A
1	133 402	108
2	131 358	110
3	129 313	112
4	127 268	113
5	125 224	115
6	123 179	117
7	121 134	119
8	119 089	121
9	117 045	123
10	115 000	126
11	112 955	128
12	110 911	130
13	108 866	133
14	106 821	135
15	104 777	138
16	102 732	140
17	100 687	143
18	98 642	146
19	96 598	149

VIDUTINĖ ĮTAMPA			
PADĖTIS	%	ĮTAMPA V	SROVĖS A
1	+5	40 425	357
2	+2,5	39 463	366
3	0	38 500	375
4	-2,5	37 538	385
5	-5	36 575	395

APVIJŲ JUNGIMO GRUPĖ

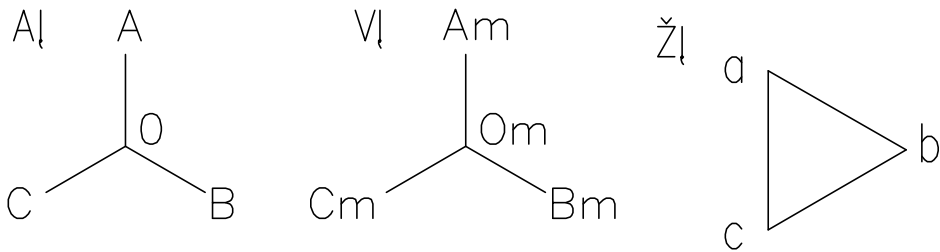

TRANSFORMATORIUS TURI BŪTI UŽPILDOMAS VAKUUME, IŠSKYRUS KONSERVATORIŲ