



SOCIETATEA PE ACȚIUNI „CARIERA MICĂUȚI”

în proces de insolvență

MD-3719, Republica Moldova, r-nul Strășeni, s.Gornoe,

IDNO/TVA: 1003600106746 TVA 8600081

IBAN: MD11AG000000022513820276,

Cod Bancar: AGRNMD2X441

Banca BC „Moldova-Agroindbank” S.A. Sucursala nr.18 Chisinau

tel: 237-64-335 fax: 64-3-30, 64-328, micauti@mail.ru

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ NR. 02/2021



1	Cod unic de identificare a produsului-tip	Agregate pentru beton, clase granulare; 8-16, 16-31,5, 32-63 (Piatra Sparta din calcar sort 8-16, 16-31,5, 32-63)
2	Utilizarea preconizată	Producerea betonului pentru construcții, căi rutiere și alte lucrări de geniu civil
3	Fabricant:	S.A. „Cariera Micăuți”
4	Sistem de evaluare și de verificare a constanței performanței	(2 +) 4
5	Standard armonizat	SM SR EN 12620+A1:2010
6	Organism acreditat, număr de identificare	Organismul de certificare produse din cadrul ICȘC „INCERTCOM” ÎS nr.930 fin 05.01.2021
7	Numărul Certificatului de control a producției în fabrică	
7	Performanța declarată	

Caracteristici esențiale prevăzute în Anexa ZA.1a din SM SR EN 12620+A1:2010		simbol	Performanța declarată/ sorturi/			Specificațiile tehnice armonizate
Forma, mărimea și masa volumetrică reală a granulelor	Clasa de granulozitate	d/D	Agregat grosier 8-16 (Piatra Sparta din calcar sort 8-16)	Agregat grosier 16-31,5 (Piatra Sparta din calcar sort 16-31,5)	Agregat grosier 32-63 (Piatra Sparta din calcar sort 32-63)	SM SR EN 12620+A1:2010
	Granulozitate, %	G	100	100		
Puritate	Părți fine, %	f				
Densitatea în stare uscată	Densitatea în stare uscată, kg/m ³	kg/m ³	1.012	1.116		
Rezistența la abraziune	Rezistența la uzură a agregatului grosier-sort 10-14 (coeficient Micro Deval), %	M _{DE}	32.6	35.00	27.0	
Conținutul de granule alungite și cubice	Conținutul de granule alungite și cubice, %	S/40	24.3	18.04		
Natura rocii	Agregat natural provenit din calcar					

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu performanțe declarate.
Această declarație de performanță este eliberată pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:
Luca Iurie



	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr.930 din 05.01.2021	Cod: RÎ-7.8	
		Ediția: 10	
		Data: 19.11.2020	
		Pagina: 1 / 6	

CENTRUL DE CERCETĂRI ȘI ÎNCERCĂRI DE LABORATOR
al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS
 mun. Chișinău str. Independenței 6/1, 77-46-38
www.incercom.md

Denumirea produsului, ambalarea, volumul lotului, data fabricării, termenul de valabilitate (după caz): piatră spartă din calcar, sort 0-4 (1 probă)
 piatră spartă din calcar, sort 4-8 (1 probă)
 piatră spartă din calcar, sort 8-16 (1 probă)
 piatră spartă din calcar, sort 16-31,5 (1 probă)
 piatră spartă din calcar, sort 32-63 (1 probă)

Solicitant: S.A „Cariera Micăuți” r. Ștrășeni, s. Gornoe

Scopul încercării: Încercări inițiale de tip.

Numărul și data de înregistrare a cererii solicitantului: nr.930 din 28.12.2020

Prelevarea mostrelor conform: SM SR EN 12620+A1:2010, mostrele au fost prelevate de către reprezentant “Cariera Micăuți” S.A

Locul prelevării mostrelor: Cariera Micăuți

Data de prelevare a mostrelor: act de prelevare a mostrelor nr. 930 din 28.12.2020

Documentul normativ pentru cerință tehnică:

SM SR EN 12620+A1:2010 „Agregate pentru beton”

Document normativ pentru metodă de încercare:

SM SR EN 933-1:2011 „Încercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor

Partea 1: Determinarea granulozității. Analiza granulometrică prin cernere

SM EN 933-4:2013,, „Încercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor

Partea 4: Determinarea formei particulelor. Coeficient de formă

SM SR EN 1097-1:2016 „Încercări pentru determinarea proprietăților mecanice și fizice ale

agregatelor. Partea 1: Metode pentru determinarea rezistenței la uzură (Micro-Deval)

SM SR EN 1097-3:2011 „ Încercări pentru determinarea proprietăților mecanice și fizice ale

agregatelor. Partea 3: Metode pentru determinarea masei volumice in vrac si a porozității intergranulare

Echipamentul folosit pentru încercări:

Mașina de compresiune FRB 130-600kNcertificat de etalonare MD 10 3.2-295/2020 din 25.05.2020

Aparat de cântărit PA 4102Ccertificate de etalonare MD 10 3.2-305/2020 din 25.05.2020

Dulap de uscare tip SNOL 58/350 certificat de etalonare MD 10 3.4-1279/2019 din 04.12.2019


Set de site certificat de etalonare nr.8.1-105—8.1-128 din 2020



Cilindru cu un piston certificat de atestare nr.25

Condițiile climaterice la efectuarea încercărilor:

Temperatura aerului, °C +21

Umiditatea relativă a aerului, % 64



 INCERCOM Centrul de Cercetări și Încercări de Laborator	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr.930 din 05.01.2021	Cod: RÎ-7.8	 MOLDAC REPUBLICA MOLDOVA SSI EN 1501/EC 17023:2018 LL-021
		Ediția: 10	
		Data: 19.11.2020	
		Pagina: 2 / 6	

Data începutului încercării: 29.12.2020

Data finisării încercărilor: 05.01.2021

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

Piatră spartă din calcar, sort 0-4 (C-ra. Micăuți)

Denumirea indicilor	U/M	nr./ site	DN pentru produs	DN pentru metoda de încercări	Cerințele conform DN	Date reale
Compoziția granulometrică	%	8	SM SR EN 12620+A1:2011 pct. 4.3.2 Anexa B tab. B1	SM SR EN 933-1:2011	100	100
	%	5,6			95-100	99,74
	%	4			85-99	97,81
	%	2			-	60,88
	%	1			-	37,99
	%	0,5			CP 5-45	25,34
	%	0,250			-	14,34
	%	0,125			-	7,90
	%	0,063			-	0,98
	%	<0.063			-	0,00
Modul de finețe	-	-	SM SR EN 12620+A1:2010 Anexa B tab.B2	-	CF 4,0-2,4	3,56
Densitatea in stare uscată	kg/m ³	-	-	EN 1097-3:2011 Pct.6	-	1,295

Executantul

/specialist/ Gîrlea V.





/specialist/ Sîrbu D.

Șeful CCÎL ICȘC „INCERCOM”is

Mornealo N.



 INCERCOM Centrul de Cercetări și Încercări de Laborator	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr.930 din 05.01.2021	Cod: RÎ-7.8	 MOLDAC REPUBLICA MOLDOVA 2018/11/15/IEC 17025:2018 IL-021
		Ediția: 10	
		Data: 19.11.2020	
		Pagina: 3 / 6	

Data începutului încercării: 29.12.2020

Data finisării încercărilor: 05.01.2021

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

Piatră spartă din calcar, sort 4-8 (C-ra.Micăuți)

Denumirea indicilor	U/M	nr./ site	DN pentru produs	DN pentru metoda de încercări	Cerințele conform DN	Date reale
Compoziția granulometrică	%	16	SM SR EN 12620+A1:2011 pct. 4.3.2	SM SR EN 933-1:2011	100	100
	%	11,2			98-100	100
	%	8			85-99	97,98
	%	5.6			-	36,18
	%	4			0-20	2,37
	%	2			0-5	0,33
	%	<2			-	0,00
Determinarea rezistenței la uzură	-	-	SM SR EN 12620+A1:2010 pct.5.3	SM SR EN 1097-1:2016 Pct 6	Conform Tab.14 ≤25	24,8 M _{DE} 25
Densitatea in stare uscată	kg/m ³	-	-	EN 1097-3:2011 pct.6	-	1,084
Conținutul de granule alungite și cubice	%	-	SM SR EN 12620+A1:2010 Tab.9	SM EN 933-4:2013 pct.7	Conform tab.9 ≤20	17,0 S/20

Executantul



/specialist/ Gîrlea V.

Șeful CCÎL ICȘC „INCERCOM”Îs

Sîrbu /specialist/ Sîrbu D.

Mornealo N.



 INCERCOM Centrul de Cercetări și Încercări de Laborator	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr.930 din 05.01.2021	Cod: RÎ-7.8	 MOLDAC REPUBLICA MOLDOVA ISO 9001:2015 11-021
		Ediția: 10	
		Data: 19.11.2020	
		Pagina: 4 / 6	

Data începutului încercării: 29.12.2020

Data finisării încercărilor: 05.01.2021

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

Piatră spartă din calcar, sort 8-16

Denumirea indicilor	U/M	nr./ site	DN pentru produs	DN pentru metoda de încercări	Cerințele conform DN	Date reale
Compoziția granulometrică	%	31,5	SM SR EN 12620+A1:2011 pct. 4.3.2	SM SR EN 933-1:2011	100	100
	%	22,4			98-100	100
	%	16			85-99	95,67
	%	11,2			-	44,69
	%	8			0-20	4,04
	%	4			0-5	0,20
	%	<4			-	0,00
Determinarea rezistenței la uzură	-	-	SM SR EN 12620+A1:2010 pct.5.3	SM SR EN 1097-1:2016 Pct 6	Conform Tab.14 ≤35	32,6 M _{DE} 35
Densitatea în stare uscată	kg/m ³	-	-	EN 1097-3:2011 pct.6	-	1,012
Conținutul de granule alungite și cubice	%	-	SM SR EN 12620+A1:2010 Tab.9	SM EN 933-4:2013 pct.7	Conform tab.9 ≤40	24,3 S/40

Executantul

/specialist/ Gîrlea V.



Sîrbu D. /specialist/ Sîrbu D.

Șeful CCÎL ICȘC „INCERCOM”îs



Momealo N.



 INCERCOM Centrul de Cercetări și Încercări de Laborator	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr.930 din 05.01.2021	Cod: RÎ-7.8	 MOLDAC REPUBLICA MOLDOVA 191 EN ISO/IEC 17025:2018 IL-021
		Ediția: 10	
		Data: 19.11.2020	
		Pagina: 5 / 6	

Data începutului încercării: 29.12.2020

Data finisării încercărilor: 05.01.2021

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

Piatră spartă din calcar, sort 16-31,5

Denumirea indicilor	U/M	nr./ site	DN pentru produs	DN pentru metoda de încercări	Cerințele conform DN	Date reale
Compoziția granulometrică	%	63	SM SR EN 12620+A1:2011 pct. 4.3.2	SM SR EN 933-1:2011	100	100
	%	45			98-100	100
	%	31,5			85-99	99,13
	%	22,4			-	64,67
	%	16			0-20	14,27
	%	8			0-5	1,33
	%	<8			-	0,00
Determinarea rezistenței la uzură	-	-	SM SR EN 12620+A1:2010 pct.5.3	SM SR EN 1097-1:2016 Pct 6	Conform Tab.14 ≤35	35,0 M _{DE} 35
Densitatea în stare uscată	kg/m ³	-	-	EN 1097-3:2011 pct.6	-	1,116
Conținutul de granule alungite și cubice	%	-	SM SR EN 12620+A1:2010 Tab.9	SM EN 933-4:2013 pct.7	Conform tab.9 ≤20	18,04 S/20

Executantul



/specialist/ Gîrlea V.

Sorbu /specialist/ Sîrbu D.

Șeful CCÎL ICȘC „INCERCOM” îs



Mornealo N.

	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr.930 din 05.01.2021	Cod: RÎ-7.8	
		Ediția: 10	
		Data: 19.11.2020	
		Pagina: 6 / 6	

Data începutului încercării: 29.12.2020

Data finisării încercărilor: 05.01.2021

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

Piatră spartă din calcar, sort 32-63

Denumirea indicilor	U/M	DN pentru produs	DN pentru metoda de încercări	Cerințele conform DN	Date reale
Determinarea rezistenței la uzură	-	SM SR EN 12620+A1:2010 pct.5.3	SM SR EN 1097-1:2016 Pct 6	Conform Tab.14 ≤ 35	27,0
					M _{DE35}

Notă: Înaintea de a fi supuse încercărilor, materialele au fost spălate conform cerințelor SM SR EN 933-1:2016 .

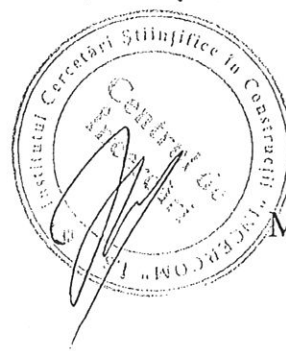
Executantul

/specialist/ Gîrlea V.

Sorley /specialist/ Sîrbu D.

Șeful CCÎL ICȘC „INCERCOM”ÎS

Mornealo N.



Un exemplar a raportului de încercări este predat pentru:

1. "Cariera Micăuți" S.A
2. CCÎL „INCERCOM”ÎS

Notă 1: Incertitudinea poate fi indicată la solicitarea clientului;

Notă 2: Indicatorii neacoperiți de acreditare se marchează cu *;

Notă 3: Rezultatele obținute prin subcontractare se marchează cu **.

În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

Rezultatele încercărilor se referă la probele testate. Copia raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei Centrului de Cercetări și Încercări de Laborator al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM”ÎS. Retipărirea raportului de încercări sau reproducerea fără permisiunea Centrului de Cercetări și Încercări de Laborator al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM”ÎS este strict interzisă.

