


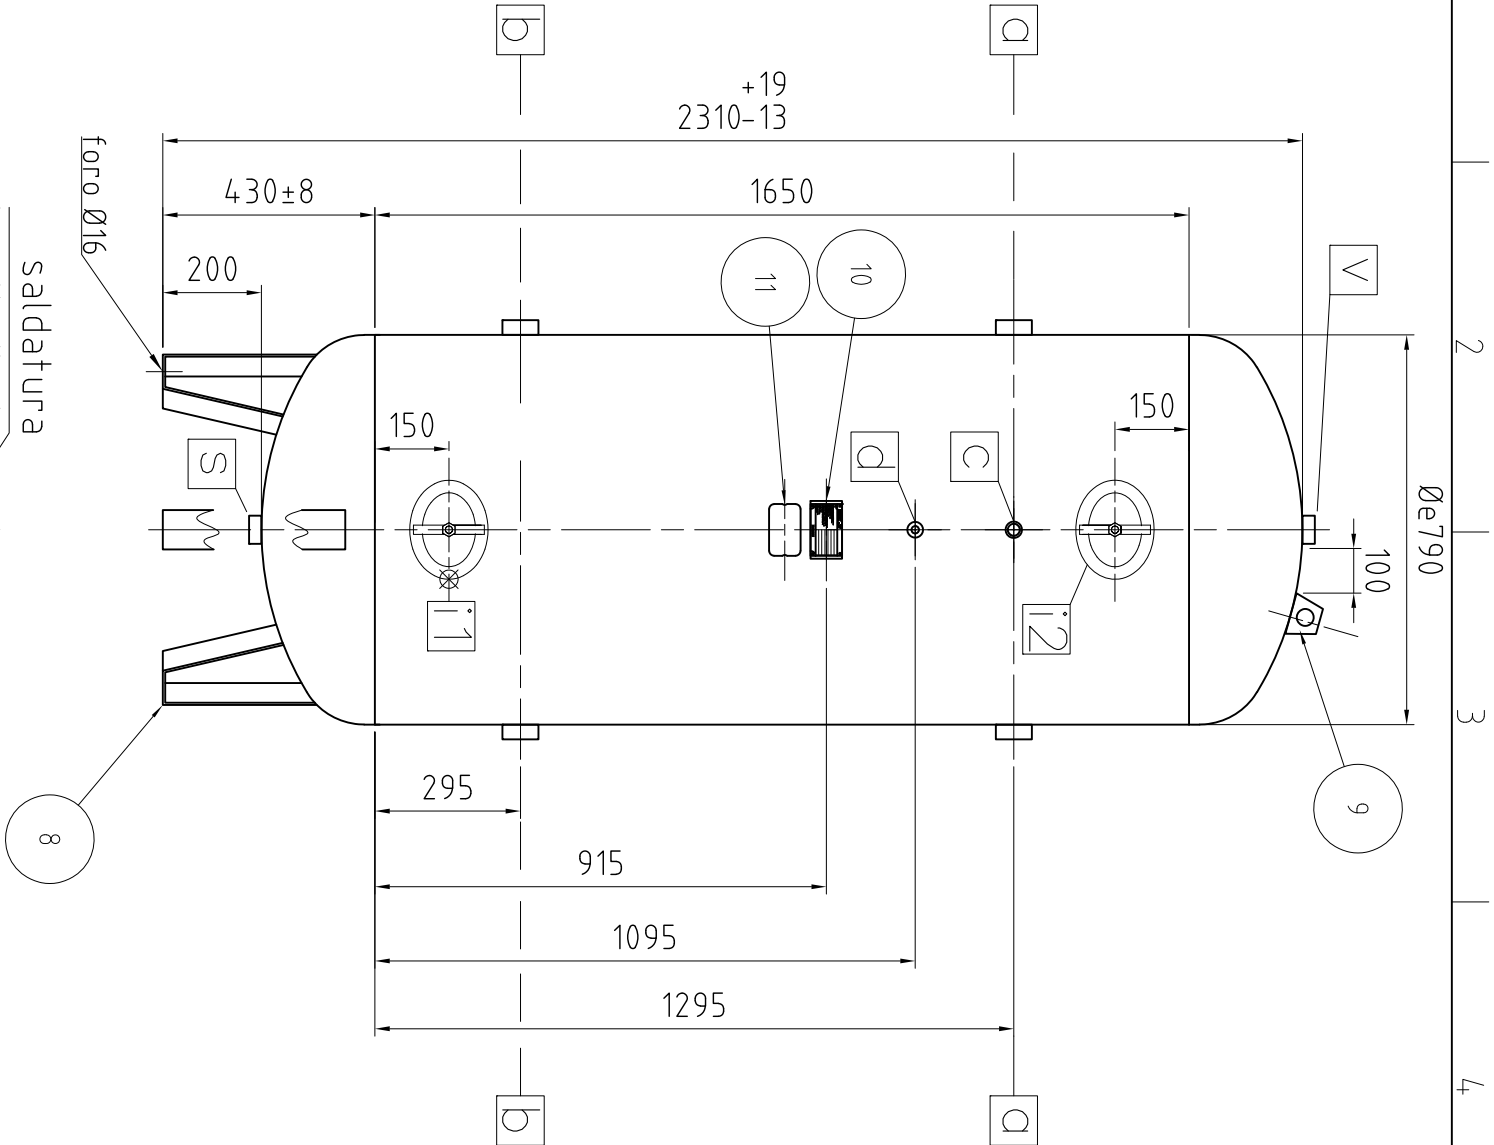

5		6		7		8	
	11	1	Targa grezzo/Name plate	dis.8137			
	10	1	Targa PED/Name plate PED	dis.7394			
	9	1	Anello di sollevamento/Lifting lug	tipo G1 dis.1141			-
	8	3	Piede/Leg	dis.9997			-
v	7	1	Manicotto mezzo/Half coupling	G 1"1/4 H=25			Valvola di sicurezza - Safety valve
s	6	1	Manicotto mezzo/Half coupling	G 1"1/4 H=25			Scarico - Drain
i1-i2	5	2	Passo di mano/Hand hole	100x150			Apertura d'ispezione - Inspection opening - OPTIONAL
d	4	1	Manicotto mezzo/Half coupling	G 3/8" H=15			Servizio - Service
c	3	1	Manicotto mezzo/Half coupling	G 3/4" H=20			Servizio - Service
b	2	2	Manicotto mezzo/Half coupling	G 2" H=30			Ingresso - Inlet
a	1	2	Manicotto mezzo/Half coupling	G 2" H=30			Uscita - Outlet
Dett. Item	Qty	Description		Standard	Service		

CARATTERISTICHE SERBATOIO/DESIGN DATA:

Capacità/Capacity: ~1000 lt.
Peso a vuoto/Empty Weight: 207 Kg (serb.zincato/galvanized vessel +10%)
Pressione di progetto/Design pressure: 16 bar
Temperatura di progetto/Design temperature: -10° ÷ +120°C
Fluido/Fluid: Group 1/Group 2
Codice di calcolo/Design code: VSR REV.95 ED.99
Collaudo/Test: 2014/68/UE PED
POSSIBILI TRATTAMENTI/TREATMENTS:

TRATTAMENTO INTERNO/Internal treatment:	TRATTAMENTO ESTERNO/External treatment:
GREZZO/NONE	GREZZO/NONE
GREZZO/NONE	VERNICIATO RAL 5015/Painted RAL 5015
ZINC. A BAGNO CALDO/Galvanized	ZINC. A BAGNO CALDO/Galvanized
VITROFLEX	VERNICIATO RAL 5015/Painted RAL 5015
ZINC. A BAGNO CALDO/Galvanized+VITROFLEX	ZINC. A BAGNO CALDO/Galvanized

NOTE:
➤ LE APERTURE DI ISPEZIONE VENGONO MONTATE SOLO SU RICHIESTA DEL CLIENTE/ INSPECTION OPENING ONLY ON REQUEST
➤ Tolleranze di assemblaggio sulle quote lineari e angolari prive di indicazione specifica, in accordo con UNI EN 22768/1-V/Linear and angular tolerances without reference in accordance with UNI EN 22768/1-V.
➤ Costruzione in accordo con il disegno di approvazione n°20031/Construction according to drawing n°20031

5	27/06/18	Aggiornato cartiglio e modificato disegno di approvazione.		Mariotto	Bedendo
4	19/02/18	Modificato interasse fori piedi, era 694.		Mariotto	Bedendo
3	12/07/17	Modificato manicotti sui fondi, erano G2"		Mariotto	Bedendo
2	30/01/17	Aggiornato Direttiva Ped		Mariotto	Cervellari
Rev.	Data	Descrizione		Disegnatore	Verificatore

Revisions		Sostituisce		Unità	
Codice	212HP150801T	Scala	1:15	R4	mm
Descrizione	A/C VERTICALE TIPO 1000/16 bar (-10+120) art.212 VSR				
File	13188R5.dwg	Disegnatore	Lucchin S.		
Riferimenti	Sicc tech	Verificatore	Bedendo F.		
VIALE PORTA P.O.89 45100 ROV/GO (ITALY) Phone +390425403111 Telefax +390425403177		Data		Revisione	
Siccotech srl		10/01/13		5	
A3		13188		N. disegno	
10/01/13		10/01/13		10/01/13	