

Общие указания:

Проект электроснабжения с Аменагііі теренулі де жоасă рентру соріі де тоате варстеіе г-нул. Donduseni Sat.Plop разработан на основании:
 - Технического задания, материалов обследования, нормативных документов, согласований с заинтересованными организациями.
 Технические характеристики:
 -- Расчётная мощность - 0,2кВт
 -- Напряжение сети - 220В.
 Местность в зоне проектирования относится к III категории по гололёду и III району по скорости ветра.
 Максимальная температура воздуха +40 °С
 Минимальная температура воздуха -35 °С

Проектном предусмотрено наружная часть электроснабжения осуществляется от существующей ст.5/2ПТ8Т1 с трансформатором на 160кВА. И проектируемой ВЛИ-0,4кВ Шит установлен на трубе, защитный коммутационный аппарат в соответствии с одноконтурной схемой,

По надёжности электроснабжения относится к потребителям III категории и не требуется установка автономного источника питания.



Заземление и защитные меры безопасности

В проекте предусмотрено устройство заземляющего устройства и выполнено уравнение потенциалов, принята система заземления TN-C-S. На вводе в здание выполнено повторное заземление ЭУ нулевого провода. Разделение на нулевой рабочий и нулевой защитный проводники выполнено в шите ЩУРН. Для защиты от поражения электрическим током все металлические части технологического и электротехнического оборудования, нормально не находящиеся под напряжением заземлить путём присоединения их к РЕ проводнику.
 Основная мера защиты от поражения электрическим током защитное автоматическое отключение.

Охрана труда и техника безопасности.

При производстве всех видов работ должна быть обеспечена безопасность выполнения работ в соответствии со СНиП III-4-80, "Техника безопасности в строительстве" и "Правил техники безопасности при строительстве линий электропередач".

SCHEMĂ MONOFILARĂ
Obiect: Аменагііі теренулі де жоасă рентру соріі де
toate varstele г-нул. Donduseni Sat.Plop
Adresa: г-нул. Donduseni Sat.Plop
Beneficiar: SRL "Atlantex-grup"

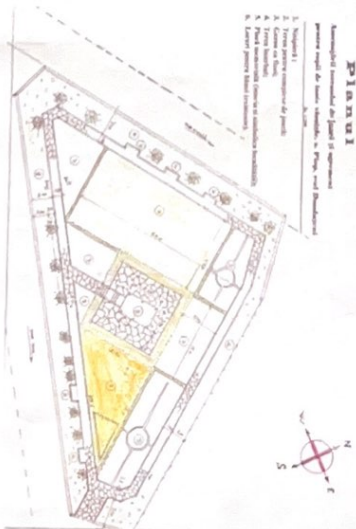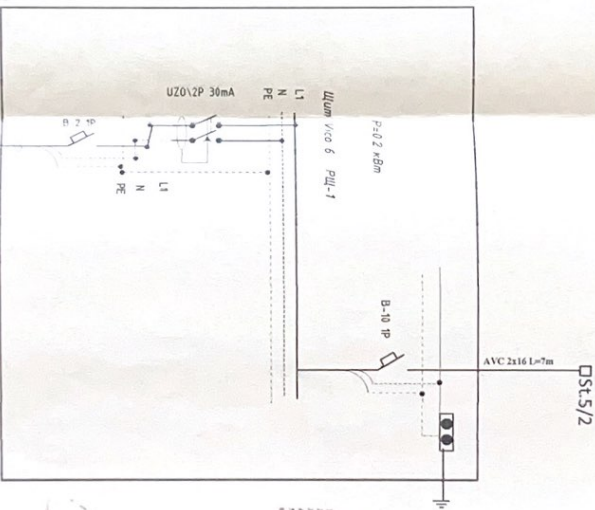

Certificat seria P-2020 №0622		06/08/23-AEES	
Аменагііі теренулі де жоасă рентру соріі де тоате варстеіе г-нул. Donduseni Sat.Plop			
Retelele electrice		Faza	
Schema monofilara		Coala	Coli
		îi «JOSAN SERGIIE»	