


wilo

Pompa subm. pt. ape uzate Rexa CUT GI03.26/S-T15-2-540



Proiect
Nr. proiect

Intocmit la: 2018-05-09
Intocmit de:


wilo

Curbe caracteristice

Pompa subm. pt. ape uzate

Rexa CUT GI03.26/S-T15-2-540

Puterea raportata la Ape uzate [100%] ; 293K; 998,19kg/m³; 1,0004mm/s
Tolerante conform ISO 9906 / Anexa A.2

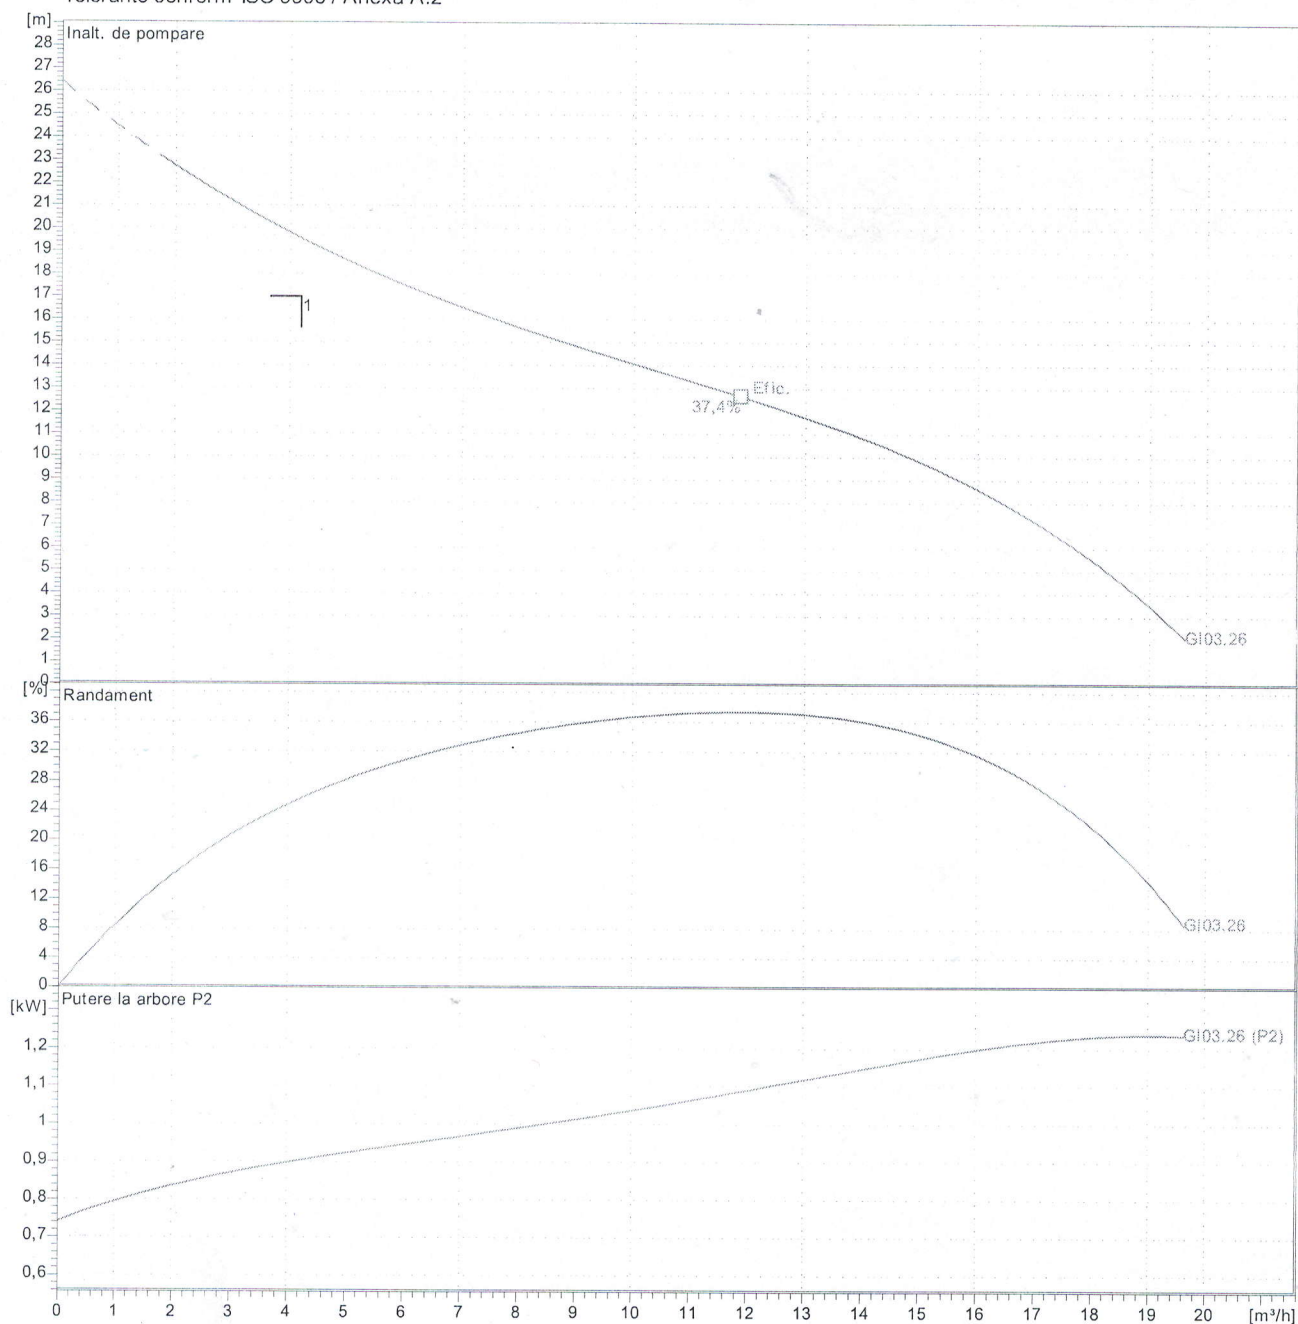

Pompa			Date in punctul de functionare		
O rotor	proiectat	135 mm	Debit volumetric	4,5	m³/h
Turatia nominala	2900	1/min	Inalt de pompare	19,2	m
Frecventa	50	Hz	Puterea la arbore P ₂	0,92	kW
Tip rotor	Einkanallaufgrad mit Schneidwerk		Randamentul pompei	26,5	%
Motor			Puterea absorbita P ₁	1,3	kW
Puterea de dimensionare	1,5	kW	Valoarea NPSH a pompei		m
Protectia anti-ex sel.	--		Turatia	2900	1/min

Proiect
Nr. proiect


Intocmit la: 2018-05-09
Intocmit de:

wilo


Date tehnice

Pompa subm. pt. ape uzate

Rexa CUT GI03.26/S-T15-2-540

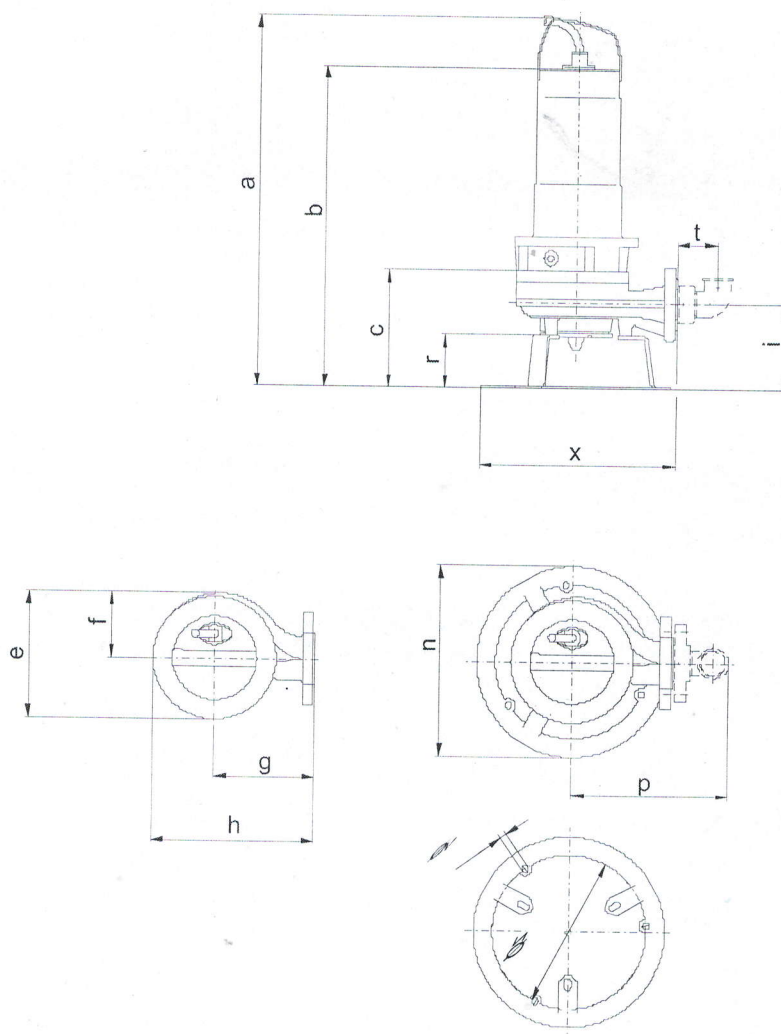

Dimensiuni în mm				Racorduri
a	606	v	11	Racord aspiratie
b	524	x	318	
c	193	z	250	
e	205			Racord de evacuare DN32/DN40/Rp1 1/4 PN 10
f	105			
g	163			
h	263			Transportable pump foot Art. 6069669
i	140			
n	310			
p	254			
r	88			
t	66			



АО «Бетакон»
МД 3805, г.Комрат, ул. Ленина, 2
Тел.: 0 (298) 3-31-18; Факс: 0 (298) 3-30-60



Сертификат качества

Изготовлено в Молдове

Конструкции железобетонные для канализации

наименование изделия, ГОСТ 8020-90

№ 20

от «11» декабря 2018 г.

Номер партии 130; 131; 163; 164; 166

Марка и число изделий КС 10-9=32шт.; КС 15-9=1шт.; КС 15-6=1шт.;
ПН 15А=1шт.; ПН 15-1 ф 700=1шт.

Дата изготовления изделий 29.08; 30.08; 15.10; 16.10; 19.10.182.

Класс или марка бетона по прочности кг/см² B15 M5200

Отпускная прочность бетона, % 70%; 100%

Морозостойкость бетона F-циклов 50 Протокол № 5 ИЛ АО «Бетакон»

Водонепроницаемость W 4 Протокол № 10-3 CI SRL "Inmacomproiect"

Водопоглощение бетона, % ____ Протокол № ____ ИЛ АО «Бетакон»

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов A_{эфф} 21.5Bq/kg

Report № 3082-A LI al IS «CMAC»

Класс бетона по прочности на

Протокол № ____

растяжение при изгибе ____

CI SRL "Inmacomproiect"

Сертификат соответствия

Регистрационный номер 001032

Действителен до 07 августа 2020 г.

Нач. ОТК и Лаборатории АО «Бетакон»



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
SERVICIUL DE SUPRAVEGHERE DE STAT
A SĂNĂTĂȚII PUBLICE
СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА
ЗА ОБЩЕСТВЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ
CENTRUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
2028, Кишинэу, ул. Г.Асви 67 а
Тел. +373 22 574501, Факс +373 22 729725
IDNO 1007601001123
e-mail: cnspp@cnspp.md; anticamera@cnspp.md



DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MS AL RM / Утверждена МЗ РМ 31.10.11 № 828
Centrul de încercări de laborator acreditat
în Sistemul Național de Acreditare în Domeniul
Evaluării Conformității Produselor
Испытательный лабораторный центр
аккредитованный Национальным Аккредитационным
Центром РМ MOLDAC Certificat nr. LI-044 din
02.06.2014 valabil până la 16.02.2018
Accreditat în Sistemul Ministerului Sănătății RM
Аккредитован в Системе Министерства
Здравоохранения РМ Certificat nr. 2293 din
24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR / Санитарное заключение
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE / для пищевых и непищевых продуктов
Sanitarное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din luna "11" mai

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции
Stații de epurare a apelor menajere de tip „TOPAS 3 - 300” cu capacitatea de la 0,75 m³/zi
пână la 45,0 m³/zi și „TOPAS 2x300S” cu capacitatea de 98,0 m³/zi

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea
completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)
HG nr.950 din 25.11.2013

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / Организация произв./импортер, страна происхождения
Republica Moldova, "BONCOM" SRL,

Destinatarul avizului sanitar / Получатель санитарного заключения
"BONCOM" SRL, mun.Chisinau, str.Podgorenilor 41, tel.+37322 436077

Ca temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) au servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило
Demers, aviz tehnic nr. 1-4 din 31.03.2017 eliberat de Ministerul Dezvoltării Regionale și
Construcțiilor, proces verbal de încercări nr.151 din 25.07.2013

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză/перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)
Caracteristica sanitară a produselor/sанитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы) Normativul sanitar / санитарный норматив

CBO₅, mg O₂/l < 25,0

CCO, mg O₂/l < 125,0

număr bacterii coliforme lactozopozitive, UFC/l 5000

Alți parametri corespund prevederilor HG nr.950 din 25.11.2013

Domeniu de utilizare / Область применения: Epurarea biologică a apelor menajere
și de producere pentru localități și obiective separate

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования,
хранения, транспортировки, меры безопасности: Avizarea suplimentară a amplasării
instalațiilor și evacuării apelor epurate în fiecare caz concret.

AVIZUL SANITAR este valabil până la / Санитарное Заключение действительно до: 30 mai 2020

ADJUNCTUL MEDICULUI ȘEF SANITAR DE STAT AL REPUBLICII MOLDOVA

Iurie PINZARU

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

L.S.

CNSP/HUO3

SP

10XVI25



(semnătura / подпись)

CGHO3

0044928

03



