

CERTIFICAT

CERTIFICAT DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-135-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

AGREGATE PENTRU:

- Betoane

- Lucrări de inginerie civilă și drumuri

Agregat grosier din calcar, sort: 8-22,4 mm; 8-32 mm; 16-31,5 mm; 31,5-63 mm;

Amestec de agregate de calcar, sort 0-8 mm; 0-16 mm; 0-20 mm; 0-32 mm; 0-40 mm

Categoriile de performanță sunt prezentate în anexă.

Produs de:

PIETRIȘCOM SRL,

str. Costișei, 51, mun. Orhei, Republica Moldova.

Loc de producție: **str. Costișei, 51, mun. Orhei.**

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului

SM SR EN 12620+A1:2010

SM SR EN 13242+A1:2010

în sistemul 2+ sunt aplicate și controlul producției în fabrică (CPF) este evaluat ca fiind în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 22.03.2021 și va rămâne valabil până la data de 21.03.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

de vizat
până în
martie
2022


de vizat
până în
martie
2023



Director General

Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

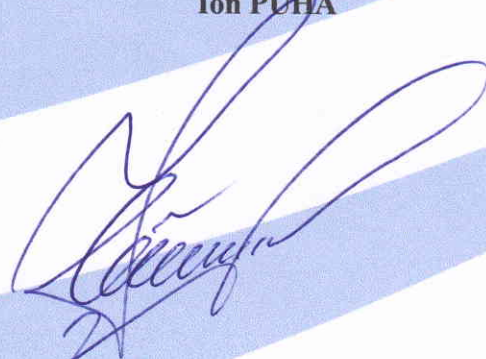

**ANEXĂ LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN
FABRICĂ, Numărul: CPF-135-2021**


Caracteristici	Clasă de granulozitate	0-8 mm	0-16 mm	0-20 mm	0-32 mm	0-40 mm
	Standard de referință	SM SR EN 12620+A1:2010	SM SR EN 13242+A1:2010			
Granulozitate (Declarată), Categorie		G _f 85	G _A 85	G _A 85	G _A 100 (G _T)	G _A 100 (G _T)
Conținut de părți fine, Categorie		f 3	f 1,5	f 1,5	f 2	f 2
Rezistența la uzură, Categorie		-	M _{DE} 25	M _{DE} 25	M _{DE} 30	M _{DE} 30
Indice de formă, Categorie		-	SI 20	SI 20	SI 20	SI 20
Absorbția apei, %		-	1,51	1,52	5,62	5,62
Rezistența la îngheț-dezgheț, Categorie		-	Rezistent	Rezistent	-	-
Densitatea reală în stare uscată, Mg/m ³		2,62				
Densitatea în vrac în stare uscată, Mg/m ³		1,205	1,165	1,155	1,225	1,261

Caracteristici	Clasă de granulozitate	8-22,4 mm	8-32 mm	16-31,5 mm	31,5-63 mm
	Standard de referință	SM SR EN 12620+A1:2010	SM SR EN 13242+A1:2010		
Granulozitate (Declarată), Categorie		G _C 85/20	G _C 85-15	G _C 85-15	G _C 85-15
Conținut de părți fine, Categorie		f 1,5	f 2	f 2	-
Rezistența la uzură, Categorie		-	M _{DE} 25	M _{DE} 25	M _{DE} 30
Rezistența la fragmentare, Categorie		LA 30	-	-	-
Indice de formă, Categorie		SI 40	SI 40	SI 20	-
Absorbția apei, %		2,02	5,00	5,00	-
Rezistența la îngheț-dezgheț, Categorie		F1	F2	F2	-
Densitatea reală în stare uscată, kg/m ³		2,62	-	-	-
Densitatea în vrac în stare uscată, Mg/m ³		1,075	1,057	-	-

Categoriile de performanță menționate în prezenta anexă au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitate unică în acest sens.

Anexa este eliberată la 22.03.2021 și este valabilă numai cu certificatul menționat.





Certification Body

CertMatCon

www.certmatcon.md

Organism Certificare Produse „CERTMATCON”

MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova.

tel./fax. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001.

e-mail: office@certmatcon.md



CERTIFICAT

CERTIFICAT DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

N numărul: CPF-049-2020

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

AGREGATE PENTRU BETON

Agregate de balastieră: agregat fin (nisip) 0-4mm; agregat grosier 4-16mm

Amestec de agregate de balastieră 0-45 mm;

Produs de:

ARCONICS-COM SRL,
mun. Chișinău, str. Uzinelor, 130.

Loc de producție: Zăcămintul de nisip-prundiș PUHĂCENI-II, situată la 1 km Sud-Vest de s. Puhăceni, r-nul Anenii Noi.

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului

SM SR EN 12620+A1:2010

În sistemul 2+ sunt aplicate și controlul-producției în fabrică (CPF) este evaluat ca fiind în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 30.12.2020 și va rămâne valabil până la data de 29.12.2023, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Director General
Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

CERTIFICAT

CERTIFICAT DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ Numărul: CPF-094-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

AGREGATE CONCASATE DIN CALCAR PENTRU:

- Betoane: 8-16 mm;
- Lucrări de inginerie civilă și drumuri: 0-4 mm; 4-8 mm; 8-16 mm; 16-32 mm; 32-63 mm

Categoriile de performanță sunt prezentate în anexă.

Produs de:

IZVORUL DIN PIATRĂ SRL,
str. Lev Tolstoi, 74, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Loc de producție: s. Japca, r-nul Florești.

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat inspecția inițială a procesului de producție, a evaluat rapoartele privind încercările de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardelor:

SM SR EN 12620+A1:2010

SM SR EN 13242+A1:2010

Sistem aplicabil: 4

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 22.02.2021 și va rămâne valabil până la data de 21.02.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Prezentul certificat este valabil numai însoțit de Anexă, care face parte integrată din acesta.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

de vizat
până în
februarie
2022

de vizat
până în
februarie
2023



Director General

Ion PUHA

ANEXĂ LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ, Numărul: CPF-094-2021

Caracteristici	Clasă de granulozitate	0-4 mm	4-8 mm	8-16 mm		16-32 mm	32-63 mm
	Standard de referință	SM SR EN 13242+A1:2010		SM SR EN 12620+A1:2010	SM SR EN 13242+A1:2010	SM SR EN 13242+A1:2010	
Granulozitate, Categorie		G _f 85	G _c 85-15	G _c 85/20	G _c 85-15	G _c 85-15	G _c 100-15
Procent de masa trecut prin sita 0,500 mm, Categorie		-	-	-	-	-	-
Modul de finețe, Categorie		-	-	-	-	-	-
Conținut de părți fine, Categorie		-	-	f _{1,5}	f ₂	f ₂	f ₂
Rezistența la uzură, Categorie		-	M _{DE} 35	M _{DE} 35	M _{DE} 35	M _{DE} 35	M _{DE} 35
Rezistența la fragmentare, Categorie		-	LA ₃₅	LA ₃₀	LA ₃₀	LA ₃₀	LA ₃₀
Indice de formă, Categorie		-	-	-	SI ₄₀	SI ₄₀	SI ₄₀
Absorbția apei, Categorie/%		-	-	-	WA ₂₄₂	4,3	4,5
Rezistența la îngheț-dezgheț, Categorie		-	-	F ₄	F ₄	F ₁	F ₁
Densitatea în vrac în stare uscată, kg/m ³		1,062	1,215	1,235	1,223	1,235	1,265

Categoriile de performanță menționate în prezenta anexă au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitate unică în acest sens.

Anexa este eliberată la 22.02.2021 și este valabilă numai cu certificatul menționat.



AGENȚIA PROPRIETĂȚII PUBLICE A
REPUBLICII MOLDOVA
S.A. „Drumuri-Criuleni”



✉ MD-4801, or.Criuleni str.Stepelor, 5
☎ (248) 2-23-85, 2-24-89
e-mail: criuleni_drum@asd.md,
c/f: 1003600095963
capital social: **42389960 lei.**

АГЕНСТВО ПУБ. СОБСТВЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
А.О. ”Друмурь-Криулень”

✉ МД-4801, г. Криулень ул. Степелор, 5
☎ (248) 2-23-85, 2-24-89
e-mail: criuleni_drum@asd.md
c/f: 1003600095963
уставной капитал: **42389960 лей.**

Către Primăria or. Cricova
Or. Cricova str. Chișinăului 90

Declarație

Prin prezenta S.A.”Drumuri Criuleni” declară că va produce mixtura asfaltică conform noilor cerințe europene (SM SR EN 13108-1 și 13808-2014 pentru emulsia bituminoasă) conform cerințelor aprobate pentru obiectul ”Reparația străzilor din or. Cricova , mun.Chișinău(str-le Doina, V.Alexandri, Al.Mateevici, str.Bucuria, A.Russo, Veteranilor, Dosoftei, Gh.Titov, Albișoara, Ciorescu,str-la Chișinăului)”, ocds-b3wdp1-MD-1619184390873. S.A.”Drumuri Criuleni declară că are deja elaborate rețetele mixturilor asfaltice conform cerințelor din standartele noi.

Director

Al.Popov

LABORATORUL ANALIZELOR ÎN ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCȚII SC AQ TESTING BT SRL
Str. Piculinei, nr.5A, sector 1, Bucuresti, CIF RO:24056955, Reg.com. J40/10559/2008
Banca Transilvania-Suc.Sos. Chitilei, RO15 BTRL 0480 1202 K984 04XX
Telefon- 021 330 2047 ; Fax- 0372 875 074
office@aqtesting.ro / www.aqtesting.ro

Laborator grad 1 autorizatie ISC 2742/30.05.2013 reinnoita la data de 30.05.2017+ Anexa 2/11.01.2019
Laborator autorizat AFER seria AL nr.482/2014

RAPORT DE ÎNCERCARE/ TEST REPORT 90.3/11.05.2021

Beneficiar /Beneficiary /Adresa/Address: DRUMURI CRIULENI S.A/ Str. Stepelor, nr.5, MD 4801, Criuleni, Republica Moldova

Contract/Contract :1-Additional/Additional :Comanda/Order :41.12/01.03.2021

Document insotire probe nr./ data :PV nr. / Document attending the samples no. / date: 62.5/30.03.2021

Sursa agregate /Source of aggregates: nisipul concasat si criblurile -Cariera Piatra Rosie Cerna

bitum/Bitumen type: D70/100; Sursa/Source : RosNefti-Rusia

tipul filler/Type filler: calcar /Sursa /Source : Liormax SRL

Produs/Supplier:

Anterior/Supplier: Prestator /Provider :

relevare/ Assay: Prestator/ Service provider

ita prelevare/Assay date :

ita esantionare/Sampling time :

ita primirii materialelor /Date of receipt of the materials: 30.03.2021

pect proba/Sample shape: conform/congruent

ificativ proba/Laboratory test indicative : 62.13

ul incercarii/ Type of testing: Elaborare reteta de mixtura asfaltica tip:

cul executarii /Place of testing: laborator / laboratory

ita executarii incercarii/Date of testing: 12.04-11.05.2021

mpertatura ambientala Room temperature :22°C

infinit bitum /Bitumen content :5.8 % din mixtura/of the mixture :

Produs/Producer:

Beneficiar/Promoter:

Beneficiar/Promoter:

neconform / inadequate

BA 16 rul 70/100

x

teren / site

Conform SR EN 13108-1:2006;SR EN 13108-1:2006/AC:2008/C91:2014

acreditat pentru
ÎNCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018

CERTIFICAT DE ACREDITARE

LJ 1018

tel. Sieve	GRANULOZITATE conf.SR EN 933-1 :2012, %					PROPORTII AMESTEC/PROPORTIONS, %			Total/Total	Conditii tehnice conf.technical conditions acc.	
	8..16c	4..8c	0..4nc	Filer	8..16c	29	23	38	10	Conform SR EN 13108-1:2006;SR EN 13108-1:2006/AC:2008/C91:2014	max.
mm	8..16c	4..8c	0..4nc	Filer	8..16c	29	23	38	10	min.	max.
31.5	100	100	100	100	29.0	23.0	38.0	10.0	100	-	-
22.4	100	100	100	100	29.0	23.0	38.0	10.0	100	-	-
16	97	100	100	100	28.1	23.0	38.0	10.0	99	90	100
11.2	42	100	100	100	12.2	23.0	38.0	10.0	83	-	-
8	9	90	100	100	2.6	20.7	38.0	10.0	71	-	-
5.6	0	44	100	100	0.0	10.1	38.0	10.0	58	-	-
4	0	5	95	100	0.0	1.2	36.1	10.0	47	-	-
2	0	0	66	100	0.0	0.0	25.1	10.0	35	10	50
1	0	0	40	100	0.0	0.0	15.2	10.0	25	-	-
0.500	0	0	12	100	0.0	0.0	9.1	10.0	19	-	-
0.250	0	0	0	94	0.0	0.0	4.6	9.4	14	-	-
0.125	0	0	0	90	0.0	0.0	1.9	9.0	11	-	-
0.063	0	0	0	73.5	0.0	0.0	1.0	7.4	8	0	12

Set laborator/Laboratory supervisor

ing.Gheorgiana DEFTA

Manager calitate/Quality manager

Dr.ing.Mirela TANASESCU

Set Profil Di/Profile Supervisor

ing.Sofica DRAGHICI

Executant/Performer


lab.Neculai ZAHARIA

se si prenume:

ie and surname

90.3/11.05.2021

DIAGRAMA DISTRIBUTIEI GRANULOMETRICE
conform SR EN 13108-1 :2006

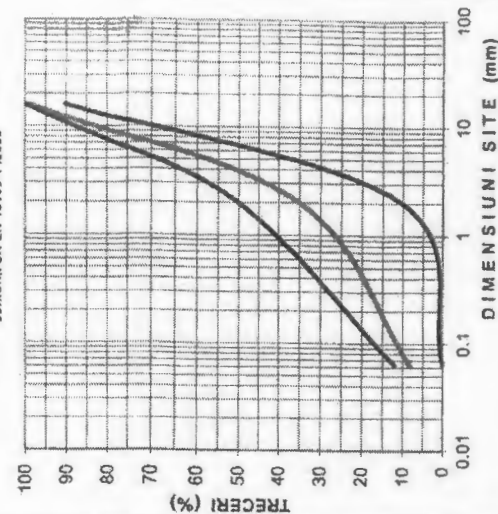



Акционерное общество "Рязанская нефтеперерабатывающая компания"
Юридический адрес и адрес производства:
Российская Федерация, город Рязань
390011, город Рязань, Район Южный Промысел, дом 8
e-mail: RNP@trpk.rosneft.ru, тел.: +7 (4912) 93-32-40, факс: +7 (4912) 93-30-84

Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2015 № 31100440.QM15
Срок действия сертификата: до 29.06.2021

ПАСПОРТ № 03407

Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-РУ.МТ23.В.00776/19
Срок действия - по 24.07.2022



Обозначение документов, устанавливающих требования к продукции:
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 014/2011
"Безопасность автомобильных дорог"
(Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 г. № 827)
ГОСТ 33133-2014 "Дороги автомобильные общего пользования.
Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования"
Код ОКПД 2 19.20.42.121
Номер партии: 03407
Дата изготовления: 25.01.2021
Размер партии (масса): 300 тонн
Место отбора пробы (по ГОСТ 2517-2012): емкость № Е-4
Уровень наполнения: 6500 мм
Дата отбора пробы: 25.01.2021
Дата проведения испытаний: 25.01.2021
Испытания проведены: Цех № 10 Испытательная лаборатория -
Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)
Паспорт выдан на основании: анализа качества от: 25.01.2021 № 880

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ГОСТ 33133-2014	Фактическое значение
1	Глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1 мм	ГОСТ 33138-2014	71 - 100	83
2	Температура размягчения по кольцу и шару, °С	ГОСТ 33142-2014	не ниже 47	47,6
3	Растяжимость при 0 °С, см	ГОСТ 33138-2014	не менее 3,7	4,0
4	Температура хрупкости, °С	ГОСТ 33143-2014	не выше -18	-20
5	Температура вспышки, °С	ГОСТ 33141-2014	не ниже 230	302
6	Изменение массы образца после старения, %	ГОСТ 33140-2014	не более 0,6	0,1
7	Изменение температуры размягчения после старения, °С	ГОСТ 33140-2014 ГОСТ 33142-2014	не более 7	7,0

Заключение: Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100 соответствует требованиям:

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 "Безопасность автомобильных дорог" (Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 г. № 827);
- ГОСТ 33133-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования".

Дополнительная информация:

- изготовитель АО "РН-Транс" гарантирует соответствие качества битума нефтяного дорожного вязкого марки БНД 70/100 требованиям ГОСТ 33133-2014 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и хранения по ГОСТ 1510-84 в течение не менее 12 месяцев с момента изготовления.



Оператор технологической установки 19/5
(Доверенность № 427 от 31.12.2020 г.)
Дата выдачи паспорта: 25.01.2021 г. 23:08

подпись

С.А. Ежов



КОПИЯ
ВЕРНА

**Акционерное общество
"РЯЗАНСКАЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ"**

Российская Федерация, город Рязань
e-mail: RNPk@nprk.rosneft.ru, тел.: (4912) 933240, факс: (4912) 933084



РОСНЕФТЬ

Приложение к паспорту № 03407 от 25.01.2021

**Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100
ГОСТ 33133-2014**

№ п/п	Обозначение законодательного акта, нормативного документа или свода правил	Сведения, необходимые для описания товаров		
		Наименование показателя	Метод испытания	Фактическое значение
1	Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54 «Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза»	Температура кристаллизации (застывания), °С	ASTM D 938-12	79,0
		Плотность при температуре 70 °С, г/см ³	EN ISO 12185-1996	0,9833
		Пенетрация (глубина проникания иглы) при температуре 25 °С, 0,1 мм	EN 1426:2015	83
		Наименование процесса переработки	Атмосферная перегонка сырой нефти, Вакуумная перегонка остатка атмосферной перегонки сырой нефти, Окисление нефтяных остатков - гудрона	



Оператор технологической установки 19/5

С.А. Ежов