


Laborator de fizica

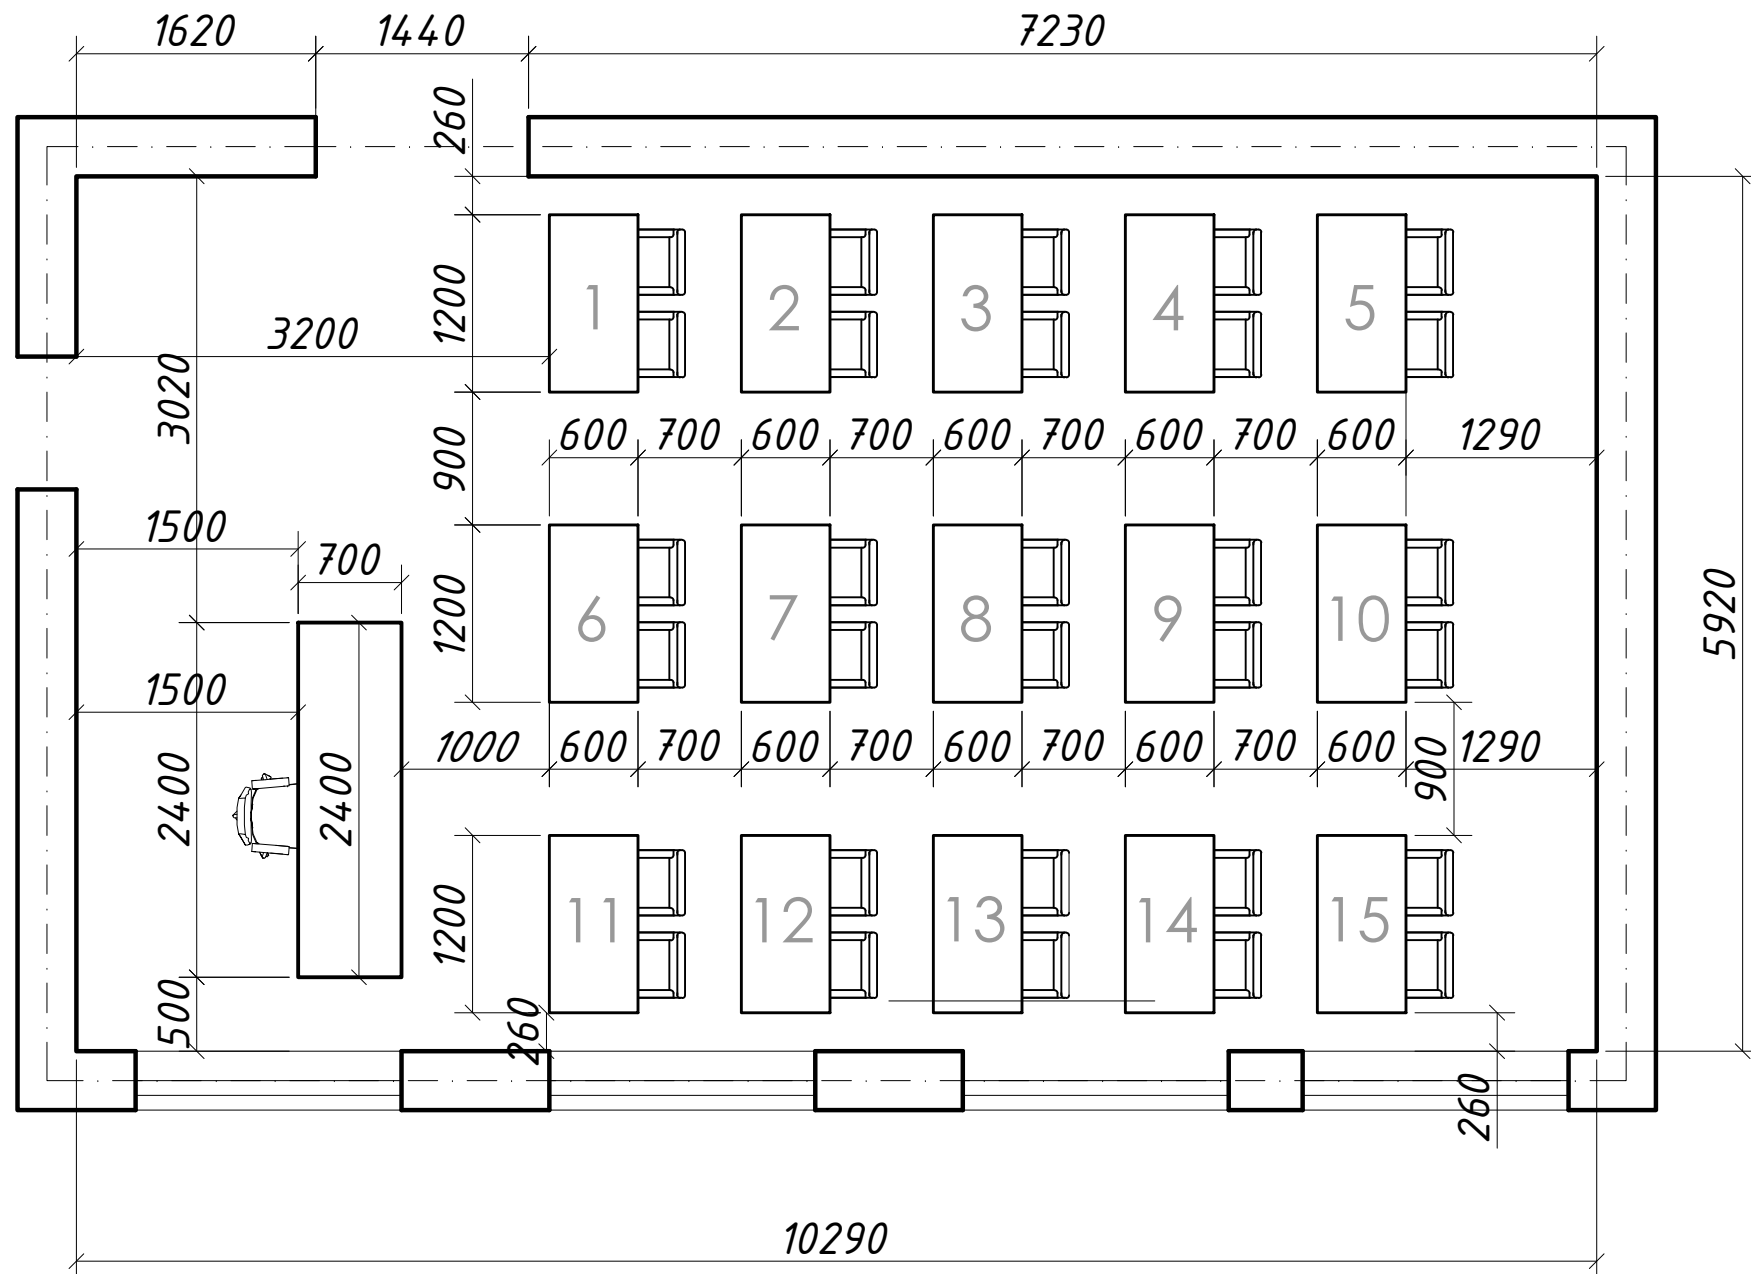

DESCRIERE

Masa de laborator al profesorului:

Dimensiuni 2400×700×850 mm; Suprafața de lucru: blat din pertinax rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant. Cant de protecție în față și părțile laterale. Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant injectat la presiune cu PVC; Picioare: din fier vopsit în câmp electrostatic. Dotări: Lavoar, robinet, sistem de scurgere, sertare de depozitare.

Blocul didactic al profesorului cu sursă de alimentare cu curent:

Sursa tensiune alternativa ieșire : 2-24V, cu 12 nivele de ajustare, max. curent 8A, cu siguranța protectivă de suprasarcină; Indicator curent ieșire: 40A±5A, durată: 8S±2S, auto deconectare. Sursa tensiune continuu ieșire: 1.25-24V, posibilitate de ajustare latentă, curent nominal: 3A; Sursa de curent continuu tensiune înaltă ieșire : 240V, 300V, 2 nivele.

Masa de laborator pentru elevi:

Dimensiuni: 1200×600×780, cu bordurări.

Număr de locuri: utilizatori 2;

Suprafata de lucru: blat din pertinax rezistent chimic la acide si alcaline, antiseptic, antioxidant

Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide si alcaline, antiseptic, antioxidant injectat la presiune cu PVC;


Picioare: din fier vopsit în câmp electrostatic.

Nota:

Masa profesorului - 1 buc.

Masa elevului - 15 buc. (30 locuri)

Efectuat	Ojog Al-dru			Laborator de fizica



Cardidact

Materiale didactice,
echipamente, mobilier
pentru amenajare

LABORATOR DE FIZICĂ

www.cardidact.md







FZP00 Fiziștii celebri



FZP01
Set planșe fizică
(8 planșe)



TAF001
Flipchart
900*600mm


TAF002
Flipchart
1000*700mm



TAM001-010 Tabla scolară
magnetica verde
monobloc



MBL 041
Dulap pentru
laboratorul
de fizică



MBL 042
Dulap pentru
laboratorul
de fizică

co-chimica înaltă, Grosimea
min 25.4 mm, Baza
expansă locală, material
resistent la căzușuri,
cadre și alcatine, antieșec,
în PVC;

comenzi@cardidact.md
mun. Chișinău
șos. Hîncești 138/1

022 24 20 62