

ACTUL
de primire în exploatare a instalației

mun.Chisinau

«28» septembrie 2022

Comisia de lucru, numită de SRL "Reconscivil"
(denumirea organizației beneficiarului)

Ordin din « ____ » nr.

În componență:

Președinte – reprezentantul beneficiarului SRL "Reconscivil" **Director Sufrai V.**.....
(funcția, nume, prenume)

Membrii comisiei reprezentanților:

Beneficiarul SRL "Reconscivil"
(funcția, nume, prenume)

Organizația de montare-reglare SRL "SV Engineering Group" **Director Stratulat V.**.....
(funcția, nume, prenume)

Organul de supraveghere antiincendiară de stat *S. Chiriac*
(funcția, nume, prenume)

A efectuat verificarea lucrărilor îndeplinite și a stabilit:

1. Organizația de montare-reglare a prezentat spre primire instalația: de semnalizarea antiincendiară, automatizarea ventilației și evacuarea fumului, instalația automată de stingere a incendiilor în parcare.....
(denumirea instalației)

montată în "Ansamblu rezidențial din str. Mircea cel Batrin, 50 mun.Chisinau"
(denumirea obiectului)

dupa proiectul SI+AIVC, SIn
(proiectul, actul explorării)

elaborate de SRL "SecomProiect"
(denumirea organizației sau componența comisiei)

2. Lucrările de montare efectuate de SRL "SV Engineering Group"
(denumirea organizației de montare)
din «21» aprilie 2022 până la «22» august 2022

3. Lucrările de pornire-reglare efectuate de SRL "SV Engineering Group"
(denumirea organizației de pornire-reglare)
din «23» august 2022 până la «27» septembrie 2022

4. Defectele și nonconformitățile depistate în procesul verificării complexe au fost înlăturate (la necesitate de indicat în anexă la actul dat).

CONCLUZIILE COMISIEI

Instalația de semnalizare antiincendiara, automatizarea ventilatiei si evacuarea fumului, instalatia automata de stingere a incendiilor in parcare a trecut verificarea complexă, inclusiv și lucrările de reglare, este primită în exploatare din «28» septembrie 2022. Instalația este transmisă beneficiarului **SRL "Reconscivil"** în regim de lucru, automat pentru exploatarea ulterioară și sub răspunderea deplină a beneficiarului, cu calificativul calității lucrării BINE.

(excellent, bine, satisfactor)

Lista documentelor anexate la act:

1. Actul de finisare a lucrărilor de pornire-reglare.

Comisia:

Președintele comisiei



(semnătura, amprenta ștampilei)

Membrii comisiei:

Organizația de montare-reglare

(semnătura, amprenta ștampilei)



Organul de supraveghere antiincendiar de stat

(semnătura, amprenta ștampilei)



ACTUL
de finisare a lucrărilor de pornire-reglare

mun Cahul

«27» septembrie 2022

Comisia în componența reprezentanților:

Beneficiarul **SRL "Reconscivil"**
(funcția, nume, prenume)

Organizația de montare -reglare **SRL "SV Engineering Group" Director Stratulat V.**.....
(funcția, nume, prenume)

A stabilit:

din «23» august 2022 până la «27» septembrie 2022

SRL "SV Engineering Group"
(denumirea organizației de montare- reglare)

Au fost efectuate lucrările de pornire-reglare a instalațiilor de **semnalizarea antiincendiara, automatizarea ventilatiei si evacuarea fumului, instalatia automata de stingere a incendiilor in parcare**
(denumirea instalației)

Montate în **"Ansamblu rezidential din str. Mircea cel Batrin, 50 mun.Chisinau"**.....
(denumirea obiectului)


Conform proiectului SI+AIVC, SIn și contractul №05/02 din 19.02.2021r.

În urma lucrărilor efectuate au fost îndeplinite: pornirea-reglarea instalației de semnalizarea antiincendiara, automatizarea ventilatiei si evacuarea fumului, instalatia automata de stingere a incendiilor in parcare, inclusiv testarea eficienței instalației cu transmiterea ulterioara beneficiarului SRL "Reconscivil" în regim de lucru, automat pentru exploatarea ulterioară și sub răspunderea deplină a beneficiarului.


Odată cu semnarea actului dat, lucrările de pornire-reglare sunt considerate efectuate, dar instalațiile care au trecut lucrările de pornire-reglare, se consideră îndeplinite pentru prezentarea comisiei de primire în exploatare
(pentru informații suplimentare)

Reprezentanții:

Beneficiarului.....



Organizației de montare-reglare

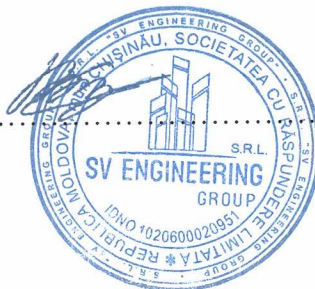

ACTUL
de primire în exploatare a instalației

«28» septembrie 2022

Comisia de lucru, numită de SRL "Reconscivil"
(denumirea organizației beneficiarului)

Membrii comisiei reprezentanților:
Beneficiarul SRL "Reconscivil"
(funcția, nume, prenume)

Organizația de montare-reglare SRL "SV Engineering Group" Director Stratulat V.....
(funcția, nume, prenume)

A efectuat verificarea lucrărilor îndeplinite și a stabilit:

1. Organizația de montare-reglare a prezentat spre primire instalația: de semnalizarea antiincendiara, automatizarea ventilatiei si evacuarea fumului, instalatia automata de stingere a incendiilor in parcare
(denumirea instalației)

montata în "Ansamblu rezidential din str. Mircea cel Batrin, 50 mun.Chisinau"
(denumirea obiectului)

dupa proiectul SI+AIVC, SIn.....
(proiectul, actul explorării)

elaborate de SRL "SecomProiect"
(denumirea organizației sau componența comisiei)

2. Lucrările de montare efectuate de SRL "SV Engineering Group"
(denumirea organizației de montare)
din «21» aprilie 2022 până la «22» august 2022

3. Lucrările de pornire-reglare efectuate de SRL "SV Engineering Group"
(denumirea organizației de pornire-reglare)
din «23» august 2022 până la «27» septembrie 2022


4. Defectele și nonconformitățile depistate în procesul verificării complexe au fost înlăturate (la necesitate de indicat în anexă la actul dat).

CONCLUZIILE COMISIEI

Instalația de semnalizarea antiincendiara, automatizarea ventilatiei si evacuarea fumului, instalatia automata de stingere a incendiilor in parcare a trecut verificarea complexă, inclusiv și lucrările de reglare, este primită în exploatare din «28» septembrie 2022. Instalația este transmisă beneficiarului SRL "Reconscivil" în regim de lucru, automat pentru exploatarea ulterioară și sub răspunderea deplină a beneficiarului, cu calificativul calității lucrării BINE.

Membrii comisiei:
Președintele comisiei
(semnătura, amprenta stampilei)

Organizația de montare-reglare
(semnătura, amprenta stampilei)

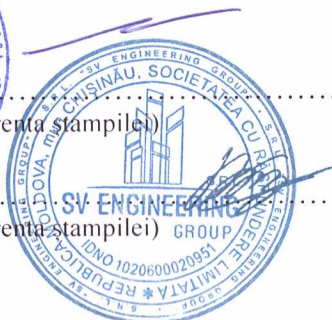

А К Т
проведения индивидуальных испытаний
автоматических установок пожарной сигнализации

мун. Кишинэу

«27 » сентября 2022 г.

Объект: "Ansamblu rezidential din str. Mircea cel Batrin, 50 mun.Chisinau".....
(наименование)

Проверка работоспособности установки автоматической пожарной сигнализации произведена в соответствии с требованиями «Правил производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации.»

Прибор приёмно-контрольный: MAG 8Plus.....
(наименование узлов управления)

Извещатели пожарные EP 212-141, SensoMAG F10, MCP50.....
(тип побудительного устройства)

"Ansamblu rezidential din str. Mircea cel Batrin, 50 mun.Chisinau".....
(наименование защищаемого помещения)

Результаты испытания:

В результате проведенных испытаний выполнена пуско-наладка установок автоматической пожарной сигнализации, включая испытания работоспособности установки.

Для испытания установки автоматической пожарной сигнализации был создан очаг пожара площадью 2м² на основе дизельного топлива. Сигнал на пост охраны от очага пожара поступил в течение 1,1 минуты.

.....
.....
.....
.....
(подробно указать результаты испытания и выявленные дефекты.)


Испытание произвели представители

Заказчика:



.....
(подпись, место печати)

Пуско-наладочной организации



.....
(подпись, место печати)

А К Т
проведения индивидуальных испытаний
автоматических установок пожаротушения

мун. Кишинэу

«27 » сентября 2022 г.

Объект: **"Ansamblu rezidential din str. Mircea cel Batrin, 50 mun.Chisinau"**
(наименование)

Проверка работоспособности установки автоматического порошкового пожаротушения произведена в соответствии с требованиями «Правил производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации.»

Прибор приёмно-контрольный: **MAG 8Plus**.....
(наименование узлов управления)

Извещатели пожарные и модули **МИГ-12**.....
(тип побудительного устройства)

"Ansamblu rezidential din str. Mircea cel Batrin, 50 mun.Chisinau"
(наименование и площадь защищаемого помещения)

Результаты испытания:

В результате проведенных испытаний выполнена пуско-наладка установок автоматического порошкового пожаротушения, включая испытания работоспособности установки.

Для испытания установки автоматического порошкового пожаротушения был создан очаг пожара площадью 2м² на основе дизельного топлива. Данный очаг пожара был потушен установкой в течение 3,2 минут.

.....
.....
.....
.....
(подробно указать результаты испытания и выявленные дефекты.)

Испытание произвели представители:

Заказчика:

(подпись, место печати)

Пуско-наладочной организации

(подпись, место печати)



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

мун. Кишинэу

«03» февраля 2022г.

Объект: "Ansamblu rezidential din str. Mircea cel Batrin, 50 mun.Chisinau"
(наименование)

Комиссия в составе представителей:

Заказчика SRL "Reconscivil"
(должность, Ф.И.О.)

Монтажно-наладочной организации SRL "SV Engineering Group" Director Stratulat V....
(должность, Ф.И.О.)

Произвела обследование "Ansamblu rezidential"
(наименование объекта)

Находящегося по адресу str. Mircea cel Batrin, 50 mun.Chisinau

И установила, что объект состоит из трёх зданий
(одного, двух зданий или помещений в одном строении)

Занимаемых SRL "Reconscivil"
(наименование служб)

Вид строения железобетонное
(деревянное, каменное, железобетонное)

Этажность S+P+9E.....

Подлежит оборудованию автоматической пожарной сигнализации, автоматизации
вентиляции и дымоудаления, установки автоматического порошкового
пожаротушения
(охранной, пожарной, охранно-пожарной)

Тип извещателей Дымовой EP 212-141, ручной MCP50, тепловой SensoMAG F10

Приемно-контрольные приборы MAG 8Plus, Сигнал-20П, С2000-М установленные в
помещении охраны и в технических помещениях.....
(название прибора, место установки)

С подключением с выходом на пост охраны и на ПЦН.....
(на ПЦН, автономная, с выходом на вахту)

Установка оповещателей Сирена НС-03 на стене и в посту охраны.....
(название, тип, место установки)

Провода проложить открыто.....
(открыто, скрыто)

Защитить пластиковой ПВХ трубой и металлорукавом.....
(уголком, трубой, металлорукавом, протяженность, м.)

Электропитание установок SI, AIVC, SIn осуществить от **Резервированного источника питания 12В 5А**

План-схема прилагается (**проект**) SI+AIVC, SIn

Выполнение работ по монтажу установки SI, AIVC, SIn планируется провести в март 2021г. - октябрь 2022г.

Настоящий акт составлен в трёх экземплярах.

Представители:

Заказчика

Монтажно-наладочной организации



АКТ

ПРИЕМКИ ОБОРУДОВАНИЯ В МОНТАЖ

Объект Ansamblu rezidential din str. Mircea cel Batrin, 50 mun.Chisinau

«15» июня 2022г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель организации-поставщика Стратулат В.

(фамилия, имя, отчество)

с одной стороны, и представитель монтажной организации Стратулат В.

SRL "SV Engineering Group"

(наименование организации, фамилия, имя, отчество)

с другой стороны, в присутствии представителя заказчика и шефомонтажной организации составили настоящий акт в том, что первый сдал, а второй принял в монтаж оборудование

Система противопожарной автоматизации MAG 8Plus, EP 212-141, SensoMAG F10, MCP50, Сигнал-20П, С2000-М, С2000-ПУ, МИГ-12 и др. _____

(наименование агрегата или системы)

SI+AIVC, SIn _____

(чертеж)

Bolid, Teletek, Пожтехника _____

(тип, марка, обозначение, завод-изготов)

При приемке оборудования в монтаж установлено следующее:

1. Упаковка (повреждена/не повреждена) _____ **не повреждена** _____
(указать характер повреждения)

2. Тип и количество оборудование (соответствует/не соответствует) заводским отправочным документам _____ **соответствует** _____
(указать некомплектность)

3. Дефекты при наружном осмотре поступившего оборудования (обнаружены/ не обнаружены) _____ **не обнаружены** _____
(указать дефекты)

Сдал:

Представитель организации-поставщика

Стратулат В. _____

При передаче присутствовали:

Представитель заказчика

(наименование организации, подпись представителя)

Представитель шефомонтажной организации _____

(наименование организации, подпись представителя)

Принял:

Представитель монтажной организации

Стратулат В. _____



АКТ ПРИЕМКИ - СДАЧИ РАБОТ

по монтажу автоматической пожарной сигнализации, автоматизации дымоудаления, установки автоматического порошкового пожаротушения № 01

мун. Кишинэу

«27» сентября 2022г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители
Исполнителя: **SRL "SV Engineering Group" Director Stratulat V.** _____
(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество)


Заказчика: **SRL "Reconscivil"** _____
(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество)

составили настоящий Акт в том, что все работы по монтажу автоматической пожарной сигнализации, автоматизации дымоудаления, установки автоматического порошкового пожаротушения

предусмотренные договором №05/02 от 19.02.2021г выполнены в полном объеме. Оборудование работает нормально. Претензий по качеству выполненных работ Заказчик не имеет.

Рекомендации: _____

Работу сдал
От Исполнителя

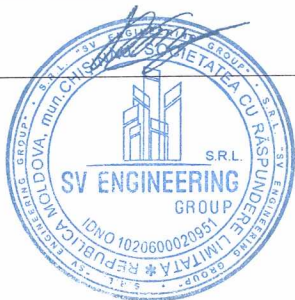

Работу принял
От Заказчика



ВЕДОМОСТЬ
смонтированных приборов и оборудования
противопожарной автоматизации

"Ansamblu rezidential din str. Mircea cel Batrin, 50 mun.Chisinau".....
 (наименование строительства)

по проекту SI+AIVC, SIn

№	Наименование	Тип	Ед.изм.	Кол-во
1	Аккумулятор	DELTA DT 12B 7A/ч	шт	17
2	Прибор приёмно-контрольный	MAG 8Plus	шт	8
3	Извещатель пожарный тепловой	SensoMAG F10	шт	378
4	Извещатель пожарный дымовой	EP 212-141	шт	413
5	Извещатель пожарный ручной	MCP50	шт	61
6	Резервный источник питания 12В 3А	HD-PB	шт	17
7	Сирена	HC-03	шт	91
8	Прибор приёмно-контрольный	Сигнал-20П SMD	шт	2
9	Пульт контроля и управления	C2000-M	шт	1
10	Извещатель пожарный дымовой автономный с батареей крона	ИП 212-50M2	шт	758
11	Пульт управления	C2000-ПУ	шт	5
12	Релейный блок	C2000-СП1 исп.01	шт	7
13	Устройство дистанционного пуска	SB-7	шт	11
14	Детектор утечки угарного газа	GSD-339	шт	70
15	Модуль порошкового пожаротушения автономный	МИГ-12	шт	150
16	Аккумулятор	DELTA DT 12B 18A/ч	шт	8

Принял
 (должность, фамилия, имя, отчество представителя заказчика)

Сдал
 (должность, фамилия, имя, отчество представителя монтажной организации)



ПРОТОКОЛ № 01/07
измерения сопротивления шлейфа и изоляции его электропроводов и кабелей SI, SIn, AIVC
 «22» августа 2022 г.

1. Наименование и адрес объекта: "Ansambly rezidențial din str. Mîrcea cel Batrîn, 50 mun.Chisinau"

2. Экспертиза проведена Техническим экспертом: Стратулат В., сертификат серия 2017-DLS № 1486 от 29.09.2017

3. Предоставлена проектная документация: SI+AIVC, SIn

4. Результаты измерений:


Измерение сопротивления шлейфа сигнализации и управления, а также электрического сопротивления изоляции шлейфа, произведено в следующем порядке:

- каждый шлейф отсоединён от приемно-контрольного прибора;
- выносное устройство (диод, резистор и т.п.) включаемое в конце шлейфа, выкорачивается;
- с помощью омметра измерено сопротивление шлейфа, которое не должно превышать паспортные данные;
- с помощью мегомметра произведено измерение сопротивления электрической изоляции шлейфа по отношению к земле, которое должно быть не менее 500 кОм, измеряемая при 500В постоянного тока;
- замеры производились при температуре 25С°;
- сопротивление кабеля согласно спецификации 68,4 Ом/км;

№ каб.	Марка	Пункт назначения	Пож. харак-тер. (LS, NF, LTx, FR)	Предел огнестойкости	Целостность	Сопротивление изоляции, Мом	Сопротивление шлейфа, Ом	Соответствие норма
1	КСВВнг(А)1х2х0,8	МАГ 8Рplus (128ШС)	FRLS	FE180 E30	+	9,5 - 9,7	10,1-10,25	+
2	КСВВнг(А)2х2х0,8	С2000-СП1 (12ШС)	FRLS	FE180 E30	+	9,9 - 10,1	4,6-4,85	+

5. Измерительные приборы и оборудование:
При проведении технической экспертизы использовалось следующее измерительное оборудование и приборы:

№	Наименование оборудования	Марка	Дата метрологической проверки
1.	Омметр	ЭСО212	05.04.2022
2.	Мегаомметр	Ф4102/1-1М	05.04.2022
3.	Мультиметр	UT33D	05.04.2022
4.	Другое оборудование		

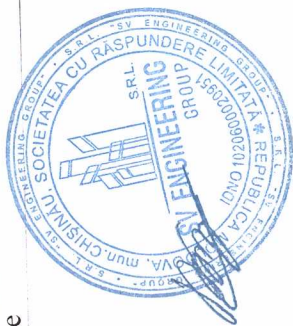

Замеры произвел:

Expert tehnic

Стратулар В.

Domeniile 4, C.5, 7