

Fisa tehnica

MULTICAL® 603

**Contor de ultima generatie,
multifunctional si flexibil, pentru
orice aplicatii de incalzire si racire**

- Jurnal de date programabile la minut
- 2 secunde, interval de integrare
- 16 ani durata de viata a bateriei, chiar la citirea datelor la 10 secunde
- M-Bus incorporat (optional) pe PCB
- 2 module de comunicatie suplimentare
- Rezolutia ecranului poate fi de 7 sau 8 cifre
- Interfata prietenoasa cu 3 butoane de navigatie
- Afisaj cu fundal iluminat (optional)
- Detectare automata a tipului de debitmetru ULTRAFLOW® X4
- Compatibil cu fluide mixte



MID 2014/32/EU




EN 1434

DK-BEK 1178 – 06/11/2014



EN 1434

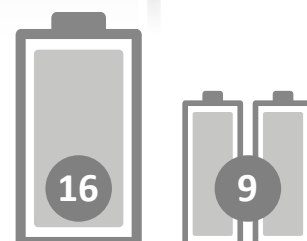

Cuprins

Descriere	2
Designul interior al calculatorului	3
Date mecanice	3
Date tehnice conform aprobarilor de model	4
Precizia de masura	4
Dimensiuni de gabarit	5
Date electrice	6
Variante de configurare	8
Configurare contor	10
Tipuri de coduri info afisate	11
Accesorii	12

Descriere

MULTICAL® 603 este un calculator multifunctional pentru incalzire, racire sau combinat incalzire/racire, impreuna cu unul sau doua debitmetre si cu 2 sau 3 termorezistente. Contorul este destinat masurarii energiei in toate sistemele care utilizeaza apa ca agent termic.

In plus fata de masurarea energiei de incalzire si racire, MULTICAL® 603 poate fi utilizat: pentru monitorizarea pierderilor de apa si urmarirea performantelor de functionare, ca limitator de putere si debit, cu ajutorul unei vane de reglaj, in acelasi timp cu masurarea energiei, atat in sisteme inchise cat si in cele deschise.

In conformitate cu EN 1434 si MID, MULTICAL® 603 poate fi descris ca un calculator avand aprobare de model si verificare separata, ce poate fi livrat ca un calculator independent, sau parte dintr-un contor complet, cu senzori de temperatura si debitmetru, montate conform cerintelor consumatorului.

MULTICAL® 603 este prevazut cu intrari de impulsuri de la 2 debitmetre electronice sau mecanice. Factorul contorului poate fi programat de la 0.001 la 300 imp/litru, iar calculatorul poate fi setat pentru toate debitele nominale, de la 0.6 to 15,000 m³/h.

Calculatorul poate fi livrat cu intrarile de impulsuri de la debitmetre, atat conectate galvanic cat si separate.

Energia de incalzire si/sau de racire cumulata poate fi afisata in kWh, MWh, GJ sau Gcal, cu 7 sau 8 cifre semnificative plus unitate de masura. Display-ul a fost special conceput pentru durata lunga de viața și contrast luminos

puternic, pentru o gama larga de temperaturi. In plus, MULTICAL® 603 poate fi livrat chiar si in varianta cu display iluminat pe fundal (tip 603-F).


MULTICAL® 603 poate fi alimentat cu energie electrica de la: baterie D-cell litiu cu durata de viata pana la 16 ani; un pachet de baterii 2x AA litiu cu durata de viata pana la 9 ani sau de la retea, prin intermediul modulelor de alimentare 24 VAC si 230 VAC.

La proiectarea contorului MULTICAL® 603, o mare importanta a fost acordata flexibilitatii aparatului, urmarindu-se posibilitatea de programare a functiilor si diversitatea modulelor de comunicatie, in scopul utilizarii lui intr-o gama larga de aplicatii. Contorul vine configurat din fabrica si este gata de utilizare. El poate fi, totusi, schimbat/reconfigurat dupa instalare, cu ajutorul tastelor frontale sau prin intermediul programelor READy sau METERTOOL HCW.

Functia Auto Detect simplifica mult inlocuirea tipului de debitmetru ULTRAFLOW® X4 conectat la MULTICAL® 603, pentru ca nu mai este nevoie de o reconfigurare prin schimbarea codului CCC, la schimbarea tipo-dimensiunii. MULTICAL® 603 poate schimba automat, prin intermediul functiei Auto Detect, factorul contorului si qp, pentru a se 'potrivi' cu noul ULTRAFLOW® X4 conectat.

Functia Auto Detect este activa la codurile CCC = 8XX si este initiata atunci cand partile superioara si inferioara ale calculatorului sunt separate si apoi reasamblate.

Designul interior al calculatorului

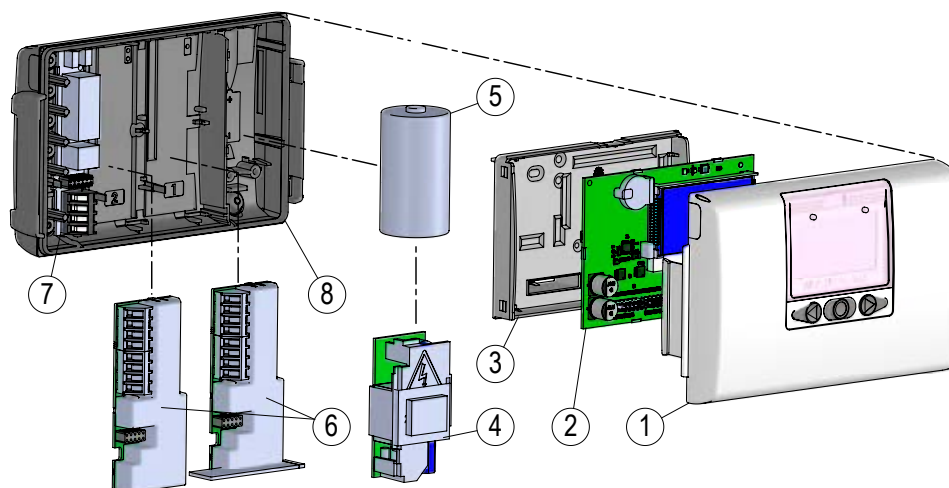

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Capac superior, gravat cu laser, si taste frontale | 5 | ...ori pentru baterie |
| 2 | PCB cu micro-controller, display, etc. | 6 | 1 sau 2 module de comunicatie |
| 3 | Capac de acces la efectuarea verificarii (poate fi deschis numai intr-un laborator autorizat) | 7 | Conexiunile senzorilor de temperatura si al debitmetrelor |
| 4 | Spatiu pentru modulul de alimentare... | 8 | Capac inferior |

Date mecanice

Greutate	450 g
Temp. mediu ambiant	5 ... 55 ° C. Fara condensare, spații închise (instalații interioare).
Clasa de protectie	IP65
Temp. agentului termic din ULTRAFLOW®	2...130 °C

La temperaturi ale agentului termic sub cea a mediului ambiant sau peste 90 °C, se recomanda montarea calculatorului pe perete.

Agentul termic din ULTRAFLOW®	Apa (apa din sistemul de termoficare asa cum este descrisa in AGFW FW510 sau in prescriptiile locale)
Temp. de depozitare	-25...60 °C (debitmetru fara apa)
Cablu de conexiune	ø3,5...6 mm
Cablu de alimentare	ø5...8 mm

Materiale

Carcasa calculatorului	
– Partea superioara si inferioara	Termoplastic, PC10 % GF cu TPE (elastomer termoplastic)
– Capac acces verificare	ABS
Cabluri	Siliconice cu izolatie de teflon

Date tehnice conform aprobarilor de model

Contorul

- Energie termica
- Domeniul de temperatura
- Diferenta de temperatura

DK-0200-MI004-040

 Θ : 2 °C...180 °C $\Delta\Theta$: 3 K...178 K

- Racire termica

TS 27.02 012

- Domeniul de temperatura
- Diferenta de temperatura

 Θ : 2 °C...180 °C $\Delta\Theta$: 3 K...178 K

- Calculator combinat incalzire/racire

Marcaj DK-0200-MI004-040 si TS27.02.012 precum si marcajul anual MID

- Domeniul de temperatura
- Diferenta de temperatura

 Θ : 2 °C...180 °C $\Delta\Theta$: 3 K...178 K

Aprobari

EN 1434:2015

Directive UE

Directiva Instrumentelor de Masura, Directiva pentru Joasa Tensiune, Directiva de Compatibilitate Electromagnetica, Directiva pentru Echipamente Radio, Directiva RoHS

Conformitatea cu EN 1434

Clasa de mediu A si C

Conformitate cu MID

- Mediu mecanic
- Mediu electromagnetic

Clasa M1 si M2

Clasa E1 si E2

Senzorii de temperatura

- Tip 603-A
- Tip 603-B
- Tip 603-C/E/F/M
- Tip 603-D/G/H

Pt100 – EN 60751, conexiune 2-fire

Pt100 – EN 60751, conexiune 4-fire

Pt500 – EN 60751, conexiune 2-fire

Pt500 – EN 60751, conexiune 4-fire



Temperaturile minime sunt cele stabilite prin aprobarea de model. Contorul nu are o limitare pentru temperatura minima, prin urmare temperaturile minime masurate sunt 0.01 °C si $\Delta\Theta$ 0.01K.

Precizia de masura

Componentele contorului de energie termica	MPE conform EN 1434-1	Precizia caracteristica
MULTICAL® 603	$E_c = \pm [0.5 + \Delta\Theta \text{ min}/\Delta\Theta] \%$	$E_c = \pm [0.15 + 2/\Delta\Theta] \%$
ULTRAFLOW®	$E_f = \pm [2 + 0.02 q_p/q]$, dar nu peste $\pm 5 \%$	$E_f = \pm [1 + 0.01 q_p/q] \%$
Set senzori de temperatura	$E_t = \pm [0.5 + 3 \Delta\Theta \text{ min}/\Delta\Theta] \%$	$E_t = \pm [0.4 + 4/\Delta\Theta] \%$

MULTICAL® 603 si ULTRAFLOW® q_p 1.5 m³/h @ $\Delta\Theta$ 30K


Precizia totala a ansamblului format din MULTICAL® 603, set de senzori de temperatura si ULTRAFLOW® comparativ cu EN 1434-1.

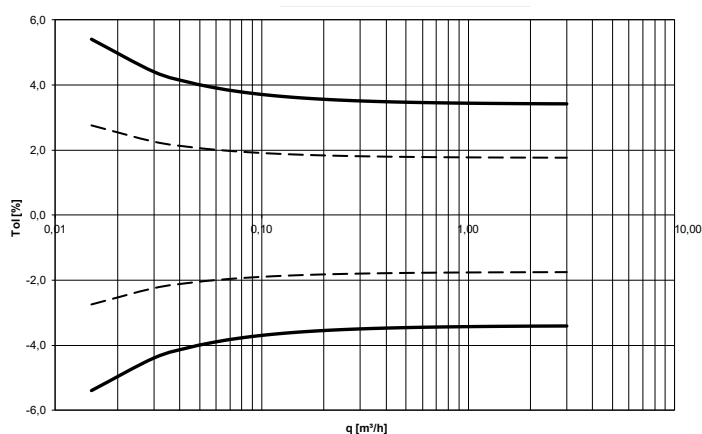


Dimensiuni de gabarit

Toate dimensiunile sunt in [mm].



Dimensiunile calculatorului MULTICAL® 603

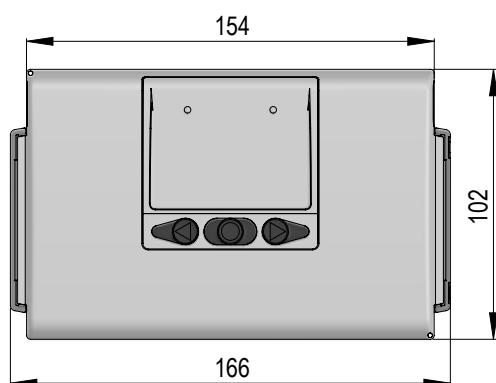



Suport pentru montare pe perete

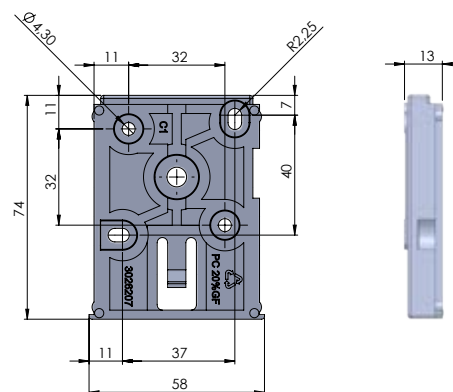

Calculator separat sau montat pe ULTRAFLOW®

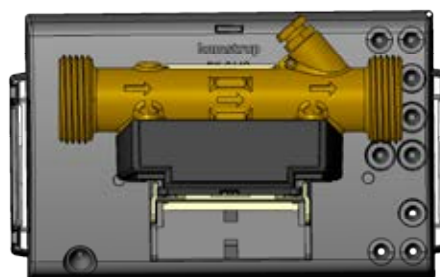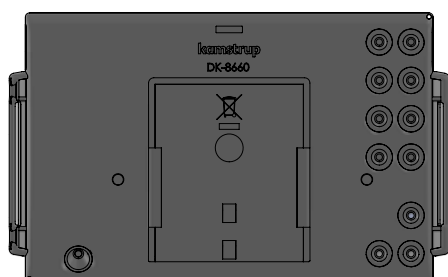

MULTICAL® 603 montat pe ULTRAFLOW® cu racord filetat G¾

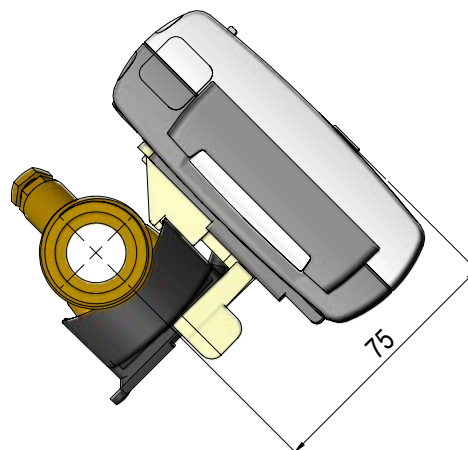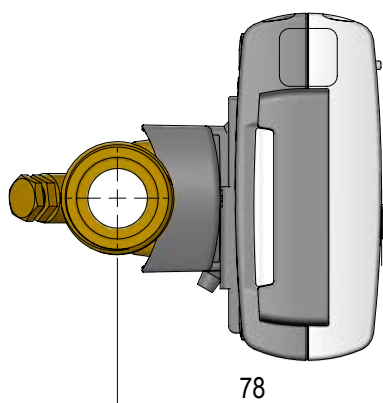

Date electrice

Calculator

Display	LCD – 7 sau 8 cifre, inaltimea cifrei 8.2 mm										
Rezolutie	999,9999 - 9999,999 – 99999,99 – 999999,9 – 9999999 9999,9999 - 99999,999 – 999999,99 – 9999999,9 – 99999999										
Unitati de masura pt. energie	MWh – kWh – GJ – Gcal										
Data logger (EEPROM)											
– Continutul jurnalului	Programabil – toti registrii pot fi selectati										
– Intervalul de inregistrare	Programabil – de la 1 minut la 1 an										
– Perioada de inregistrare	Programabila – standard: 20 ani, 36 luni, 460 zile, 1400 ore										
Jurnal de coduri info (EEPROM)	250 info coduri (ultimele 50 sunt afisate pe display)										
Ceas/calendar (cu baterie de back-up)	Ceas, calendar, compensare an bisect, data tinta										
Ora de vara/iarna (DST)	Programabila sub codul de tara Aceasta functie poate fi dezactivata, utilizandu-se "timpul normal tehnic"										
Precizia orara	Fara reglare externa: mai putin de 15 min./an Cu reglare externa la fiecare 48 ore: mai putin de 7 s fata de ora oficiala										
Comunicatii de date	Protocol KMP cu CRC16 utilizat pentru comunicatia optica, cat si pentru cea cu										
Puterea in senzorii de temp.	< 10 μW RMS										
Tensiunea de alimentare	3.6 VDC ± 0.1 VDC										
Bateria	<table><tr><td></td><td>3.65 VDC, D-cell lithium</td><td>3.65 VDC, 2xA cell lithium</td></tr><tr><td>Montaj pe perete</td><td>16 ani @ t_{BAT} < 30 °C</td><td>9 ani @ t_{BAT} < 30 °C</td></tr><tr><td>Montaj pe debitmetru</td><td>14 ani @ t_{BAT} < 40 °C</td><td>7 ani @ t_{BAT} < 40 °C</td></tr></table>			3.65 VDC, D-cell lithium	3.65 VDC, 2xA cell lithium	Montaj pe perete	16 ani @ t _{BAT} < 30 °C	9 ani @ t _{BAT} < 30 °C	Montaj pe debitmetru	14 ani @ t _{BAT} < 40 °C	7 ani @ t _{BAT} < 40 °C
	3.65 VDC, D-cell lithium	3.65 VDC, 2xA cell lithium									
Montaj pe perete	16 ani @ t _{BAT} < 30 °C	9 ani @ t _{BAT} < 30 °C									
Montaj pe debitmetru	14 ani @ t _{BAT} < 40 °C	7 ani @ t _{BAT} < 40 °C									
Module de alimentare de la retea	230 VAC +15/-30 %, 50/60 Hz 24 VAC ±50 %, 50/60 Hz sau 24 VAC +75/-25 % [24 DC numai High Power SMPS]										
Tensiunea de izolare	3.75 kV										
Puterea consumata	< 1 W										
Back-up	De mare capacitate, activata in cazul opririlor de curent de scurta durata [numai pentru modulele de alimentare tip 7 si 8]										

Atentie: Depinde de contor si de configuratia modulului.

Date electrice

Masurarea temperaturii	t1 Tur	t2 Retur	t3 Tur	t4 Retur	ΔΘ (t1-t2) Incalzire	ΔΘ (t2-t1) Racire	t5 Presetare pentru A1 si A2
Domeniul de masurare							
603-A, 2-fire, Pt100	0.00...185.00 °C (t1 si t2: Aprobata pentru 2.00...180.00°C)						
603-B, 4-fire, Pt100	0.00...185.00 °C (t1 si t2: Aprobata pentru 2.00...180.00°C)						
603-C/E/F, 2-fire, Pt500	0.00...185.00 °C (t1 si t2: Aprobata pentru 2.00...180.00°C)						
603-D/G/H, 4-fire, Pt500	0.00...185.00 °C (t1 si t2: Aprobata pentru 2.00...180.00°C)						
603-M, 4-fire, Pt500	-40...140 °C						
Ajustare prin compensare	± 0.99 K ajustarea comuna pt. t1, t2 si t3 la punctul de origine						
	Atentie: Ajustarea prin compensare este activa numai la temperaturile masurate. Daca, de exemplu, pentru t3 a fost selectata o valoare presetata, ajustarea prin compensare nu va influenta valoarea presetata.						
Lungimea maxima a cablului (de max ø6 mm)	Pt100, 2-fire		Pt100, 4-fire		Pt500, 2-fire		Pt500, 4-fire
	2 x 0.25 mm²: 2.5 m 2 x 0.50 mm²: 5 m 2 x 1.00 mm²: 10 m		4 x 0.25 mm²: 100 m		2 x 0.25 mm²: 10 m		4 x 0.25 mm²: 100 m
Masurarea debitului V1/V2	ULTRAFLOW® V1: 9-10-11 V2: 9-69-11		Contact Reed V1: 10-11 V2: 69-11		Contact FET V1: 10-11 V2: 69-11		Debitmetru cu impulsuri active 24V V1: 10B-11B V2: 69B-79B
Cod CCC	1xx-2xx-4xx-5xx-8xx		0xx		9xx		2xx and 9xx
Clasa de impuls EN 1434	IC		IB		IB		[IA]
Intrare impuls	680 kΩ pina la 3.6 V		680 kΩ pina la 3.6 V		680 kΩ pina la 3.6 V		12 mA si 24 V
Impuls ON	< 0.4 V in > 1 ms		< 0.4 V in > 300 ms		< 0.4 V in > 30 ms		< 4 V in > 3 ms
Impuls OFF	> 2.5 V in > 4 ms		> 2.5 V in > 100 ms		> 2.5 V in > 70 ms		> 12 V in > 4 ms
Frecventa impuls	< 128 Hz		< 1 Hz		< 8 Hz		< 128 Hz
Frecventa de integrare	< 1 Hz		< 1 Hz		< 1 Hz		< 1 Hz
Izolatie electrica	Nu		Nu		Nu		2 kV
Lungimea maxima a cablului	10 m		10 m		10 m		100 m
Lungimea maxima a cablului la utilizarea Cable Extender Box tip 66-99-036	30 m		30 m		30 m		-
Intrari in impulsuri In-A/In-B	Comutator electronic				Reed-switch		
Intrari in impulsuri	680 kΩ pina la 3.6 V				680 kΩ pina la 3.6 V		
Impuls ON	< 0.4 V in > 30 ms				< 0.4 V in > 500 ms		
Impuls OFF	> 2.5 V in > 30 ms				> 2.5 V in > 500 ms		
Frecventa impuls	< 3 Hz				< 1 Hz		
Izolatie electrica	Nu				Nu		
Lungimea maxima a cablului	25 m				25 m		
Cerinte pentru contactul extern	Pierdere de curent la deschidere <µA						
Iesiri in impulsuri Out-C/Out-D	HC-003-11 HC-003-21/-31		(inainte de 2017-05) (inainte de 2018-04)		HC-003-11 HC-003-21/-31		(dupa 2017-05) (dupa 2018-04)
Tip	Colector deschis [OB]				Opto FET		
Tensiunea externa	5...30 VDC				5...48 VDC/AC		
Intensitatea curentului	< 10 mA				< 50 mA		
Tensiunea reziduala	U _{CE} ≈ 1 V at 10 mA				R _{ON} ≤ 40 Ω		
Izolatie electrica	2 kV				2 kV		
Lungimea maxima a cablului	25 m				25 m		

Variante de configurare

Tipuri de MULTICAL® 603

Tipuri de MULTICAL® 603					Date statice Inscriptionate pe carcasa contorului 603-X X XX			Date dinamice Afisate pe display X XX X XX XX					
Tip 603-					□	□	□□	-	□	□□	□	□□	□□
Tipul calculatorului													
Pt100 2-fire	t1-t2	V1	M-Bus	A									
Pt100 4-fire	t1-t2	V1	M-Bus	B									
Pt500 2-fire	t1-t2	V1	M-Bus	C									
Pt500 4-fire	t1-t2	V1	M-Bus	D									
Pt500 2-fire	t1-t2-t3	V1-V2		E									
Pt500 2-fire	t1-t2-t3	V1-V2	Fundal iluminat	F									
Pt500 4-fire	t1-t2	V1 [24 V impulsuri active]	M-Bus	G									
Pt500 4-fire	t1-t2-t3	V1-V2		H									
Pt500 4-fire	t1-t2-t3	V1-V2	(Doar pentru fluide mixte)	M									
Tip contor													
Contor de incalzire		MID modul B			1								
Contor de incalzire		MID modul B+D			2								
Contor combinat incalzire/racire		MID modul B+D & TS 27.02		θ _{HC} = OFF	3								
Contor de incalzire		Aprobari nationale			4								
Contor de racire		TS 27.02+BEK1178			5								
Contor de incalzire/racire		MID modul B+D & TS 27.02		θ _{HC} = ON	6								
Contor pt. masurarea volumului, apa calda					7								
Contor pt. masurarea volumului, apa rece					8								
Contor pt. masurarea energiei					9								
Codul de tara													
Stabilit de Kamstrup pe baza comenzii									XX				

Variante de configurare

Tipuri de MULTICAL® 603

Tipuri de MULTICAL® 603			Date statice Inscriptionate pe carcasa contorului 603-X X XX		Date dinamice Afisate pe display X XX X XX XX				
Tip 603-	□	□	□□	-	□	□□	□	□□	□□
Tipuri de debitmetre conectate									
Livrat cu un debitmetru ULTRAFLOW®					1				
Livrat cu 2 debitmetre identice ULTRAFLOW®					2				
Pregatit pentru un ULTRAFLOW®					7				
Pregatit pentru doua debitmetre identice ULTRAFLOW®					8				
Pregatit pentru debitmetru cu impulsuri electronice rapide, fara distorsiuni					C				
Pregatit pentru debitmetru cu impulsuri electronice lente, fara distorsiuni					J				
Pregatit pentru debitmetru cu impulsuri lente, cu distorsiuni					L				
Pregatit pentru debitmetru cu impulsuri active 24 V					P				
Livrat cu un debitmetru (doar fluide mixte)					G				
Set senzori de temperatura									
Furnizat fara senzori de temperatura					00				
Senzori de temperatura Pt500 -2 fire									
Senzori scurti cu imersie directa, 2 buc.			DS 27.5 mm	L 1.5 m - 3.0 m	1x				
Senzori scurti cu imersie directa, 2 buc.			DS 38.0 mm	L 1.5 m - 3.0 m	2x				
Senzori de temperatura cu teci, 2 buc.			PL ø5.8 mm	1.5 m - 10 m	3x				
Senzori de temperatura Pt100 -2 fire									
Senzori scurti cu imersie directa, 2 buc.			DS 27.5 mm	L 2.0 m	J6				
Senzori de temperatura Pt500/Pt100 -4 fire									
Senzori de temperatura cu teci si cap de borne, 2 buc			PL ø6.0 mm	L 105 mm - 230 mm	Ax				
Senzori de temperatura cu teci si cap de borne, 2 buc			PL ø5.8 mm	L 90 mm - 180 mm	bx				
Sursa de alimentare									
Fara sursa de alimentare					0				
Baterie tip D-cell					2				
Modul de alimentare de mare putere 230 VAC					3				
Modul de alimentare de mare putere 24 VAC					4				
Baterie tip D-cell IoT					5				
Modul de alimentare 230 VAC					7				
Modul de alimentare 24 VAC					8				
Baterie tip 2xA-cells					9				
Module de comunicatie (2 locatii)								M1	M2
Fara modul					00			00	
Data Pulse, inputs (In-A, In-B)					10			10	
Data Pulse, outputs (Out-C, Out-D)					11			11	
Wired M-Bus, inputs (In-A, In-B)					20			20	
Wired M-Bus, outputs (Out-C, Out-D)					21			21	
Wired M-Bus, Thermal Disconnect					22			22	
Wireless M-Bus, inputs (In-A, In-B), 868 MHz					30			30	
Wireless M-Bus, outputs (Out-C, Out-D), 868 MHz					31			31	
linkIQ/wM-Bus, inputs (In-A, In-B), EU					32			32	
linkIQ/wM-Bus, outputs (Out-C, Out-D), EU					33			33	
wM-Bus, inputs (In-A, In-B), 912,5/915/918,5 MHz					34			34	
Analog outputs 2 x 0/4...20 mA					40			40	
Analog inputs 2 x 4...20 mA/0...10 V					41			41	
PQT Controller					43			43	
Low Power Radio, inputs (In-A, In-B), 434 MHz					50			50	
Low Power Radio GDPR, inputs (In-A, In-B), 434 MHz					51			51	
NB-IoT, inputs (In-A, In-B)					56			56	
LON TP/FT-10, inputs (In-A, In-B)					60			60	
BACnet MS/TP, inputs (In-A, In-B)					66			66	
Modbus RTU, inputs (In-A, In-B)					67			67	
2G/4G Network					80			80	
Modbus/KMP TCP/IP, inputs (In-A, In-B)					82			82	
READY TCP/IP, inputs (In-A,In-B)					83			83	
High Power Radio Router, inputs (In-A, In-B), 444 MHz					84			84	
High Power Radio Router GDPR, inputs (In-A, In-B), 444 MHz					85			85	

Contactati Kamstrup A/S pentru informatii suplimentare despre variantele produsului.

Configurare contor

	A	B	CCC	DDD	EE	FF	GG	L	M	N	PP	RR	T	VVV
Locul de montaj al debitmetrului														
Tur	3													
Retur	4													
Unitatea de masura														
GJ		2												
kWh		3												
MWh		4												
Gcal		5												
Coduri cu functie auto-detect CCC (UF X4)														
Rezolutie normala [7 cifre]			807											
Rezolutie inalta [8 cifre]			818											
Coduri statice CCC														
Contact Reed [7 cifre]			0xx											
Electronic, impulsuri rapide			1xx											
Electronic, impulsuri lente			2xx											
Kamstrup, UF X4 [7 cifre]			4xx											
Kamstrup, UF X4 [8 cifre]			5xx											
Electronic, impulsuri lente [7 cifre]			9xx											
Display														
Contor de incalzire [standard]				210										
Contor combinat incalzire/racire [standard]				310										
Contor de racire [standard]				510										
Tarife														
Fara functie tarifara				00										
Tarif de putere				11										
Tarif de debit				12										
Tarif t1-t2				13										
Tarif temp. tur				14										
Tarif temp. retur				15										
Tarif orar				19										
Tarif de volum incalzire/racire				20										
Tarif PQ				21										
Intrari in impulsuri In-A/In-B														
10 m³/h, 10 l/imp, numarator 1 [standard]						24	24							
Tipul integrarii														
Variabila [2-64 s]	Display activat							1						
Normala [32 s]	Display activat							2						
Rapida [8 s]	Display activat							3						
Rapida [2 s]	Display activat							4						
Variabila [2-64 s]	Display inactiv							5						
Normala [32 s]	Display inactiv							6						
Rapida [8 s]	Display inactiv							7						
Detectarea pierderilor (V1/V2)														
OFF								0						
1.0 % of q _p + 20 % of q								1						
1.0 % of q _p + 10 % of q								2						
0.5 % of q _p + 20 % of q								3						
0.5 % of q _p + 10 % of q								4						
Detectarea pierderilor de apa rece (In-A/In-B)														
OFF									0					
30 min. fara impulsuri									1					
0 ora fara impulsuri									2					
Doua ore fara impulsuri									3					

Configurare contor

A - B - CCC - DDD - EE - FF - GG - L - M - N - PP - RR - T - VVVV									
Iesiri in impulsuri Out-C/Out-D									
Out-C: V1/4									73
Out-C: V1/1, Out-D: V2/1									80
Out-C: V1/1									82
Out-C: V1/4									83
E1 si V1 sau E3 si V1									94
E1 si V1 sau E3 si V1									95
E1 si V1 sau E3 si V1									96
Iesire de date functie de parametri inregistrati									99
Profilul data logger-ului									
Profilul standard de data logger									10
Nivelul de criptare									
Cheie individuala de criptare									3
Eticheta clientului									
Seria de fabricatie									0000

Contactati Kamstrup A/S pentru informatii suplimentare despre alte posibilitati de configurare.

Tipuri de coduri info afisate

Cifra afisata								Descriere
1 Info	2 t1	3 t2	4 t3	5 V1	6 V2	7 In-A	8 In-B	
1								Fara alimentare
2								Bateria este aproape descarcata
9								Alarma externa (de ex. via KMP)
	1							t1 - peste intervalul de masurare sau deconectat
		1						t2 - peste intervalul de masurare sau deconectat
			1					t3 - peste intervalul de masurare sau deconectat
	2							t1 - sub intervalul de masurare sau scurt-circuitat
		2						t2 - sub intervalul de masurare sau scurt-circuitat
			2					t3 - sub intervalul de masurare sau scurt-circuitat
	9	9						t1-t2 - diferenta de temperatura nu ete validata
				1				V1 - eroare de comunicatie
					1			V2 - eroare de comunicatie
				2				V1 - factor contor eronat
					2			V2 - factor contor eronat
				3				V1 - aer in debitmetru
					3			V2 - aer in debitmetru
				4				V1 - Debitmetru montat invers sensului de curgere
					4			V2 - Debitmetru montat invers sensului de curgere
				6				V1 - debit crescut (debit1>qs pentru mai mult de o ora)
					6			V2 - debit crescut (debit2>qs pentru mai mult de o ora)
				7				V1/V2 - Spartura, apa iese din sistem (debit1>debit2)
					7			V1/V2 - Spartura, apa intra in sistem (debit1<debit2)
				8				V1/V2 - Scurgere, apa iese din sistem (M1>M2)
					8			V1/V2 - Scurgere, apa intra in sistem (M1<M2)
						7		In-A2, Pierderi de apa in sistem
						8		In- A1, Pierderi de apa in sistem
						9		In-A1/A2, Alarma externa
							7	In-B2, Pierderi de apa in sistem
							8	In-B1, Pierderi de apa in sistem
							9	In-B1/B2, Alarma externa

Atentie: Info codurile sunt configurabile si de aceea nu este sigur ca toti parametrii mai sus mentionati sunt disponibili intr-un MULTICAL® 603 dat.

Un jurnal de infocoduri salveaza fiecare schimbare a infocodurilor. Este posibila citirea ultimelor 250 de modificari ale infocodurilor si data acestor schimbări.

Examples							
1	0	2	0	0	0	9	0

Accesorii

Numarul articolului	Descriere
HC-993-02	Baterie tip D (1 buc)
HC-993-03	Sursa de alimentare de putere 230 VAC
HC-993-04	Sursa de alimentare de putere 24 VAC/VDC
HC-993-05	Baterie tip D (1 buc) IoT
HC-993-07	Modul de alimentare 230 VAC
HC-993-08	Modul de alimentare 24 VAC
HC-993-09	Baterie tip AA (2 buc)
2105-002	Capac de etansare, G¼B (R½)
3026-1148	Capac de etansare, autoblocant, G¼B (R½)
3026-207.A	Suport de perete cu șuruburi și dopuri pentru MULTICAL® 603
3026-517	Capac de etansare pentru senzor de temperatura albastru, 2 buc.
3026-518	Capac de etansare pentru senzor de temperatura rosu, 2 buc.
3026-858	Adaptor montaj unghi 45° pentru ULTRAFLOW® (qp 0.6. 2.5)
3026-909	Placa metalica pentru cap optic
3026-963	Dispozitiv de demontare pentru MULTICAL® 603
3130-262	Conector orb cu O-ring
3130-269	Brida fixare cabluri cu suruburi
5000-337	Cablu modul 2 m (2x 0,25 mm²)
6699-035	Cablu USB pentru configurarea modulelor de incalzire/racire
6699-036	Cable Extender Box
6699-042	Placa metalica pentru cap optic, 20 buc.
6699-047	Eticheta modul alimentare MULTICAL® 403/603, 10 buc (2006-681)
6699-099	Cap optic pentru citire IR si conector USB
6699-110	Suport panou
6699-403	Transformator de 5 VA, de la 230/24 VAC
6699-404	Transformator de 10 VA, de la 230/24 VAC
6699-405	Transformator de 63 VA, de la 230/12/24 VAC
6699-447.E	Antena interna pentru Kamstrup Radio, 434 MHz
6699-448	Mini antena triunghiulara pentru module Wireless M-Bus si retea 2G/4G
6699-482.E	Antena interna pentru Wireless M-Bus, 868 MHz
6699-724	METER TOOL HCW
6699-725	LogView HCW

Interfete de verificare

Numarul articolului	Descriere
6699-363	2-fire Pt500, Incalzire/ racire (utilizat cu METER TOOL HCW)
6699-364	4-fire Pt500, Incalzire/ racire (utilizat cu METER TOOL HCW)
6699-365	2/4-fire Pt100, Incalzire/ racire (utilizat cu METER TOOL HCW)

Mai multe informatii despre ULTRAFLOW®, senzori de temperatura si robineti cu sfera, gasiti pe products.kamstrup.com.
Contactati Kamstrup A/S pentru informatii despre alte tipuri de accesorii.

Kamstrup A/S Reprezentanta

C-tin Radulescu Motru nr. 13
sector 4, Bucuresti
Romania
T: +40 213 01 84 48
F: +40 213 01 84 47
ria@kamstrup.com
kamstrup.com