

Акционерное общество
«Михневский завод электроизделий»

п.и. 142840 г. Ступино, р. п. Михнево, пр-д Старомихневский, владение 10

ПАСПОРТ

Наименование изделия: муфта концевая внутренней установки термоусаживаемая

3КВТп-10(10-25)	☐	3КВТп-10(10-25) М	☐
3КВТп-10(25-50)	☐	3КВТп-10(25-50) М	☐
3КВТп-10(70-120)	☐	3КВТп-10(70-120) М	☐
3КВТп-10(150-240)	☐	3КВТп-10(150-240) М	☐
3КВТп-10(10-25) (НП)	☐	3КВТп-10(10-25) (НП)М	☐
3КВТп-10(25-50) (НП)	☐	3КВТп-10(25-50) (НП)М	☐
3КВТп-10(70-120) (НП)	☐	3КВТп-10(70-120) (НП)М	☐
3КВТп-10(150-240) (НП)	☐	3КВТп-10(150-240) (НП)М	☐

ТУ 27.33.13-007-01394461-2018

Назначение: Муфты концевые термоусаживаемые предназначены для оконцевания силовых кабелей, с бумажной маслопропитанной изоляцией по ГОСТ 18410-73 в общей алюминиевой или свинцовой оболочке с защитными покровами или без них на напряжение 6 и 10 кВ переменного тока частотой 50 Гц внутри помещений. Климатическое исполнение УХЛ 1, УХЛ 5 по ГОСТ 15150-69.

Комплектность и общий вид: Приложение 1.

Транспортирование и хранение:

1. Транспортирование и хранение муфт должно соответствовать требованиям ГОСТ 34839-2022 с дополнениями, изложенными в настоящем разделе.
2. Условия хранения и транспортирования упакованных муфт в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать климатическому исполнению УХЛ, категории размещения 1, 5 по ГОСТ 15150-69.

Указания по эксплуатации и монтажу:


1. Условия эксплуатации муфт должны соответствовать ГОСТ: 13781.0-86; 34839-2022.
2. Монтаж муфт должен производиться в соответствии с инструкцией по монтажу и требованиями нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.
3. Минимальная температура монтажа арматуры без предварительного подогрева не менее -20°C .

Гарантийные обязательства:

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие муфт требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет со дня ввода муфт в эксплуатацию при соблюдении правил монтажа и эксплуатации.
3. Срок службы муфт - не менее 30 лет, при соблюдении правил монтажа и эксплуатации.
4. Гарантийный срок хранения муфт – 3 года с даты изготовления при соблюдении условий хранения.

Начальник ОТК _____ Потапов М.А. Дата выдачи паспорта _____

Приложение 1.

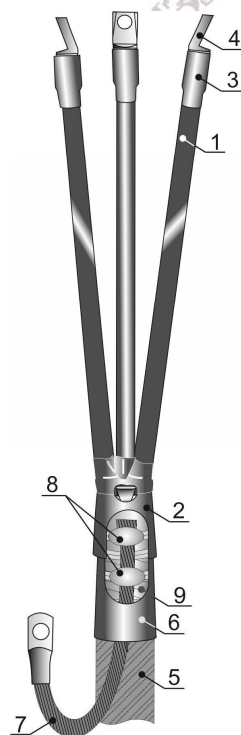

- 1.Трубка для изолирования жил кабеля
- 2.Термоусаживаемая перчатка
- 3.Трубка-манжета для герметизации наконечников
- 4.Наконечник болтовой, под опрессовку или пайку
- 5.Кабель
- 6.Манжета, бандажирующая узел заземления
- 7.Провод заземления с наконечником
- 8.Пайка
- 9.Бронеленты кабеля

Наименование деталей и монтажных материалов	Ед. изм.	Количество на одну муфту							
		3КВТп-10 (10-25)	3КВТп-10 (25-50)	3КВТп-10 (70-120)	3КВТп-10 (150-240)	3КВТп-10 (10-25)(НП)	3КВТп-10 (25-50)(НП)	3КВТп-10 (70-120)(НП)	3КВТп-10 (150-240)(НП)
1.Перчатка термоусаживаемая с клеевым слоем изолирующая ТУП 3 –1	шт.	1	-	-	-	1	-	-	-
ТУП 3 –2	шт.	-	1	-	-	-	1	-	-
ТУП 3 – 3	шт.	-	-	1	1	-	-	1	1
2.Трубка термоусаживаемая маслостойкая № 1 для изолирования жил кабеля									
22/8х2 длиной 800мм	шт.	3	3	-	-	3	3	-	-
28/11х2 длиной 800мм	шт.	-	-	3	-	-	-	3	-
35/14х2 длиной 800мм	шт.	-	-	-	3	-	-	-	3
3.Трубка термоусаживаемая №2 с клеевым слоем 22/8х2 длиной 800мм	шт.	3	-	-	-	3	-	-	-
28/11х2 длиной 800мм	шт.	-	3	-	-	-	3	-	-
33/14х2 длиной 800мм	шт.	-	-	3	-	-	-	3	-
38/16х2 длиной 800мм	шт.	-	-	-	3	-	-	-	3
4.Манжета бандажирующая с клеевым слоем ТУТ,75/22х3 дл. 250мм	шт.	1	1	1	1	1	1	1	1
5.Манжета изолирующая термоусаживаемая с клеевым слоем 21/6х2,5 длиной 100мм	шт.	3	-	-	-	3	-	-	-
26/8х3 длиной 100мм	шт.	-	3	-	-	-	3	-	-
35/12х3 длиной 120мм	шт.	-	-	3	-	-	-	3	-
43/15х4 длиной 120мм	шт.	-	-	-	3	-	-	-	3
6.Провод медный с наконечником, длина 700 мм									
сечением 10 мм ²	шт.	1	-	-	-	1	-	-	-
сечением 16 мм ²	шт.	-	1	1	-	-	1	1	-
сечением 25 мм ²	шт.	-	-	-	1	-	-	-	1
7.Припой ПОС – 30	кг	0,05	0,05	0,075	0,075	0,05	0,05	0,05	0,05
8.Припой марки А	кг	0,04	0,04	0,04	0,04	-	-	-	-

[illegible]