

OFERTA TEHNICĂ

nr.	Denumirea	**Referința producătorului	Term. de livrare	Term. de garanție
1	Clema analogic TIP AИИМ 12-1	AИИМ 12-1	50-90 zile	60 luni
2	Clema analogic TIP AИИМ 16-1	AИИМ 16-1	50-90 zile	60 luni

**Producator: ООО “МЗБА”

Fisa tehnica clemelor borne pentru prizonul neutru
al transformatoarelor de putere.

Предназначены для присоединения медных проводов к выводу трансформатора в виде гладкого или резьбового цилиндрического штыря. Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2010.

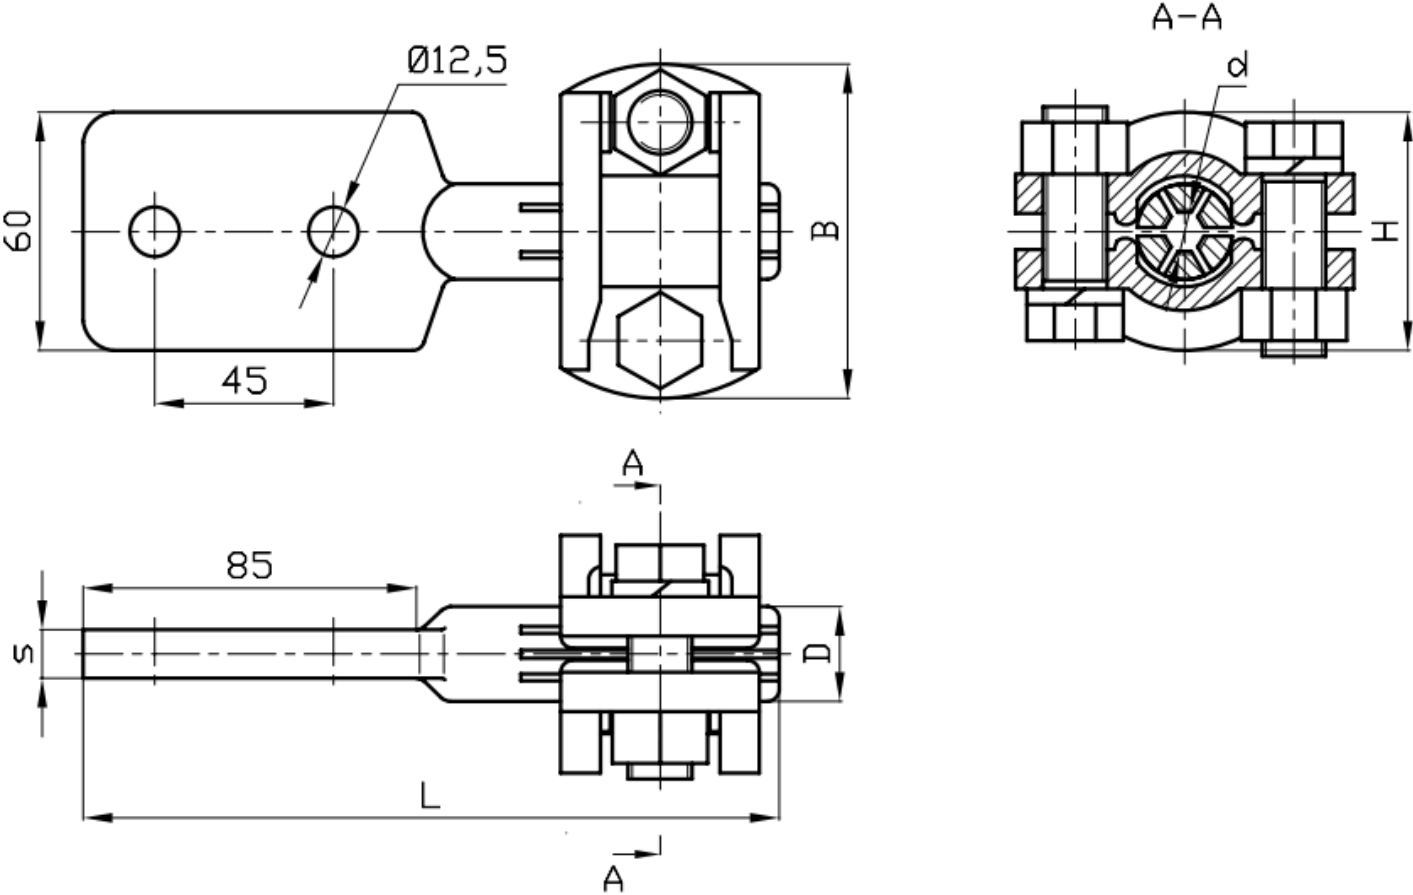


РИС. 1

Наименование	Рис.	Размеры, мм					Масса, кг	
		B	D	d	H	L		S
AШМ-12-1	1	85	24	M12	60	175	12	1,54
AШМ-16-1		87	26	M16	62			1,6
AШМ-16-2				M16x1,5				
AШМ-20-1		89	28	M20	64			1,71
AШМ-20-2				M20x1,5				
AШМ-22-1		91	30	M22x1,5	66			1,75

Autoritatea Contractantă: SA "RED-Nord" Moldova, 3100, m. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”

Numărul procedurii de achiziție: ID 21054374 din 1 apr 2022, 44110000-4

Denumirea licitației: Achiziția clemelor borne pentru prizonul neutru al transformatoarelor de putere.

1. Livrarea: SRL Electrocon va efectua livrarea în condițiile DDP Bălți, **depozit Central SA "RED-Nord"- or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”**, conform INCOTERMS 2010 și a cerințelor stabilite de către Organizator. **SRL Electrocon** suporta toate cheltuielile și riscurile legate de aducerea marfii în acest loc, inclusiv a taxelor vamale, a altor taxe și speze oficiale care se plătesc la import, precum și a costurilor și riscurilor de îndeplinire a formalităților vamale.);

2. Descarcarea materialelor: - va fi efectuată de către SA "RED-Nord", depozit Central - **or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”**;

3. Cerinte de ambalare: - materialele vor fi ambalate conform cerințelor și normelor ce asigură integritatea mărfii și transportarea în siguranță a acesteia.

4. Termenul de îndeplinire a contractului: 50-90 zile;

5. Eliberarea mărfii: - se va face în MDL, la cursul oficial al BNM în ziua perfectării documentelor fiscale;

6. Termenul de achitare – 30 zile din momentul primirii bunurilor.

Data: 13 aprilie 2022

SRL „ELECTROCON”



(semnatura și stampila)

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.HB29.H00761/21

Срок действия с 28.12.2021

по 27.12.2024

1309864

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

рег. № RA.RU.11HB29, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Сфера", 123290, Россия, город Москва, улица Магистральная 2-я, дом 1/3, строение 1, этаж 2, комната 29, Тел: + 7(905)714-65-97, E-mail: cops.sphera@gmail.com

ПРОДУКЦИЯ

Арматура линейная (согласно приложениям бланки №№0106449, 0106450, 0106451, 0106452, 0106453, 0106454, 0106455, 0106456, 0106457, 0106458, 0106459, 0106460, 0106461).
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3449-001-52819896-2010 «Арматура линейная. Технические условия», ТУ 3449-004-52819896-2015 «Протекторы защитные спиральные для неизолированных проводов, грозозащитных тросов и самонесущих кабелей связи. Технические условия», ТУ 3449-005-52819896-2015 «Распорки дистанционные демпфирующие типа РГД. Технические условия», ТУ 3449-001-52819896-2017 «Ограничители гололедообразования и колебаний. Технические условия», ТУ-3449-003-52819896-2020 «Рога индикаторы с маркером срабатывания типа РИ. Технические условия».
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

27.12.40

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 51177-2017 «Арматура линейная. Общие технические требования», ТУ 3449-001-52819896-2010 «Арматура линейная. Технические условия», ТУ 3449-004-52819896-2015 «Протекторы защитные спиральные для неизолированных проводов, грозозащитных тросов и самонесущих кабелей связи. Технические условия», ТУ 3449-005-52819896-2015 «Распорки дистанционные демпфирующие типа РГД. Технические условия», ТУ 3449-001-52819896-2017 «Ограничители гололедообразования и колебаний. Технические условия», ТУ-3449-003-52819896-2020 «Рога индикаторы с маркером срабатывания типа РИ. Технические условия».

код ТН ВЭД:

8538909909

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «МЗВА»

Место нахождения: 105120, Россия, город Москва, Сыромятническая Нижняя ул, дом 11 корпус 2 офис комната 2.1, ОГРН 1157746049493

Телефон: +74953055873 Адрес электронной почты: info@mzva.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «МЗВА»

Место нахождения: 105120, Россия, город Москва, Сыромятническая Нижняя ул, дом 11 корпус 2 офис комната 2.1

Телефон: +74953055873 Адрес электронной почты: info@mzva.ru

НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № Г20211224-020 от 24.12.2021 года Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Интера», аттестат аккредитации РОСС RU.31787.04ФРЕ06

Протоколов испытаний, №№ 9-2021 от 29.04.2021, 41-2021 от 26.02.2021, 119-2021 от 24.05.2021, 120-2021 от 25.05.2021, 12102021 от 26.02.2021, 122-2021 от 27.05.2021, 5-2020 от 24.01.2020, 32-2020 от 21.02.2020, 147-2020 от 29.06.2020, 6-2019 от 28.01.2019, 7-2019 от 04.02.2019, 21-2019 от 21.02.2019, 24-2019 от 28.02.2019, 26-2019 от 01.03.2019, 52-2019 от 04.04.2019, 57-2019 от 10.04.2019, 59-2019 от 12.04.2019, 62-2019 от 18.04.2019, 63-2019 от 19.04.2019, 65-2019 от 23.04.2019, 66-2019 от 25.04.2019, 70-2019 от 13.05.2019, 71-2019 от 13.05.2019, 73-2019 от 16.05.2019, 74-2019 от 17.05.2019, 75-2019 от 17.05.2019, 76-2019 от 17.05.2019, 78-2019 от 20.05.2019, 79-2019 от 21.05.2019, 80-2019 от 22.05.2019, 81-2019 от 22.05.2019, 82-2019 от 23.05.2019, 85-2019 от 28.05.2019, 133-2019 от 26.07.2019, 139-2019 от 12.08.2019, 140-2019 от 14.08.2019, 142-2019 от 15.08.2019, 151-2019 от 29.08.2019, 152-2019 от 30.08.2019, 154-2019 от 25.10.2019, 185-2019 от 02.10.2019, 227-2019 от 26.11.2019, 236-2019 от 04.12.2019.

Испытательного центра линейной арматуры и высоковольтных изоляторов «ЧЭМЗ» - «МЗВА» (ИЦ «ЛАВИ»), аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.22МН34.

№ИЛ-07-05-2020 от 13.05.2020, ИЛ-09-05-2020 от 15.06.2020 года.

Испытательной лаборатории акционерного общества «Ю.М.Э.К.» (ИЛ АО «Ю.М.Э.К.»), аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АУ47

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата изготовления, срок годности, условия хранения указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или каждой единице продукции. Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

Александр
подпись
Александр
подпись

Е.А. Корниенкова

инициалы, фамилия

Р.Р. Алеев

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0106456

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.HB29.H00761/21

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

А2АП-500-2Т(Д), А2АП-640-1Т(Д), А4АП-500-1АТ(Д), А4АП-640-1Т(Д), А6АП-640-1Т(Д), А6АП-640-1БТ(Д), А6АП-640-2Т(Д), А6АП-640-2БТ(Д), А6АП-640-3Т(Д), А2АП-500-2АТ(Д), А6АП-640-2БТ(Д).

Зажим аппаратный прессуемый для медного провода:

А1М-35-2, А1М-50-2, А1М-70-2, А1М-95-2, А1М-120-2, А1М-150-2, А1М-185-2, А1М-240-2, А1М-300-2, А1М-400-2, А2М-35-2, А2М-50-2, А2М-70-2, А2М-95-2, А2М-120-2, А2М-150-2, А2М-185-2, А2М-240-2, А2М-300-2, А2М-400-2, А4М-70-2, А4М-95-2, А4М-120-2, А4М-150-2, А4М-185-2, А4М-240-2, А4М-300-2, А4М-400-2.

Зажим аппаратный прессуемый:

2А2А-300-1Т(Д), 2А2А-300-4Т(Д), 2А2-500-1Т(Д), 2А4А-300-3Т(Д), 2А4А-300-4Т(Д), 2А4А-500-3Т(Д), 2А4А-500-4Т(Д), 2А6А-300-3Т(Д), 2А6А-300-4Т(Д), 2А6А-500-3Т(Д), 2А6А-500-4Т(Д), 2А6А-600-3Т(Д), 2А6А-600-4Т(Д), 3А4А-300-2Т(Д), 3А4А-300-3Т(Д), 3А4А-400-2Т(Д), 3А4А-400-3Т(Д), 3А2А-500-3Т(Д), 3А2А-500-4Т(Д), 3А2А-600-3Т(Д), 3А2А-600-4Т(Д), 3А4А-600-2Т(Д), 3А4А-600-3Т(Д).

Зажим аппаратный прессуемый для полых проводов:

2А4АП-500-1Т (Д), 2А6АП-500-3Т(Д), 2А6АП-500-4Т(Д), 2А6АП-640-1БТ(Д), 2А6АП-640-2БТ(Д), 3А2АП-500-1Т(Д), 3А2АП-500-3Т(Д), 3А2АП-500-3АТ(Д), 3А2АП-500-4Т(Д), 3А2АП-500-4АТ(Д), 4А6АП-640-1БТ(Д), 5А2АП-500-1Т(Д), 3ААП-500-1Т(Д), 2А6АП-640-2Т(Д).

Зажим ответвительный прессуемый:

ОА-10-1, ОА-10-2Т, ОА-16-1, ОА-16-2Т, ОА-25-1, ОА-25-2Т, ОА-35-1, ОА-35-2Т, ОА-50-1, ОА-35-2Т, ОА-70-1, ОА-70-2Т, ОА-95-1, ОА-95-2Т, ОА-120-1, ОА-120-2Т, ОА-150-1, ОА-150-2Т, ОА-185-1, ОА-185-2Т, ОА-240-1, ОА-240-2Т, ОА-300-1, ОА-300-АТ, ОА-400-1, ОА-400-2Т, ОА-600-1, ОА-600-2Т.

Зажим ответвительный прессуемый для полых проводов:

ОАП-500-1, ОАП-500-2Т, 3ОАП-500-1Т, ОАП-640-1, ОАП-640-2, ОАП-640-1А, ОАП-640-2Т, ОАП-640-2АТ.

Зажим разъемный ответвительный прессуемый:

РОА-185-1, РОА-240-1, РОА-300-1, РОА-400-1, РОА-150-1, РОА-500-1.

Зажим аппаратный штыревой:

АШМ-3-2, АШМ-4-2, АШМ-5-2, АШМ-5-3, АШМ-12-1, АШМ-16-1, АШМ-16-2, АШМ-20-1, АШМ-20-2, АШМ-22-1, АШМ-27-1, АШМ-30-1.

Зажим ответвительный прессуемый:

АОА-3/2Т, АОА-3/3Т, АОА-4/3-1Т.

Зажим аппаратный болтовой:

А4АБ 70-120, А4АБ 150-185, А4АБ 205-240.

Защитная арматура

Распорка дистанционная глухая:

РГ-01-300м, РГ-01-400м, РГ-01-500м, РГ-0-300м, РГ-0-400м, РГ-0-500м, РГ-1-300м, РГ-1-400м, РГ-1-500м, РГ-2-300м, РГ-2-400м, РГ-2-485м, РГ-2-500м, РГ-2-600м, РГ-2-650м, РГ-2-850м, РГ-3-400м, РГ-3-500м, РГ-3-600м, РГ-3-650м, РГ-3-850м, РГ-4-400м, РГ-4-500м, РГ-4-600м, РГ-4-650м, РГ-4-850м, РГ-6-400.



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

Е.А. Корниенкова

инициалы, фамилия
Р.Р. Алеев

инициалы, фамилия



№ РОСС RU.0001.13ИС94



Орган по сертификации систем менеджмента «СОЮЗСЕРТ»
125167, г. Москва, ул. Викторенко, д. 7, корп. 30

№ 00113

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Выпуск 2. СМК сертифицирована с апреля 2009 г.

Выдан Обществу с ограниченной ответственностью
«МЗВА»
(ООО «МЗВА»)

105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, дом 11 корпус Б
этаж 2 комната № 19

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ:

система менеджмента качества применительно к разработке, производству и поставке линейной и подстанционной арматуры для воздушных линий электропередачи (в том числе с самонесущим изолированным проводом) и подстанций, металлоконструкций для железобетонных и деревянных опор воздушных линий, линейной арматуры и узлов крепления для воздушных волоконно-оптических линий связи, инструмента, приспособлений и средств малой механизации для монтажа и ремонта воздушных линий и подстанций; комплексным поставкам высоковольтного оборудования для комплектации воздушных линий электропередачи и подстанций

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

Регистрационный № РОСС RU.ИС94.СМ00104

Дата регистрации 07.06.2021

Срок действия до 07.06.2024

Руководитель ОС СМ «СОЮЗСЕРТ»

Н.С. Херсонский

Председатель комиссии

М.С. Ульянов





Система добровольной сертификации «Единый Стандарт»

Зарегистрирована в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии.

Регистрационный номер в едином реестре зарегистрированных
Систем добровольной сертификации:
РОСС RU.3609.04ЧЖ00

Руководящий орган Системы:
Общество с ограниченной ответственностью «Единый Стандарт»
Россия, г. Москва, ул. Беговая, д. 7

Центр по сертификации:
Общество с ограниченной ответственностью «Управление Качеством по Международным Стандартам»
Россия, г. Москва, ул. Беговая, д. 7, тел.: +7 (495) 646-11-17

№ РОСС RU.3609.04ЧЖ00 / ЕС.С.О.05.02.000608-20
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Выпуск 2. СЭМ сертифицирована с ноября 2017 г.
выдан Обществу с ограниченной ответственностью
"МЗВА"

105120, Россия, г. Москва, Сыромятническая Нижняя ул.,
д. 11, корп. 2, комната 2.1.

ИНН 7709447610

Настоящий Сертификат удостоверяет

Система экологического менеджмента применительно к разработке, производству и поставке линейной и подстанционной арматуры для воздушных линий электропередач (в том числе с самонесущим изолированным проводом) и подстанций, металлоконструкций для железобетонных и деревянных опор воздушных линий, линейной арматуры и узлов крепления для воздушных волоконно-оптических линий связи, инструмента, приспособлений и средств малой механизации для монтажа и ремонта воздушных линий и подстанций, комплексным поставкам высоковольтного оборудования для комплектации воздушных линий электропередачи и подстанций

Соответствует требованиям

ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015)

Настоящий Сертификат обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствии с требованиями вышеуказанного нормативного документа, что будет находиться под контролем Центра по сертификации Системы добровольной сертификации «Единый Стандарт»
И подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля.



Дата регистрации 24.11.2020

Срок действия до 24.11.2023

Руководитель центра  Коротких А. А.



Зарегистрирована в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии.
Регистрационный номер в едином реестре зарегистрированных
Систем добровольной сертификации:
РОСС RU.3609.04ЧЖ00

Руководящий орган Системы:
Общество с ограниченной ответственностью «Единый Стандарт»
Россия, г. Москва, ул. Беговая, д. 7

Центр по сертификации:
Общество с ограниченной ответственностью «Управление Качеством по Международным Стандартам»
Россия, г. Москва, ул. Беговая, д. 7, тел.: +7 (495) 646-11-17

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Выпуск 2. СМБТиОЗ сертифицирована с ноября 2017 г.
выдан Обществу с ограниченной ответственностью
"МЗВА"

105120, Россия, г. Москва, Сыромятническая Нижняя ул.,
д. 11, корп. 2, комната 2.1.

ИНН 7709447610

Настоящий Сертификат удостоверяет

Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья применительно к разработке, производству и поставке линейной и подстанционной арматуры для воздушных линий электропередач (в том числе с самонесущим изолированным проводом) и подстанций, металлоконструкций для железобетонных и деревянных опор воздушных линий, линейной арматуры и узлов крепления для воздушных волоконно-оптических линий связи, инструмента, приспособлений и средств малой механизации для монтажа и ремонта воздушных линий и подстанций, комплексным поставкам высоковольтного оборудования для комплектации воздушных линий электропередачи и подстанций

Соответствует требованиям

ГОСТ Р 54934-2012 (OHSAS 18001:2007)

Настоящий Сертификат обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствии с требованиями вышеуказанного нормативного документа, что будет находиться под контролем Центра по сертификации системы добровольной сертификации "Единый Стандарт".
И подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля.

Дата регистрации 24.11.2020

Срок действия до 24.11.2023

Руководитель центра Коротких А. А.

016860



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

№ 0012857

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

№ РОСС RU.0001.22MH34 выдан 27 июня 2018 г.

Настоящий аттестат выдан Обществу с ограниченной ответственностью «Чкаловский электромеханический завод»

ИНН: 5236006429

606540, РОССИЯ, Нижегородская область, Чкаловский район, город Чкаловск, ул. Пушкина, 46

Испытательный центр линейной арматуры и высоковольтных изоляторов «ЧМЗ» – «МЗВА» Общества с ограниченной

и уполномочен, что ответственностью «Чкаловский электромеханический завод»

606540, РОССИЯ, Нижегородская область, Чкаловский район, город Чкаловск, ул. Пушкина, 46

адрес места (мест) осуществления деятельности

ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

в качестве Испытательной лаборатории (центра)

неотъемлемой частью аттестата. в соответствии с областью аккредитации, областью аккредитации определенной в приложении к настоящему аттестату и является

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18 февраля 2016 г.

(Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице)

Руководитель (заместитель Руководителя)

[Signature]

О.И. Мальцев

подпись, фамилия



ЗАЖИМЫ АППАРАТНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ ТИПА АШМ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначены для присоединения медных проводов к выводу трансформатора в виде гладкого или резьбового цилиндрического штыря.

Изготавливаются по
ТУ 3449-001-52819896-2010.

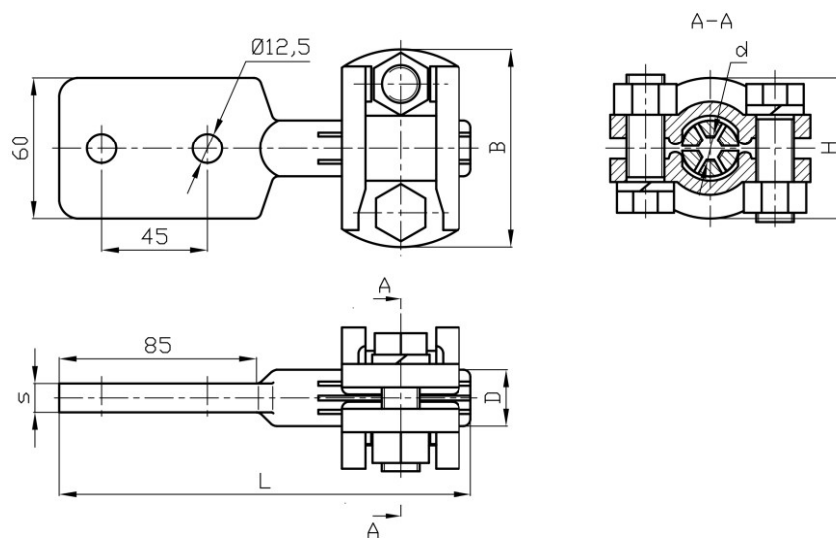


РИС. 1

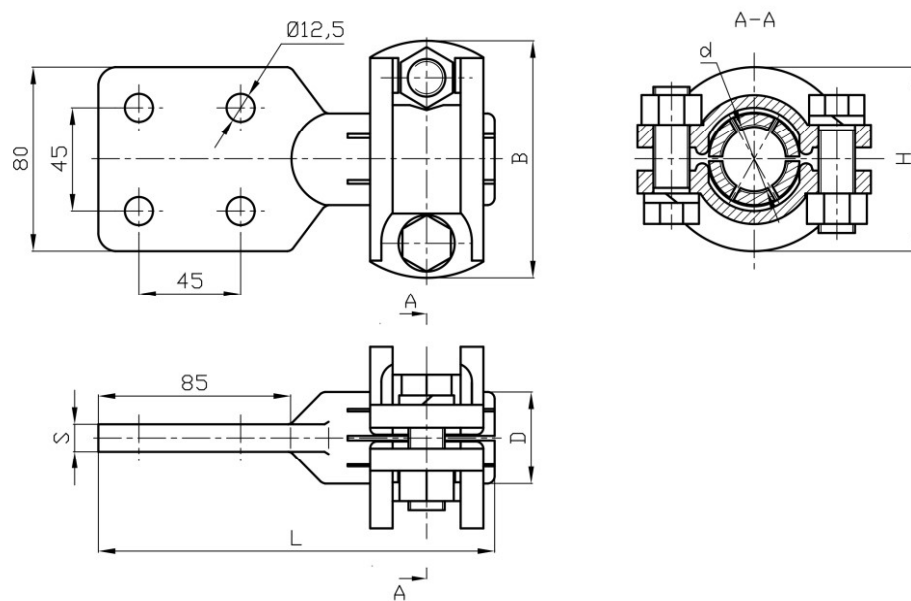


РИС. 2

Наименование	Рис.	Размеры, мм						Масса, кг
		B	D	d	H	L	S	
АШМ-3-2	1	85	22	10,5	58	170	12	1,46
АШМ-4-2		87	26	15,5	62	175		1,58
АШМ-5-2	2	115	50	30	80	230	18	2,89
АШМ-5-3			40	31		190		2,29
АШМ-12-1	1	85	24	M12	60		12	1,54
АШМ-16-1				M16				
АШМ-16-2		87	26	M16x1,5	62			1,6
АШМ-20-1				M20				
АШМ-20-2		89	28	M20x1,5	64	175		1,71
АШМ-22-1	2	91	30	M22x1,5	66		12	1,75
АШМ-27-1		100	37	M27	76			1,9
АШМ-30-1		103	40	M30	80			2,0