




Pozat subteran
L2 AB56Ше 5x16,30m
Panoul de forță PF1 (existent)

S.A. "RED-NORD"

- PENTRU SE COORDONEAZĂ
1. Separatul-siguranță de instalat la o înălțime nu mai mare de 5,5 m. de la sol;
 2. Se interzice montarea separatului-siguranță de la asupă transformatorului de putere, alte părți constructive;
 3. Lucrările de trasament, existența rețelelor subteran, să fie coordonate cu oficiul teritorial al S.A. "RED-Nord";
 4. Se interzice executarea oricăror lucrări în IE S.A. "RED-Nord" fără permisiune de execuție.
- Șef STP S.A. "RED Nord" Pavel Vladimirov 14.07.2023

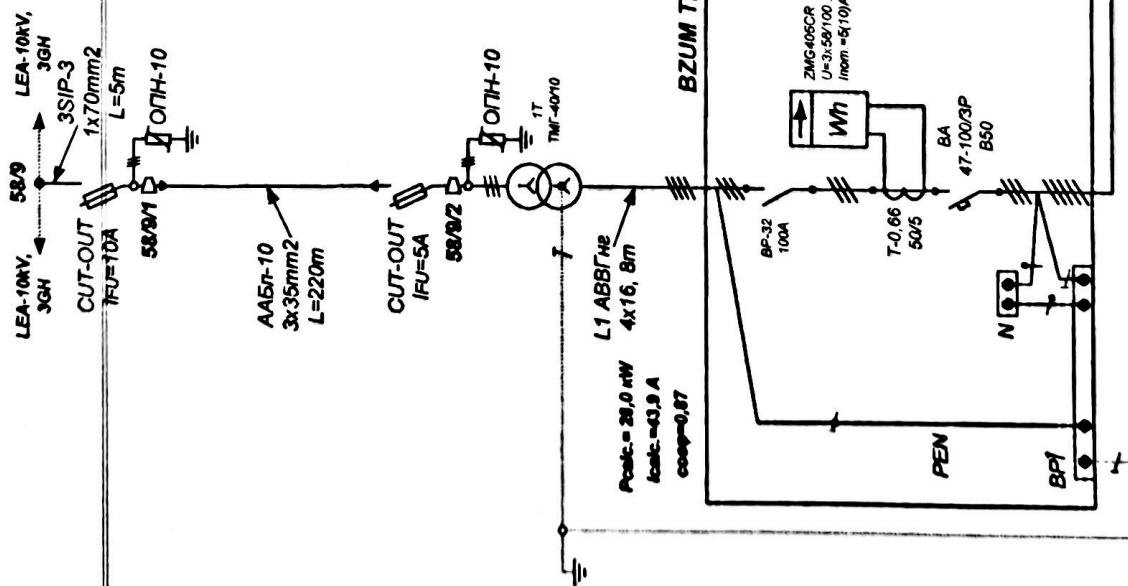

Nr. 136.07.2023 - REIE-AES

Rețele exterioare de alimentare cu energie electrică a pichetului, clădire administrativă din zona Ungheeni, s. Sculeni			
Rețele de alimentare cu energie electrică			
Spec. princip.	Parascand	14.07.23	
Elaborat	Parascand	14.07.23	
Schema 10.0.41V		SRL "ELECTRO" mun. Ungheeni	
PS	4	6	