



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

001575

Data emiterii:

04 ianuarie 2020

Valabil până la:

31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78

email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Pietre de beton pentru borduri,
fabricate conform GOST 6665-91 (Anulat)
Produse fabricate în serie

Codul NC MD
6810

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,
aprobată prin Hotărârea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016;
GOST 6665-91 pct. 1.3.2, 13.4, 1.3.5; RNI nr.06-5.3-35 p.2.2

PRODUCĂTOR

SC "IACOBAS CONSTRUCT" SRL, MD-2023, mun. Chișinău, str. Uzinelor 186/6

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003600083256

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.252-3 din 09.12.2019, eliberat de CÎ "TNMACOMPROIECT" S.R.L.,
mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, certificat de acreditare Nr.LI-095, valabil până la 15.10.2020;
Nr.6323-A din 01.11.2019, eliberat de LIPA "CMAC" Î.S., mun. Chișinău, str. E. Coca 28,
certificat de acreditare Nr.LI-086 valabil până la 03.09.2020.

Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.105 din 03 ianuarie 2020, eliberat de
OC "CVALIMETRITOT" S.R.L.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de OC "CVALIMETRITOT" SRL
o dată la șase luni.
Sistemul de certificare 2+.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat




Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL

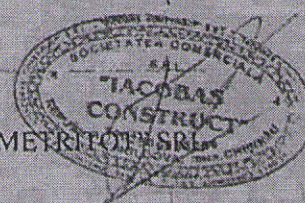



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

001336

Data emiterii:

31 decembrie 2018 Valabil până la:

31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78

e-mail: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci de beton pentru trotuare
fabricate conform SM 270:2008 (Anulat)
Produse fabricate în serie

Codul NCMD
6810

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,
aprobată prin Hotărârea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016;

SM 270:2008 pct. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, RNI Nr.06.5.3.35-2001 pct.2.2

PRODUCĂTOR

SC "IACOBAS CONSTRUCT" SRL, MD-2023, mun. Chișinău, str. Uzinelor 186/6

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003600083256

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportelor de încercări: Nr.211 din 26 octombrie 2018, eliberat de CÎ "TNMACOMPROIECT" SRL,
MD-2015, mun. Chișinău, str. Samizegetusa, 15, certificat de acreditare Nr. LÎ- 095, valabil până la 15.10.2020;
Nr.5574-C din 05 septembrie 2018, eliberat de LÎPA "CMAC" ÎS, MD 2064, mun. Chișinău,
str. E. Coca 28, certificat de acreditare Nr. LÎ-086 valabil până la 03.09.2020.

Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.64 din 27 decembrie 2018, eliberat de
OC "CVALIMETRITOT" SRL

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de OC "CVALIMETRITOT" SRL
o dată la șase luni.

Sistemul de certificare 2+


Titularul prezentului certificat este obligat să aplice mărca națională de conformitate SM pe produsele certificate prezentate în acest document.



Nr. 001336

Conducătorul organismului
de certificare

[Signature]

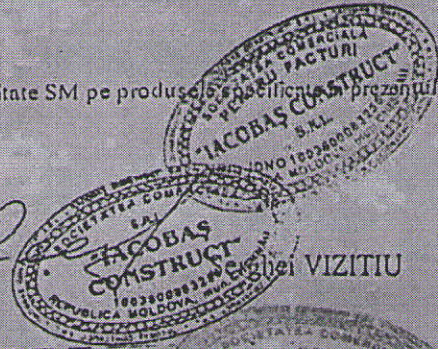

de Vizitii

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL

CI SRL "INMACONPROECT"
or. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 15,
tel 52-20-25

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
№ 211 Data 26.10.2018

Cod: IM-5.10-1
Ediția: 5
Data: 25.08.16
Foi: 2/3



1 Caracteristica probei supuse încercării:

Plăci de beton p/u trotuare (turnată, presată) B22,5; B30

2 Condiții de încercare: temperatura aerului 20±2 °C, umiditatea relativă 63±3%.

3 Rezultatele încercărilor:

Nr. probei	Denumirea materialului	Caracteristici Măsurate	DN pentru prevederi tehnice, nr. punctului	DN pentru metode de încercări, nr. punctului	Unitate de măsură	Norma prevederilor DN	Rezultatele încercărilor	Incertitudinea de măsurare, U	Notă
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
211-1	Plăci de beton p/u trotuare B22,5 turnată	1 Rezistența la compresie Clasa 2 Rezistența la încovoiere Clasa 3 Absorbția de apă 4 Rezistența la uzură 5 Rezistența la îngheț Pierdere rezistenței	SM 270:2008 pct. 4.2.1.1 SM 270:2008 pct. 4.2.1.1 SM 270:2008 pct. 4.2.1.1 SM 270:2008 pct. 4.2.1.3 SM 270:2008 pct. 4.2.1.4 SM 270:2008 pct. 4.2.1.2 GOST 10060.1-95	SM GOST 10180-2014 SM GOST 10180-2014 SM GOST 10180-2014 GOST 12730.3-78 GOST 13087-81 GOST 10060.1-95 GOST 10060.1-95	MPa MPa MPa % g/cm ³ Cicluri %	min. 28,9 B 22,5 min. 4,1 B _{bet} 3,2 max. 5,0 max. 0,7 min. F 200 până la 5,0	47,2 B 35 5,8 B _{bet} 4,4 2,4 0,47 F 200 1,8	±0,4 ±0,1 ±0,2 ±0,1	
211-2	Plăci de beton p/u trotuare B30 presată	1 Rezistența la compresie Clasa 2 Rezistența la încovoiere Clasa 3 Absorbția de apă 4 Rezistența la uzură	SM 270:2008 pct. 4.2.1.1 SM 270:2008 pct. 4.2.1.1 SM 270:2008 pct. 4.2.1.1 SM 270:2008 pct. 4.2.1.3 SM 270:2008 pct. 4.2.1.4	SM GOST 10180-2014 SM GOST 10180-2014 SM GOST 10180-2014 GOST 12730.3-78 GOST 13087-81	MPa MPa MPa % g/cm ³	min. 38,5 B 30 min. 4,1 B _{bet} 3,2 max. 5,0 max. 0,7	46,0 B 35 5,8 B _{bet} 4,4 1,8 0,49		

CI SRL "INMACOMPROIECT"
or. Chişinău, str. Sarnizegetusa, 15,
tel 52-20-25

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr 252-3 Data 09.12.2019

UOD: 1IM-3.IV-1
Editia: 5
Data: 25.08.16
Foi: 2/2



11-98

1 Caracteristica probei supuse încercării:

Pietre de beton p/u borduri B 22,5 (turnate), B30 (presate)

2 Condiții de încercare: temperatura aerului 20±2°C, umiditatea relativă 60±3%.

3 Rezultatele încercărilor:

Nr. probei	Denumirea materialului	Caracteristici Măsurate	DN pentru prevederi tehnice, nr. punctului	DN pentru metode de încercări, nr. punctului	Unitate de măsură	Norma prevederilor DN	Rezultate încercărilor	Incertitudinea de măsurare, U	Notă
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
252-3/1	Pietre de beton p/u borduri B22,5 turnate	1 Rezistența la îngheț	GOST 6665-91 pct. 1.3.4	GOST 10060.2-95	Cicl %	Min. F200 Max. 5	F200 1,9	±0,1	
		2 Rezistența la compresie	GOST 6665-91 pct. 1.3.2	SM GOST 10180-2014	MPa	28,9 B22,5	52,1 B40	±0,3	
		3 Rezistența la încovoiere	GOST 6665-91 pct. 1.3.2	SM GOST 10180-2014	MPa	Min. 5,14 Btb 4,0	5,48 Btb 4,0	±0,10	
		4 Absorbția de apă	GOST 6665-91 pct. 1.3.5	GOST 12730.3-78	%	max. 5	4,3	±0,2	
252-3/2	Pietre de beton p/u borduri B30	1 Rezistența la îngheț	GOST 6665-91 pct. 1.3.4	GOST 10060.2-95	Cicl %	Min. F200 Max. 5	F200 1,8		
		2 Rezistența la compresie	GOST 6665-91 pct. 1.3.2	SM GOST 10180-2014	MPa	38,5 B30	44,7 B30		
		3 Rezistența la încovoiere	GOST 6665-91 pct. 1.3.2	SM GOST 10180-2014	MPa	Min. 5,14 Btb 4,0	5,73 Btb 4,0		
		4 Absorbția de apă	GOST 6665-91 pct. 1.3.5	GOST 12730.3-78	%	max. 6	3,9		

4 Concluzie: Mostrele de beton clasa B22,5, B30 corespunde cerințelor GOST 6665-91 pct. 1.3.2, 1.3.4, 1.3.5

Nota: Incertitudinea extinsă, P = 95%, cu coeficientul acoperire k = 2.

Adresele de expediere:
1 ex. - CI ICSP "INMACOMPROIECT" SRL
1 ex. - Beneficiarului
1 ex. - Organismului de certificare

Conducătorul
Sef laborator
Inginer coordonator

A. Belousova
A. Pesterean
S. Pogrebnicenco
raport 12.05.19

CI SRL "INMACOMPROIECT" or. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel 52-20-25	RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 211 Data 26.10.2018	Cod: IIM-5.10-1 Ediția: 5 Data: 25.08.16 Foi: 3/3
--	---	--




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
211-2	Plăci de beton p/u trotuare B30 presată	5 Rezistența la îngheț Pierdere rezistenței	SM 270:2008 pct. 4.2.1.2 GOST 10060.1- 95	GOST 10060.1-95	Cicluri %	min. F 200 până la 5,0	F 200 1,9		

4 Concluzie: Mostrele de plăci din beton p/u trotuare corespunde cerințelor SM 270:2008 pct. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4,
 Nota: Incertitudinea extinsă, P-95%, cu coeficientul acoperire k=2.

Adresele de expediere:
 1 ex. - CI ICSP "INMACOMPROIECT" SRL.
 1 ex. - Beneficiarului
 1 ex. - Organismului de certificare

Conducătorul CI
 Șef laborator
 Inginer coordonator

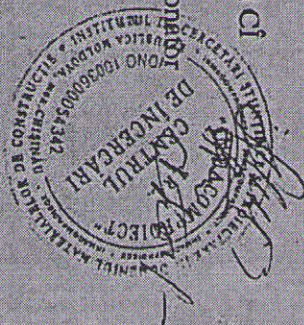

A. Belousova
 A. Peșterean
 S. Pogrebnicenco

raport 11.01.18

Cî SRL "INMACOMPROIECT" or. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel 52-20-25	RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 211 Data 26.10.2018	Cod: ПИ -5.10-1
		Ediția: 5
		Data: 25.08.16
		Foi: 1/3



RAPORT DE ÎNCERCĂRI privind încercările beton

Pentru încercare a fost selectată mostre de plăci de beton pentru trotuare (turnată, presată) B22,5; B30 S.C. "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL, mun. Chişinău, str. Uinelor, 186/6 în corespundere cu cerințele SM 270:2008.

Data primire mostrelor: 12.09.2018

Data începerii încercărilor: 12.09.2018

Data terminării încercărilor: 25.10.2018

Locul executării încercărilor: Cî "Inmacomproiect"

Proba a fost prezentată în baza actului de prelevare a probelor nr. /64 din 12.09.2018. Probele sunt prelevate de către expertul OCpr "CVALIMETRITOT" SRL – N. Melnicova.

Scopul –certificarea

Aparatele și utilajul pentru încercări:

Șubler IIII 250 CE. Nr MD 10 3.5-216/2017 din 07.08.17, Balanța electronică BS-15/30D1/3 CE. № 3.1.2-10/2018 din 21.05.18; Dulap SUP-4 CE 3.2.1-163/2018 din 16.05.18, Balanța de laborator АД2000 CE № 3.1.1-146/2018 din 03.07.18 Pres hidr. П-125 cert. etal. MD 10 3.2-963/2018 din 18.10.2018, congelator BD/BC -279 BVM CE nr.3.2.1-310/2018 din 02.10.18; termometru TL-4 CE nr. MD 10 3.4-748/2017 din 25.09.2017, aparat r/u determinarea impermeabilității de apă ПВП № 32 din 11.04.18, vacuummetru cu element elastic (0+ -1) CE nr. MD 10 3.2-569/2018 din 20.06.2018, Aparat ЛКИ-3 ПВП nr. 31 din 20.04.18.

Rezultatele încercărilor se referă numai la proba încercată.

Prezentul raport de încercări poate fi multiplicat cu permisiunea Centrului de Încercări.