

А К Т

о приемки систем автоматизации установок приточно-вытяжной вентиляции в эксплуатацию

s. Truseni

«28» 05 201~~3~~⁵г.

Рабочая комиссия, назначенная **SC „VILA DEMETRA” SRL**
(наименование организации заказчика)

В составе:

Председателя - представителя заказчика **тех. Дир. Ляхомский В.С.**.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

Представителей эксплуатационной организации **SC „VILA DEMETRA” SRL**
инж. Каисын В., инж. энергетик Нани Т......
(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество)

Представителей технического надзора заказчика **SC „VILA DEMETRA” SRL**
тех. Дир. Ляхомский В.С., инж. Каисын В., инж. энергетик Нани Т......
(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество)

Членов комиссии представителей:

Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организации **SRL “EVENTUS-PRIM”**
тех. Дир. Стратулат Владимир Владимирович......
(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество)

Провела проверку выполненных работ и установила:

1. Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организацией предъявлена к приемки **системы автоматизации установок приточно-вытяжной вентиляции**.....
(наименование установки)

смонтированная на объекте **VILA DEMETRA Vila Mare cod.70**
(наименование объекта)

по Contract de antrepriză nr. 086/11, ACORD ADITIONAL nr.1 din 28.03.2012, ACORD ADITIONAL nr.2 din 20.04.2012, ACORD ADITIONAL nr.26 din 18.12.2012 Anexele la Contract de antrepriză nr. 086/11 din 11.11.2011 согласно проекту DT 011/10-AOB.....
(договору, акту обследования)

2. Монтажные работы выполнены **SRL “EVENTUS-PRIM”**.....
(наименование монтажной организации)

с «28» декабря 2012г. по «03» марта 2012г. продолжены с «29» октября 2012г. по «04» апреля 2013г. и завершены с «07» мая 2013г. по «04» июня 2013г.

3. Пусконаладочные работы выполнены **SRL “EVENTUS-PRIM”**.....
(наименование наладочной организации)

с «04» июня 2013г. по «10» августа 2013г. и завершены с «12» октября 2013г. по «16» января 2014г.

4. При осмотре и проверке эффективности работы приточно-вытяжных систем вентиляции обнаружены следующие отступления от проекта и недоделки, не препятствующие нормальной эксплуатации установок (при необходимости указать в приложении к настоящему акту)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ.

Осмотром вентиляционных систем и проверкой установленного оборудования в действии установлено, что вентиляционные системы выполнены согласно проекту DT 011/10-АОВ и СНиП 3.05.01-85. На основании осмотра, проверки в действии и предъявленной документации системы автоматизации приточно-вытяжной вентиляции здания Vila Mare cod.70 прошедшую комплексное опробование, включая и пусконаладочные работы, считать принятыми в эксплуатацию с «28» 05 2015г. с оценкой качества работ на ХОРОШО.

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Перечень прилагаемой к акту документации:

1. Акт об окончании пусконаладочных работ систем автоматизации установок приточно-вытяжной вентиляции от 28.05.15.
2. Акт индивидуального испытания оборудования систем автоматизации установок приточно-вытяжной вентиляции от 28.05.15.

Комиссия:

Председатель комиссии

(подпись, место печати)

Представители эксплуатационной организации

(подпись, место печати)

Представители технического надзора заказчика

(подпись, место печати)

Члены комиссии:

Представители монтажно-наладочной (пусконаладочной) организации

(подпись, место печати)



А К Т

Об окончании пусконаладочных работ систем автоматизации установок приточно-вытяжной вентиляции.

s. Truseni

«28» 05 2014г. ¹⁵

Комиссия в составе представителей:

Заказчика SC „VILA DEMETRA” SRL тех. Дир. Ляхомский В.С.....
(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество)

Эксплуатационной организации SC „VILA DEMETRA” SRL инж. Каисын В.,
инж. энергетик Нани Т.....
(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество)

Технического надзора заказчика SC „VILA DEMETRA” SRL тех. Дир. Ляхомский В.С.....
инж. Каисын В., инж. энергетик Нани Т.....
(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество)

Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организации SRL “EVENTUS-PRIM” тех. Дир.
Стратулат Владимир Владимирович.....
(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество)

Установила, что:

с «04» июня 2013г. по «10» августа 2013г. и завершены с «12» октября 2013г. по «16» января 2014г.

SRL “EVENTUS-PRIM”.....
(наименование монтажно-наладочной или пусконаладочной организации)

проводились пусконаладочные работы систем автоматизации установок приточно-вытяжной вентиляции
(наименование установки)

смонтированной на объекте VILA DEMETRA Vila Mare cod.70.....
(наименование объекта)

по Contract de antrepriză nr. 086/11, ACORD ADITIONAL nr.1 din 28.03.2012, ACORD ADITIONAL nr.2 din 20.04.2012, ACORD ADITIONAL nr.26 din 18.12.2012 Anexele la Contract de antrepriză nr. 086/11 din 11.11.2011 согласно проекту DT 011/10-AOB.

В результате проведенных работ выполнена: пуско-наладка систем автоматизации установок приточно-вытяжной вентиляции.

С подписанием настоящего акта пусконаладочные работы считаются выполненными, а установку, прошедшую пусконаладочные работы, считать готовой для предъявления приемочной комиссии к приемке в эксплуатацию.

К акту прилагается:

Ведомость смонтированных приборов и оборудования систем автоматизации установок приточно-вытяжной вентиляции.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Заказчика *Seahic 28.05.2015*
(подпись, место печати)

Эксплуатационной организации *Seahic 28.05.2015*
(подпись, место печати)

Технического надзора заказчика *Seahic 28.05.2015*
(подпись, место печати)

Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организации
(подпись, место печати)



ВЕДОМОСТЬ

*смонтированных приборов и оборудования систем автоматизации установок
приточно-вытяжной вентиляции*

на объекте **VILA DEMETRA Vila Mare cod.70**.....

(наименование строительства)

по Contract de antrepriză nr. 086/11, ACORD ADITIOAL nr.1 din 28.03.2012, ACORD ADITIOAL nr.2 din 20.04.2012, ACORD ADITIOAL nr.26 din 18.12.2012 Anexele la Contract de antrepriză nr. 086/11 din 11.11.2011 согласно проекту DT 011/10-AOB.....

№	Наименование	Количество
1	БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ «С2000-СП1 исп.01»	6 шт.
2	КОНТРОЛЛЕР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ «С2000-Т исп.01»	7 шт.
3	РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ РИП-24В-3А	1 шт.
4	БЛОК ЗАЩИТНЫЙ СЕТЕВОЙ «БЗС»	1 шт.
5	БЛОК ЗАЩИТНЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ «БЗК» (исп.01)	1 шт.
6	Реле времени iRTV Schneider Electric	45 шт.
7	Таймер суточный электромеханический HAGER EH010	3 шт.
8	Таймер суточный электронный HAGER EG010	20 шт.
9	Выключатель автоматический 1P-C Ip=4A	4 шт.
10	Реле (220В) 77/4	55 шт.
11	Щит управления автоматики приточными системами П1, П2, П3, П4, П5 (ЩА1, ЩА2, ЩА3, ЩА4, ЩА5) комплектно с элементами автоматизации согласно спецификации исполнительной документации	5 шт.
12	Радиопередатчик ACS-102 с двумя кнопками	1 шт.
13	РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ РИП-12В-1,5А	1 шт.
14	Датчик загазованности CGESCO2TW CARLO GAVAZZI	6 шт.
15	АДРЕСНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ (АДРЕСНЫЕ ТЕРМОГИГРОМЕТРЫ) «С2000-ВТ»	22 шт.
16	Датчик температуры воздуха канальный Sta-02	10 шт.
17	Датчик температуры воды накладной Stw-02	5 шт.
18	Устройство терморегулирующее, Systemair RT0-30	5 шт.
19	Датчик температуры воздуха канальный, Systemair TG-K330	5 шт.
20	Сервопривод смесителя, Danffos AMB 162 5Nm =24В	5 шт.
21	Аккумулятор =12В 4А/ч	2 шт.
22	КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ «С2000-КДЛ»	2 шт.
23	Щит управления автоматики вытяжной системы В14 (ЩА6) комплектно с элементами автоматизации согласно спецификации исполнительной документации	1 шт.
24	Регулятор скорости вентилятора PC-1-300 P/U	13 шт.
25	Регуляторы скорости Sistemair REE4 max4A	3 шт.
26	Преобразователь частоты 7,5кВт 380В ESMD752L4TXA	1 шт.
27	Пост управления кнопочный В15-В16 (КП102)	1 шт.

Принял: тех. Дир. **Ляхомский В.С., инж. Кансын В., инж. энергетик Нани Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество представителя заказчика)

Сдал тех. Дир. **Стратулат Владимир Владимирович**

(должность, фамилия, имя, отчество представителя монтажной организации)



А К Т

индивидуального испытания оборудования систем автоматизации установок приточно-вытяжной вентиляции.

s. Truseni

«28» 05 2015г.

выполненного в **VILA DEMETRA Vila Mare cod.70** s. Truseni
(наименование объекта, здания, цеха)

с «12» октября 2013г. по «16» января 2014г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика **SC „VILA DEMETRA” SRL** тех. Дир. **Ляхомский В.С.**.....
(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество)

Эксплуатационной организации **SC „VILA DEMETRA” SRL** инж. **Каисын В.,**
инж. энергетик Нани Т......
(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество)

Технического надзора заказчика **SC „VILA DEMETRA” SRL** тех. Дир. **Ляхомский В.С.**.....
инж. Каисын В., инж. энергетик Нани Т......
(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество)

Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организации **SRL “EVENTUS-PRIM”** тех. Дир. **Стратулат Владимир Владимирович**.....
(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество)

составила настоящий акт о нижеследующем:

1. Вытяжные системы : B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19 B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B44, B45, B46, B47, B48, B49, B50, B51, B52, B53 и приточные системы: П1, П2, П3, П4, П5
(вентиляторы, насосы, муфты, указываются номера систем)

прошли обкатку в рабочих условиях в течение ²⁴~~12~~ месяцев, согласно техническим условиям, включая имитацию замораживания приточных систем (П1, П2, П3, П4, П5), для проверки защиты от замораживания калорифера теплоносителя.

2. В результате обкатки указанного оборудования установлено, что требования по его сборке и монтажу, приведенные в документации предприятий-изготовителей, соблюдены, и неисправности в его работе не обнаружены.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Заказчика
(подпись, место печати)

Эксплуатационной организации
(подпись, место печати)

Технического надзора заказчика
(подпись, место печати)

Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организации
(подпись, место печати)



АКТ

приёмо-передачи исполнительной документации

s. Truseni

«17» 12 2014г.

Мы, нижеподписавшиеся представители Заказчика SC "VILA DEMETRA" S.R.L. в лице директора Şendrea Alexandru и представители Исполнителя "EVENTUS-PRIM" S.R.L. в лице Директора Cotofana Valeriu удостоверяем, что Заказчику была передана следующая исполнительная документация:

Перечень исполнительной документации VILA DEMETRA Vila Mare cod.70 раздел АОВ:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол., шт.
1	АДРЕСНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ (АДРЕСНЫЕ ТЕРМОГИГРОМЕТРЫ) «С2000-ВТ», «С2000-ВТ» исп.01, «С2000-ВТ» исп.02, (версия 1.00) Этикетка АЦДР.413614.001 ЭТ	2
2	КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ «С2000-КДЛ» Руководство по эксплуатации АЦДР.426469.012 РЭ	2
3	БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ «С2000-СП1 исп.01» (вер.1.56) Этикетка АЦДР.425412.001-01 ЭТ	5
4	КОНТРОЛЛЕР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ «С2000-Т исп.01» Руководство по эксплуатации (часть 2) АЦДР.421243.001-01 РЭ	6
5	КОНТРОЛЛЕР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ «С2000-Т» АЦДР.421243.001 РЭ «С2000-Т исп.01» АЦДР.421243.001-01 РЭ Руководство по эксплуатации	6
6	КОНТРОЛЛЕР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ Методика поверки (калибровки) «С2000-Т» АЦДР.421243.001 МП	6
7	БЛОК ЗАЩИТНЫЙ СЕТЕВОЙ «БЗС» Этикетка АЦДР.426475.003 ЭТ	1
8	БЛОК ЗАЩИТНЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ «БЗК» (исп.01) АЦДР.426475.002-01 «БЗК» (исп.02) АЦДР.426475.002-02 Этикетка	1
9	РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ РИП-24В-3А-4Ач "Protection" Руководство по эксплуатации	1
10	SWITCHING POWER SUPPLY 5-10-18W DIN RAIL MOUNTABLE	4
11	Датчик загазованности CGESCO2TW CARLO GAVAZZI	5
12	Installation Guide Accessories HRB, HFE Coupling Danfoss трёхходовой смеситель	3
13	Installation Guide AMB 162, AMB 182 Danfoss трёхходовой смеситель	5
14	ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА «ВЕНТС РС-1-300»	12
15	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ST-01, ST-02, STa-01 ... Pt1000 Паспорт ТУ У33.3-31031311-010-2005	15
16	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ RT-30 INSTRUCTIONS	5
17	Реле времени RTB Schneider Electric	27
18	Реле времени iRTB Schneider Electric	7
19	Electronic Timer	4
20	РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ПЕРЕКОСА И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ФАЗ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПАСПОРТ	3
21	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ +/-250 Pa 4-20mA AFN.406239.030-04	3
22	Таймер HAGER EH010, EH011, EH071 (GR, RO, NL, SE, PL, RU)	2
23	Таймер HAGER EG010 (RU)	12
24	Таймер HAGER EG010 (DE, GB, NL, FR)	12
25	Таймер HAGER EG010 (PL, IT, ES, SE)	12
26	Таймер HAGER EG071 (RU, FI, RO, PT, IT, ES, SE, DE, FR, NL, GB)	5

27	Тепловое реле Noark Ex9R12	5
28	Контактор Noark Ex9CS06 - 12	5
29	РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА SISTEMAIR REE4 Инструкция по эксплуатации	2
30	Преобразователь частоты (Инвертор) LENZE SL03Q smd 0.37 kW... 22 kW Operating instructions (EN, DE, FR, IT, ES)	1
31	Преобразователь частоты (Инвертор) LENZE smd 0,25... 22 кВт, 220/380В Инструкция по эксплуатации (RU)	1
32	INVERTER User's Manual ZVF11-M/S Series	1
33	Контакторы малогабаритные серии КМИ марки ИЭК ПАСПОРТ АГИЕ.644336.028 ПС	1
34	Разъёмы розеточные модульные PPM77, PPM78 Паспорт 3429-077-18461115- 2007 ПС	1
36	«АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ» DT 011/10 – АОВ. VILA MARE. В составе: исполнительный проект (36 листов) и спецификация оборудования (3 листа).	1
37	Ключи от щитов управления автоматики (ЩА1, ЩА2, ЩА3, ЩА4, ЩА5, ЩА6)	6

Представители заказчика:
SC "VILA DEMETRA" S.R.L.
Тех. Дир. Ляхомский В.С.
Инж. Каисын Вадим
Инж. энергетик Нани



М.П.

Представители исполнителя:
S.R.L. "EVENTUS-PRIM"
Тех. Дир. Стратулат В.В.



М.П.

А К Т

о приемки установки автоматической охранно-пожарной сигнализации в эксплуатацию

s. Truseni

«26» 09. 2014г.

Рабочая комиссия, назначенная **SC „VILA DEMETRA” SRL**
(наименование организации заказчика)

В составе:

Председателя - представителя заказчика **тех. Дир. Ляхомский В.С., инж. Каисын В., нач. службы безопасности Стати В.**... *инж. Эмерл. Пудор. Каис*
(должность, фамилия, имя, отчество)

Членов комиссии представителей:

Монтажно-наладочной организации **тех. Дир. Стратулат Владимир Владимирович**
(должность, фамилия, имя, отчество)

Провела проверку выполненных работ и установила:

1. Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организацией предъявлена к приемке **Установка автоматической охранно-пожарной сигнализации**
(наименование установки)

смонтированная на объекте **VILA DEMETRA Vila Mare cod.70**
(наименование объекта)

по ACORD ADITIONAL nr.2 din 20.04.2012 и ACORD ADITIONAL nr.16 din 08.08.2012
Anexele la Contract de antrepriză nr. 086/11 din 11.11.2011
(договору, акту обследования)

2. Монтажные работы выполнены **SRL “EVENTUS-PRIM”**
(наименование монтажной организации)

с «20» декабря 2011г. по «05» июля 2013г.

3. Пусконаладочные работы выполнены **SRL “EVENTUS-PRIM”**
(наименование наладочной организации)

с «10» марта 2014г. по «15» июля 2014г.

4. Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты и недоделки устранены (при необходимости указать в приложении к настоящему акту).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ.

Установку автоматической охранно-пожарной сигнализации прошедшую комплексное опробование, включая и пусконаладочные работы, считать принятой в эксплуатацию с «15» июля 2014г. с оценкой качества работ на ХОРОШО.
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Перечень прилагаемой к акту документации:

1. Акт об окончании пусконаладочных работ установки автоматической охранно-пожарной сигнализации от 15.07.14.

Комиссия:

Председатель комиссии



(подпись, место печати)

Члены комиссии:

(подпись, место печати)



А К Т

Об окончании пусконаладочных работ установки автоматической охранно-пожарной сигнализации.

s. Truseni

«15» 07 2014г,

Комиссия в составе представителей:

Заказчика **тех. Дир. Ляхомский В.С., инж. Каисын В., нач. службы безопасности Стати В.**
(должность, фамилия, имя, отчество)

инж. Эмер. Мухомор. Коци.

Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организации **тех. Дир. Стратулат Владимир Владимирович**.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

Установила, что:

с «10» марта 2014г. по «15» июля 2014г.

SRL "EVENTUS-PRIM".....
(наименование монтажно-наладочной или пусконаладочной организации)

проводились пусконаладочные работы **установки автоматической охранно-пожарной сигнализации**.....
(наименование установки)

смонтированной на объекте **VILA DEMETRA Vila Mare cod.70**.....
(наименование объекта)

согласно ACORD ADITONAL nr.2 din 20.04.2012 и ACORD ADITONAL nr.16 din 08.08.2012 Anexele la Contract de antrepriză nr. 086/11 din 11.11.2011.

В результате проведенных работ выполнена: пуско-наладка установки автоматической охранно-пожарной сигнализации.

С подписанием настоящего акта пусконаладочные работы считаются выполненными, а установку, прошедшую пусконаладочные работы, считать готовой для предъявления приемочной комиссии к приемке в эксплуатацию.

К акту прилагается:

Ведомость смонтированных приборов и оборудования установки автоматической охранно-пожарной сигнализации.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Заказчика *[подпись]*.....

Монтажно-наладочной организации *[подпись]*.....



ВЕДОМОСТЬ
смонтированных приборов и оборудования установки автоматической охранно-пожарной сигнализации

на объекте **VILA DEMETRA Vila Mare cod.70**
 (наименование строительства)

согласно ACORD ADITONAL nr.2 din 20.04.2012 и ACORD ADITONAL nr.16 din 08.08.2012 Anexele la Contract de antrepriză nr. 086/11 din 11.11.2011.....

№	Наименование	Количество
1	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕСНЫЙ «С2000-ИК»	36 шт.
2	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ СОВМЕЩЁННЫЙ ОБЪЁМНЫЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ И ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЗВУКОВОЙ АДРЕСНЫЙ «С2000-СТИК»	75 шт.
3	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ И АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЙ ИП212-34А «ДИП-34А-01-02»	171 шт.
4	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ МАКСИМАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЙ «С2000-ИП-02-02»	10 шт.
5	КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ «С2000-КДЛ»	21 шт.
6	БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ «С2000-СП1 исп.01»	1 шт.
7	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСОВ RS-485/RS-232 в ETHERNET «С2000-Ethernet»	1 шт.
8	БЛОК ЗАЩИТНЫЙ СЕТЕВОЙ «БЗС»	3 шт.
9	БЛОК ЗАЩИТНЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ «БЗК» (исп.01)	3 шт.
10	РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ РИП-24В-3А	3 шт.
11	БЛОК РАЗВЕТВИТЕЛЬНО-ИЗОЛИРУЮЩИЙ «БРИЗ»	62 шт.
12	Кнопка пожарная красная Fulleon	11 шт.
13	АДРЕСНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬ «С2000-АР1»	13 шт.
14	Выключатель автоматический 1P-C Ip=4A	3 шт.
15	Реле (=24В) 77/4	5 шт.
16	Аккумулятор =12В 4А/ч	6 шт.
17	Звуковой оповещатель АСТ-24	20 шт.
18	Микропереключатель	2 шт.
19	БЛОК ИНДИКАЦИИ С КЛАВИАТУРОЙ «С2000-БКИ»	2 шт.
20	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ АДРЕСНЫЙ «С2000-СМК Эстет»	3 шт.
21	АДРЕСНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬ «С2000-АР8»	28 шт.
22	Магнитоконтактный извещатель врезной AU-MS-04R	218 шт.
23	АДРЕСНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬ «С2000-АР2»	2 шт.
24	АДРЕСНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ «С2000-ВТ»	40 шт.
25	Концевой выключатель уличный IP65	1 шт.

Принял тех. Дир. Ляхомский В.С. инж. Капешин В., нач. службы безопасности Стати В.

(Handwritten signature)

(должность, фамилия, имя, отчество представителя заказчика)

Сдал тех. Дир. Стратулат Владимир Владимирович

(должность, фамилия, имя, отчество представителя монтажной организации)



АКТ

приёмо-передачи исполнительной документации

г. Truseni

«29» 07. 2014г.

Мы, нижеподписавшиеся представители Заказчика SC "VILA DEMETRA" S.R.L. в лице директора Şendrea Alexandru и представителя Исполнителя "EVENTUS-PRIM" S.R.L. в лице Директора Cotofana Valeriu удостоверяем, что Заказчику была передана следующая исполнительная документация:

Перечень исполнительной документации VILA DEMETRA Vila Mare cod.70 раздел ОПС:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол., шт.
1	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ АДРЕСНЫЙ «С2000-СМК Эстет» Этикетка АЦДР.425112.001-01 ЭТ	1
2	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕСНЫЙ «С2000-ИК» Этикетка БФЮК.425152.001 ЭТ	33
3	ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ АДРЕСНЫЕ «С2000-ИК», «С2000-ИК» исполнение 2, «С2000-ИК» исполнение 4, Инструкция по установке и эксплуатации	33
4	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ СОВМЕЩЁННЫЙ ОБЪЁМНЫЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ И ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЗВУКОВОЙ АДРЕСНЫЙ «С2000-СТИК» Этикетка АЦДР.425158.001 ЭТ	72
5	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ И АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЙ ИП212-34А «ДИП-34А-01-02» Этикетка АЦДР.425232.002-01-02 ЭТ	16
6	АДРЕСНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ (АДРЕСНЫЕ ТЕРМОГИГРОМЕТРЫ) «С2000-ВТ», «С2000-ВТ» исп.01, «С2000-ВТ» исп.02, (версия 1.00) Этикетка АЦДР.413614.001 ЭТ	3
7	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ МАКСИМАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЙ «С2000-ИП-02-02» Этикетка АЦДР.425214.002-02-02 ЭТ	1
8	КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ «С2000-КДЛ» Руководство по эксплуатации АЦДР.426469.012 РЭ	18
9	КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ «С2000-КДЛ» Паспорт АЦДР.426469.012 ПС	3
10	КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ «С2000-КДЛ» Инструкция по монтажу АЦДР.426469.012 ИМ	3
11	БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ «С2000-СП1 исп.01» (вер.1.56) Этикетка АЦДР.425412.001-01 ЭТ	1
12	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСОВ RS-485/RS-232 в ETHERNET «С2000-Ethernet» (вер. 2.15) Этикетка АЦДР.426469.028 ЭТ	1
13	БЛОК ЗАЩИТНЫЙ СЕТЕВОЙ «БЗС» Этикетка АЦДР.426475.003 ЭТ	2
14	АДРЕСНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬ «С2000-АР8» Этикетка АЦДР.426461.003 ЭТ	27
15	БЛОК ЗАЩИТНЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ «БЗК» (исп.01) АЦДР.426475.002-01 «БЗК» (исп.02) АЦДР.426475.002-02 Этикетка	3
16	РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ РИП-24В-3А-4Ач "Protection" Руководство по эксплуатации	3

17	БЛОК РАЗВЕТВИТЕЛЬНО-ИЗОЛИРУЮЩИЙ «БРИЗ» исп. 01 Этикетка АЦДР.426475.004-01 ЭТ	2
18	БЛОК РАЗВЕТВИТЕЛЬНО-ИЗОЛИРУЮЩИЙ «БРИЗ» Этикетка АЦДР.426475.004 ЭТ	2
19	Кнопка пожарная Fullleon CX CONVENTIONAL MANUAL CALLPOINTS	20
20	CD диск BOLID Документация на приборы. Программное обеспечение. Информация. 01.2012	1
21	CD диск BOLID Документация на приборы. Программное обеспечение. Информация. 08.2012	3
22	АДРЕСНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬ «С2000-АР1» исп.03 вер.1.10 Этикетка АЦДР.426461.001-03 ЭТ	1
23	БЛОК ИНДИКАЦИИ С КЛАВИАТУРОЙ «С2000-БКИ» вер. 2.22 Этикетка АЦДР.426469.030 ЭТ	2
24	Ключ контроля работоспособности и взвода в рабочий режим пожарных кнопок	19
25	Резервные стёкла для пожарных кнопок	17
26	Резервные пластиковые стёкла для пожарных кнопок	2
27	Ключ от шкафа ЩАОПС	2
28	«УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ» DT 011/10 – ПС. VILA MARE. В составе: исполнительный проект (11 листов) и спецификация оборудования (2 листа).	1
29	«УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ» DT 011/10 – ОС. VILA MARE. В составе: исполнительный проект (15 листов) и спецификация оборудования (2 листа).	1


Представители заказчика:

SC "VILA DEMETRA" S.R.L.

Тех. Дир. Ляхомский В.С.

Инж. Каисын Вадим

М.П.



Представители исполнителя:

S.R.L. "EVENTUS-PRIM"

Тех. Дир. Стратулат В.В.

М.П.



А К Т

о приемки установки автоматического газового пожаротушения в эксплуатацию

st. Truseni

«23» октября 2013г.

Рабочая комиссия, назначенная **SC „VILA DEMETRA” SRL**
(наименование организации заказчика)

В составе:

Председателя - представителя заказчика **тех. Дир. Ляхомский В.С., инж. Каисын Вадим...**

.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

Членов комиссии представителей:

Монтажно-наладочной организации **тех. Дир. Стратулат Владимир Владимирович.....**
(должность, фамилия, имя, отчество)

Провела проверку выполненных работ и установила:

1. Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организацией предъявлена к приемке **Установка автоматического газового пожаротушения.....**
(наименование установки)

смонтированная на объекте **VILA DEMETRA VILA MARE cod.70 (SERVER).....**
(наименование объекта)

по проекту **DT 011/10 – АПТ1 и DT 011/10 – АПТ2** согласно ACORD ADITONAL nr.13 din 26.06.2012 Anexa la Contract de antrepriză nr. 086/11 din 11.11.2011.....
(Проекту, договору, акту обследования)

разработанному **“UNIC PROICT GRUP” SRL.....**
(наименование организации или состав комиссии)

2. Монтажные работы выполнены **SRL “EVENTUS-PRIM”.....**
(наименование монтажной организации)

с «26» февраля 2013г. по «15» марта 2013г.

3. Пусконаладочные работы выполнены **SRL “EVENTUS-PRIM”.....**
(наименование наладочной организации)

с «10» октября 2013г. по «11» октября 2013г.

4. Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты и недоделки устранены (при необходимости указать в приложении к настоящему акту).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ.

Установку автоматического газового пожаротушения прошедшую комплексное опробование, включая и пусконаладочные работы, считать принятой в эксплуатацию с «11» октября 2013г. с оценкой качества работ на ХОРОШО.

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Перечень прилагаемой к акту документации:

1. Акт об окончании пусконаладочных работ установки автоматического газового пожаротушения от 11.10.2013.
2. Акт приёмо-передачи исполнительной и технической документации.
3. Акт проведения индивидуальных испытаний автоматических установок пожаротушения.

Комиссия:

Председатель комиссии



.....
(подпись, место печати)

Члены комиссии:



.....
(подпись, место печати)

А К Т

Об окончании пусконаладочных работ установки автоматического газового пожаротушения.

st. Truseni

«11» октября 2013г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика **тех. Дир. Ляхомский В.С., инж. Каисын Вадим**
(должность, фамилия, имя, отчество)

Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организации **тех. Дир. Стратулат Владимир Владимирович**.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

Установила, что:

с «10» октября 2013г. по «11» октября 2013г.

SRL "EVENTUS-PRIM".....
(наименование монтажно-наладочной или пусконаладочной организации)

проводились пусконаладочные работы **установки автоматического газового пожаротушения**
(наименование установки)

смонтированной на объекте **VILA DEMETRA VILA MARE cod.70 (SERVER)**.....
(наименование объекта)

по проекту **DT 011/10 – АПТ1 и DT 011/10 – АПТ2** согласно ACORD ADITIONAL nr.13 din 26.06.2012 Anexa la Contract de antrepriză nr. 086/11 din 11.11.2011.

В результате проведенных работ выполнена: пуско-наладка установки автоматического газового пожаротушения.

С подписанием настоящего акта пусконаладочные работы считаются выполненными, а установку, прошедшую пусконаладочные работы, считать готовой для предъявления приемочной комиссии к приемке в эксплуатацию.

К акту прилагается:

Ведомость смонтированных приборов и оборудования установки автоматического газового пожаротушения.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Заказчика


Монтажно-наладочной организации.....




ВЕДОМОСТЬ
смонтированных приборов и оборудования установки автоматического газового
пожаротушения

на объекте *VILA DEMETRA VILA MARE cod.70 (SERVER)*.....
 (наименование строительства)

по проекту **DT 011/10 – АПТ1** и **DT 011/10 – АПТ2** согласно ACORD ADITIONAL nr.13 din
 26.06.2012 Anexa la Contract de antrepriză nr. 086/11 din 11.11.2011.....

№	Наименование	Кол-во
1	Модуль газового пожаротушения МГП (150-40-15) "АТАКА-2"	1
2	Устройство выпускное "Технос-М", УВ-15	1
3	Датчик давления "Технос-М",	1
4	Пожарный трубопровод с 1 распылителем (комплект)	1
5	Прибор приёмно-контрольный С2000-АСПТ	1
6	Извещатель пожарный дымовой ИП212-46	4
7	Извещатель пожарный ручной ИПР-3М	1
8	Считыватель ключей Touch Memory	1
9	Свето-звуковое табло с надписью "ГАЗ! УХОДИ!" БЛИК-24СЗ 24В	1
10	Звуковой оповещатель АСТ-24	1
11	Извещатель магнито-контактный дверной ИО-102	1
12	Электромагнитный клапан МГП "АТАКА 2"	1
13	Аккумулятор 12В, 4А/ч.	2
14	Реле электроконтактное =24В	1

Принял тех. Дир. Ляхомский В.С., инж. Каисын Вадим
 (должность, фамилия, имя, отчество представителя заказчика)

Сдал тех. Дир. Стратулат Владимир Владимирович
 (должность, фамилия, имя, отчество представителя монтажной организации)



А К Т

проведения индивидуальных испытаний автоматических установок пожаротушения

st. Truseni.

«23» октября 2013г.

Наименование объекта *VILA DEMETRA VILA MARE cod.70 (SERVER)*.....

Проверка работоспособности установки произведена в соответствии с требованиями «Правил производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения.». Для проверки установки автоматического газового пожаротушения вместо электромагнитного пускового клапана установки газового пожаротушения был подключен световой индикатор сигнализирующий о подаче электрического импульса на запуск установки и вскрытия баллона с огнетушащим веществом.

(наименование узлов управления)

Ручной и дымовой пожарные извещатели

(тип побудительного устройства)

..... *VILA DEMETRA VILA MARE cod.70 (SERVER)*.....

(наименование защищаемого помещения)

Результаты испытания:

Была дана сработка двум дымовым пожарным извещателям находящимся в двух независимых пожарных шлейфах сигнализации прибора приёмно-контрольного С2000-АСПТ. Сработка была дана при помощи сигаретного дыма. После срабатывания обоих дымовых пожарных извещателей сработала светозвуковая сигнализация «ГАЗ! УХОДИ» и через 30 секунд прибор приёмно-контрольный С2000-АСПТ выдал электрический импульс на световой индикатор имитирующий вскрытие газового баллона и запуск установки газового пожаротушения. После испытания установки дымовыми пожарными извещателями была сделана команда сброс и установка аналогичным образом была испытана при помощи ручного пожарного извещателя.

.....
(подробно указать результаты испытания и выявленные дефекты.)

Испытание произвели представители:

Заказчика тех. Дир. Ляхомский В.С., инж. Каисын Вадим

Монтажной-наладочной организации тех. Дир. *Стратулат Владимир Владимирович* ...



АКТ

приёмо-передачи исполнительной и технической документации

st.Truseni

«23» октября 2013г.

Мы, нижеподписавшиеся представители Заказчика SC "VILA DEMETRA" S.R.L. в лице директора Şendrea Alexandru и представители Исполнителя "EVENTUS-PRIM" S.R.L. в лице Директора Cotofana Valeriu удостоверяем, что Заказчику была передана следующая техническая документация:

Перечень технической документации VILA DEMETRA Vila Mare cod.70 раздел АПТ:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол., шт.
1	ПРИБОР ПРИЁМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ И УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ОПОВЕЩАТЕЛЯМИ «С2000-АСПТ» Паспорт АЦДР.425533.002 ПС	1
2	CD диск BOLID Документация на приборы. Программное обеспечение. Информация. 05.2012	1
3	ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ СВЕТОВЫЕ ЛЮКС-12, ЛЮКС-24 ПАСПОРТ	1
4	МОДУЛИ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ типа МГП 150 «АТАКА 2» Паспорт 4854-003-18452760-06.ПС Руководство по эксплуатации 4854-003-18452760-06.РЭ Заводской номер модуля (А 2646-11-12, А 2540-09-12, А 2650-11-12)	1
5	ПАСПОРТ Герметик ВИКАР С ЛТ ТУ 5772-002-25687015-2004	2
6	СЧИТЫВАТЕЛЬ-2 ЭТИКЕТКА АЦДР.685151.001 ЭТ	1
7	Ключ TouchMemory (включая мастер ключ)	4
8	Ключ от С2000-АСПТ	2
9	Ключ блокировки клавиатуры С2000-АСПТ	2
10	«АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ» ДТ 011/10 – АПТ 1. Технологическая часть. В составе: исполнительный проект (2 листа) и спецификация оборудования (1 лист).	1
11	«АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ» ДТ 011/10 – АПТ 2. Электротехническая часть. В составе: исполнительный проект (5 листов) и спецификация оборудования (2 листа).	1

ЗАКАЗЧИК:

SC "VILA DEMETRA" S.R.L.

Director tehnic Leahomski V. Bolchi

М.П.

ing. Coşciu Vadim



ИСПОЛНИТЕЛЬ:

S.R.L. "EVENTUS-PRIM"

М.П.



А К Т

о приемки установки автоматической охранно-пожарной сигнализации в эксплуатацию

s. Truseni

«02» 04 2014г.

Рабочая комиссия, назначенная **SC „VILA DEMETRA” SRL**
(наименование организации заказчика)

В составе:

Председателя - представителя заказчика **тех. Дир. Ляхомский В.С.** *Paisin Vadim*
(должность, фамилия, имя, отчество) *el. Stati*

Членов комиссии представителей:

Монтажно-наладочной организации **тех. Дир. Стратулат Владимир Владимирович**
(должность, фамилия, имя, отчество)

Провела проверку выполненных работ и установила:

1. Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организацией предъявлена к приемке
Установка автоматической охранно-пожарной сигнализации
(наименование установки)

смонтированная на объекте **VILA DEMETRA BLOC ADMINISTRATIV FAMILIAR cod.10..**
(наименование объекта)

по ACORD ADITIONAL nr.27 din 04.01.2013 Anexa la Contract de antrepriză nr. 086/11 din
11.11.2011.....
(договору, акту обследования)

2. Монтажные работы выполнены **SRL “EVENTUS-PRIM”**
(наименование монтажной организации)

с «24» декабря 2012г. по «15» февраля 2013г.

3. Пусконаладочные работы выполнены **SRL “EVENTUS-PRIM”**
(наименование наладочной организации)

с «12» ноября 2013г. по «27» ноября 2013г.

4. Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты и недоделки устранены (при
необходимости указать в приложении к настоящему акту).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ.

Установку автоматической охранно-пожарной сигнализации прошедшую комплексное опробование, включая и пусконаладочные работы, считать принятой в эксплуатацию с «02» 04 2014г. с оценкой качества работ на ХОРОШО.
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Перечень прилагаемой к акту документации:

1. Акт об окончании пусконаладочных работ установки автоматической охранно-пожарной сигнализации от 02.04.2014.

Комиссия:

Председатель комиссии


(подпись, место печати)

Члены комиссии:


(подпись, место печати)

А К Т

Об окончании пусконаладочных работ установки автоматической охранно-пожарной сигнализации.

s. Trusenî

«02» 04 2014г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика **тех. Дир. Ляхомский В.С.**..... *Vaisin Vadim*
(должность, фамилия, имя, отчество) *V. Stetski*

Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организации **тех. Дир. Стратулат Владимир Владимирович**.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

Установила, что:

с «12» ноября 2013г. по «27» ноября 2013г.

SRL "EVENTUS-PRIM".....
(наименование монтажно-наладочной или пусконаладочной организации)

проводились пусконаладочные работы **установки автоматической охранно-пожарной сигнализации**.....
(наименование установки)

смонтированной на объекте **VILA DEMETRA BLOC ADMINISTRATIV FAMILIAR cod.10.**..
(наименование объекта)

согласно ACORD ADITONAL nr.27 din 04.01.2013 Anexa la Contract de antrepriză nr. 086/11 din 11.11.2011.

В результате проведенных работ выполнена: пуско-наладка установки автоматической охранно-пожарной сигнализации.

С подписанием настоящего акта пусконаладочные работы считаются выполненными, а установку, прошедшую пусконаладочные работы, считать готовой для предъявления приемочной комиссии к приемке в эксплуатацию.

К акту прилагается:

Ведомость смонтированных приборов и оборудования установки автоматической охранно-пожарной сигнализации.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Заказчика *V. Stetski*

Монтажно-наладочной организации..... *V. Stetski*



ВЕДОМОСТЬ
смонтированных приборов и оборудования установки автоматической охранно-пожарной сигнализации

на объекте **VILA DEMETRA BLOC ADMINISTRATIV FAMILIAR cod.10**.....
 (наименование строительства)

согласно ACORD ADITONAL nr.27 din 04.01.2013 Anexa la Contract de antrepriză nr. 086/11 din 11.11.2011.....

№	Наименование	Количество
✓ 1	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕСНЫЙ «С2000-ИК»	3 шт.
✓ 2	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ СОВМЕЩЁННЫЙ ОБЪЁМНЫЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ И ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЗВУКОВОЙ АДРЕСНЫЙ «С2000-СТИК»	18 шт.
✓ 3	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ И АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЙ ИП212-34А «ДИП-34А-01-02»	41 шт.
✓ 4	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ МАКСИМАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЙ «С2000-ИП-02-02»	6 шт.
✓ 5	КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ «С2000-КДЛ»	2 шт.
✓ 6	БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ «С2000-СП1 исп.01»	1 шт.
✓ 7	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСОВ RS-485/RS-232 в ETHERNET «С2000-Ethernet»	1 шт.
✓ 8	БЛОК ЗАЩИТНЫЙ СЕТЕВОЙ «БЗС»	1 шт.
✓ 9	БЛОК ЗАЩИТНЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ «БЗК» (исп.01)	1 шт.
✓ 10	РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ РИП-24В-3А	1 шт.
✓ 11	БЛОК РАЗВЕТВИТЕЛЬНО-ИЗОЛИРУЮЩИЙ «БРИЗ»	4 шт.
✓ 12	Кнопка пожарная красная Fullleon	5 шт.
✓ 13	АДРЕСНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬ «С2000-АР1»	6 шт.
✓ 14	Выключатель автоматический 1P-C Ip=4A	1 шт.
✓ 15	Реле (=24В) 78/3	1 шт.
✓ 16	Аккумулятор =12В 4А/ч	2 шт.
✓ 17	Звуковой оповещатель АСТ-24	5 шт.
✓ 18	Микропереключатель	1 шт.

Принял тех. Дир. Ляхомский В.С. *В.С. Ляхомский*.....
 (должность, фамилия, имя, отчество представителя заказчика)

Сдал тех. Дир. Стратулат Владимир Владимирович *В.В. Стратулат*.....
 (должность, фамилия, имя, отчество представителя монтажной организации)



АКТ

приёмо-передачи исполнительной документации

s.Truseni

«02» 04 2014г.

Мы, нижеподписавшиеся представители Заказчика SC "VILA DEMETRA" S.R.L. в лице директора Şendrea Alexandru и представителя Исполнителя "EVENTUS-PRIM" S.R.L. в лице Директора Cotofana Valeriu удостоверяем, что Заказчику была передана следующая исполнительная документация:

Перечень исполнительной документации VILA DEMETRA BLOC ADMINISTRATIV FAMILIAR cod.10 раздел ОПС:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол., шт.
1	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕСНЫЙ «С2000-ИК» Этикетка БФЮК.425152.001 ЭТ	3
2	ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ АДРЕСНЫЕ «С2000-ИК», «С2000-ИК» исполнение 2, «С2000-ИК» исполнение 4, Инструкция по установке и эксплуатации	3
3	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ СОВМЕЩЁННЫЙ ОБЪЁМНЫЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ И ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЗВУКОВОЙ АДРЕСНЫЙ «С2000-СТИК» Этикетка АЦДР.425158.001 ЭТ	18
4	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ И АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЙ ИП212-34А «ДИП-34А-01-02» Этикетка АЦДР.425232.002-01-02 ЭТ	4
5	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ МАКСИМАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЙ «С2000-ИП-02-02» Этикетка АЦДР.425214.002-02-02 ЭТ	1
6	КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ «С2000-КДЛ» Паспорт АЦДР.426469.012 ПС	2
7	КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ «С2000-КДЛ» Инструкция по монтажу АЦДР.426469.012 ИМ	2
8	БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ «С2000-СП1 исп.01» (вер.1.56) Этикетка АЦДР.425412.001-01 ЭТ	1
9	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСОВ RS-485/RS-232 в ETHERNET «С2000-Ethernet» (вер. 2.15) Этикетка АЦДР.426469.028 ЭТ	1
10	БЛОК ЗАЩИТНЫЙ СЕТЕВОЙ «БЗС» Этикетка АЦДР.426475.003 ЭТ	1
11	БЛОК ЗАЩИТНЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ «БЗК» (исп.01) АЦДР.426475.002-01 «БЗК» (исп.02) АЦДР.426475.002-02 Этикетка	1
12	РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ РИП-24В-3А-4Ач "Protection" Руководство по эксплуатации	1
13	БЛОК РАЗВЕТВИТЕЛЬНО-ИЗОЛИРУЮЩИЙ «БРИЗ» Этикетка АЦДР.426475.004 ЭТ	1
14	Кнопка пожарная Fullleon CX CONVENTIONAL MANUAL CALLPOINTS	5
15	CD диск BOLID Документация на приборы. Программное обеспечение. Информация. 01.2012	1
16	CD диск BOLID Документация на приборы. Программное обеспечение. Информация. 08.2012	2

17	АДРЕСНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬ «С2000-АР1» исп.02 вер.1.08 Этикетка АЦДР.426461.001-02 ЭТ	1
18	Ключ контроля работоспособности и взвода в рабочий режим пожарных кнопок	4
19	Резервные пластиковые стёкла для пожарных кнопок	4
20	«УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ» ДТ 010/07 – ОПС. BLOC ADMINISTRATIV FAMILIAR. В составе: исполнительный проект (6 листов) и спецификация оборудования (2 листа).	1
21	Ключ от шкафа ЩУОПС	1

ЗАКАЗЧИК:

SC "VILA DEMETRA" S.R.L.

М.П.



ing. Vasile Vadim
V. Leahomski

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

S.R.L. "EVENTUS-PRIM"

М.П.



А К Т

о приемки установки автоматической охранно-пожарной сигнализации в эксплуатацию

s. Truseni

«05» 05 2014г.

Рабочая комиссия, назначенная **SC „VILA DEMETRA” SRL**
(наименование организации заказчика)

В составе:

Председателя - представителя заказчика **тех. Дир. Ляхомский В.С., инж. Каисын В., нач. службы безопасности Стати В.**.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

Членов комиссии представителей:

Монтажно-наладочной организации **тех. Дир. Стратулат Владимир Владимирович**.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

Провела проверку выполненных работ и установила:

1. Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организацией предъявлена к приемке **Установка автоматической охранно-пожарной сигнализации**.....
(наименование установки)

смонтированная на объекте **VILA DEMETRA SAUNA-casa oaspeti cod.109**.....
(наименование объекта)

по ACORD ADITIONAL nr.7 din 30.05.2012 Anexa la Contract de antrepriză nr. 086/11 din 11.11.2011.....
(договору, акту обследования)

2. Монтажные работы выполнены **SRL “EVENTUS-PRIM”**.....
(наименование монтажной организации)

с «28» мая 2012г. по «18» июня 2012г. продолжены с «27» августа 2012г. по «08» января 2013г. и с «04» июня 2013г. по «07» июня 2013г., завершены с «12» ноября 2013г. по «15» ноября 2013г.

3. Пусконаладочные работы выполнены **SRL “EVENTUS-PRIM”**.....
(наименование наладочной организации)

с «17» февраля 2014г. по «06» марта 2014г.

4. Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты и недоделки устранены (при необходимости указать в приложении к настоящему акту).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ.

Установку автоматической охранно-пожарной сигнализации прошедшую комплексное опробование, включая и пусконаладочные работы, считать принятой в эксплуатацию с «05» 05 2014г. с оценкой качества работ на ХОРОШО.
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Перечень прилагаемой к акту документации:

1. Акт об окончании пусконаладочных работ установки автоматической охранно-пожарной сигнализации от 05.05.2014

Комиссия:

Председатель комиссии

(подпись, место печати)

Члены комиссии:

(подпись, место печати)



А К Т

Об окончании пусконаладочных работ установки автоматической охранно-пожарной сигнализации.

s. Truseni

«05» 05 2014г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика **тех. Дир. Ляхомский В.С., инж. Каисын В., нач. службы безопасности Стати В.**
(должность, фамилия, имя, отчество)

Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организации **тех. Дир. Стратулат Владимир Владимирович**.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

Установила, что:

с «17» февраля 2014г. по «06» марта 2014г.

SRL "EVENTUS-PRIM".....
(наименование монтажно-наладочной или пусконаладочной организации)

проводились пусконаладочные работы **установки автоматической охранно-пожарной сигнализации**.....
(наименование установки)

смонтированной на объекте **VILA DEMETRA SAUNA-casa oaspeti cod.109**.....
(наименование объекта)

согласно ACORD ADITIONAL nr.7 din 30.05.2012 Anexa la Contract de antrepriză nr. 086/11 din 11.11.2011.

В результате проведенных работ выполнена: пуско-наладка установки автоматической охранно-пожарной сигнализации.

С подписанием настоящего акта пусконаладочные работы считаются выполненными, а установку, прошедшую пусконаладочные работы, считать готовой для предъявления приемочной комиссии к приемке в эксплуатацию.

К акту прилагается:

Ведомость смонтированных приборов и оборудования установки автоматической охранно-пожарной сигнализации.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Заказчика 

Монтажно-наладочной организации..... 



ВЕДОМОСТЬ
смонтированных приборов и оборудования установки автоматической охранно-пожарной сигнализации

на объекте *VILA DEMETRA SAUNA-casa oaspeti cod.109*.....
 (наименование строительства)

согласно ACORD ADITIONAL nr.7 din 30.05.2012 Anexa la Contract de antrepriză nr. 086/11 din 11.11.2011.....

№	Наименование	Количество
1	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕСНЫЙ «С2000-ИК»	9 шт.
2	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ СОВМЕЩЁННЫЙ ОБЪЁМНЫЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ И ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЗВУКОВОЙ АДРЕСНЫЙ «С2000-СТИК»	19 шт.
3	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ И АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЙ ИП212-34А «ДИП-34А-01-02»	90 шт.
4	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ МАКСИМАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЙ «С2000-ИП-02-02»	10 шт.
5	КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ «С2000-КДЛ»	7 шт.
6	БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ «С2000-СП1 исп.01»	1 шт.
7	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСОВ RS-485/RS-232 В ETHERNET «С2000-Ethernet»	1 шт.
8	БЛОК ЗАЩИТНЫЙ СЕТЕВОЙ «БЗС»	2 шт.
9	БЛОК ЗАЩИТНЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ «БЗК» (исп.01)	2 шт.
10	РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ РИП-24В-3А	2 шт.
11	БЛОК РАЗВЕТВИТЕЛЬНО-ИЗОЛИРУЮЩИЙ «БРИЗ»	35 шт.
12	Кнопка пожарная красная Fullleon	9 шт.
13	АДРЕСНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬ «С2000-АР1»	10 шт.
14	Выключатель автоматический 1Р-С I _p =4А	2 шт.
15	Реле (=24В) 77/4	2 шт.
16	Аккумулятор =12В 4А/ч	4 шт.
17	Звуковой оповещатель АСТ-24	9 шт.
18	Микропереключатель	2 шт.
19	ПРИБОР ПРИЁМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ «Сигнал-10»	1 шт.
20	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ АДРЕСНЫЙ «С2000-СМК Эстет»	57 шт.

Принял тех. Дир. Ляхомский В.С. инж. Каисын В., нач. службы безопасности Стати В.

.....
 (должность, фамилия, имя, отчество представителя заказчика)

Сдал тех. Дир. Стратулат Владимир Владимирович

(должность, фамилия, имя, отчество представителя монтажной организации)

АКТ

приёмо-передачи исполнительной документации

s.Truseni

«05» 05 2014г.

Мы, нижеподписавшиеся представители Заказчика SC "VILA DEMETRA" S.R.L. в лице директора Şendrea Alexandru и представителя Исполнителя "EVENTUS-PRIM" S.R.L. в лице Директора Cotofana Valeriu удостоверяем, что Заказчику была передана следующая исполнительная документация:

Перечень исполнительной документации VILA DEMETRA SAUNA-casa oaspeti cod.109 раздел ОПС:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол., шт.
✓ 1	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ АДРЕСНЫЙ «С2000-СМК Эстет» Этикетка АЦДР.425112.001-01 ЭТ	5
✓ 2	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕСНЫЙ «С2000-ИК» Этикетка БФЮК.425152.001 ЭТ	7
✓ 3	ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ АДРЕСНЫЕ «С2000-ИК», «С2000-ИК» исполнение 2, «С2000-ИК» исполнение 4, Инструкция по установке и эксплуатации	7
✓ 4	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ СОВМЕЩЁННЫЙ ОБЪЁМНЫЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ И ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЗВУКОВОЙ АДРЕСНЫЙ «С2000-СТИК» Этикетка АЦДР.425158.001 ЭТ	19
✓ 5	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ И АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЙ ИП212-34А «ДИП-34А-01-02» Этикетка АЦДР.425232.002-01-02 ЭТ	10
✓ 6	АДРЕСНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ (АДРЕСНЫЕ ТЕРМОГИГРОМЕТРЫ) «С2000-ВТ», «С2000-ВТ» исп.01, «С2000-ВТ» исп.02, (версия 1.00) Этикетка АЦДР.413614.001 ЭТ	1
✓ 7	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ МАКСИМАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЙ «С2000-ИП-02-02» Этикетка АЦДР.425214.002-02-02 ЭТ	1
✓ 8	КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ «С2000-КДЛ» Паспорт АЦДР.426469.012 ПС	7
✓ 9	КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ «С2000-КДЛ» Инструкция по монтажу АЦДР.426469.012 ИМ	7
✓ 10	БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ «С2000-СП1 исп.01» (вер.1.56) Этикетка АЦДР.425412.001-01 ЭТ	3
✓ 11	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСОВ RS-485/RS-232 В ETHERNET «С2000-Ethernet» (вер. 2.15) Этикетка АЦДР.426469.028 ЭТ	1
✓ 12	БЛОК ЗАЩИТНЫЙ СЕТЕВОЙ «БЗС» Этикетка АЦДР.426475.003 ЭТ	3
✓ 13	БЛОК ЗАЩИТНЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ «БЗК» (исп.01) АЦДР.426475.002-01 «БЗК» (исп.02) АЦДР.426475.002-02 Этикетка	3
✓ 14	РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ РИП-24В-3А-4Ач "Protection" Руководство по эксплуатации	3
✓ 15	БЛОК РАЗВЕТВИТЕЛЬНО-ИЗОЛИРУЮЩИЙ «БРИЗ» исп. 01 Этикетка АЦДР.426475.004-01 ЭТ	2

✓16	БЛОК РАЗВЕТВИТЕЛЬНО-ИЗОЛИРУЮЩИЙ «БРИЗ» Этикетка АЦДР.426475.004 ЭТ	1
✓17	ПРИБОР ПРИЁМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ «Сигнал-10» Паспорт АЦДР.425513.010 ПС	1
✓18	ПРИБОР ПРИЁМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ «Сигнал-10» Дополнительные информационные материалы	1
✓19	Кнопка пожарная Fullleon CX CONVENTIONAL MANUAL CALLPOINTS	15
✓20	Ключ контроля работоспособности и взвода в рабочий режим пожарных кнопок	15
✓21	Резервные пластиковые стёкла для пожарных кнопок	15
✓22	CD диск BOLID Документация на приборы. Программное обеспечение. Информация. 01.2012	1
✓23	CD диск BOLID Документация на приборы. Программное обеспечение. Информация. 08.2012	7
✓24	CD диск BOLID Документация на приборы. Программное обеспечение. Информация. 09.2012	1
✓25	АДРЕСНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬ «С2000-AP1» исп.02 вер.1.08 Этикетка АЦДР.426461.001-02 ЭТ	1
✓26	«УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ» ДТ 109/02 – ОПС. SAUNA. В составе: исполнительный проект (16 листов) и спецификация оборудования (2 листа).	1
✓27	Ключ от шкафа ЩУОПС	2

Представители заказчика:

SC "VILA DEMETRA" S.R.L.

Тех. Дир. Ляхомский В.С.

Инж. Каисын Вадим

М.П.



Представители исполнителя:

S.R.L. "EVENTUS-PRIM"

Тех. Дир. Стратулат В.В.

М.П.



А К Т

о приемки систем автоматизации установок приточно-вытяжной вентиляции в эксплуатацию

s. Truseni

«26» 09 2014г.

Рабочая комиссия, назначенная **SC „VILA DEMETRA” SRL**
(наименование организации заказчика)

В составе:

Председателя - представителя заказчика **тех. Дир. Ляхомский В.С.**.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

Представителей эксплуатационной организации **SC „VILA DEMETRA” SRL**
инж. Каисын В., инж. энергетик Нани Т......
(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество)

Представителей технического надзора заказчика **SC „VILA DEMETRA” SRL**
тех. Дир. Ляхомский В.С., инж. Каисын В., инж. энергетик Нани Т......
(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество)

Членов комиссии представителей:

Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организации **SRL “EVENTUS-PRIM”**
тех. Дир. Стратулат Владимир Владимирович.....
(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество)

Провела проверку выполненных работ и установила:

1. Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организацией предъявлена к приемки **системы автоматизации установок приточно-вытяжной вентиляции**.....
(наименование установки)

смонтированная на объекте **VILA DEMETRA SAUNA-casa oaspeti cod.109**.....
(наименование объекта)

по ACORD ADITIONAL nr.7 din 30.05.2012 Anexa la Contract de antrepriză nr. 086/11 din 11.11.2011 согласно проекту DT 109/02-AOB.....
(договору, акту обследования)

2. Монтажные работы выполнены **SRL “EVENTUS-PRIM”**.....
(наименование монтажной организации)

с «28» мая 2012г. по «07» июня 2012г. продолжены с «09» октября 2012г. по «14» октября 2012г., с «24» декабря 2012г. по «04» января 2013г. и с «27» марта 2013г. по «10» мая 2013г., завершены с «03» июня 2013г. по «07» июня 2013г.

3. Пусконаладочные работы выполнены **SRL “EVENTUS-PRIM”**.....
(наименование наладочной организации)

с «19» марта 2014г. по «10» апреля 2014г.

4. При осмотре и проверке эффективности работы приточно-вытяжных систем вентиляции обнаружены следующие отступления от проекта и недоделки, не препятствующие нормальной эксплуатации установок (при необходимости указать в приложении к настоящему акту)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ.

Осмотром вентиляционных систем и проверкой установленного оборудования в действии установлено, что вентиляционные системы выполнены согласно проекту DT 109/02-АОВ и СНиП 3.05.01-85. На основании осмотра, проверки в действии и предъявленной документации системы автоматизации приточно-вытяжной вентиляции здания SAUNA-casa oaspeti cod.109 прошедшую комплексное опробование, включая и пусконаладочные работы, считать принятыми в эксплуатацию с «10» апреля, 2014г. с оценкой качества работ на ХОРОШО.

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Перечень прилагаемой к акту документации:

1. Акт об окончании пусконаладочных работ систем автоматизации установок приточно-вытяжной вентиляции от 10.04.14.
2. Акт индивидуального испытания оборудования систем автоматизации установок приточно-вытяжной вентиляции от 26.09.14.

Комиссия:

Председатель комиссии

(подпись, место печати)

Представители эксплуатационной организации

(подпись, место печати)

Представители технического надзора заказчика

(подпись, место печати)

Члены комиссии:

Представители монтажно-наладочной (пусконаладочной) организации

(подпись, место печати)



А К Т

Об окончании пусконаладочных работ систем автоматизации установок приточно-вытяжной вентиляции.

s. Truseni

«10» 04 2014г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика SC „VILA DEMETRA” SRL тех. Дир. Ляхомский В.С.....
(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество)

Эксплуатационной организации SC „VILA DEMETRA” SRL инж. Каисын В.,
инж. энергетик Нани Т......
(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество)

Технического надзора заказчика SC „VILA DEMETRA” SRL тех. Дир. Ляхомский В.С.....
инж. Каисын В., инж. энергетик Нани Т......
(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество)

Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организации SRL “EVENTUS-PRIM” тех. Дир.
Стратулат Владимир Владимирович.....
(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество)

Установила, что:

с «19» марта 2014г. по «10» апреля 2014г.

SRL “EVENTUS-PRIM”.....
(наименование монтажно-наладочной или пусконаладочной организации)

проводились пусконаладочные работы *систем автоматизации установок приточно-вытяжной вентиляции*
(наименование установки)

смонтированной на объекте *VILA DEMETRA SAUNA-casa oaspeti cod.109*.....
(наименование объекта)

по ACORD ADITIONAL nr.7 din 30.05.2012 Anexa la Contract de antrepriză nr. 086/11 din 11.11.2011 согласно проекту DT 109/02-AOB.

В результате проведенных работ выполнена: пуско-наладка систем автоматизации установок приточно-вытяжной вентиляции.

С подписанием настоящего акта пусконаладочные работы считаются выполненными, а установку, прошедшую пусконаладочные работы, считать готовой для предъявления приемочной комиссии к приемке в эксплуатацию.

К акту прилагается:

Ведомость смонтированных приборов и оборудования систем автоматизации установок приточно-вытяжной вентиляции.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Заказчика



(подпись, место печати)

Эксплуатационной организации

(подпись, место печати)



Технического надзора заказчика

(подпись, место печати)



Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организации

(подпись, место печати)



АКТ

приёмо-передачи исполнительной документации

s. Truseni

«25» 08 2014г.

Мы, нижеподписавшиеся представители Заказчика SC "VILA DEMETRA" S.R.L. в лице директора Şendrea Alexandru и представители Исполнителя "EVENTUS-PRIM" S.R.L. в лице Директора Cotofana Valeriu удостоверяем, что Заказчику была передана следующая исполнительная документация:

Перечень исполнительной документации VILA DEMETRA SAUNA-casa oaspeti cod.109 раздел АОВ:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол., шт.
1	КОНТРОЛЛЕР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ «С2000-Т исп.01» Руководство по эксплуатации (часть 2) АЦДР.421243.001-01 РЭ	4
2	КОНТРОЛЛЕР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ «С2000-Т» АЦДР.421243.001 РЭ «С2000-Т исп.01» АЦДР.421243.001-01 РЭ Руководство по эксплуатации	4
3	КОНТРОЛЛЕР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ Методика поверки (калибровки) «С2000-Т» АЦДР.421243.001 МП	3
4	SWITCHING POWER SUPPLY 5-10-18W DIN RAIL MOUNTABLE	2
5	Датчик загазованности CGESCO2TW CARLO GAVAZZI	2
6	Installation Guide Accessories HRB, HFE Coupling Danfoss трёхходовой смеситель	2
7	Installation Guide AMB 162, AMB 182 Danfoss трёхходовой смеситель	2
8	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ST-01, ST-02, STa-01 ... Pt1000 Паспорт ТУ У33.3-31031311-010-2005	8
9	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ RT-30 INSTRUCTIONS	2
10	Реле времени H3CR	1
11	Electronic Timer	3
12	Таймер HAGER EH010, EH011, EH071 (GR, RO, NL, SE, PL, RU)	1
13	Таймер HAGER EG010 (RU)	7
14	Таймер HAGER EG010 (DE, GB, NL, FR)	7
15	Таймер HAGER EG010 (PL, IT, ES, SE)	8
16	Таймер HAGER EG071 (RU, FI, RO, PT, IT, ES, SE, DE, FR, NL, GB)	3
17	Тепловое реле Noark Ex9R12	1
18	Контактор Noark Ex9CS06 - 12	2
19	Реле времени iRTB Schneider Electric	6
20	Таймер HAGER EG010 (FI, RO)	4
21	РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ РИП-24В-3А-4Ач "Protection" Руководство по эксплуатации	1
22	Ключи от щитов управления автоматики (ЩУА1, ЩУА2, ЩУА3)	4
23	«АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ» DT 109/02 – АОВ. SAUNA. В составе: исполнительный проект (16 листов) и спецификация оборудования (5 листов).	1

Представители заказчика:
 SC "VILA DEMETRA" S.R.L.
 Тех. Дир. Ляхомский В.С. *В.С. Ляхомский*
 Инж. Каисын Вадим *25.08.14*
 Инж. энергетик Нани Т. *Т. Нани*

Представители исполнителя:
 S.R.L. "EVENTUS-PRIM"
 Тех. Дир. Стратулат В.В. *В.В. Стратулат*

М.П.

М.П.



А К Т

индивидуального испытания оборудования систем автоматизации установок приточно-вытяжной вентиляции.

s. Truseni

«26» 09 2014г.

выполненного в **VILA DEMETRA SAUNA-casa oaspeti cod.109** s. Truseni
(наименование объекта, здания, цеха)

с «10» 04 2014г. по «26» 09 2014г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика **SC „VILA DEMETRA” SRL** тех. Дир. **Ляхомский В.С.**.....
(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество)

Эксплуатационной организации **SC „VILA DEMETRA” SRL** инж. **Каисын В.**,
инж. энергетик Нани Т......
(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество)

Технического надзора заказчика **SC „VILA DEMETRA” SRL** тех. Дир. **Ляхомский В.С.**.....
инж. Каисын В., **инж. энергетик Нани Т.**.....
(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество)

Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организации **SRL “EVENTUS-PRIM”** тех. Дир. **Стратулат Владимир Владимирович**.....
(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество)

составила настоящий акт о нижеследующем:

1. Вытяжные системы : В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7, В8, В9, В10, В11, В12, В13, В14, В15, В16, В17, В18, В19 и приточные системы: П1, П2, П3.....
(вентиляторы, насосы, муфты, указываются номера систем)

прошли обкатку в рабочих условиях в течение 150 дней, согласно техническим условиям, включая имитацию замораживания приточных систем (П1, П2, П3), для проверки защиты от замораживания калорифера теплоносителя.

2. В результате обкатки указанного оборудования установлено, что требования по его сборке и монтажу, приведенные в документации предприятий-изготовителей, соблюдены, и неисправности в его работе не обнаружены.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Заказчика
(подпись, место печати)

Эксплуатационной организации
(подпись, место печати)

Технического надзора заказчика
(подпись, место печати)

Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организации
(подпись, место печати)



А К Т

о приемки установки автоматической охранно-пожарной сигнализации в эксплуатацию

s. Truseni

«03» 04 2014г.

Рабочая комиссия, назначенная **SC „VILA DEMETRA” SRL**
(наименование организации заказчика)

В составе:

Председателя - представителя заказчика **тех. Дир. Ляхомский В.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество)

Alexandru Vasile Vladim
Stol V.

Членов комиссии представителей:

Монтажно-наладочной организации **тех. Дир. Стратулат Владимир Владимирович**
(должность, фамилия, имя, отчество)

Провела проверку выполненных работ и установила:

1. Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организацией предъявлена к приемке
Установка автоматической охранно-пожарной сигнализации
(наименование установки)

смонтированная на объекте **VILA DEMETRA BECI cu TERASA DE VARA cod.9**
(наименование объекта)

по ACORD ADITIONAL nr.5 din 17.05.2012 Anexa la Contract de antrepriză nr. 086/11 din
11.11.2011
(договору, акту обследования)

2. Монтажные работы выполнены **SRL “EVENTUS-PRIM”**
(наименование монтажной организации)

с «20» июня 2012г. по «6» июля 2012г.

и продолжены с «24» апреля 2013г. по «26» мая 2013г.

3. Пусконаладочные работы выполнены **SRL “EVENTUS-PRIM”**
(наименование наладочной организации)

с «6» ноября 2013г. по «12» ноября 2013г.

4. Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты и недоделки устранены (при
необходимости указать в приложении к настоящему акту).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ.

Установку автоматической охранно-пожарной сигнализации прошедшую комплексное опробование, включая и пусконаладочные работы, считать принятой в эксплуатацию с «03» 04 2014г. с оценкой качества работ на ХОРОШО.
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Перечень прилагаемой к акту документации:

1. Акт об окончании пусконаладочных работ установки автоматической охранно-пожарной сигнализации от 03.04.2014г.

Комиссия:

Председатель комиссии



(подпись, место печати)

Члены комиссии:



(подпись, место печати)

А К Т

Об окончании пусконаладочных работ установки автоматической охранно-пожарной сигнализации.

s. Trusenii

«03» 04 2014г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика **тех. Дир. Ляхомский В.С.**..... *ing. Lăușin Vadim* *Vadim Stoici*
(должность, фамилия, имя, отчество)

Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организации **тех. Дир. Стратулат Владимир Владимирович**.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

Установила, что:

с «06» ноября 2013г. по «12» ноября 2013г.

SRL "EVENTUS-PRIM".....
(наименование монтажно-наладочной или пусконаладочной организации)

проводились пусконаладочные работы **установки автоматической охранно-пожарной сигнализации**
(наименование установки)

смонтированной на объекте **VILA DEMETRA BECI cu TERASA DE VARA cod.9**.....
(наименование объекта)

согласно ACORD ADITIOINAL nr.5 din 17.05.2012 Anexa la Contract de antrepriză nr. 086/11 din 11.11.2011.

В результате проведенных работ выполнена: пуско-наладка установки автоматической охранно-пожарной сигнализации.

С подписанием настоящего акта пусконаладочные работы считаются выполненными, а установку, прошедшую пусконаладочные работы, считать готовой для предъявления приемочной комиссии к приемке в эксплуатацию.

К акту прилагается:

Ведомость смонтированных приборов и оборудования установки автоматической охранно-пожарной сигнализации

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Заказчика *Beah* *Beah*

Монтажно-наладочной организации *Beah* *Beah*



АКТ

приёмо-передачи исполнительной документации

s.Trusenî

«03» 04 2014г.

Мы, нижеподписавшиеся представители Заказчика SC "VILA DEMETRA" S.R.L. в лице директора Şendrea Alexandru и представителя Исполнителя "EVENTUS-PRIM" S.R.L. в лице Директора Cotofana Valeriu удостоверяем, что Заказчику была передана следующая исполнительная документация:

Перечень исполнительной документации VILA DEMETRA BECI cu TERASA DE VARA cod.9 раздел ОПС:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол., шт.
✓1	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ АДРЕСНЫЙ «С2000-СМК Эстет» Этикетка АЦДР.425112.001-01 ЭТ	1
✓2	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ СОВМЕЩЁННЫЙ ОБЪЁМНЫЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ И ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЗВУКОВОЙ АДРЕСНЫЙ «С2000-СТИК» Этикетка АЦДР.425158.001 ЭТ	9
✓3	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ И АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЙ ИП212-34А «ДИП-34А-01-02» Этикетка АЦДР.425232.002-01-02 ЭТ	2
✓4	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ МАКСИМАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЙ «С2000-ИП-02-02» Этикетка АЦДР.425214.002-02-02 ЭТ	1
✓5	КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ «С2000-КДЛ» Паспорт АЦДР.426469.012 ПС	1
✓6	КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ «С2000-КДЛ» Инструкция по монтажу АЦДР.426469.012 ИМ	1
✓7	БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ «С2000-СП1 исп.01» (вер.1.56) Этикетка АЦДР.425412.001-01 ЭТ	1
✓8	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСОВ RS-485/RS-232 в ETHERNET «С2000-Ethernet» (вер. 2.15) Этикетка АЦДР.426469.028 ЭТ	1
✓9	БЛОК ЗАЩИТНЫЙ СЕТЕВОЙ «БЗС» Этикетка АЦДР.426475.003 ЭТ	1
✓10	БЛОК ЗАЩИТНЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ «БЗК» (исп.01) АЦДР.426475.002-01 «БЗК» (исп.02) АЦДР.426475.002-02 Этикетка	1
✓11	РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ РИП-24В-3А-4Ач "Protection" Руководство по эксплуатации	1
✓12	БЛОК РАЗВЕТВИТЕЛЬНО-ИЗОЛИРУЮЩИЙ «БРИЗ» Этикетка АЦДР.426475.004 ЭТ	1
✓13	CD диск VOLID Документация на приборы. Программное обеспечение. Информация. 01.2012	1
✓14	CD диск VOLID Документация на приборы. Программное обеспечение. Информация. 08.2012	1
✓15	АДРЕСНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬ «С2000-АР1» исп.02 вер.1.08 Этикетка АЦДР.426461.001-02 ЭТ	1

✓16	«УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ» ДТ 009/06 – ОПС. ВЕСИ CU TERASA. В составе: исполнительный проект (6 листов) и спецификация оборудования (2 листа).	1
✓17	Ключ от шкафа ЩУОПС	1

ЗАКАЗЧИК:

SC "VILA DEMETRA" S.R.L.

М.П.

Злеак Клеановски
1113 Cassia Vasem CB



ИСПОЛНИТЕЛЬ:

S.R.L. "EVENTUS-PRIM"

М.П.



А К Т

о приемки установки автоматической охранно-пожарной сигнализации в эксплуатацию

s. Truseni

«01» августа 2014г.

Рабочая комиссия, назначенная **SC „VILA DEMETRA” SRL**
(наименование организации заказчика)

В составе:

Председателя - представителя заказчика **тех. Дир. Ляхомский В.С. инж. Каисын В**

şef serviciu Pază Stati V.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Членов комиссии представителей:

Монтажно-наладочной организации **тех. Дир. Стратулат Владимир Владимирович**.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

Провела проверку выполненных работ и установила:

1. Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организацией предъявлена к приемке
Установка автоматической охранно-пожарной сигнализации.....
(наименование установки)

смонтированная на объекте **VILA DEMETRA Parcare auto subterana la intrare cod.116**.....
(наименование объекта)

по ACORD ADITIONAL nr.21 din 27.08.2012 Anexa la Contract de antrepriză nr. 086/11 din
11.11.2011.....
(договору, акту обследования)

2. Монтажные работы выполнены **SRL “EVENTUS-PRIM”**.....
(наименование монтажной организации)

с «07» мая 2013г. по «04» июня 2013г.

3. Пусконаладочные работы выполнены **SRL “EVENTUS-PRIM”**.....
(наименование наладочной организации)

с «28» июля 2014г. по «31» июля 2014г.

4. Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты и недоделки устранены (при
необходимости указать в приложении к настоящему акту).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ.

Установку автоматической охранно-пожарной сигнализации прошедшую комплексное опробование, включая и пусконаладочные работы, считать принятой в эксплуатацию с «01» августа 2014г. с оценкой качества работ на ХОРОШО.
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Перечень прилагаемой к акту документации:

- I. Акт об окончании пусконаладочных работ установки автоматической охранно-пожарной сигнализации от 01.08.2014.

Комиссия:

Председатель комиссии

(подпись, место печати)

Члены комиссии:

.....
(подпись, место печати)



А К Т

Об окончании пусконаладочных работ установки автоматической охранно-пожарной сигнализации.

с. Truseni

«01» августа 2014г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика **тех. Дир. Ляхомский В.С.. инж. Каисын В**
(должность, фамилия, имя, отчество)

şef serviciu pază stativ.

Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организации **тех. Дир. Стратулат Владимир Владимирович**.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

Установила, что:

с «28» июля 2014г. по «31» июля 2014г.

SRL "EVENTUS-PRIM".....
(наименование монтажно-наладочной или пусконаладочной организации)

проводились пусконаладочные работы **установки автоматической охранно-пожарной сигнализации**
(наименование установки)

смонтированной на объекте **VILA DEMETRA Parcare auto subterana la intrare cod.116**.....
(наименование объекта)

согласно ACORD ADITIONAL nr.21 din 27.08.2012 Anexa la Contract de antrepriză nr. 086/11 din 11.11.2011.

В результате проведенных работ выполнена: пуско-наладка установки автоматической охранно-пожарной сигнализации.

С подписанием настоящего акта пусконаладочные работы считаются выполненными, а установку, прошедшую пусконаладочные работы, считать готовой для предъявления приемочной комиссии к приемке в эксплуатацию.

К акту прилагается:

Ведомость смонтированных приборов и оборудования установки автоматической охранно-пожарной сигнализации.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Заказчика *[Signature]* 

Монтажно-наладочной организации..... *[Signature]* 

ВЕДОМОСТЬ
смонтированных приборов и оборудования установки автоматической охранно-пожарной сигнализации

на объекте *VILA DEMETRA Parcure auto subterana la intrare cod.116*.....
 (наименование строительства)

согласно ACORD ADITIONAL nr.21 din 27.08.2012 Anexa la Contract de antrepriză nr. 086/11 din 11.11.2011.....

№	Наименование	Количество
1	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕСНЫЙ «С2000-ИК»	1 шт.
2	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ СОВМЕЩЁННЫЙ ОБЪЁМНЫЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ И ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЗВУКОВОЙ АДРЕСНЫЙ «С2000-СТИК»	2 шт.
3	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ МАКСИМАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЙ «С2000-ИП-02-02»	52 шт.
4	БЛОК РАЗВЕТВИТЕЛЬНО-ИЗОЛИРУЮЩИЙ «БРИЗ»	6 шт.
5	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ АДРЕСНЫЙ «ИПР513-3А исп.01»	1 шт.
6	КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ «С2000-КДЛ»	1 шт.
7	БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ «С2000-СП1 исп.01»	1 шт.
8	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСОВ RS-485/RS-232 В ETHERNET «С2000-Ethernet»	1 шт.
9	БЛОК ЗАЩИТНЫЙ СЕТЕВОЙ «БЗС»	1 шт.
10	АДРЕСНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬ «С2000-АР8»	1 шт.
11	БЛОК ЗАЩИТНЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ «БЗК» (исп.01)	1 шт.
12	РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ РИП-24В-3А	1 шт.
13	Выключатель автоматический 1P-C Ip=4A	1 шт.
14	Аккумулятор =12В 4А/ч	2 шт.
15	Микропереключатель	1 шт.
16	ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ «С2000-М»	1 шт.
17	АДРЕСНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬ «С2000-АР1»	1 шт.
18	Звуковой оповещатель АСТ-24	1 шт.

Принял тех. Дир. Ляхомский В.С. *Владимир Сидоренко 01.02.14*.....
 (должность, фамилия, имя, отчество представителя заказчика)

Сдал тех. Дир. Стратулат Владимир Владимирович
 (должность, фамилия, имя, отчество представителя монтажной организации)

АКТ

приёмо-передачи исполнительной документации

s.Truseni

«01» августа 2014г.

Мы, нижеподписавшиеся представители Заказчика SC "VILA DEMETRA" S.R.L. в лице директора Şendrea Alexandru и представители Исполнителя "EVENTUS-PRIM" S.R.L. в лице Директора Cotofana Valeriu удостоверяем, что Заказчику была передана следующая исполнительная документация:

Перечень исполнительной документации VILA DEMETRA PARCARE AUTO SUBTERANA la intrare cod.116 раздел ОП:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол., шт.
1	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕСНЫЙ «С2000-ИК» Этикетка БФЮК.425152.001 ЭТ	1
2	ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ АДРЕСНЫЕ «С2000-ИК», «С2000-ИК» исполнение 2, «С2000-ИК» исполнение 4, Инструкция по установке и эксплуатации	1
3	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ СОВМЕЩЁННЫЙ ОБЪЁМНЫЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ И ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЗВУКОВОЙ АДРЕСНЫЙ «С2000-СТИК» Этикетка АЦДР.425158.001 ЭТ	2
4	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ МАКСИМАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЙ «С2000-ИП-02-02» Этикетка АЦДР.425214.002-02-02 ЭТ	2
5	КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ «С2000-КДЛ» Паспорт АЦДР.426469.012 ПС	1
6	КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ «С2000-КДЛ» Инструкция по монтажу АЦДР.426469.012 ИМ	1
7	БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ «С2000-СП1 исп.01» (вер.1.56) Этикетка АЦДР.425412.001-01 ЭТ	1
8	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСОВ RS-485/RS-232 в ETHERNET «С2000-Ethernet» (вер. 2.15) Этикетка АЦДР.426469.028 ЭТ	1
9	БЛОК ЗАЩИТНЫЙ СЕТЕВОЙ «БЗС» Этикетка АЦДР.426475.003 ЭТ	1
10	АДРЕСНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬ «С2000-АР8» Этикетка АЦДР.426461.003 ЭТ	1
11	БЛОК ЗАЩИТНЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ «БЗК» (исп.01) АЦДР.426475.002-01 «БЗК» (исп.02) АЦДР.426475.002-02 Этикетка	1
12	РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ РИП-24В-3А-4Ач "Protection" Руководство по эксплуатации	1
13	БЛОК РАЗВЕТВИТЕЛЬНО-ИЗОЛИРУЮЩИЙ «БРИЗ» исп. 01 Этикетка АЦДР.426475.004-01 ЭТ	1
14	CD диск VOLID Документация на приборы. Программное обеспечение. Информация. 08.2012	1
15	Ключ от шкафа ЩУОПС	2
16	ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ «С2000-М» Паспорт АЦДР.426469.027 ПС	1

17	«УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ» DT 116/01 – ОПС. Parcare la intrare. В составе: исполнительный проект (4 листа) и спецификация оборудования (2 листа).	1
18	Инструкция по пользованию С2000-М для ОПС	1


Представители заказчика:

SC "VILA DEMETRA" S.R.L.

Тех. Дир. Ляхомский В.С.

Инж. Каисын Вадим

М.П.

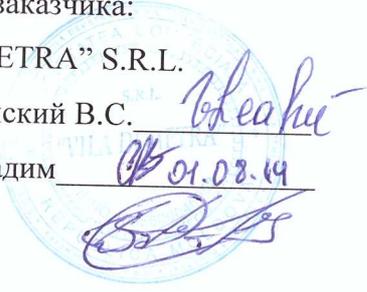

Представители исполнителя:

S.R.L. "EVENTUS-PRIM"

Тех. Дир. Стратулат В.В.

М.П.



А К Т

о приемки установки автоматической охранно-пожарной сигнализации в эксплуатацию

с. Truseni

«03» 04. 2014г.

Рабочая комиссия, назначенная **SC „VILA DEMETRA” SRL**
(наименование организации заказчика)

В составе:

Председателя - представителя заказчика **тех. Дир. Ляхомский В.С.**..... *ing. Lăușin Vasile*
(должность, фамилия, имя, отчество) *V. Stobî*

Членов комиссии представителей:

Монтажно-наладочной организации **тех. Дир. Стратулат Владимир Владимирович**.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

Провела проверку выполненных работ и установила:

1. Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организацией предъявлена к приемке
Установка автоматической охранно-пожарной сигнализации.....
(наименование установки)

смонтированная на объекте **VILA DEMETRA Parcarea auto subterana cod.18**
(наименование объекта)

по ACORD ADITIONAL nr.9 din 26.06.2012 Anexa la Contract de antrepriză nr. 086/11 din
11.11.2011.....
(договору, акту обследования)

2. Монтажные работы выполнены **SRL “EVENTUS-PRIM”**.....
(наименование монтажной организации)

с «10» февраля 2013г. по «17» марта 2013г.

3. Пусконаладочные работы выполнены **SRL “EVENTUS-PRIM”**.....
(наименование наладочной организации)

с «21» октября 2013г. по «25» октября 2013г.

4. Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты и недоделки устранены (при
необходимости указать в приложении к настоящему акту).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ.

Установку автоматической охранно-пожарной сигнализации прошедшую комплексное опробование, включая и пусконаладочные работы, считать принятой в эксплуатацию с «03» 04. 2014г. с оценкой качества работ на ХОРОШО.
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Перечень прилагаемой к акту документации:

1. Акт об окончании пусконаладочных работ установки автоматической охранно-пожарной сигнализации от 03.04.2014.

Комиссия:

Председатель комиссии



(подпись, место печати)

Члены комиссии:

.....



(подпись, место печати)

А К Т

Об окончании пусконаладочных работ установки автоматической охранно-пожарной сигнализации.

s. Truseni

«03» 04 2014г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика **тех. Дир. Ляхомский В.С.**..... *ing. Paisin Vadim*
(должность, фамилия, имя, отчество) *V. Stofa*

Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организации **тех. Дир. Стратулат Владимир Владимирович**.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

Установила, что:

с «21» октября 2013г. по «25» октября 2013г.

SRL "EVENTUS-PRIM".....
(наименование монтажно-наладочной или пусконаладочной организации)

проводились пусконаладочные работы **установки автоматической охранно-пожарной сигнализации**.....
(наименование установки)

смонтированной на объекте **VILA DEMETRA Parcare auto subterana cod.18**.....
(наименование объекта)

согласно ACORD ADITIOINAL nr.9 din 26.06.2012 Anexa la Contract de antrepriză nr. 086/11 din 11.11.2011.

В результате проведенных работ выполнена: пуско-наладка установки автоматической охранно-пожарной сигнализации.

С подписанием настоящего акта пусконаладочные работы считаются выполненными, а установку, прошедшую пусконаладочные работы, считать готовой для предъявления приемочной комиссии к приемке в эксплуатацию.

К акту прилагается:

Ведомость смонтированных приборов и оборудования установки автоматической охранно-пожарной сигнализации.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Заказчика *[Signature]*

Монтажно-наладочной организации..... *[Signature]*



ВЕДОМОСТЬ
смонтированных приборов и оборудования установки автоматической охранно-пожарной сигнализации

на объекте **VILA DEMETRA Parcure auto subterana cod.18**
(наименование строительства)

согласно ACORD ADITIOINAL nr.9 din 26.06.2012 Anexa la Contract de antrepriză nr. 086/11 din 11.11.2011.....

№	Наименование	Количество
1	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕСНЫЙ «С2000-ИК»	3 шт.
2	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ СОВМЕЩЕННЫЙ ОБЪЕМНЫЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ И ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЗВУКОВОЙ АДРЕСНЫЙ «С2000-СТИК»	7 шт.
3	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ И АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЙ ИП212-34А «ДИП-34А-01-02»	8 шт.
4	БЛОК РАЗВЕТВИТЕЛЬНО-ИЗОЛИРУЮЩИЙ «БРИЗ»	2 шт.
5	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ АДРЕСНЫЙ «ИПР513-3А исп.01»	2 шт.

Принял тех. Дир. **Ляхомский В.С.**.....
(должность, фамилия, имя, отчество представителя заказчика)

Сдал тех. Дир. **Стратулат Владимир Владимирович**.....
(должность, фамилия, имя, отчество представителя монтажной организации)



АКТ

приёмо-передачи исполнительной документации

s.Trusenî

«03» 09 2014г.

Мы, нижеподписавшиеся представители Заказчика SC "VILA DEMETRA" S.R.L. в лице директора Şendrea Alexandru и представителя Исполнителя "EVENTUS-PRIM" S.R.L. в лице Директора Cotofana Valeriu удостоверяем, что Заказчику была передана следующая исполнительная документация:

Перечень исполнительной документации VILA DEMETRA Parcure auto subterana cod.18 раздел ОПС:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол., шт.
1	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕСНЫЙ «С2000-ИК» Этикетка БФЮК.425152.001 ЭТ	3
2	ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ АДРЕСНЫЕ «С2000-ИК», «С2000-ИК» исполнение 2, «С2000-ИК» исполнение 4, Инструкция по установке и эксплуатации	3
3	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ СОВМЕЩЁННЫЙ ОБЪЁМНЫЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ И ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЗВУКОВОЙ АДРЕСНЫЙ «С2000-СТИК» Этикетка АЦДР.425158.001 ЭТ	7
4	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ И АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЙ ИП212-34А «ДИП-34А-01-02» Этикетка АЦДР.425232.002-01-02 ЭТ	1
5	«УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ» DT 018/10 – ОПС. Parcure auto. В составе: исполнительный проект (4 листа) и спецификация оборудования (1 лист).	1

ЗАКАЗЧИК:

SC "VILA DEMETRA" S.R.L.

М.П.


ing. Casin
V. Stoian
B. B.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

S.R.L. "EVENTUS-PRIM"

М.П.



А К Т

Об окончании пусконаладочных работ установки автоматизации тепломеханической части котельной.

s. Truseni

«05» 06 2013г.

Комиссия в составе представителей:

Пусконаладочной организации *Лунгу Василий*.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

Монтажно-наладочной организации инженер *Стратулат Владимир Владимирович*.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

Установила, что:

с «8» 04 2013г. по «16» 04 2013г.

SRL "EVENTUS-PRIM" и SRL "Testoterm Service"
(наименование монтажно-наладочной и пусконаладочной организации)

проводились пусконаладочные работы *установки автоматизации тепломеханической части котельной* ...
(наименование установки)

смонтированной на объекте *VILA DEMETRA CAZANGERIE cod.17* котельная.....
(наименование объекта)

согласно проекту 15053/2008-2-АТМ.

В результате проведенных работ выполнена: пуско-наладка установки автоматизации тепломеханической части котельной, включающей в себя пуско-наладку пультов управления горелками, щита управления и сигнализации, работы приводов смесителей, отсечки подачи газа при пожаре, загазованности и превышении давления газа выше нормы. Произведена выдача команд на включение насосов подкачки и циркуляционных насосов. Произведены холодные обкатки горелок с проверкой систем защиты в комплексе.

С подписанием настоящего акта пусконаладочные работы считаются выполненными, а установку, прошедшую пусконаладочные работы, считать готовой для предъявления приемочной комиссии к приемке в эксплуатацию.

.....
(для дополнительной информации)

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Пусконаладочной организации SRL "Testoterm Service" *Лунгу Василий*.....

Монтажно-наладочной организации SRL "EVENTUS-PRIM" *Стратулат Владимир*.....



А К Т

Об окончании пусконаладочных работ установки автоматизации тепломеханической части котельной.

s. Truseni

«05» 06 2013г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика тех.дир. Ляхомский В.С. *inginer L. Lachomsky*
(должность, фамилия, имя, отчество)

Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организации инженер *Stratulat Vladimir Vladimirovich*
(должность, фамилия, имя, отчество)

Установила, что:

с «19» марта 2013г. по «08» 04 2013г.

SRL "EVENTUS-PRIM"
(наименование монтажно-наладочной или пусконаладочной организации)

проводились пусконаладочные работы *установки автоматизации тепломеханической части котельной* ...
(наименование установки)

смонтированной на объекте *VILA DEMETRA CAZANGERIE cod.17* котельная.....
(наименование объекта)

согласно ACORD ADITIONAL nr.14 din 19.07.2012 Anexa la Contract de antrepriză nr. 086/11 din 11.11.2011.

В результате проведенных работ выполнена: пуско-наладка установки автоматизации тепломеханической части котельной, включающей в себя пуско-наладку пультов управления горелками, щита управления и сигнализации, работы приводов смесителей, отсеки подачи газа при пожаре, загазованности и превышении давления газа выше нормы. Произведена выдача команд на включение насосов подкачки и циркуляционных насосов. Произведены холодные обкатки горелок с проверкой систем защиты в комплексе.

С подписанием настоящего акта пусконаладочные работы считаются выполненными, а установку, прошедшую пусконаладочные работы, считать готовой для предъявления приемочной комиссии к приемке в эксплуатацию.

(для дополнительной информации)

К акту прилагается:

1. Ведомость смонтированных приборов и оборудования установки автоматизации тепломеханической части котельной.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Заказчика *Leah* *May*

Монтажно-наладочной организации *✓*



ВЕДОМОСТЬ
смонтированных приборов и оборудования
установки автоматизации тепломеханической части котельной

на объекте **VILA DEMETRA CAZANGERIE cod.17** котельная.....
 (наименование строительства)

по проекту **15053/2008-2-АТМ**

Номер позиции по спецификации проекта	Наименование	Тип	Заводской номер	Примечание
1	Датчик давления	MBS1700		20 шт.
2	Датчик давления газа	SEN3276B156		2 шт.
3	Датчик температуры накладной	TK5 Wolf		6 шт.
4	Датчик температуры погружной	TK5 Wolf		2 шт.
5	Термопреобразователь	TCM-50M-6		20 шт.
6	Датчик наружной температуры	Wolf		1 шт.
7	Щит управления и сигнализации в комплекте с автоматикой			1 шт.
8	Прибор управления	WILO VR-HVAC2		5 шт.
9	Сигнализатор уровня жидкости в комплекте с датчиками кондуктометрическими (3шт.)	CAУ-M6		1 шт.
10	Детектор загазованности	Страж		2 шт.
11	Трёхходовой смеситель	Danfoss		4 шт.
12	Пресостат	Danfoss		1 шт.

Принял *Director Tehnic Alecu V. Leahomski*
 (должность, фамилия, имя, отчество представителя заказчика)

Сдал инженер **Стратулат Владимир Владимирович**
 (должность, фамилия, имя, отчество представителя монтажной организации)

А К Т

о приемки установки автоматизации тепломеханической части котельной в эксплуатацию

с. Truseni

«05» 06 2013г.

Рабочая комиссия, назначенная **SC „VILA DEMETRA” SRL**
(наименование организации заказчика)

В составе:

Председателя - представителя заказчика **тех.дир. Ляхомский В.С.**.....
(должность, фамилия, имя, отчество) *и.пр.инж. Ляхомский*

Членов комиссии представителей:

Монтажно-наладочной организации инженер **Стратулат Владимир Владимирович**.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

Провела проверку выполненных работ и установила:

1. Монтажно - наладочной (пусконаладочной) организацией предъявлена к приемке установка **Автоматизации тепломеханической части котельной**
(наименование установки)

смонтированная на объекте **VILA DEMETRA CAZANGERIE cod.17** котельная.....
(наименование объекта)

по проекту **15053/2008-2-АТМ**.....
(проекту, акту обследования)

разработанному **INCP “URBANPROIECT” SRL**
(наименование организации или состав комиссии)

2. Монтажные работы выполнены **SRL “EVENTUS-PRIM”**.....
(наименование монтажной организации)

с «10» января 2013г. по «28» марта 2013г.

3. Пусконаладочные работы выполнены **SRL “EVENTUS-PRIM”**.....
(наименование наладочной организации)

с «19» марта 2013г. по «08» 04 2012г.

4. Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты и недоделки устранены (при необходимости указать в приложении к настоящему акту).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ.

Установку прошедшую комплексное опробование, включая и пусконаладочные работы, считать принятой в эксплуатацию с «05» 06 2013г. с оценкой качества работ на ХОРОШО.....

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Перечень прилагаемой к акту документации:

1. Акт об окончании пусконаладочных работ установки автоматизации тепломеханической части котельной от 05.06.2013.....
2. Исполнительная схема установки автоматизации тепломеханической части котельной

Комиссия:

Председатель комиссии

В. С. Сидоркин

(подпись, место печати)



Члены комиссии:

.....

(подпись, место печати)



АКТ

Об окончании пусконаладочных работ.

s.Truseni

«30» 01 2013г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика..... Александр В.С.; Мария И.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организации инженер Стратулат Владимир Владимирович.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

установила:

«25» января 2013г.

SRL "EVENTUS-PRIM".....
(наименование монтажно-наладочной или пусконаладочной организации)

проводились пусконаладочные работы установки автоматической охранно-пожарной сигнализации
(наименование установки)

смонтированной в **VILA DEMETRA CAZANGERIE cod.17**
(наименование объекта)

согласно ACORD ADITIONAL nr.6 din 17.05.2012 Anexa la Contract de antrepriză nr. 086/11 din 11.11.2011.

В результате проведенных работ выполнено: пусконаладочные работы установки автоматической охранно-пожарной сигнализации.

С подписанием настоящего акта пусконаладочные работы считаются выполненными, а установку, прошедшую пусконаладочные работы, считать готовой для предъявления приемочной комиссии к приемке в эксплуатацию.

.....
(для дополнительной информации)

К акту прилагается: Ведомость смонтированных приборов и оборудования автоматической охранно-пожарной сигнализации.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Заказчика..... Владимир Андруш

Монтажно-наладочной организации..... Стратулат Владимир Владимирович



ВЕДОМОСТЬ
смонтированных приборов и оборудования
автоматической охранно-пожарной сигнализации

VILA DEMETRA CAZANGERIE cod.17
 (наименование строительства)

по проекту 15053/2008-SIP

Номер позиции и спецификации проекта	Наименование	Тип	Заводской номер	Примечание
1	Извещатель пожарный тепловой	МАК-1		6 шт.
2	Извещатель ручной	ИПР		2 шт.
3	Датчик движения ИК	BRAVO DSC		2 шт.
4	Сирена	ACT-10		1 шт.
5	Пульт приёмно-контрольный	PC-585		1 шт.
6	Релейный модуль	RM-1		1 шт.

Принял *[Signature]*
 (должность, фамилия, имя, отчество представителя заказчика)

Сдал инженер Стратулат Владимир Владимирович
 (должность, фамилия, имя, отчество представителя монтажной организации)



АКТ

Об окончании пусконаладочных работ.

s.Truseni

«30» 01 2013г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика Козомский В.С.; Маник И.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организации инженер Стратулат Владимир Владимирович
(должность, фамилия, имя, отчество)

установила:

«25» января 2013г.

SRL "EVENTUS-PRIM"
(наименование монтажно-наладочной или пусконаладочной организации)

проводились пусконаладочные работы установки автоматической охранно-пожарной сигнализации
(наименование установки)

смонтированной в **VILA DEMETRA CAZANGERIE cod.17**
(наименование объекта)

согласно ACORD ADITIONAL nr.6 din 17.05.2012 Anexa la Contract de antrepriză nr. 086/11 din 11.11.2011.

В результате проведенных работ выполнено: пусконаладочные работы установки автоматической охранно-пожарной сигнализации.

С подписанием настоящего акта пусконаладочные работы считаются выполненными, а установку, прошедшую пусконаладочные работы, считать готовой для предъявления приемочной комиссии к приемке в эксплуатацию.

(для дополнительной информации)

К акту прилагается: Ведомость смонтированных приборов и оборудования автоматической охранно-пожарной сигнализации.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Заказчика Козомский В.С.; Маник И.

Монтажно-наладочной организации



ВЕДОМОСТЬ
смонтированных приборов и оборудования
автоматической охранно-пожарной сигнализации

VILA DEMETRA CAZANGERIE cod.17
 (наименование строительства)

по проекту 15053/2008-SIP

Номер позиции и спецификации проекта	Наименование	Тип	Заводской номер	Примечание
1	Извещатель пожарный тепловой	МАК-1		6 шт.
2	Извещатель ручной	ИПР		2 шт.
3	Датчик движения ИК	BRAVO DSC		2 шт.
4	Сирена	ACT-10		1 шт.
5	Пульт приёмно-контрольный	PC-585		1 шт.
6	Релейный модуль	RM-1		1 шт.

Принял В. Селх А. Селх
 (должность, фамилия, имя, отчество представителя заказчика)

Сдал инженер Стратулат Владимир Владимирович
 (должность, фамилия, имя, отчество представителя монтажной организации)



А К Т

о приемки установки в эксплуатацию

s.Truseni

«30» 01 2013г.

Рабочая комиссия, назначенная SC „VILA DEMETRA” SRL
(наименование организации заказчика)

Приказом от «.....»20.... №.....

В составе:

Председателя- представителя заказчика Кохомский В.С.; Маринк И.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Членов комиссии представителей:

Монтажной организации инженер Стратулат Владимир Владимирович
(должность, фамилия, имя, отчество)

Пусконаладочной организации инженер Стратулат Владимир Владимирович
(должность, фамилия, имя, отчество)

Органа госпожнадзора Начальник отдела нормативно-технической документации Шевченко А.П.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Провела проверку выполненных работ и установила:

1. Монтажно- наладочной (пусконаладочной) организацией предъявлена к приемке установка

Автоматической охранно-пожарной сигнализации
(наименование установки)

смонтированная в VILA DEMETRA CAZANGERIE cod.17
(наименование объекта)

по 15053/2008 - SIP
(проекту, акту обследования)

разработанному INCP „URBANPROJECT”
(наименование организации или состав комиссии)

2. Монтажные работы выполнены SRL “EVENTUS-PRIM”
(наименование монтажной организации)

с «24» января 2013г. по «25» января 2013г.

3. Пусконаладочные работы выполнены SRL “EVENTUS-PRIM”
(наименование монтажной организации)

«25» января 2013г.

4. Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты и недоделки устранены (при необходимости указать в приложении к настоящему акту).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ.

Установку прошедшую комплексное опробование, включая и пусконаладочные работы, считать принятой в эксплуатацию с «30» 01 2013г. с оценкой качества работ на ХОРОШО.....
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Перечень прилагаемой к акту документации:

1. Акт об окончании пусконаладочных работ от
2. Исполнительная схема установки автоматической охранно-пожарной сигнализации

Комиссия:

Председатель комиссии *[Handwritten Signature]* 
(подпись, место печати)

Члены комиссии:

 *[Handwritten Signature]*
(подпись, место печати)

 *[Handwritten Signature]*
(подпись, место печати)

А К Т

о приемки установки автоматической охранно-пожарной сигнализации в эксплуатацию

s. Truseni

«03» 04 2014г.

Рабочая комиссия, назначенная **SC „VILA DEMETRA” SRL**
(наименование организации заказчика)

В составе:

Председателя - представителя заказчика **тех. Дир. Ляхомский В.С.**.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

ing. Cristian Vadia
V. Stobi

Членов комиссии представителей:

Монтажно-наладочной организации **тех. Дир. Стратулат Владимир Владимирович**.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

Провела проверку выполненных работ и установила:

1. Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организацией предъявлена к приемке
Установка автоматической охранно-пожарной сигнализации.....
(наименование установки)

смонтированная на объекте **VILA DEMETRA CAZANGERIE cod.17**.....
(наименование объекта)

по ACORD ADITIONAL nr.6 din 17.05.2012, ACORD ADITIONAL nr.35 din 27.05.2013 Anexe
la Contract de antrepriză nr. 086/11 din 11.11.2011.....
(договору, акту обследования)

2. Монтажные работы выполнены **SRL “EVENTUS-PRIM”**.....
(наименование монтажной организации)

с «16» октября 2012г. по «23» октября 2012г. продолжены с «07» января 2013г. по «11»
января 2013г. и завершены с «28» мая 2013г. по «05» июня 2013г.

3. Пусконаладочные работы выполнены **SRL “EVENTUS-PRIM”**.....
(наименование наладочной организации)

с «24» февраля 2014г. по «05» марта 2014г.

4. Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты и недоделки устранены (при
необходимости указать в приложении к настоящему акту).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ.

Установку автоматической охранно-пожарной сигнализации прошедшую комплексное опробование, включая и пусконаладочные работы, считать принятой в эксплуатацию с «03» 04. 2014г. с оценкой качества работ на ХОРОШО.
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Перечень прилагаемой к акту документации:

- I. Акт об окончании пусконаладочных работ установки автоматической охранно-пожарной сигнализации от 03 04 2014

Комиссия:

Председатель комиссии
(подпись, место печати)

Члены комиссии:

.....
(подпись, место печати)



А К Т

Об окончании пусконаладочных работ установки автоматической охранно-пожарной сигнализации.

с. Truseni

«03» 04 2014г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика **тех. Дир. Ляхомский В.С.**..... *ing Laisin Vadim N. Stobi*
(должность, фамилия, имя, отчество)

Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организации **тех. Дир. Стратулат Владимир Владимирович**.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

Установила, что:

с «24» февраля 2014г. по «05» марта 2014г.

SRL "EVENTUS-PRIM".....
(наименование монтажно-наладочной или пусконаладочной организации)

проводились пусконаладочные работы **установки автоматической охранно-пожарной сигнализации**
(наименование установки)

смонтированной на объекте **VILA DEMETRA CAZANGERIE cod.17**.....
(наименование объекта)

согласно ACORD ADITIONAL nr.6 din 17.05.2012, ACORD ADITIONAL nr.35 din 27.05.2013
Anexe la Contract de antrepriză nr. 086/11 din 11.11.2011.

В результате проведенных работ выполнена: пуско-наладка установки автоматической охранно-пожарной сигнализации.

С подписанием настоящего акта пусконаладочные работы считаются выполненными, а установку, прошедшую пусконаладочные работы, считать готовой для предъявления приемочной комиссии к приемке в эксплуатацию.

К акту прилагается:

Ведомость смонтированных приборов и оборудования установки автоматической охранно-пожарной сигнализации.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Заказчика *Leah*..... *Stobi*

Монтажно-наладочной организации..... *Stobi*



ВЕДОМОСТЬ
смонтированных приборов и оборудования установки автоматической охранно-пожарной сигнализации

на объекте **VILA DEMETRA CAZANGERIE cod.17**.....
 (наименование строительства)

согласно ACORD ADITIOINAL nr.6 din 17.05.2012, ACORD ADITIOINAL nr.35 din 27.05.2013
 Anexe la Contract de antrepriză nr. 086/11 din 11.11.2011.....

№	Наименование	Количество
1	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ СОВМЕЩЁННЫЙ ОБЪЁМНЫЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ И ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЗВУКОВОЙ АДРЕСНЫЙ «С2000-СТИК»	5 шт.
2	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ МАКСИМАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЙ «С2000-ИП-02-02»	8 шт.
3	КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ «С2000-КДЛ»	4 шт.
4	БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ «С2000-СП1 исп.01»	1 шт.
5	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСОВ RS-485/RS-232 в ETHERNET «С2000-Ethernet»	1 шт.
6	БЛОК ЗАЩИТНЫЙ СЕТЕВОЙ «БЗС»	1 шт.
7	БЛОК ЗАЩИТНЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ «БЗК» (исп.01)	1 шт.
8	РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ РИП-24В-3А	1 шт.
9	БЛОК РАЗВЕТВИТЕЛЬНО-ИЗОЛИРУЮЩИЙ «БРИЗ»	3 шт.
10	Кнопка пожарная Fullleon	2 шт.
11	АДРЕСНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬ «С2000-АР1»	3 шт.
12	Выключатель автоматический 1P-C Ip=4A	1 шт.
13	Реле (=24В) 78/4	5 шт.
14	Аккумулятор =12В 4А/ч	2 шт.
15	Звуковой оповещатель АСТ-24	2 шт.
16	Микропереключатель	1 шт.
17	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ АДРЕСНЫЙ «С2000-СМК Эстет»	13 шт.
18	ПРИБОР ПРИЁМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ «Сигнал-20П»	1 шт.

Принял тех. Дир. **Ляхомский В.С.**.....
 (должность, фамилия, имя, отчество представителя Заказчика)

Сдал тех. Дир. **Стратулат Владимир Владимирович**.....
 (должность, фамилия, имя, отчество представителя монтажной организации)



АКТ

приёмо-передачи исполнительной документации

s.Trusenii

«03» 04 2014г.

Мы, нижеподписавшиеся представители Заказчика SC "VILA DEMETRA" S.R.L. в лице директора Şendrea Alexandru и представители Исполнителя "EVENTUS-PRIM" S.R.L. в лице Директора Cotofana Valeriu удостоверяем, что Заказчику была передана следующая исполнительная документация:

Перечень исполнительной документации VILA DEMETRA CAZANGERIE cod.17 раздел ОПС:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол., шт.
1	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ АДРЕСНЫЙ «С2000-СМК Эстет» Этикетка АЦДР.425112.001-01 ЭТ	1
2	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ СОВМЕЩЁННЫЙ ОБЪЁМНЫЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ И ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЗВУКОВОЙ АДРЕСНЫЙ «С2000-СТИК» Этикетка АЦДР.425158.001 ЭТ	5
3	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ МАКСИМАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЙ «С2000-ИП-02-02» Этикетка АЦДР.425214.002-02-02 ЭТ	1
4	КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ «С2000-КДЛ» Паспорт АЦДР.426469.012 ПС	4
5	КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ «С2000-КДЛ» Инструкция по монтажу АЦДР.426469.012 ИМ	4
6	БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ «С2000-СП1 исп.01» (вер.1.56) Этикетка АЦДР.425412.001-01 ЭТ	1
7	БЛОК ЗАЩИТНЫЙ СЕТЕВОЙ «БЗС» Этикетка АЦДР.426475.003 ЭТ	1
8	БЛОК ЗАЩИТНЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ «БЗК» (исп.01) АЦДР.426475.002-01 «БЗК» (исп.02) АЦДР.426475.002-02 Этикетка	1
9	РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ РИП-24В-3А-4Ач "Protection" Руководство по эксплуатации	1
10	БЛОК РАЗВЕТВИТЕЛЬНО-ИЗОЛИРУЮЩИЙ «БРИЗ» Этикетка АЦДР.426475.004 ЭТ	1
11	Кнопка пожарная Fulleon CX CONVENTIONAL MANUAL CALLPOINTS	2
12	CD диск BOLID Документация на приборы. Программное обеспечение. Информация. 08.2012	2
13	Прибор приёмно-контрольный (адресный расширитель шлейфов) охранно-пожарный «Сигнал-20П исп.01», «Сигнал-20П SMD» Паспорт АЦДР.425533.001-01 ПС	1
14	Ключ контроля работоспособности и взвода в рабочий режим пожарных кнопок	2
15	Резервные пластиковые стёкла для пожарных кнопок	2
16	«УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ» DT 017/07 – ОПС. CAZANGERIE. В составе: исполнительный проект (5 листов) и спецификация оборудования (2 листа).	1
17	Ключ от шкафа ЩУОПС	1

ЗАКАЗЧИК:

SC "VILA DEMETRA" S.R.L.

М.П.

ing. Cais



ИСПОЛНИТЕЛЬ:

S.R.L. "EVENTUS-PRIM"

М.П.



А К Т

о приемки установки автоматической охранно-пожарной сигнализации в эксплуатацию

s. Truseni

«03» 04 2014г.

Рабочая комиссия, назначенная **SC „VILA DEMETRA” SRL**
(наименование организации заказчика)

В составе:

Председателя - представителя заказчика **тех. Дир. Ляхомский В.С.**.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

ing. Vasile Vasile
Stefan V.

Членов комиссии представителей:

Монтажно-наладочной организации **тех. Дир. Стратулат Владимир Владимирович**.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

Провела проверку выполненных работ и установила:

1. Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организацией предъявлена к приемке
Установка автоматической охранно-пожарной сигнализации.....
(наименование установки)

смонтированная на объекте **VILA DEMETRA CHEMPING cod.23**.....
(наименование объекта)

по ACORD ADITIONAL nr.3 din 17.05.2012 Anexa la Contract de antrepriză nr. 086/11 din
11.11.2011.....
(договору, акту обследования)

2. Монтажные работы выполнены **SRL “EVENTUS-PRIM”**.....
(наименование монтажной организации)

с «15» августа 2012г. по «06» сентября 2012г. и завершены с «28» октября 2013г. по «06»
ноября 2013г.

3. Пусконаладочные работы выполнены **SRL “EVENTUS-PRIM”**.....
(наименование наладочной организации)

с «20» января 2014г. по «24» января 2014г.

4. Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты и недоделки устранены (при
необходимости указать в приложении к настоящему акту).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ.

Установку автоматической охранно-пожарной сигнализации прошедшую комплексное опробование, включая и пусконаладочные работы, считать принятой в эксплуатацию с «03» 04 2014г. с оценкой качества работ на ХОРОШО.
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Перечень прилагаемой к акту документации:

1. Акт об окончании пусконаладочных работ установки автоматической охранно-пожарной сигнализации от 03.04.2014.

Комиссия:

Председатель комиссии
(подпись, место печати)



Члены комиссии:

.....
(подпись, место печати)



А К Т

Об окончании пусконаладочных работ установки автоматической охранно-пожарной сигнализации.

s. Trusenî

«03» 04. 2014г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика **тех. Дир. Ляхомский В.С.**..... *ing. Coșin Vadim* *Stefi V.*
(должность, фамилия, имя, отчество)

Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организации **тех. Дир. Стратулат Владимир Владимирович**.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

Установила, что:

с «20» января 2014г. по «24» января 2014г.

SRL "EVENTUS-PRIM".....
(наименование монтажно-наладочной или пусконаладочной организации)

проводились пусконаладочные работы **установки автоматической охранно-пожарной сигнализации**
(наименование установки)

смонтированной на объекте **VILA DEMETRA CHERMPING cod.23**.....
(наименование объекта)

согласно ACORD ADITIONAL nr.3 din 17.05.2012 Anexa la Contract de antrepriză nr. 086/11 din 11.11.2011.

В результате проведенных работ выполнена: пуско-наладка установки автоматической охранно-пожарной сигнализации.

С подписанием настоящего акта пусконаладочные работы считаются выполненными, а установку, прошедшую пусконаладочные работы, считать готовой для предъявления приемочной комиссии к приемке в эксплуатацию.

К акту прилагается:

Ведомость смонтированных приборов и оборудования установки автоматической охранно-пожарной сигнализации.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Заказчика *Stefi V.* *ing. Coșin Vadim*

Монтажно-наладочной организации.....



ВЕДОМОСТЬ
смонтированных приборов и оборудования установки автоматической охранно-пожарной сигнализации

на объекте **VILA DEMETRA CHERMPING cod.23**.....
 (наименование строительства)

согласно ACORD ADITIONAL nr.3 din 17.05.2012 Anexa la Contract de antrepriză nr. 086/11 din 11.11.2011.....

№	Наименование	Количество
1	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ СОВМЕЩЁННЫЙ ОБЪЁМНЫЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ И ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЗВУКОВОЙ АДРЕСНЫЙ «С2000-СТИК»	40 шт.
2	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ И АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЙ ИП212-34А «ДИП-34А-01-02»	42 шт.
3	БЛОК РАЗВЕТВИТЕЛЬНО-ИЗОЛИРУЮЩИЙ «БРИЗ»	17 шт.
4	Звуковой оповещатель АСТ-24	12 шт.

Принял тех. Дир. **Ляхомский В.С.**.....
 (должность, фамилия, имя, отчество представителя заказчика)

Сдал тех. Дир. **Стратулат Владимир Владимирович**.....
 (должность, фамилия, имя, отчество представителя монтажной организации)



АКТ

приёмо-передачи исполнительной документации

s.Trusenî

«03» 04 2014г.

Мы, нижеподписавшиеся представители Заказчика SC "VILA DEMETRA" S.R.L. в лице директора Şendrea Alexandru и представителя Исполнителя "EVENTUS-PRIM" S.R.L. в лице Директора Cotofana Valeriu удостоверяем, что Заказчику была передана следующая исполнительная документация:

Перечень исполнительной документации VILA DEMETRA SEMPING cod.23 раздел ОПС:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол., шт.
1	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ СОВМЕЩЁННЫЙ ОБЪЁМНЫЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ И ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЗВУКОВОЙ АДРЕСНЫЙ «С2000-СТИК» Этикетка АЦДР.425158.001 ЭТ	40
2	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ И АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЙ ИП212-34А «ДИП-34А-01-02» Этикетка АЦДР.425232.002-01-02 ЭТ	4
3	БЛОК РАЗВЕТВИТЕЛЬНО-ИЗОЛИРУЮЩИЙ «БРИЗ» исп. 01 Этикетка АЦДР.426475.004-01 ЭТ	1
4	«УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ» ДТ 023/04 – ОПС. SEMPING. В составе: исполнительный проект (4 листа) и спецификация оборудования (1 лист).	1

ЗАКАЗЧИК:

SC "VILA DEMETRA" S.R.L.

М.П.



ing Caisin

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

S.R.L. "EVENTUS-PRIM"

М.П.



А К Т

о приемки установки автоматической охранно-пожарной сигнализации в эксплуатацию

s. Truseni

«03» 04 2014г.

Рабочая комиссия, назначенная **SC „VILA DEMETRA” SRL**
(наименование организации заказчика)

В составе:

Председателя - представителя заказчика **тех. Дир. Ляхомский В.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество) *Stoichi V.*

Членов комиссии представителей:

Монтажно-наладочной организации **тех. Дир. Стратулат Владимир Владимирович**
(должность, фамилия, имя, отчество)

Провела проверку выполненных работ и установила:

1. Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организацией предъявлена к приемке
Установка автоматической охранно-пожарной сигнализации
(наименование установки)

смонтированная на объекте **VILA DEMETRA SERA cod.98**
(наименование объекта)

по ACORD ADITIONAL nr.11 din 26.02.2012, ACORD ADITIONAL nr.24 din 04.12.2012
Anexe la Contract de antrepriză nr. 086/11 din 11.11.2011
(договору, акту обследования)

2. Монтажные работы выполнены **SRL “EVENTUS-PRIM”**
(наименование монтажной организации)

с «12» февраля 2013г. по «19» марта 2013г. продолжены с «09» июля 2013г. по «12» июля
2013г. и завершены с «05» ноября 2013г. по «07» ноября 2013г.

3. Пусконаладочные работы выполнены **SRL “EVENTUS-PRIM”**
(наименование наладочной организации)

с «14» ноября 2013г. по «27» ноября 2013г.

4. Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты и недоделки устранены (при
необходимости указать в приложении к настоящему акту).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ.

Установку автоматической охранно-пожарной сигнализации прошедшую комплексное опробование, включая и пусконаладочные работы, считать принятой в эксплуатацию с «03» 04 2014г. с оценкой качества работ на ХОРОШО.
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Перечень прилагаемой к акту документации:

- I. Акт об окончании пусконаладочных работ установки автоматической охранно-пожарной сигнализации от 03.04.2014.

Комиссия:

Председатель комиссии



(подпись, место печати)

Члены комиссии:



(подпись, место печати)

А К Т

Об окончании пусконаладочных работ установки автоматической охранно-пожарной сигнализации.

s. Truseni

«03» 04 2014г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика **тех. Дир. Ляхомский В.С.**..... *ing. Lăcrășiu Vasile* *Stăvilă V.*
(должность, фамилия, имя, отчество)

Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организации **тех. Дир. Стратулат Владимир Владимирович**.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

Установила, что:

с «14» ноября 2013г. по «27» ноября 2013г.

SRL "EVENTUS-PRIM".....
(наименование монтажно-наладочной или пусконаладочной организации)

проводились пусконаладочные работы **установки автоматической охранно-пожарной сигнализации**.....
(наименование установки)

смонтированной на объекте **VILA DEMETRA SERA cod.98**.....
(наименование объекта)

согласно ACORD ADITIOINAL nr.11 din 26.02.2012, ACORD ADITIOINAL nr.24 din 04.12.2012 Anexe la Contract de antrepriză nr. 086/11 din 11.11.2011.

В результате проведенных работ выполнена: пуско-наладка установки автоматической охранно-пожарной сигнализации.

С подписанием настоящего акта пусконаладочные работы считаются выполненными, а установку, прошедшую пусконаладочные работы, считать готовой для предъявления приемочной комиссии к приемке в эксплуатацию.

К акту прилагается:

Ведомость смонтированных приборов и оборудования установки автоматической охранно-пожарной сигнализации.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Заказчика *Vasile* *Stăvilă*

Монтажно-наладочной организации..... *[Signature]*



ВЕДОМОСТЬ
смонтированных приборов и оборудования установки автоматической охранно-пожарной сигнализации

на объекте **VILA DEMETRA SERA cod.98**.....
 (наименование строительства)

согласно ACORD ADITIOINAL nr.11 din 26.02.2012, ACORD ADITIOINAL nr.24 din 04.12.2012 Anexe la Contract de antrepriză nr. 086/11 din 11.11.2011.....

№	Наименование	Количество
✓ 1	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕСНЫЙ «С2000-ИК»	1 шт.
✓ 2	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ СОВМЕЩЕННЫЙ ОБЪЕМНЫЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ И ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЗВУКОВОЙ АДРЕСНЫЙ «С2000-СТИК»	12 шт.
✓ 3	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ И АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЙ ИП212-34А «ДИП-34А-01-02»	9 шт.
✓ 4	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ МАКСИМАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЙ «С2000-ИП-02-02»	4 шт.
✓ 5	КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ «С2000-КДЛ»	2 шт.
✓ 6	БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ «С2000-СП1 исп.01»	2 шт.
✓ 7	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСОВ RS-485/RS-232 В ETHERNET «С2000-Ethernet»	1 шт.
✓ 8	БЛОК ЗАЩИТНЫЙ СЕТЕВОЙ «БЗС»	1 шт.
✓ 9	БЛОК ЗАЩИТНЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ «БЗК» (исп.01)	1 шт.
✓ 10	РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ РИП-24В-3А	1 шт.
✓ 11	БЛОК РАЗВЕТВИТЕЛЬНО-ИЗОЛИРУЮЩИЙ «БРИЗ»	4 шт.
✓ 12	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ АДРЕСНЫЙ «ИПР513-3А исп.01»	3 шт.
✓ 13	АДРЕСНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬ «С2000-АР1»	1 шт.
✓ 14	Выключатель автоматический 1Р-С I _p =4А	1 шт.
✓ 15	Реле (=24В) 78/3	1 шт.
✓ 16	Аккумулятор =12В 4А/ч	2 шт.
✓ 17	Звуковой оповещатель АСТ-24	3 шт.
✓ 18	Микропереключатель	1 шт.
✓ 19	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ АДРЕСНЫЙ «С2000-СМК Эстет»	13 шт.
✓ 20	ПРИБОР ПРИЁМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ «Сигнал-10»	1 шт.
✓ 21	БЛОК ИНДИКАЦИИ «С2000-БИ» SMD	1 шт.

Принял тех. Дир. Ляхомский В.С.....
 (должность, фамилия, имя, отчество представителя заказчика)

Сдал тех. Дир. Стратулат Владимир Владимирович
 (должность, фамилия, имя, отчество представителя монтажной организации)



АКТ

приёмо-передачи исполнительной документации

s.Truseni

«03» 09 2014г.

Мы, нижеподписавшиеся представители Заказчика SC "VILA DEMETRA" S.R.L. в лице директора Şendrea Alexandru и представители Исполнителя "EVENTUS-PRIM" S.R.L. в лице Директора Cotofana Valeriu удостоверяем, что Заказчику была передана следующая исполнительная документация:

Перечень исполнительной документации VILA DEMETRA SERA cod.98 раздел ОПС:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол., шт.
1	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ АДРЕСНЫЙ «С2000-СМК Эстет» Этикетка АЦДР.425112.001-01 ЭТ	1
2	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕСНЫЙ «С2000-ИК» Этикетка БФЮК.425152.001 ЭТ	1
3	ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ АДРЕСНЫЕ «С2000-ИК», «С2000-ИК» исполнение 2, «С2000-ИК» исполнение 4, Инструкция по установке и эксплуатации	1
4	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ СОВМЕЩЁННЫЙ ОБЪЁМНЫЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ И ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЗВУКОВОЙ АДРЕСНЫЙ «С2000-СТИК» Этикетка АЦДР.425158.001 ЭТ	12
5	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ И АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЙ ИП212-34А «ДИП-34А-01-02» Этикетка АЦДР.425232.002-01-02 ЭТ	1
6	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ МАКСИМАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЙ «С2000-ИП-02-02» Этикетка АЦДР.425214.002-02-02 ЭТ	1
7	КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ «С2000-КДЛ» Паспорт АЦДР.426469.012 ПС	2
8	КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ «С2000-КДЛ» Инструкция по монтажу АЦДР.426469.012 ИМ	2
9	БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ «С2000-СП1 исп.01» (вер.1.56) Этикетка АЦДР.425412.001-01 ЭТ	2
10	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСОВ RS-485/RS-232 в ETHERNET «С2000-Ethernet» (вер. 2.15) Этикетка АЦДР.426469.028 ЭТ	1
11	БЛОК ЗАЩИТНЫЙ СЕТЕВОЙ «БЗС» Этикетка АЦДР.426475.003 ЭТ	1
12	БЛОК ЗАЩИТНЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ «БЗК» (исп.01) АЦДР.426475.002-01 «БЗК» (исп.02) АЦДР.426475.002-02 Этикетка	1
13	РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ РИП-24В-3А-4Ач "Protection" Руководство по эксплуатации	1
14	БЛОК РАЗВЕТВИТЕЛЬНО-ИЗОЛИРУЮЩИЙ «БРИЗ» Этикетка АЦДР.426475.004 ЭТ	1
15	ПРИБОР ПРИЁМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ «Сигнал-10» Паспорт АЦДР.425513.010 ПС	1
16	ПРИБОР ПРИЁМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ «Сигнал-10» Дополнительные информационные материалы	1

17	CD диск BOLID Документация на приборы. Программное обеспечение. Информация. 01.2012	1
18	CD диск BOLID Документация на приборы. Программное обеспечение. Информация. 08.2012	2
19	«УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ» DT 098/18 – ОПС. SERA. В составе: исполнительный проект (6 листов) и спецификация оборудования (2 листа).	1
20	Ключ от шкафа ЩУОПС	1

ЗАКАЗЧИК:

SC "VILA DEMETRA" S.R.L.

М.П. _____

ing. *Cristin Vadim*
Blaciu Valeriu



ИСПОЛНИТЕЛЬ:

S.R.L. "EVENTUS-PRIM"

М.П. _____



А К Т

о приемки установки автоматического газового пожаротушения в эксплуатацию

s. Truseni

«03» октября 2013г.

Рабочая комиссия, назначенная **SC „VILA DEMETRA” SRL**
(наименование организации заказчика)

В составе:

Председателя - представителя заказчика **тех. Дир. Ляхомский В.С., инж. Каисын Вадим...**

.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

Членов комиссии представителей:

Монтажно-наладочной организации **тех. Дир. Стратулат Владимир Владимирович.....**
(должность, фамилия, имя, отчество)

Провела проверку выполненных работ и установила:

1. Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организацией предъявлена к приемке
Установка автоматического газового пожаротушения.....
(наименование установки)

смонтированная на объекте **VILA DEMETRA SERA cod.98 (SERVER).....**
(наименование объекта)

по проекту **DT 098/18 – АПТ1 и DT 098/18 – АПТ2** согласно ACORD ADITIONAL nr.12 din
26.06.2012 Anexa la Contract de antrepriză nr. 086/11 din 11.11.2011.....
(Проекту, договору, акту обследования)

разработанному **“UNIC PROICT GRUP” SRL.....**
(наименование организации или состав комиссии)

2. Монтажные работы выполнены **SRL “EVENTUS-PRIM”.....**
(наименование монтажной организации)

с «25» декабря 2012г. по «16» января 2013г.

3. Пусконаладочные работы выполнены **SRL “EVENTUS-PRIM”.....**
(наименование наладочной организации)

с «23» сентября 2013г. по «02» октября 2013г.

4. Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты и недоделки устранены (при необходимости указать в приложении к настоящему акту).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ.

Установку автоматического газового пожаротушения прошедшую комплексное опробование, включая и пусконаладочные работы, считать принятой в эксплуатацию с «03» октября 2013г. с оценкой качества работ на ХОРОШО.

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Перечень прилагаемой к акту документации:

1. Акт об окончании пусконаладочных работ установки автоматического газового пожаротушения от 03.10.2013.
2. Акт приёмо-передачи исполнительной и технической документации.
3. Акт проведения индивидуальных испытаний автоматических установок пожаротушения.

Комиссия:

Председатель комиссии

Leahomskiv, V. I. ing. Cășin, Valeriu

(подпись, место печати)



Члены комиссии:

(подпись, место печати)



ВЕДОМОСТЬ
смонтированных приборов и оборудования установки автоматического газового
пожаротушения

на объекте **VILA DEMETRA SERA cod.98 (SERVER)**.....
 (наименование строительства)

по проекту **DT 098/18 – АПТ1** и **DT 098/18 – АПТ2** согласно ACORD ADITIONAL nr.12 din
 26.06.2012 Anexa la Contract de antrepriză nr. 086/11 din 11.11.2011.....

№	Наименование	Кол-во
1	Модуль газового пожаротушения МГП (150-80-15) "АТАКА-2"	2
2	Рукав высокого давления "Технос-М" РВД 16.500У	2
3	Датчик давления "Технос-М",	2
4	Пожарный трубопровод с 6 распылителями (комплект)	1
5	Прибор приёмно-контрольный С2000-АСПТ	1
6	Извещатель пожарный дымовой ИП212-46	12
7	Извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ	1
8	Считыватель ключей Touch Memory	1
9	Свето-звуковое табло с надписью "ГАЗ! УХОДИ!" БЛИК-24СЗ 24В	1
10	Свето-звуковое табло с надписью "ГАЗ! НЕ ВХОДИ!" БЛИК-24СЗ 24В	1
11	Световое табло с надписью "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА" БЛИК-24С 24В	1
12	Звуковой оповещатель АСТ-24	1
13	Извещатель магнито-контактный дверной ИО-102	1
14	Электромагнитный клапан МГП "АТАКА 2"	1
15	Аккумулятор 12В, 4А/ч.	2
16	Реле электроконтактное =24В	1

Принял тех. Дир. **Ляхомский В.С., инж. Каисын Вадим**
 (должность, фамилия, имя, отчество представителя заказчика)

Сдал тех. Дир. **Стратулат Владимир Владимирович**
 (должность, фамилия, имя, отчество представителя монтажной организации)



А К Т

проведения индивидуальных испытаний автоматических установок пожаротушения

st. Truseni.

«03» октября 2013г.

Наименование объекта *VILA DEMETRA SERA cod.98 (SERVER)*.....

Проверка работоспособности установки произведена в соответствии с требованиями «Правил производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения.». Для проверки установки автоматического газового пожаротушения вместо электромагнитного пускового клапана установки газового пожаротушения был подключен световой индикатор сигнализирующий о подаче электрического импульса на запуск установки и вскрытия баллона с огнетушащим веществом.

(наименование узлов управления)

Ручной и дымовой пожарные извещатели
(тип побудительного устройства)

..... *VILA DEMETRA SERA cod.98 (SERVER)*.....
(наименование защищаемого помещения)

Результаты испытания:

Была дана сработка двум дымовым пожарным извещателям находящимся в двух независимых пожарных шлейфах сигнализации прибора приёмно-контрольного С2000-АСПТ. Сработка была дана при помощи сигаретного дыма. После срабатывания обоих дымовых пожарных извещателей сработала светозвуковая сигнализация «ГАЗ! УХОДИ» и «ГАЗ! НЕ ВХОДИ» и через 30 секунд прибор приёмно-контрольный С2000-АСПТ выдал электрический импульс на световой индикатор имитирующий вскрытие газового баллона и запуск установки газового пожаротушения. После испытания установки дымовыми пожарными извещателями была сделана команда сброс и установка аналогичным образом была испытана при помощи ручного пожарного извещателя.

.....
(подробно указать результаты испытания и выявленные дефекты.)

Испытание произвели представители:

Заказчика тех. Дир. Ляхомский В.С., инж. Каисын Вадим 

Монтажной-наладочной организации тех. Дир. Стратулат Владимир Владимирович



АКТ

приёмо-передачи исполнительной и технической документации

st. Truseni

«03» октября 2013г.

Мы, нижеподписавшиеся представители Заказчика SC "VILA DEMETRA" S.R.L. в лице директора Şendrea Alexandru и представители Исполнителя "EVENTUS-PRIM" S.R.L. в лице Директора Cotofana Valeriu удостоверяем, что Заказчику была передана следующая техническая документация:

Перечень технической документации VILA DEMETRA SERA cod.98 раздел АПТ:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол., шт.
1	CD диск BOLID Документация на приборы. Программное обеспечение. Информация. 05.2012	1
2	ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ СВЕТОВЫЕ ЛЮКС-12, ЛЮКС-24 ПАСПОРТ	2
3	МОДУЛИ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ типа МПІ 150 «АТАКА 2» Паспорт 4854-003-18452760-06.ПС Руководство по эксплуатации 4854-003-18452760-06.РЭ.	1
4	ПАСПОРТ Герметик ВИКАР С ЛІТ ТУ 5772-002-25687015-2004	3
5	Ключ TouchMemory (включая мастер ключ)	4
6	Ключ от С2000-АСПТ	2
7	Ключ блокировки клавиатуры С2000-АСПТ	2
8	«АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ» ДТ 098/18 – АПТ 1. Технологическая часть. В составе: исполнительный проект (2 листа) и спецификация оборудования (1 лист).	1
9	«АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ» ДТ 098/18 – АПТ 2. Электротехническая часть. В составе: исполнительный проект (5 листов) и спецификация оборудования (2 листа).	1
10	«УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКОГО ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ» ДТ 098/18 – АПТ. Пояснительная записка. В составе: записка (7 листов).	1
11	Инструкция по пользованию установки автоматического газового пожаротушения в серверной здания "VILA DEMETRA – SERA" st. Truseni. (10листов)	1

ЗАКАЗЧИК: *Director tehnic*
SC "VILA DEMETRA" S.R.L.

М.П. _____

ing. Vasile Vadim

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

S.R.L. "EVENTUS-PRIM"

М.П. _____



А К Т

о приемки установки автоматической охранно-пожарной сигнализации в эксплуатацию

s. Truseni

«03» 04. 2014г.

Рабочая комиссия, назначенная **SC „VILA DEMETRA” SRL**
(наименование организации заказчика)

В составе:

Председателя - представителя заказчика **тех. Дир. Ляхомский В.С.**..... *ing. Paisin Vadim*
(должность, фамилия, имя, отчество) *V. Stobi*

Членов комиссии представителей:

Монтажно-наладочной организации **тех. Дир. Стратулат Владимир Владимирович**.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

Провела проверку выполненных работ и установила:

1. Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организацией предъявлена к приемке
Установка автоматической охранно-пожарной сигнализации.....
(наименование установки)

смонтированная на объекте **VILA DEMETRA STATIA DE TRANSFORMATOARE noua cod.110**.....
(наименование объекта)

по ACORD ADITIONAL nr.8 din 17.05.2012 Anexa la Contract de antrepriză nr. 086/11 din 11.11.2011.....
(договору, акту обследования)

2. Монтажные работы выполнены **SRL “EVENTUS-PRIM”**.....
(наименование монтажной организации)

с «21» января 2013г. по «17» февраля 2013г.

3. Пусконаладочные работы выполнены **SRL “EVENTUS-PRIM”**.....
(наименование наладочной организации)

с «24» февраля 2014г. по «26» февраля 2014г.

4. Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты и недоделки устранены (при необходимости указать в приложении к настоящему акту).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ.

Установку автоматической охранно-пожарной сигнализации прошедшую комплексное опробование, включая и пусконаладочные работы, считать принятой в эксплуатацию с «03» 04. 2014г. с оценкой качества работ на ХОРОШО.
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Перечень прилагаемой к акту документации:

1. Акт об окончании пусконаладочных работ установки автоматической охранно-пожарной сигнализации от 03.04.2014.

Комиссия:

Председатель комиссии

(подпись, место печати)

Члены комиссии:

.....
(подпись, место печати)

А К Т

Об окончании пусконаладочных работ установки автоматической охранно-пожарной сигнализации.

s. Truseni

«03» 04. 2014г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика **тех. Дир. Ляхомский В.С.**..... *ing. Paisin Vladimir V. Stati*
(должность, фамилия, имя, отчество)

Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организации **тех. Дир. Стратулат Владимир Владимирович**.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

Установила, что:

с «24» февраля 2014г. по «26» февраля 2014г.

SRL "EVENTUS-PRIM".....
(наименование монтажно-наладочной или пусконаладочной организации)

проводились пусконаладочные работы **установки автоматической охранно-пожарной сигнализации**
(наименование установки)

смонтированной на объекте **VILA DEMETRA STATIA DE TRANSFORMATOARE noua cod.110**.....
(наименование объекта)

согласно ACORD ADITIONAL nr.8 din 17.05.2012 Anexa la Contract de antrepriză nr. 086/11 din 11.11.2011.

В результате проведенных работ выполнена: пуско-наладка установки автоматической охранно-пожарной сигнализации.

С подписанием настоящего акта пусконаладочные работы считаются выполненными, а установку, прошедшую пусконаладочные работы, считать готовой для предъявления приемочной комиссии к приемке в эксплуатацию.

К акту прилагается:

Ведомость смонтированных приборов и оборудования установки автоматической охранно-пожарной сигнализации.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Заказчика *[Signature]*

Монтажно-наладочной организации..... *[Signature]*



ВЕДОМОСТЬ
смонтированных приборов и оборудования установки автоматической охранно-пожарной сигнализации

на объекте **VILA DEMETRA STATIA DE TRANSFORMATOARE noua cod.110**.....
 (наименование строительства)

согласно ACORD ADITIONAL nr.8 din 17.05.2012 Anexa la Contract de antrepriză nr. 086/11 din 11.11.2011.....

№	Наименование	Количество
1	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ СОВМЕЩЁННЫЙ ОБЪЁМНЫЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ И ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЗВУКОВОЙ АДРЕСНЫЙ «С2000-СТИК»	1 шт.
2	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ АДРЕСНЫЙ «С2000-СМК Эстет»	3 шт.
3	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕСНЫЙ «С2000-ИК»	2 шт.
4	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ И АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЙ ИП212-34А «ДИП-34А-01-02»	8 шт.
5	БЛОК РАЗВЕТВИТЕЛЬНО-ИЗОЛИРУЮЩИЙ «БРИЗ»	3 шт.
6	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ АДРЕСНЫЙ «ИПР513-3А исп.01»	3 шт.
7	Звуковой оповещатель АСТ-24	2 шт.

Принял тех. Дир. **Ляхомский В.С.**.....
 (должность, фамилия, имя, отчество представителя заказчика)

Сдал тех. Дир. **Стратулат Владимир Владимирович**.....
 (должность, фамилия, имя, отчество представителя монтажной организации)



АКТ

приёмо-передачи исполнительной документации

s.Trusenî

« 03 » 04 2014г.

Мы, нижеподписавшиеся представители Заказчика SC "VILA DEMETRA" S.R.L. в лице директора Şendrea Alexandru и представителя Исполнителя "EVENTUS-PRIM" S.R.L. в лице Директора Cotofana Valeriu удостоверяем, что Заказчику была передана следующая исполнительная документация:

Перечень исполнительной документации VILA DEMETRA STATIA DE TRANSFORMATOARE noua cod.110 раздел ОПС:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол., шт.
1	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ АДРЕСНЫЙ «С2000-СМК Эстет» Этикетка АЦДР.425112.001-01 ЭТ	1
2	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕСНЫЙ «С2000-ИК» Этикетка БФЮК.425152.001 ЭТ	2
3	ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ АДРЕСНЫЕ «С2000-ИК», «С2000-ИК» исполнение 2, «С2000-ИК» исполнение 4, Инструкция по установке и эксплуатации	2
4	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ СОВМЕЩЁННЫЙ ОБЪЁМНЫЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ И ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЗВУКОВОЙ АДРЕСНЫЙ «С2000-СТИК» Этикетка АЦДР.425158.001 ЭТ	1
5	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ И АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЙ ИП212-34А «ДИП-34А-01-02» Этикетка АЦДР.425232.002-01-02 ЭТ	1
6	ОВЕН ТРМ1-Щ1.У.Р Паспорт АРАВ.421210.002 ПС	1
7	«УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ» ДТ 110/16 – ОПС. СТАТИА 10/0,4 kV. В составе: исполнительный проект (4 листа) и спецификация оборудования (1 лист).	1

ЗАКАЗЧИК:

SC "VILA DEMETRA" S.R.L.

М.П.



ing. Constantin Vadim

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

S.R.L. "EVENTUS-PRIM"

М.П.



А К Т

о приемки установки автоматической охранно-пожарной сигнализации (центральный пульт) в эксплуатацию

с. Truseni

«02» 04 2014г.

Рабочая комиссия, назначенная **SC „VILA DEMETRA” SRL**
(наименование организации заказчика)

В составе:

Председателя - представителя заказчика **тех. Дир. Ляхомский В.С.** *Cașin Vadim*
(должность, фамилия, имя, отчество) *Stolci Vladimir*

Членов комиссии представителей:

Монтажно-наладочной организации **тех. Дир. Стратулат Владимир Владимирович**
(должность, фамилия, имя, отчество)

Провела проверку выполненных работ и установила:

1. Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организацией предъявлена к приемке **Установка автоматической охранно-пожарной сигнализации (центральный пульт)**
(наименование установки)

смонтированная на объекте **VILA DEMETRA CASA PAZEI cod.13**
(наименование объекта)

по ACORD ADITIONAL nr.19 din 08.08.2012, ACORD ADITIONAL nr.25 din 04.12.2012,
ACORD ADITIONAL nr.34 din 23.05.2013 Anexe la Contract de antrepriză nr. 086/11 din
11.11.2011
(договору, акту обследования)

2. Монтажные работы выполнены **SRL “EVENTUS-PRIM”**
(наименование монтажной организации)

с «09» января 2013г. по «16» января 2013г. продолжены с «03» июля 2013г. по «08» июля
2013г. и завершены с «09» октября 2013г. по «11» октября 2013г.

3. Пусконаладочные работы выполнены **SRL “EVENTUS-PRIM”**
(наименование наладочной организации)

с «10» декабря 2013г. по «28» февраля 2014г.

4. Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты и недоделки устранены (при
необходимости указать в приложении к настоящему акту).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ.

Установку автоматической охранно-пожарной сигнализации (центральный пульт) прошедшую комплексное опробование, включая и пусконаладочные работы, считать принятой в эксплуатацию с «02» 04 2014г. с оценкой качества работ на ХОРОШО.
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Перечень прилагаемой к акту документации:

1. Акт об окончании пусконаладочных работ установки автоматической охранно-пожарной сигнализации (центральный пульт) от 02.04.2014.

Комиссия:

Председатель комиссии ing. Valeriu Vadim  
(подпись, место печати)

Члены комиссии:

 
(подпись, место печати)

А К Т

Об окончании пусконаладочных работ установки автоматической охранно-пожарной сигнализации (центральный пульт).

s. Truseni

«02» 04 2014г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика **тех. Дир. Ляхомский В.С.**..... *ing. Vasile Vodin* *Vasile Vodin*
(должность, фамилия, имя, отчество)

Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организации **тех. Дир. Стратулат Владимир Владимирович**.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

Установила, что:

с «10» декабря 2013г. по «28» февраля 2014г.

SRL "EVENTUS-PRIM".....
(наименование монтажно-наладочной или пусконаладочной организации)

проводились пусконаладочные работы **установки автоматической охранно-пожарной сигнализации (центральный пульт)**.....
(наименование установки)

смонтированной на объекте **VILA DEMETRA CASA PAZEI cod.13**.....
(наименование объекта)

согласно ACORD ADITIONAL nr.19 din 08.08.2012, ACORD ADITIONAL nr.25 din 04.12.2012, ACORD ADITIONAL nr.34 din 23.05.2013 Anexe la Contract de antrepriză nr. 086/11 din 11.11.2011.

В результате проведенных работ выполнена: пуско-наладка установки автоматической охранно-пожарной сигнализации (центральный пульт).

С подписанием настоящего акта пусконаладочные работы считаются выполненными, а установку, прошедшую пусконаладочные работы, считать готовой для предъявления приемочной комиссии к приемке в эксплуатацию.

К акту прилагается:

Ведомость смонтированных приборов и оборудования установки автоматической охранно-пожарной сигнализации (центральный пульт).

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Заказчика *[Signature]* *[Signature]*

Монтажно-наладочной организации..... *[Signature]*



ВЕДОМОСТЬ
смонтированных приборов и оборудования установки автоматической охранно-пожарной сигнализации (центральный пульт)

на объекте **VILA DEMETRA CASA PAZEI cod.13**.....
 (наименование строительства)

согласно ACORD ADITIONAL nr.19 din 08.08.2012, ACORD ADITIONAL nr.25 din 04.12.2012, ACORD ADITIONAL nr.34 din 23.05.2013 Anexe la Contract de antrepriză nr. 086/11 din 11.11.2011.....

№	Наименование	Количество
1	КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ «С2000-КДЛ»	1 шт.
2	АДРЕСНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬ «С2000-АР8»	3 шт.
3	БЛОК ИНДИКАЦИИ «С2000-БИ»	6 шт.
4	ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АРМ «ОРИОН» исп.127	1 шт.
5	Электронный ключ защиты Guardant Stealth.	1 шт.
6	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ «С2000-ПУ»	3 шт.
7	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ/ПОВТОРИТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСОВ RS-232/RS-485 С ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКОЙ «С2000-ПИ»	1 шт.
8	БЛОК ЗАЩИТНЫЙ СЕТЕВОЙ «БЗС»	1 шт.
9	БЛОК ЗАЩИТНЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ «БЗК» (исп.01)	1 шт.
10	РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ РИП-24В-3А	1 шт.
11	Выключатель автоматический 1P-C Ip=4A	1 шт.
12	Аккумулятор =12В 4А/ч	2 шт.
13	Микропереключатель	1 шт.
14	ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ «С2000-М»	1 шт.

Принял тех. Дир. **Ляхомский В.С.**..... *ing. Valeriu Mădăruș*
 (должность, фамилия, имя, отчество представителя заказчика)

Сдал тех. Дир. **Стратулат Владимир Владимирович**..... *[Signature]*
 (должность, фамилия, имя, отчество представителя монтажной организации)



АКТ

приёмо-передачи исполнительной документации

s.Truseni

«02» 04 2014г.

Мы, нижеподписавшиеся представители Заказчика SC "VILA DEMETRA" S.R.L. в лице директора Şendrea Alexandru и представителя Исполнителя "EVENTUS-PRIM" S.R.L. в лице Директора Cotofana Valeriu удостоверяем, что Заказчику была передана следующая исполнительная документация:

Перечень исполнительной документации VILA DEMETRA Casa pazei cod.13 раздел ОПС:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол., шт.
1	КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ «С2000-КДЛ» Паспорт АЦДР.426469.012 ПС	1
2	КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ «С2000-КДЛ» Инструкция по монтажу АЦДР.426469.012 ИМ	1
3	БЛОК ЗАЩИТНЫЙ СЕТЕВОЙ «БЗС» Этикетка АЦДР.426475.003 ЭТ	1
4	АДРЕСНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬ «С2000-АР8» Этикетка АЦДР.426461.003 ЭТ	3
5	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСОВ RS-232/RS-485, ПОВТОРИТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСА RS-485 С ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКОЙ «С2000-ПИ» Инструкция по монтажу АЦДР.426469.019 ИМ.	1
6	БЛОК ЗАЩИТНЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ «БЗК» (исп.01) АЦДР.426475.002-01 «БЗК» (исп.02) АЦДР.426475.002-02 Этикетка.	1
7	РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ РИП-24В-3А-4Ач "Protection" Руководство по эксплуатации	1
8	БЛОК ИНДИКАЦИИ «С2000-БИ» SMD вер. 1.12 Этикетка АЦДР.426469.015-01 ЭТ	4
9	БЛОК ИНДИКАЦИИ «С2000-БИ» SMD вер. 2.23 Этикетка АЦДР.426469.015-01 ЭТ	1
10	Упаковка ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АРМ «ОРИОН» исп.127 выпуск 7.6.3 зав.№31978	1
11	Упаковочный лист «ОРИОН»	1
12	Компакт-диск АРМ «Орион», выпуск 7.6.3	1
13	Электронный ключ защиты Guardant Stealth. Число подключаемых устройств – 127. Заводской номер – 31978 от 6.08.12	1
14	Автоматизированное рабочее место оператора ОРИОН выпуск 7.6 Руководство пользователя Р.АЦДР.00018-91-01	1
15	Автоматизированное рабочее место оператора ОРИОН ВИДЕО выпуск 7.6 Руководство пользователя Р.АЦДР.00130-91-01	1
16	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ «С2000-ПУ» Этикетка АЦДР.426469.018 ЭТ	2
17	«УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ» DT 013/08 – ОПС. CASA PAZEI. В составе: исполнительный проект (4 листа) и спецификация оборудования (2 листа).	1
18	Ключ от шкафа ЩУОПС	1

ЗАКАЗЧИК:

SC "VILA DEMETRA" S.R.L.

М.П. _____

Şendrea Alexandru
ing. Băşin Valeriu



ИСПОЛНИТЕЛЬ:

S.R.L. "EVENTUS-PRIM"

М.П. _____



АКТ

приёмо-передачи оборудования в эксплуатацию

s.Truseni

«02» 04 2014г.

Мы, нижеподписавшиеся представители Заказчика SC "VILA DEMETRA" S.R.L. в лице директора Şendrea Alexandru и представители Исполнителя "EVENTUS-PRIM" S.R.L. в лице Директора Cotofana Valeriu удостоверяем, что Заказчику было передано следующее оборудование:

Перечень оборудования по объекту VILA DEMETRA Casa pazei cod.13 раздел ОПС:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол., шт.
1	Монитор: AOC 2752V (E2752VA) № TFCMN26BAXK2DN (FJCD4JA000529)	1
2	Клавиатура: HID Logitech K120	1
3	Мышь: Logitech: RX250	1
4	Персональный компьютер (системный блок) тип шасси - Desktop Case, в комплекте: ЦП: Intel(R) Core(TM) i3-3225 CPU @ 3.30GHz; Память: Nanya M2F4GH64CB8NB6N-CG, № 74A91244h; Дисковый накопитель: WDC WD5000AAKX-00ERMA0 (465 Гб, IDE); Оптический накопитель: TSSCorp CDDVDW SH-224DB № R93E6YADA02XNB; Системная плата: Gigabyte H61M-DS2 rev.4.0 № 134260019515; Пакет ПИТ: Windows Vista Business SP1 32-bit Russian 1 pk №13046308; CD driver: Gigabyte Ver.1.61; CD Driver: E2752V; Microsoft Windows XP Professional RUS Service Pack 3;	1
5	ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АРМ «ОРИОН» исп.127 выпуск 7.6.3 зав.№31978	1
6	Электронный ключ защиты Guardant Stealth. Число подключаемых устройств – 127. Заводской номер – 31978 от 6.08.12	1

ЗАКАЗЧИК:

SC "VILA DEMETRA" S.R.L.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

S.R.L. "EVENTUS-PRIM"

М.П.



М.П.

