

**Laboratorul chimic
de încercări din cadrul
SRL «Moldovatrangaz»**

2044, or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155

fax. +(373)22 300-422

факс. +(373)22 300-422



PAȘAPORT

pentru gaz natural comprimat din gazoductul ACB
din 01.02.2022 r.

Prelevarea probelor conform SM SR EN ISO 10715:2015

Încercarea conform GOST 27577-2000

Data prelevării 01.02.2022

Data încercărilor 01.02.2022


Numele indicatorului	Metoda de încercare	Norma	Valoarea reală
Puterea calorică de ardere inferioară, volumetrică, kJ/m ³ , nu mai puțin de	SM EN ISO 6976:2016	31 800	34 386
Densitatea relativă față de aer	SM EN ISO 6976:2016	0,55 - 0,70	0,5889
Cifra octanică calculată, "motor", nu mai puțin de	GOST 27577-2000 pct.6.4	105	110
Cota parte volumetrică a componentelor non-combustibile, %, mai puțin de	SM GOST 31371.7:2009	7,0	1,3079
Cota parte volumetrică a oxigenului, %, nu mai mult de	SM GOST 31371.7:2009	1,0	0,0068

Șef serviciu CG

D. Muntean

Șef secție MEG

F. Strochi

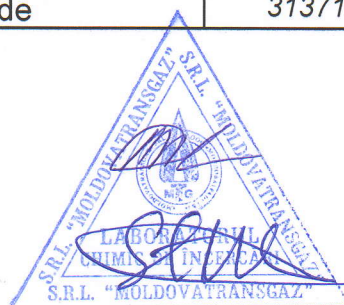

Rezultatele se referă numai la mostra supusă încercărilor.

Tipărit în 2 exemplare:

1 ex. LÎ „Moldovatrangaz” SRL

2 ex. „Transautogaz” SRL

RÎ 5.10-4 от 09.12.21

Exemplar: 2