



# MARK VIEW

**A** ANKARA  
SERAMİK  
IO 10-3,75 I U  
MADE IN TURKIYE

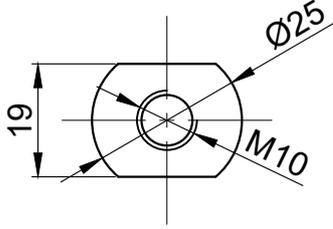


'X' Bakışı  
View 'X'

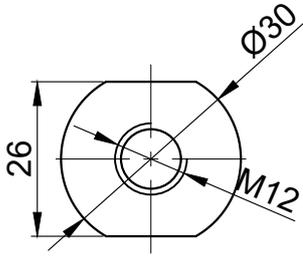

'Y' Bakışı  
View 'Y'

Markalama  
Mark

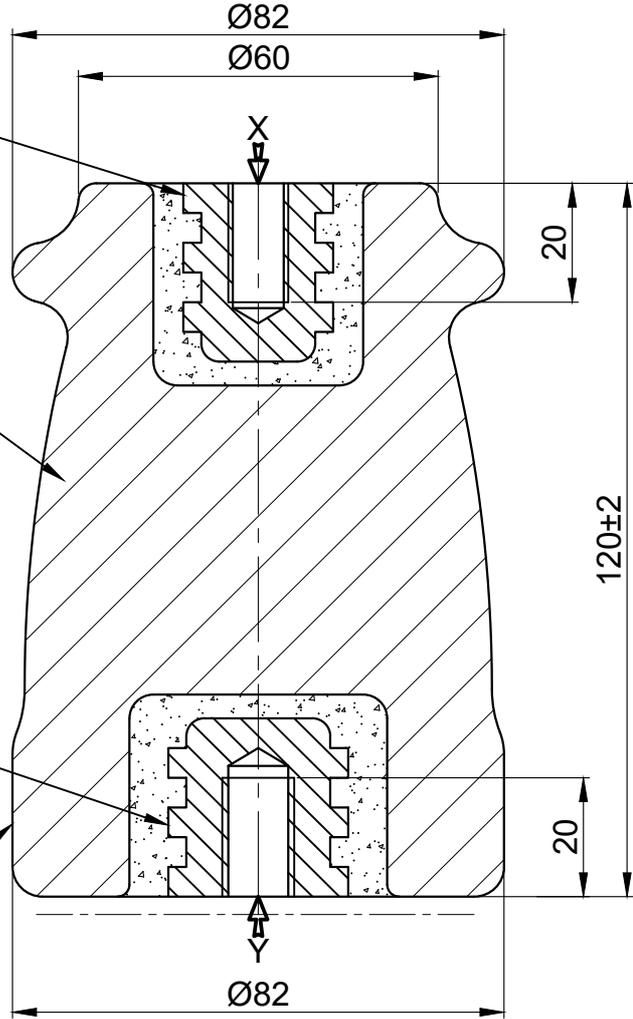

Sırsız Yüzey (Unglazed Surface)

## ELEKTRİKSEL PERFORMANS ELECTRICAL PERFORMANCE

Anma En Yüksek Çalışma Gerilimi (Rated -Highest Voltage)	10-12 kV
Yıldırım Darbe Dayanma Gerilimi (Lightning Impulse Withstand Voltage)	80 kV

## MEKANİKSEL PERFORMANS MECHANICAL PERFORMANCE (GOST 19797-85)

Eğilmede Minimum Kırılma Yüğü (Minimum Bending Failing Load)	3,75 kN
---	---------

## DIELEKTRİK PARÇALAR (DIELECTRIC PARTS)

Malzeme (Material) IEC 60672-3	Porselen (Porcelain)
Kaçak Mesafesi (Creepage Distance)	(Z-Z) min. ...mm
Sır Rengi (Glaze Color)	Kahverengi (Brown)
Tolerans (General Tolerance)	GOST 13872-68
Ağırlık (Weight)	~1,2 kg

3	362000-923	Alt Bağlantı Metali (Bottom Metal Part)	1	AISI SAE 1040 EN ISO 1461 HOT DIP. GALVANIZED (90-100mic.)
2	362000-922	Üst Bağlantı Metali (Top Metal Part)	1	AISI SAE 1040 EN ISO 1461 HOT DIP. GALVANIZED (90-100mic.)
1	9-362096-000	Seramik Gövde (Ceramic Body)	1	Porselen (Porcelain)
Poz. (Pos.)	Ürün No (Product Not)	Bileşen Parçaları (Components Parts)	Adet (Pcs.)	Malzeme (Material)

ALL DIMENSIONS ARE IN mm UNLESS OTHERWISE STATED

THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR THE INFORMATION HEREIN DIVULGED TO ANY THIRD PARTY OR USED FOR THE MAKING OF APPARATUS WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF ANKARA SERAMİK A.Ş.



www.ankaraseramik.com  
PORSELEN SAN. ve TİC. A.Ş.  
PORCELAIN INDUSTRY OF TURKEY  
1.ORGANİZE SAN.BÖL.OSMANLI CAD.  
NO:15 SINCAN/ANKARA/TURKEY  
TEL: (0312) 267 37 77 FAX: (0312) 267 27 77  
info@ankaraseramik.com

Yayın Tarihi  
(Release Date)  
Onay  
(Approved By)  
Kontrol  
(Checked)  
Çizen  
(Drawn By)

15.03.2025  
İ.ŞAHİN  
Ü.ÇAMSARI  
Ü.ÇAMSARI

Malzeme  
(Material)  
Std. No.  
Rev. No.

Porselen (Porcelain)  
GOST 19797-85

İmalat no / Müşteri  
(Manufacturing No / Customer)  
9-362096-000

Adet  
(Piece)  
Ölçek  
(Scale)

IO-10-3,75 I U  
SUPPORT INSULATOR