



CERTIFICAT DE CALITATE

Nr. 8684997

07.02.2019

Cod: CDC - 7.2.2 - 1
Versiunea :1.0
DATA:4.09.2018

Sistemul de Management al Calității este certificat conform standardului internațional ISO 9001:2011 de către SGS Systems & Services

CIMENT PORTLAND cu calcar cu întărire rapidă- CP 400-R (CEM II/B-LL 32.5R)



OCPr-049

BAZIC®

Cod NM MD 2523

LOT №	SILOZ №	VRAC	SACI
205	4	☐	☒

Caracteristica produsului	Standardul de încercări	Prevederile din agrement /standard	Rezultate obținute
Marca / Clasa de rezistență	GOST 10178-85 SM SR EN 197 - 1: 2014	-	400 / 32.5R
Grupa eficientă / Activitatea medie la aburire *	GOST 310.4 - 81	1/ ≥ 27.0 MPa	1/31,6
Rezistența mecanică la compresiune la 3 zile*	GOST 310.4 - 81	min 21.5 MPa	34.5
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile*	GOST 310.4 - 81	min 39.2 MPa	45.9
Rezistența mecanică la compresiune la 2 zile*	SM EN 196 - 1: 2016	≥ 10 MPa	21.7
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile**	SM EN 196 - 1: 2016	$\geq 32,5 - \leq 52,5$ MPa	41.2
Consistența normală a pastei de ciment **	SM EN 196 - 3: 2017	fără limită %	25.5
Țimp inițial de priză**	SM EN 196 - 3: 2017	≥ 75 min	142
Stabilitate**	SM EN 196 - 3: 2017	≤ 10 mm	0.6
Conținut de sulfați (sub formă de SO ₃) **	SM EN 196 - 2: 2014	≤ 3.5 %	1.59
Conținut de cloruri Cl - **	Metodă internă	$\leq 0,1$ %	0,03
Adaos: (Calcar) **	SM GOST R 51795: 2006	21.0-35.0 %	34.0
Priza falsă **	Metoda Interna	fără limită	nu

*conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de pe flux

**conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de autocontrol

Agrement Tehnic nr. 02/04-064:2016 valabil pînă la 30.12.2019 și Certificat de Conformitate OCPr-04911 A007122-17 valabil pînă la 07.03.2020

Produsul poate fi utilizat conform standardelor și normativelor aplicabile. Termenul de valabilitate este de 90 de zile de la data înscăuirii pentru ciment paletizat (vezi pe sac), în condițiile respectării instrucțiunilor de transportare și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare. A se vedea pe verso.

Certificat de acreditare Nr. LÎ-085 valabil pînă la 8 mai 2020


Numărul vagonului / autocamionului :

RZAU 805

25.000

Sef Laborator

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.
Strada Viitorului 1 - MD 5400 - Rezina - Republica Moldova
Tel: (+373) (254) 55 500, Fax: (+373) (254) 55 549
Numar de identificare de stat 1003606006217
Capital social 445005270 lei

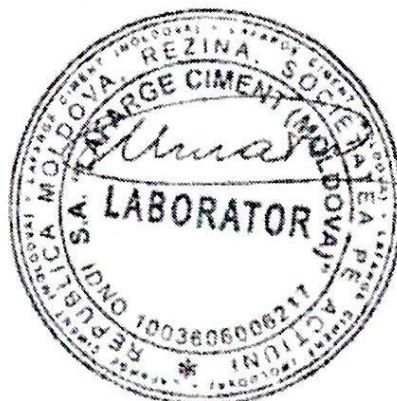

Evgheni Ignatenco

Pentru orice detalii și asistență tehnică apelați serviciul Call-Center la tel.: 0254 55 403, 0254 55 404

E-mail : callcenter@md.lafarge.com



LafargeHolcim

PERESTIN

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000934

Raport de incercari nr. 20/c-3

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

eliberat de LI al „Fistfog” SRL

Valabil pina la 18.05.2019

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071276

Din 20 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator	"5AQ INVEST" SRL
Numarul lotului	AAF3071276
Cantitatea	27,24
Autocamion	IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m3	1,20
Continutul de granule de roci moi	8,1 %
Continutul de particule pulverulente si argiloase	1,59 %
Continutul de granule in formă de lespezi	16,2 %
Rezistența la compresiune în cilindru	Marca 600
Rezistența la îngheț-dezghet	25 cicluri
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor	6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	50	40	30	20
Valoarea indicului; %	0	3,90	58,6	99,06

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93

«ACIT-TRANS» S.R.L.
CARIERA
PERESECINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000934

Raport de incercari nr. 20/c-3

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

eliberat de LI al „Fistfog” SRL

Valabil pina la 18.05.2019

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071276

Din 20 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator	"5AQ INVEST" SRL
Numarul lotului	AAF3071276
Cantitatea	27,24
Autocamion	IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m3	1,20
Continutul de granule de roci moi	8,1 %
Continutul de particule pulverulente si argiloase	1,59 %
Continutul de granule in formă de lespezi	16,2 %
Rezistența la compresiune în cilindru	Marca 600
Rezistența la îngheț-dezghet	25 cicluri
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor	6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	50	40	30	20
Valoarea indicului; %	0	3,90	58,6	99,06

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93

«ACIT-TRANS» S.R.L.
CARIERA
PERESECINA