

# ICS "TehGaz Grup" SRL

MD-2069, or. Chişinău, str. Mesager 8, IDNO 1006600041260, tel/fax: +37322758624

## Certificat de calitate № 3748 pentru azot sup. în stare gazoasă

Partida №: 2801

Numărul cisternei ІТК 1.6/0,25


№	Denumirea indicilor	Document normativ GOST 9293-74	Rezultatele analizei
1	Concentrația de N <sub>2</sub> , în %, nu mai puțin de	99,99	99.99
2	Concentrația de O <sub>2</sub> , în %, nu mai mult de	0,001	0.001
3	Concentrația vaporilor de apă în azot gazos, în %, nu mai mult de	0,0007	0.0004
4	Conținutul de ulei în azot în stare gazoasă	Nu se testează	-
5	Conținutul de ulei, impurități mecanice și umeditatea în azot lichifiat	Reținut conform aliniatului 3.8	retinut
6	Concentrația de H <sub>2</sub> , în %, nu mai mult de	0,0002	0.0001
7	Suma concentrației de CO <sub>2</sub> și CO, în %, nu mai mult de	0,0003	0.0002

Calitatea azotului corespunde conform ISO 2435-73 (GOST 9293-74)

Inginer laborant: \_\_\_\_\_

Data: 03.02.2025

Laboratorul Secției de Producere

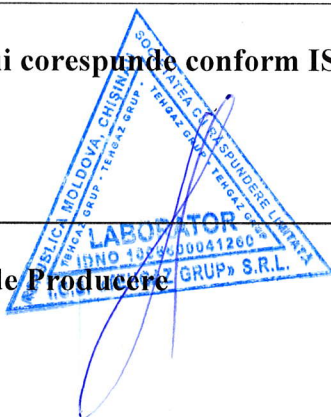

Î.C.S. „TehGaz Grup” S.R.L.

### DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

În conformitate cu prevederile legale privind răspunderea pentru calitatea produselor și a serviciilor furnizate, Î.C.S. „TehGaz Grup” S.R.L., atestă că: produsul Azot gazos (N<sub>2</sub> - comprimat) este conform specificațiilor acestuia, corespunde scopului pentru care a fost realizat și se încadrează în parametri de calitate.

Nr. inmatric. Cisterna/lot: LTK 1,6 /0,25

Partida № 2801

### BULETIN DE ANALIZE

№	Denumirea indicilor	Document normativ GOST 9293-74	Rezultatele analizei
1	Concentrația de N <sub>2</sub> , în %, nu mai puțin de	99,99	99,99
2	Concentrația de O <sub>2</sub> , în %, nu mai mult de	0,001	0.001
3	Concentrația vaporilor de apă în azot gazos, în %, nu mai mult de	0,0007	0.0004
4	Conținutul de ulei în azot în stare gazoasă	Nu se testează	-
5	Conținutul de ulei, impurități mecanice și umeditatea în azot lichifiat	Reținut conform aliniatului 3.8	retinut
6	Concentrația de H <sub>2</sub> , în %, nu mai mult de	0,0002	0.0001
7	Suma concentrației de CO <sub>2</sub> și CO, în %, nu mai mult de	0,0003	0.0002

**Calitatea azotului corespunde conform GOST 9293-74**

**Data: 03.02.2025**

**Inginer laborant:** \_\_\_\_\_

**Laboratorul Secției de Producere**

