

Firma "HELIO" SRL. C.f. 1002600032534

Laborator electrotehnic. Autorizație Nr. 06 din 25.02.2020

022-72-80-74

069-148-803

Proces verbal nr. 337
încercarea mănușilor dielectrice

Comandatar: SC "Promo Soluții" SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Uzinelor, 90

Data încercării: 20.10.2021

Nr. o/d	№ inventar	Tensiunea nom. a instalației electrice, kV	Tensiunea de încercare kV	Curentul de scurgere mA	Durata încercării min.	Concluzie	Data următoarei încercări
1	4S	Toate tensiunile	6	1	1	Norma	20.04.2022
2	4D	Toate tensiunile	6	1	1	Norma	20.04.2022
3	5S	Toate tensiunile	6	1	1	Norma	20.04.2022
4	5D	Toate tensiunile	6	1	1	Norma	20.04.2022
5	6S	Toate tensiunile	6	0,8	1	Norma	20.04.2022
6	6D	Toate tensiunile	6	0,8	1	Norma	20.04.2022


Testările efectuate

Șef de laborator

Reprezentantul comandatarului care
a primit procesul verbal

Remizov V.

Levco A.

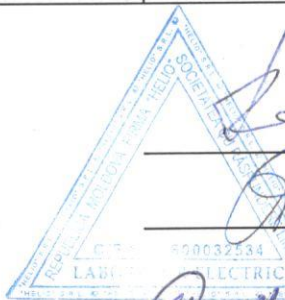

Firma "HELIO" SRL. C.f. 1002600032534

Laborator electrotehnic. Autorizație Nr. 06 din 25.02.2020

022-72-80-74

069-148-803

Proces verbal nr. 337
încercarea cizmelor electroizolante

Comandatar: SC "Promo Soluții" SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Uzinelor, 90

Data încercării: 20.10.2021


Nr. o/d	No inventar	Tensiunea nom. a instalației electrice, kV	Tensiunea de încercare kV	Curentul de scurgere mA	Durata încercării min.	Concluzie	Data următoarei încercări
1	IS	Toate tensiunile	15	1,2	1	Norma	20.10.2024
2	ID	Toate tensiunile	15	1,2	1	Norma	20.10.2024

Testările efectuate

Șef de laborator

Reprezentantul comandatarului care
a primit procesul verbal


Remizov V.


Levco A.






Proces verbal nr. 337

Încercarea indicatoarelor de tensiune

Comandatar: SC "Promo Soluții" SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Uzinelor, 90

Data încercării: 20.10.2021

nr. d/o	Tipuri de indicatoare de tensiune	№ inventar	Tensiunea nom. a inst. elec., kV	Încercarea părții izolante		Încercarea părții de lucru		Tensiunea de indicare kV	Curentul de scurgere mA	Concluzie	Data următoarei încercări
				Uînc, kV	Durata, min	Uînc, kV	Durata, min				
1	ПИН90-2М	5780	Pînă la 1	2	1	-	-	0,05	0,3	Norma	20.10.2022
2	Indicator tensiunea joasă	01	Pînă la 0,25	1	1	-	-	0,05	-	Norma	20.10.2022
3	УВН 80-2М/1	1711051	Pînă la 10	40	5	12	1	1,2	-	Norma	20.10.2022

Încercările efectuate

Remizov V.

Şef de laborator

Levco A.

Reprezentantul comandatarului care
a primit procesul verbal

Proces verbal nr. 337

încercarea prăjinilor izolante, cleștilor pentru măsurări electrice, scule cu mînere electroizolante

Comandatar: SC "Promo Soluții" SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Uzinelor, 90

Data încercării: 20.10.2021

nr. d/o	Mijloace de protecție	No inventar	Tensiunea nom. a inst. elec., kV	Tensiunea de încercare kV	Durata încercării min	Concluzie	Data următoarei încercări
1	Prăjină IIO-1	1510026	Pînă la 1	2	5	Norma	20.10.2023
2	Prăjină IIOY-15	1711016	Pînă la 10	40	5	Norma	20.10.2023
3	Priză de pămînt transportabilă ПЗР-1М	5/075	Pînă la 1	2	5	Norma	20.10.2022
4	Priză de pămînt transportabilă ЗИЛ-1М	1/013	Pînă la 1	2	5	Norma	20.10.2022
5	Clește de curent DT-266D	02	Pînă la 1	2	5	Norma	20.10.2023
6	Șurubelniță	1	Pînă la 1	2	5	Norma	20.10.2022
7	Șurubelniță	2	Pînă la 1	2	5	Norma	20.10.2022
8	Șurubelniță	3	Pînă la 1	2	1	Norma	20.10.2022
9	Șurubelniță	4	Pînă la 1	2	1	Norma	20.10.2022
10	Șurubelniță	5	Pînă la 1	2	1	Norma	20.10.2022

Încercările efectuate


Remizov V.

Șef de laborator

Levco A.

Reprezentantul comandatarului care
a primit procesul verbal

Continuare pe următoarea foaie în total 2 foi

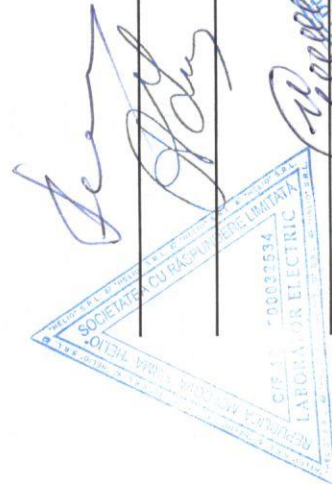

Proces verbal nr. 337

încercarea prăjinilor izolante, cleștilor pentru măsurări electrice, scule cu mînere electroizolante

Comandatar: SC "Promo Soluții" SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Uzinelor, 90

Data încercării: 20.10.2021

nr. d/o	Mijloace de protecție	Nº inventar	Tensiunea nom. a inst. elec., kV	Tensiunea de încercare kV	Durata încercării min	Concluzie	Data următoarei încercări
11	Șurubelniță	6	Pînă la I	2	1	Norma	20.10.2022
12	Șurubelniță	7	Pînă la I	2	1	Norma	20.10.2022
13	Șurubelniță	8	Pînă la I	2	1	Norma	20.10.2022
14	Clește plat	1	Pînă la I	2	1	Norma	20.10.2022
15	Clește de tăiat	1	Pînă la I	2	1	Norma	20.10.2022

Încercările efectuate

Remizov V.

Șef de laborator

Levco A.

Reprezentantul comandatarului care a primit procesul verbal

