


**Научно-производственное предприятие
“Электроприлад”**

**Громкоговоритель типа «ВЕЛЛЕЗ»
3/1АС100ПН**



**Паспорт
НВПЕ. 20800889.006-01 ПС**

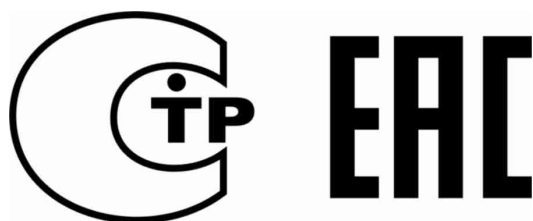

ДСТУ ISO 9001:2009

г. Львов

1 Общие сведения

Громкоговоритель типа “ВЕЛЛЕЗ” 3/1АС100ПН предназначен для работы в составе систем речевого оповещения людей о пожаре и других чрезвычайных ситуациях с номинальным шумовым напряжением 100 В.

Громкоговоритель поддерживает функцию контроля состояния линии связи речевого оповещения.

Громкоговоритель предназначен для настенного монтажа.

Рабочие условия эксплуатации громкоговорителя:

- температура окружающей среды от минус 10 °С до 55 °С
- относительная влажность воздуха, не более 93 %
- атмосферное давление от 84 кПа до 106,7 кПа (630-800 мм рт ст.)

2 Комплект поставки

В комплект поставки громкоговорителя входят:

- громкоговоритель типа “ВЕЛЛЕЗ” 3/1АС100ПН 1 шт
- упаковочный мешок ГОСТ 16337 1 шт
- паспорт НВПЕ. 20800889.006-01 ПС* 1 экз
- потребительская упаковка 1 к-т

* допускается оформление одного паспорта для одной групповой (транспортной) упаковки с количеством громкоговорителей не более 30 шт.

3 Основные технические характеристики

Номинальная шумовая мощность, Вт	3
Диапазон воспроизводимый частот, Гц, не уже	от 250 до 8000
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м, дБ, не менее	90
Угол покрытия (минус 6 дБ) в горизонтальной плоскости на частоте: 500 Гц 1000 Гц 2000 Гц 4000 Гц	360° 155° 115° 100°
Угол покрытия (минус 6 дБ) в вертикальной плоскости на частоте: 500 Гц 1000 Гц 2000 Гц 4000 Гц	360° 155° 115° 100°
Степень защиты оболочки согласно ГОСТ 14254	IP 21C

Габаритные размеры, мм, не более	
глубина	80
высота	150
ширина	180
Масса, кг, не более	0,65

4 Подготовка громкоговорителя к работе

4.1 Подготовьте место установки громкоговорителя, для чего в стене, в соответствии с рисунком 1, необходимо установить дюбеля.

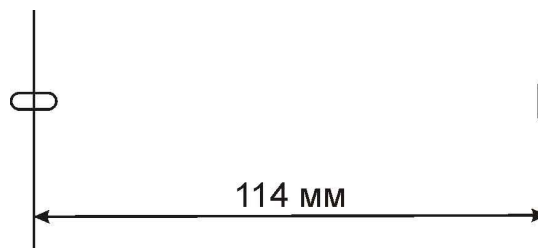


Рис. 1

4.2 Перед подключением к линии связи речевого оповещения убедитесь, что она обесточена.

4.3 Подсоедините линию связи к зажимам громкоговорителя “Входное напряжение” с учетом полярности:

- ✓ провод линии, который подключен к зажиму блока речевого оповещения (БМО) с обозначением “0V”, соедините с зажимом громкоговорителя с обозначением “0 В”;
- ✓ провод линии, который подключен к зажиму блока речевого оповещения (БМО) с обозначением “100V”, соедините с зажимом громкоговорителя с обозначением “1 Вт” или “3 Вт” (см. рис. 2).

Примечание. При работе громкоговорителя совместно с блоком коммутации и контроля (БКК) подсоединение к линии связи следующее:

- ✓ провод линии, который подключен к зажиму БКК с обозначением “-”, соедините с зажимом громкоговорителя с обозначением “0 В”;
- ✓ провод линии, который подключен к зажиму БКК с обозначением “+”, соедините с зажимом громкоговорителя с обозначением “1 Вт” или “3 Вт”.

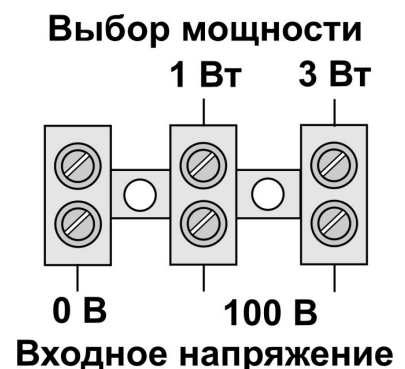


Рис. 2

4.4 В громкоговорителе предусмотрена возможность дискретной регулировки шумовой мощности: 1 Вт или 3 Вт. Предприятие - изготовитель устанавливает величину шумовой мощности 1 Вт. При недостаточной громкости транслируемых сообщений переключите громкоговоритель в режим с большей выходной мощностью. Для этого переключите провод “100 В” от зажима “1 Вт” к зажиму “3 Вт” (зажимы “Выбор мощности”).

- 4.5 Установите громкоговоритель на подготовленное место.
- 4.6 Проверьте работоспособность громкоговорителя путем подачи на него сигнала от БМО или других устройств, в составе которых работает громкоговоритель.

5 Свидетельство о приемке

Громкоговоритель типа “ВЕЛЛЕЗ” 3/1АС100ПН №№ _____:

_____ ШТ

_____ ШТ

соответствует требованиям стандарта ГОСТ Р 53325-2012, технических условий ТУ У 31.6-20800889-006:2016 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Представитель ОТК _____

М.П.

6 Свидетельство об упаковке

Громкоговоритель упакован в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки _____

Упаковку выполнил _____

7 Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации составляет 18 месяцев со дня введения в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения. Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления громкоговорителя.

НАШ АДРЕС:

Украина, 79019, г. Львов, ул. Жовківська, 30 Д,

НПП “Електроприлад”

тел./факс(+38032) 294-88-33, 297-04-46

E-mail: info@vellez.ua

<http://www.vellez.ua>