

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OC ICC 11 A0006190-19**

Data emiterii 19 noiembrie 2019 Valabil până 19 noiembrie 2022

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr. - 003

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md
Certificat de acreditare nr. OCpr - 003 valabil până la 28.11.2022.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Țeava WaterPRO din polietilena coextrudată în trei straturi PE 100 RC - PE 100RC/PE 100 -
PE 100 RC. Gama de dimensiuni: DN 20 - 450 mm, PN 6-25 bar, SDR 26 - 7,4 pentru
sisteme de canalizare de materiale plastice pentru alimentarea cu apă, branșamente și sisteme de
evacuare sub presiune. Fabricare în serie conform SR EN 12201-2:2012.

Codul NCM
3917

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții HG 913 din 25.07.16 p.29.3 cap. VIII,
ordin MEI nr.381 din 31.07.2018 anexa 2, SM EN 12201-2+A1:2016.

PRODUCĂTOR

S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L., bd. Preciziei, nr. 28, sector 6, București, România

Codul țării
RO

SOLICITANT

S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L., bd. Preciziei, nr. 28, sector 6, București,
România

Codul IDNO
RO8529679

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări nr. 1901 din 15.11.2019, LÎ TOB "Валром Украина", certificat de acreditare nr. PT-017/2017 valabil până la 30.05.2020, certificatului pentru sistem de management SR EN ISO 9001:2008, nr. 8172 din 29.11.2010 valabil 29.11.2019, eliberat de SRAC CERT srl. București, raportului de identificare a produselor nr. M-8407-19 din 07.11.19, raportului de control tehnic al produselor supuse certificării nr. M-8407-19 din 07.11.19, raportului de evaluare a procesului de producție nr. M-8407-19 din 09.11.19, raportului sumar de evaluare a conformității produselor nr. M-8407-19 din 18.11.19, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul certificării produselor nr. 2+. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" conform contractului de evaluare periodică a produselor certificate Nr. 19.22.8407-EPPC din 19.11.2019. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării fiecărei unități de produs certificat cu informația amplă în limba de stat în conformitate cu legislația în vigoare.

Seria A Nr. 0006190



CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE

Savoi V.

În atenția antreprenorilor și a autorităților de control !

Copiiiile certificatei sunt valabile doar în cazul asigurării fiecărei unități de produs certificat cu informația amplă și semnătura deținătorului certificatului

Digitally signed by Abahii Ecaterina
Date: 2022.10.17 12:04:07 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



FISA TEHNICA

TUB WPr PE100RC TRIPLUSTRAT D50-90 PN10 SDR17 100m

1. Domeniu de utilizare

- Tevile triplustrat PE100RC se folosesc la realizarea rețelilor subterane de alimentare cu apă sub presiune (inclusiv apă potabilă).
- Instalarea tevilor se face:
 - în șanț deschis fără pat de nisip;
 - prin foraj orizontal dirijat în soluri coezive cu granulație fină (ex.: materiale pulverulente anorganice foarte fine, nisip foarte fin, făină de roca, nisip fin pulverulent sau argilos, argila anorganică, argila ușor formabilă).

2. Caracteristici tehnice

- **Construcție:**
Teava triplustrat este realizată prin co-extrudare, conform standardului SR EN 12201-2:2011 Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru alimentare cu apă, bransamente și sisteme de evacuare sub presiune. Polietilena (PE). Partea 2: Tevi. Anexa B: Tevi cu straturi co-extrudate.
- **Culoare:**
 - stratul exterior și stratul interior sunt de culoare albastră;
 - stratul intermediar este de culoare neagră.
- **Material:**
Polietilena de înaltă densitate PE100 RC (Resist to Cracks)
- **Aspect:** Tevile sunt lise iar atunci când sunt examinate cu ochiul liber (fără instrumente de mărire), suprafețele trebuie să fie netede, curate și fără bavuri, porii și alte defecte de suprafață care pot afecta performanțele tevilor. Capetele trebuie să fie tăiate curat și perpendicular pe axa tevi.

Caracteristici materie primă PE100RC

Caracteristica	Metoda de testare	UM	Cerinte conform EN / ISO/PAS1075	Valoare de referință (*fără sa fie limitativă)
Densitate (pentru stratul de culoare neagră)	ISO1183	Kg/m ³	≥945	959
Indice de fluiditate MFR	EN ISO 1133 5kgf/190°C	g/10 min	0,2.....1,4	0,3
Conținut de negru de fum (pentru stratul de culoare neagră)	SR ISO 6964, ASTM D 1603	%	2%.....2,5%	2%.....2,5%
Dispersie negru de fum (pentru stratul de culoare neagră)	ISO 18553	grad	≤ 3	≤ 3
Conținut materii volatile	EN 12099	mg/kg	≤350	336

Valrom Industrie SRL
Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
cod 062204, București
Tel: + 4 021 317 38 00;
Fax: + 4 037 289 94 45;
www.valrom.ro; office@valrom.ro
REG COM J40/4810/1996
CIF RO8529679
Capital social: 6.706.000 lei

Caracteristica	Metoda de testare	UM	Cerinte conform EN / ISO/PAS1075	Valoare de referinta (*fara sa fie limitativa)
Efort la limita de curgere	ISO 527-2	MPa		23÷24
Modul tractiune (23 °C)	ISO 527-2	MPa		1000÷1100
Clasificare MRS (rezistenta minima prescrisa)	ISO 12162	MPa	10	10
Rezistenta la fisurare	FNCT, 80°C, 4MPa 2% Arkopal N100	ore	≥ 8760	≥ 8760
Stabilitate termica (OIT)	ISO 10837, ISO 11357-6, EN 728	min	≥20	≥20
Coeeficient mediu de dilatare liniara termica	ASTM D696	K ⁻¹		1,8÷2,0 x 10 ⁻⁴
Conductivitate termica	DIN 52612	W/m,K		0,38

Caracteristicile Tevilor triplustrat PE100RC

Caracteristica	UM	Metoda de incercare	Valoare de referinta
Aspect	-	SR EN12201-2, SR ISO4427-2	inspectate fara echipamente de marire, suprafetele interioare si exterioare ale tuburilor sunt netede, curate si fara bavuri, pori si alte defecte de suprafata
Dimensiuni si tolerante	mm	SR EN 12201-2, SR ISO 4427-2, SR ISO 11922	dimensiuni si tolerante (diametru exterior, grosime, ovalitate) corespund valorilor prevazute in standard
Rezistenta hidrostatica PE100	ore	EN ISO 1167-1, EN ISO 1167-2	≥100 ore la temp. 20°C, 12,4 MPa ≥165 ore la temp. 80°C, 5,4 MPa ≥1000 ore la temp 80°C, 5,0 MPa
Indice de fluiditate MFR		EN ISO 1133 5kgf/190°C	0,2.....1,4 g/10 min dupa prelucrare se admite o deviere de ±20% din valoarea coresp. materiei prime din care s-a produs
Alungirea la rupere	%	SR EN ISO 6259-1, ISO 6259-3	≥350%
Contractie longitudinala la cald	%	SR EN ISO 2505	≤3 %

➤ Marcarea tevilor

Marcarea tevilor se face pe toata lungimea, informatia se repeta la fiecare 1 m de teava.
Marcarea se face in conformitate cu standardul EN 12201, astfel:


- numele producatorului: VALROM
- brand: WaterPRO

Valrom Industrie SRL
 Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
 cod 062204, Bucuresti
 Tel: + 4 021 317 38 00;
 Fax: + 4 037 289 94 45;
 www.valrom.ro; office@valrom.ro
 REG COM J40/4810/1996
 CIF RO8529679
 Capital social: 6.706.000 lei

- Made in Romania
- D ext. x e (diametrul ext. x grosimea peretelui, mm)
- lotul: format din 4 cifre, primele 2 cifre reprezinta ultimele doua cifre ale anului de fabricatie iar urmatoarele 2 cifre reprezinta numarul de ordine al lotului, LOT 2101
- APA POTABILA, W
- presiunea nominala: PN xx
- SDR teava: SDR xx
- CO-EXTRUDED LAYER
- standardul de referinta: EN 12201
- material: HDPE 100RC
- data: ziua luna an : 27.01.2021

- Toleranta la grosimea de perete minima permisa in orice punct corespunzatoare grosimii de perete nominala este conform ISO 4427, EN12201.
- Grosimile nominale de perete cu care se fabrica teava sunt conform ISO 4427, EN12201 si corespund presiunilor nominale si tensiunilor de proiectare calculate.
- Ovalitatea (abaterea de la circularitate) se determina dupa extrudare si este conform ISO 11922-1 gradul N. Ovalitatea se calculeaza prin diferenta intre diametrul exterior maxim masurat si diametrul exterior minim masurat pe aceeasi sectiune transversala a tevii
- Dext = diametrul exterior nominal al tevii (mm)
- en min= grosimea minima a peretelui tevii, este grosimea totala a celor trei straturi (mm)

TEVI TRIPLUSTRAT PE100RC
DIMENSIUNI - PRESIUNI NOMINALE - GREUTATI



SDR17 PN10

Cod Valrom	UM	D ext (mm)	en (mm)	Masa. (kg/buc)	Livrare	Diam. ext. colac (m)	Latime colac (m)
WPR910170050100	buc	50	3,0	44,7	colac 100m	1,6	0,26
WPR910170063100	buc	63	3,8	71,3	colac 100m	1,7	0,46
WPR910170075100	buc	75	4,5	100,9	colac 100m	2,1	0,44
WPR910170090100	buc	90	5,4	143,7	colac 100m	2,4	0,50

➤ **Conditii de utilizare:**

Presiunea de utilizare (PN, in bar) este calculata in conformitate cu EN 12201, pentru o temperatura de utilizare de 20°C, tensiunea de proiectare PE100 $\sigma=8,0$ MPa.

Definirea materialului si a tensiunii de proiectare

Denumire	Rezistenta minima ceruta (MRS)MPa	Tensiune de proiectare σ (HDS)MPa
PE 100	10,0	8,0

unde:

MRS (Minimum Required Strength) este rezistenta minima necesara extrasa dupa EN12201:1 de la curbele de regresie la 20°C, in MPa

σ = tensiune hidrostatica de proiectare la 20°C pentru utilizare precizata, in MPa

C= coeficient supraunitar de proiectare, conform EN 12201 C=1,25.

$$\sigma_s = \frac{MRS}{C} \quad PN = \frac{20\sigma_s}{SDR - 1}$$

Presiunea de utilizare PN variaza invers proportional cu temperatura apei. Valoarea maxima pentru presiune corespunde la temperaturi mai mici sau egale cu 20°.

Conform SR EN 12201:

Temperatura	Coeficient de reducere a presiunii
≤ 20°	1,00
30°	0,87
40°	0,74

3. Ambalare, manipulare, transport si depozitare

Depozitarea:

- Recomandat in magazii inchise, uscate, bine aerisite sau in locuri acoperite si ferite de actiunea directa a radiatiilor solare si a intemperiei, la cel putin 2 metri distanta de orice sursa de caldura.
- In caz ca tevilor sunt depozitate in aer liber (in Romania), direct la lumina zilei, expuse degradarii UV, acestea trebuie utilizate pana la data limita de stocare sub cerul liber, maxim 12 luni de la data fabricației care e marcata pe teava.
- Atentie! Acoperirea tevilor pentru a le proteja impotriva expunerii la UV poate sa creeze o caldura excesiva, care poate afecta performantele lor.
- Depozitarea tevilor se face pe suprafete drepte, curate (fara asperitati, corpuri ascutite, etc) care sa nu afecteze calitatea produsului. Tevilor nu se expun contactului prelungit cu uleiuri hidraulice sau lubrifianti, petrol, solventi sau alte materiale agresive. Tevilor se vor proteja impotriva incovoierii sau deformarii.
- Colacii de teava avand diametrul nominal DN/OD 50 mm se depoziteaza in pachet sub forma de piramida sau individual pe paleti din lemn. Inaltimea maxima de depozitare sub forma de piramida a pachetelor de colaci este de maxim 3 randuri pentru depozitarea sub cerul liber si poate fi de maxim 5 randuri in depozite acoperite si racoroase.
- Depozitarea colacilor de teava avand diametrul nominal cuprins intre DN/OD 63 - 110 mm se face in pozitie verticala, in rand, sprijiniti de un dispozitiv. In cazul in care se depoziteaza in pozitie orizontala, unul peste altul, se recomanda ca inaltimea stivei sa nu depaseasca 1,5 metri.

Transport:

- Pentru a fi protejate, tevilor vor fi transportate in camioane curate, fara muchii taietoare. Tevilor trebuie asigurate contra miscarii in timpul transportului, astfel incat sa se evite contactul lor cu diverse parti ale camionului care ar putea zgaria sau taia teava.

Manipulare:

Valrom Industrie SRL
Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
cod 062204, București
Tel: + 4 021 317 38 00;
Fax: + 4 037 289 94 45;
www.valrom.ro; office@valrom.ro
REG COM J40/4810/1996
CIF RO8529679
Capital social: 6.706.000 lei

- La manevrarea tevilor se vor folosi curele din materiale neabrazive (nylon, canepa sau similar), dacă se folosesc cabluri de oțel este necesar să se protejeze tevilor în zona de contact. Este interzisă tararea sau rostogolirea tevilor, se folosesc sistemele cu role.
- Descarcarea și eventualele mutări pe șantier trebuie să fie efectuate cu mare atenție de către personal instruit, cu ajutorul motostivuitoarelor și/sau macaralelor.

4. Garanție și durată de utilizare

- Tevile au garanție 5 ani de la data achiziției, în condițiile respectării instrucțiunilor de transport, manipulare, montare și utilizare ale producătorului. Garanția se acordă în baza facturii fiscale.
- Tevile au o durată de utilizare de minim 50 de ani pentru o temperatură de utilizare de 20°C și la o presiune de lucru egală sau mai mică cu presiunea nominală pentru care au fost fabricate.
- Tevile sunt avizate pentru utilizarea în construcții, Aviz și Agrement tehnic nr. 017-05/3279-2020.
- Sunt avizate pentru utilizare în contact cu apă potabilă, Aviz sanitar nr. 16 CRSPB/12.12.2019.

5. Punerea în opera

- Punerea în opera și verificarea lucrărilor se vor realiza conform specificațiilor din proiect.
- Se vor respecta normativele de proiectare și de montaj în vigoare.
- În cadrul execuției lucrărilor se vor respecta normele de protecția muncii în vigoare.



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCP_{GSP} MD 015 13C 48667-21**

Data emiterii **01 octombrie 2021** Valabil până **01 octombrie 2022**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare", certificat de acreditare OCpr-015, MD-2001, mun. Chișinău, str. Meleștiu, 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Fitinguri din polietilenă PE100,
tipurile, dimensiunile - conform anexei (5 poziții),
livrarea conform contractului nr.1/06.11.18 din 11.01.2019,
păstrarea: depozitul firmei (RM, r-nul Criuleni, s.Măgdăcești, str.Orhei 100 (km.17))

Codul NC
3917

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
SM GOST R 52134:2005, p.5.1.16, p.5.1.19

PRODUCĂTOR

TEGA Grup Ithalat Ihracat A.Ș.
Ankara/Sincan, 1, OSB Ural Cad.nr.9, Turcia

Codul țării
TR

CLIENT

HYDROSYSTEMS ML SRL
RM, r-nul Criuleni, s.Măgdăcești, str.Orhei 100 (km.17)

Codul IDNO
1006600048410

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produselor nr. 6/0703 din 20.09.2021.
Raportului de încercări nr. 421-21C din 23.09.2021,
eliberat de LÎ "LabTest-Airin" SRL, certificat de acreditare nr.LÎ-016
Raportului de evaluare nr.6/119-ev din 01.10.2021.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ


Certificatul este eliberat conform schemei de tip 2.
Este stabilită o supraveghere cu identificarea de către OC PGSP a fiecărui lot de produse importate.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria C nr. 005815



Conducătorul organismului de certificare

Angela Postolache

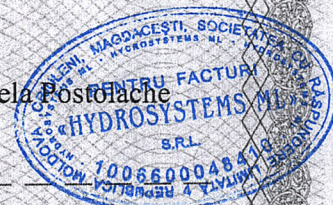

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

Fila 1 File 1

Anexă


la certificatul de conformitate

Nr. OC P_{GSP} MD 015 13C 48667-21 din 01.10.2021

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr	Tipuri	Dimensiuni, Ø, mm
1	Adaptor pentru flansa SP SDR 11/17	25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315
	Reductie SP SDR 11/17	32x20, 32x25, 40x20, 40x25, 40x32, 50x20, 50x25, 50x32, 50x40, 63x20, 63x25, 63x32, 63x40, 63x50, 75x63, 90x63, 90x75, 110x63, 110x75, 110x90, 125x63, 125x75, 125x90, 125x110, 140x90, 140x110, 140x125, 160x90, 160x110, 160x125, 160x140, 180x90, 180x110, 180x125, 180x140, 180x160, 200x110, 200x125, 200x140, 200x160, 200x180, 225x110, 225x125, 225x140, 225x160, 225x180, 225x200, 250x110, 250x125, 250x140, 250x160, 250x180, 250x200, 250x225, 280x125, 280x140, 280x160, 280x180, 280x200, 280x225, 280x250, 315x180, 315x200, 315x225, 315x250, 315x280
	Manson ES SDR 11	20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315
	Manson redus ES SDR 11	25x20, 32x20, 32x25, 40x32, 50x32, 50x40, 63x25, 63x32, 63x40, 63x50, 75x63, 90x63, 90x75, 110x63, 110x90, 125x110, 160x110, 200x110, 200x160, 225x200, 250x200, 250x225, 280x200, 280x225, 280x250, 315x225, 315x250, 315x280
2	Teu SP SDR 11/17	25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315
	Teu redus SP SDR 11/17	110x63, 110x90, 125x90, 125x110, 140x90, 140x110, 140x125, 160x90, 160x110, 160x125, 160x140, 180x90, 180x110, 180x125, 180x140, 180x160, 200x90, 200x110, 200x125, 200x140, 200x160, 200x180, 225x90, 225x110, 225x125, 225x140, 225x160, 225x180, 250x90, 250x110, 250x125, 250x140, 250x160, 250x180, 250x200, 250x225, 280x63, 280x90, 280x110, 280x125, 280x140, 280x160, 280x180, 280x200, 280x225, 315x90, 315x110, 315x125, 315x140, 315x160, 315x180, 315x200, 315x225, 315x250, 315x280
	Teu ES SDR 11	25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315
	Teu redus ES SDR 11	160x90, 160x110, 200x110, 200x140, 200x160
	Piesa bransare ES SDR 11	50x20, 50x25, 50x32, 50x40, 63x20, 63x25, 63x32, 63x40, 63x50, 63x63, 75x20, 75x25, 75x32, 75x40, 75x50, 75x63, 90x20, 90x25, 90x32, 90x40, 90x50, 90x63, 110x20, 110x25, 110x32, 110x40, 110x50, 110x63, 125x20, 125x25, 125x32, 125x40, 125x50, 125x63, 140x20, 140x25, 140x32, 140x40, 140x50, 140x63, 160x20, 160x25, 160x32, 160x40, 160x50, 160x63, 180x20, 180x25, 180x32, 180x40, 180x50, 180x63, 200x20, 200x25, 200x32, 200x40, 200x50, 200x63, 225x20, 225x25, 225x32, 225x40, 225x50, 225x63, 250x20, 250x25, 250x32, 250x40, 250x50, 250x63, 280x20, 280x25, 280x32, 280x40, 280x50, 280x63, 315x20, 315x25, 315x32, 315x40, 315x50, 315x63
	Cot SP SDR 11/17	25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315
3	Cot ES SDR 11	25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315
	Cruce SP SDR 11/17	90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315
	Cruce ES SDR 11/17	25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315

002837



Conducătorul organismului de certificare

Mess



Angela Postolache

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015 13C 48816-21

Data emiterii 17 noiembrie 2021

Valabil pînă la 17 noiembrie 2022

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare", certificat de acreditare OCpr-015,
MD-2001, mun. Chișinău, str. Melestiu, 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Articole de robinetărie,
codurile, tipurile, dimensiunile - conform anexei (6 poziții),
livrarea conform contractului nr.1 din 01.02.2019,
păstrarea: depozitul firmei (RM, r-nul Criuleni, s.Măgdăcești, str.Orhei 100 (km.17))

Codul NC MD
8481

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
SM GOST 21345:2008 p.5.1.4.2, p.5.1.4.17, p.5.1.4.22

PRODUCĂTOR

HEBEI TONGCHAN IMPORT AND EXPORT CO., LTD
Youi North street №345, Shijiazhuang, China

Codul țării
CN

CLIENT

HYDROSYSTEMS ML SRL
RM, r-nul Criuleni, s.Măgdăcești, str.Orhei 100 (km.17), tel. (248) 93-019


Codul IDNO
1006600048410

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produselor nr. 6/1026 din 01.11.2021.
Raportului de încercări nr. 487-21C din 09.11.2021,
eliberat de LÎ "LabTest-Airin" SRL, certificat de acreditare nr.LÎ-016.
Raportului de evaluare nr.6/129-ev din 10.11.2021.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de tip 2.
Este stabilită o supraveghere cu identificarea de către OC PGSP.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

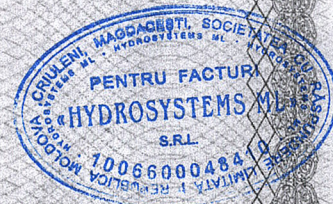

Angela Postolache

Angela Postolache

Seria C nr. 005836

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

Fila 1 File 1


Anexă

la certificatul de conformitate

Nr. OC P_{GSP} MD 015 13C 48816-21 din 17.11.2021

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Coduri	Tipuri	Dimensiuni
1	0400700	Vana fonta "SPANIOL"	50
	0400701		65
	0400702		80
	0400703		100
	0400704		125
	0400705		150
	0400706		200
	0400709		200
	0400707		250
	0400708		300
	7007523		400
	7007524		400
	7002130		500
2	7000001	Robinet "FLUTURE" actuator	50
	7000002		65
	7000003		80
	7000004		100
	0401850	Robinet "FLUTURE"	50
	0401851		65
	0401852		80
	0401853		100
	0401854		125
	0401855		150
	0401856		200
	0401865	Robinet "FLUTURE" INOX	50
	0401866		65
	0401867		80
	0401868		100
	0401869		125
	0401870		150
	0401871		200
3	0410745	Filtru "Y" din fonta cu flanse	50
	0410746		65
	0410747		80
	0410748		100
	0410749		125
	0410750		150
	0410749		200
	0410750		250
4	0401928	Supapa de sens din fonta cu bila	50
	0401929		65
	0401930		80
	0401931		100
	0401933		125
	0401934		150
	0401935		200
5	7006454	Vana alierisire cu 2 camere	50
	7006455		80
	7006456		100
6	0410564	Supapa de sens cu arc intre flanse	50
	0410565		65
	0410566		80
	0410567		100
	0410568		125
	0410569		150
	0410570		200

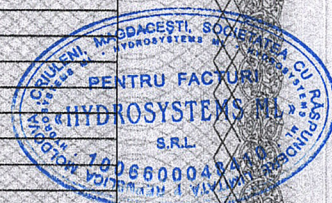

Seria C nr. 002905




Organismului de certificare

[Handwritten signature]

Angela Postolache

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

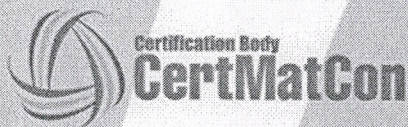

Organism Certificare Produse CERTMATCON
MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova.
tel./fax. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001
www.certmatcon.md e-mail: office@certmatcon.md

CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CPF-093-2021

Pentru:

PRODUSE PREFABRICATE DE BETON
(TUBURI, CONURI, COLACI ȘI CAPACE)

Utilizare:

Fântâni, canalizări, fose septice

Produs de:

“RADIAL PLUS” S.R.L.,

str. Varnița, 16/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Loc de producție: str. Varnița, 16/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.


Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producției în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările inițiale de tip și va efectua supravegherea continuă pentru asigurarea CPF.

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producției în fabrică descrise în:

SM SR EN 1917:2010/ SM SR EN 1917:2010/AC:2010

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 18.02.2021, modificat la 18.02.2022 și va rămâne valabil până la data de 17.02.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Director General
Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

"Uniplast" SRL c/f 1003600128591; C/TVA 0300455

Adresa :str.Pădurii 6/2,Chisinau 2002,Moldova email - info@uniplast.md

Telefoane de contact: 022.559.864(Vinzari),022.558.139(Producere),022. 558.393(Contabilitate),Fax: 022.521.161

Rechizitele: BC "VICTORIABANK" fil.8 c/b VICBMD2X802; IBAN: MD20VI225100000100444MDL;

BC "PROCREDIT BANK" SA, CHISINAU, c/b PRCBMD22; IBAN: MD29PR002251107934001498 ;

BC "MOLDOVA AGROINDBANK" SA, CHISINAU fil.8., c/b AGRNMD2X455 IBAN: MD47AG000000022512597331 ;

www.uniplast.md

№ 722

"04" ianuarie 2016

CERTIFICAT DE CALITATE
QUALITY CERTIFICATE

Prin prezenta compania „UNIPLAST” S.R.L., cu adresa legală Chișinău, str. Pădurii 6/2, Republica Moldova care activează în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova, confirmă că dispozitivele de acoperire si de inchidere pentru camine de vizitare si guri de scurgere corespund cerințelor tehnice normative SM SR EN 124:2012

Obiectele echipamentului	Descrierea	
	Clasa	Forta de inspectie (t)
Dispozitive de acoperire si de inchidere pentru camine de vizitare si guri de scurgere in zone carosabile si pietonale	A15	1,5 t
	B125	12,5 t
	C250	25 t
	D400	40 t

Director
"UNIPLAST" S.R.L.

CECAN VASILE

