




Republica Moldova, MD-2020, m.Chisinau, str.G.Madan, 87/7
Tel/Fax: +373 (22) 43-35-32, 43-62-62, 46-27-47
E-mail: lumgrupmas@gmail.com, Web: HTTP://lgm.md
BC ComertBank SA Fil.3, Chisinau, BIC CMTBMD2X511,
IBAN: MD33CM000225104980141974, C/F 1003600014980

Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1.5 круглый (м) Кабэкс

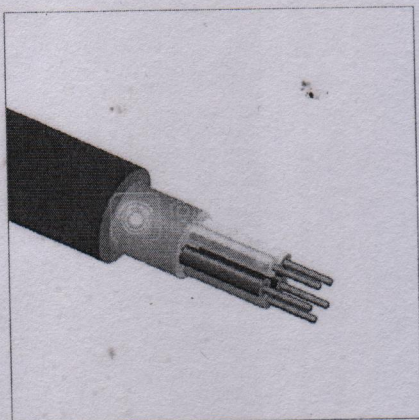

Характеристики

Номинальное напряжение u 0.66 кВ

Материал жил проводника Медный голый

Количество жил 3

Номинальное сечение проводника 1.5 кв.мм

Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты) 1 = однопроволочная

Форма жил проводника Круг

Изоляция жилы Поливинилхлорид (PVC)

Маркировка жилы Цвет

Защитный провод заземления Нет

Наличие экрана Нет

Свинцовая оболочка Нет

Бронированный Нет

Материал оболочки Поливинилхлорид (PVC)

Цвет оболочки Черный

Наличие галогенов согласно EN 50267-2-2 (исполнение нг-НФ) Есть

Огнестойкость Нет

Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) Да

Внешний диаметр кабеля 9.4 мм

Максимально допустимая температура проводника 70 град.С

Рекомендуемая температура монтажа при протяжке с -15 град.С


Описание товара

Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1.5 круглый (м) 2016 Кабэкс – не поддерживающий горение силовой кабель. Представляет собой 3 медные жилы сечением 1,5 кв.мм, в плотной малогорючей изоляции из ПВХ-материала, в оболочке из пластика пониженной горючести. Характеризуется сниженным дымо-и газовыделением. По классу пожарной опасности относится к категории А, согласно ГОСТу Р 53315-2009.

Используется в условиях повышенной пожарной опасности. Устойчив к влиянию климатических перепадов температуры (жаре, холоду, влажности, высоте до 4300 м).

Используется в промышленности, при подключении электрооборудования, работающего под переменным напряжением до 6 кВ. Прокладывается в лотках, коробах, трубах, тоннелях.

Поставщик: Кабэкс.

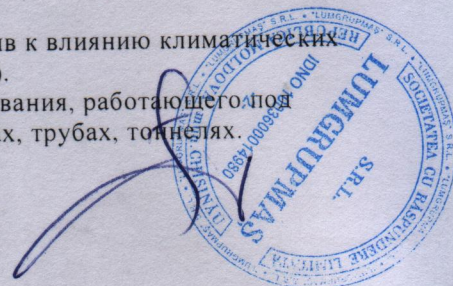



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АЖ03.В.00054/19

Серия RU № 0131961

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 430001, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, дом 3Б, строение 1, телефон: +78342482769, адрес электронной почты: info@icopticenergo.ru. Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11АЖ03 от 26.09.2016

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Кабельный завод Кабэкс», ОГРН: 1025901890090. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 617472, РОССИЯ, Пермский край, г. Кунгур, ул. Русское поле, телефон: +73433800887, факс: +73433800887, адрес электронной почты: mailtmk@tmk2000.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Кабельный завод Кабэкс» Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 617472, РОССИЯ, Пермский край, г. Кунгур, ул. Русское поле

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые, с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности, или из полимерных композиций, не содержащих галогенов, с экраном и без экрана, с броней и без брони, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности, или из полимерных композиций, не содержащих галогенов, с числом жил 1-5, номинальным сечением жилы 1,5-240 мм², на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ частотой 50 Гц, в том числе в холодостойком исполнении, плоской форме, огнестойкие, с низкой токсичностью, марок: «см. Приложение, бланк № 0630982». Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3500-004-24076870-2014 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № 190С-2019 от 23.07.2019, № 191С-2019 от 23.07.2019, № 192С-2019 от 23.07.2019, № 193С-2019 от 23.07.2019, № 194С-2019 от 23.07.2019 Испытательного центра кабельной продукции Общества с ограниченной ответственностью ИЦ «Оптикэнерго», регистрационный номер RA.RU.21КБ29; акта о результатах анализа состояния производства № 93/ТС/19 от 16.04.2019 органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго», аттестат аккредитации № RA.RU.11АЖ03
Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента пп. 4.4-4.6, 5.2.1.1, 5.2.1.3, 5.2.1.4, 5.2.1.5, 5.2.1.7-5.2.1.17, 5.2.2.1-5.2.2.3, 5.2.2.5, 5.2.2.6, 5.2.3, 5.2.4.1-5.2.4.3, 5.2.5.1 (табл. 11 пп. 1,2,4,6), 5.2.5.2 (табл. 12 пп. 1,2,4,5,6), 5.2.5.3, 5.2.7.2, 5.2.7.3, 6.3.1-6.3.6 и разделы 9-11 ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия», пп. 5.2-5.9 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». Срок службы кабелей не менее 30 лет. Условия хранения кабелей должны соответствовать группе ОЖ2 по ГОСТ 15150-69.


СРОК ДЕЙСТВИЯ С 26.07.2019

ПО 25.07.2024

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

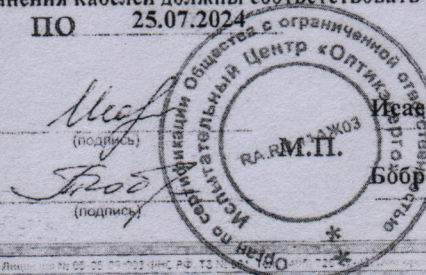

Исаева Ольга Васильевна (Ф.И.О.)

Бобровская Тамара Владимировна (Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АЖ03.В.00054/19

Серия RU № 0630982


Приложение 1

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
8544 49 910 8	Кабели силовые, с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, в том числе пониженной пожарной опасности, или из полимерных композиций, не содержащих галогенов, с экраном и без экрана, с броней и без брони, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности, или из полимерных композиций, не содержащих галогенов, с числом жил 1-5, номинальным сечением жилы 1,5-240 мм ² , на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ частотой 50 Гц, в том числе в холодостойком исполнении, плоской форме, огнестойкие, с низкой токсичностью, марок: ВВГ, ВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, ВВГнг(А)-ХЛ, ВВГнг(А)-LS-ХЛ, ВВГнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-FRLS-ХЛ, ВВГнг(А)-LSLTx, ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-П, ВВГ-Пнг(А), ВВГ-Пнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-ХЛ, ВВГ-Пнг(А)-LS-ХЛ, ВВГ-Пнг(А)-LSLTx, ВВГЭ, ВВГЭнг(А), ВВГЭнг(А)-LS, ВВГЭнг(А)-ХЛ, ВВГЭнг(А)-LS-ХЛ, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS-ХЛ, ВВГЭнг(А)-LSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, ВБШв, ВБШвнг(А), ВБШвнг(А)-LS, ВБШвнг(А)-ХЛ, ВБШвнг(А)-LS-ХЛ, ВБШвнг(А)-FRLS, ВБШвнг(А)-FRLS-ХЛ, ВБШвнг(А)-LSLTx, ВБШвнг(А)-FRLSLTx, ППГнг(А)-HF, ППГ-Пнг(А)-HF, ППГЭнг(А)-HF, ППГнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, ПБПнг(А)-HF, ПБПнг(А)-FRHF	ТУ 3500-004-24076870-2014 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Технические условия»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


Исаева
(подпись)
Ббровская
(подпись)

Исаева Ольга Васильевна
(Ф.И.О.)Ббровская Тамара Владимировна
(Ф.И.О.)



Republica Moldova, MD-2020, m.Chisinau, str.G.Madan, 87/7
Tel/Fax: +373 (22) 43-35-32, 43-62-62, 46-27-47
E-mail: lumgrupmas@gmail.com, Web: HTTP://lgm.md
BC ComertBank SA Fil.3, Chisinau, BIC CMTBMD2X511,
IBAN: MD33CM000225104980141974, C/F 1003600014980

Кабель АВВГ 2х2.5

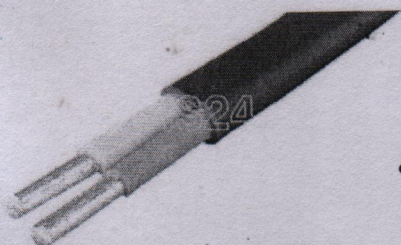

Характеристики

Номинальное напряжение $u0.66$ кВ

Материал жил проводника **Алюминий**

Количество жил **2**

Номинальное сечение проводника **2.5** кв.мм

Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты) **1 = однопроволочная**

Форма жил проводника **Круг**

Изоляция жилы **Поливинилхлорид (PVC)**

Маркировка жилы **Цвет**

Материал оболочки **Поливинилхлорид (PVC)**

Цвет оболочки **Черный**

Наличие галогенов согласно EN 50267-2-2 (исполнение нг-HF) **Есть**

Огнестойкость **Нет**

Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) **Нет**

Внешний диаметр кабеля **9.7** мм

Максимально допустимая температура проводника **70** град.С

Рекомендуемая температура монтажа при протяжке с **-15** град.С

Температура эксплуатации с **-50** град.С

Температура эксплуатации по **50** град.С

Описание товара

Кабель АВВГ 2х2.5 плоский Ч (м) Альгиз К ФР-00000405 – алюминиевый кабель.


Представляет собой 2 жилы из алюминиевой проволоки, сечением 2,5 кв.мм. С изоляцией из ПВХ, с внешней оболочкой из ПВХ, черного цвета.

Устойчив к влаге, сырости, сухости, рекомендуется к эксплуатации от -50 до +50С.

Применяется при прокладывании воздушных линий электропередачи, по мостам и кабельным эстакадам.

Поставка на центральные склады РС заводскими бухтами, отгрузка с возможностью отреза (некратно заводской упаковке).


Производитель: Альгиз К.

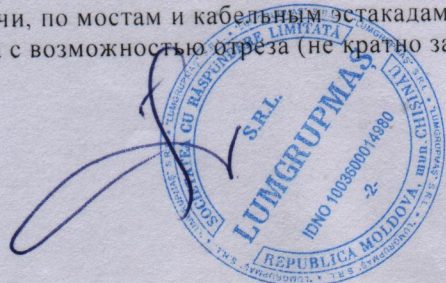



Republica Moldova, MD-2020, m.Chisinau, str.G.Madan, 87/7
Tel/Fax: +373 (22) 43-35-32, 43-62-62, 46-27-47
E-mail: lumgrupmas@gmail.com, Web: HTTP://lgm.md
BC ComertBank SA Fil.3, Chisinau, BIC CMTBMD2X511,
IBAN: MD33CM000225104980141974, C/F 1003600014980

Кабель АВВГ 2х4.0

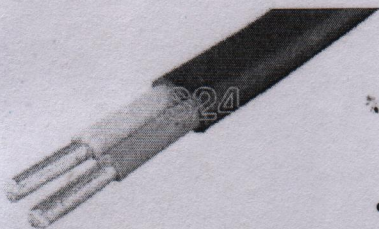

Характеристики

Номинальное напряжение u 0.66 кВ

Материал жил проводника **Алюминий**

Количество жил **2**

Номинальное сечение проводника **4 кв.мм**

Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты) **1 = однопроволочная**

Форма жил проводника **Круг**

Изоляция жилы **Поливинилхлорид (PVC)**

Маркировка жилы **Цвет**

Материал оболочки **Поливинилхлорид (PVC)**

Цвет оболочки **Черный**

Наличие галогенов согласно EN 50267-2-2 (исполнение нг-HF) **Есть**

Огнестойкость **Нет**

Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) **Нет**

Внешний диаметр кабеля **11.4 мм**

Максимально допустимая температура проводника **70 град.С**

Рекомендуемая температура монтажа при протяжке с **-15 град.С**

Температура эксплуатации с **-50 град.С**

Температура эксплуатации по **50 град.С**

Описание товара

Кабель АВВГ 2х4.0 плоский Ч (м) Альгиз К ФР-00000418 – алюминиевый кабель.

Представляет собой 2 жилы из алюминиевой проволоки, сечением 4 кв.мм. С изоляцией из ПВХ, с внешней оболочкой из ПВХ, черного цвета.

Устойчив к влаге, сырости, сухости, рекомендуется к эксплуатации от -50 до +50С.

Применяется при прокладывании воздушных линий электропередачи, по мостам и кабельным эстакадам.

Поставка на центральные склады РС заводскими бухтами, отгрузка с возможностью отреза (не кратно заводской упаковке).

Производитель: Альгиз К





СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU.C-RU.AG67.B.00235

Серия RU № 0151241

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "ГРЕД". улица Николая Васильева, дом 110, город Псков, 180014, Российская Федерация. Телефон (8112)29-22-72, 29-21-72, факс (8112) 29-22-72, адрес электронной почты info@gred.org. Аттестат аккредитации № RA.RU.11AG67 от 02.08.2016 выдан 16.08.2016 Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Альгиз К". ОГРН: 1157847003930. Место нахождения: город Санкт-Петербург, улица Казанская, дом № 11, помещение 39, Российская Федерация, 191186. Фактический адрес: 241027, город Брянск, переулок Камвольный, дом 9. Телефон (81153)7-56-00, факс (81153)7-56-00, адрес электронной почты elipitskaya@algiz.net.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Альгиз К". Место нахождения: город Санкт-Петербург, улица Казанская, дом № 11, помещение 39, Российская Федерация, 191186. Фактический адрес: 241027, город Брянск, переулок Камвольный, дом 9.

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые для стационарной прокладки, с медными и алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно, марок: АВВГ, ВВГ, АВВГ-П, ВВГ-П с числом жил от 1 до 5, сечением от 1,5 до 240,0 мм.кв. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3500-004-94571789-2016 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № 1703-10, № 1703-11 от 15.03.2017, выданных Центром испытаний на безопасность ООО «ГРЕД», регистрационный № RA.RU.21ГР06 от 09.09.2015; акта о результатах анализа состояния производства № 0012ТС/АП от 08.12.2016 (ОС ООО "ГРЕД" рег. № RA.RU.11AG67), схемы сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Согласно приложению (бланк № 00600)

КОПИЯ ВЕРНА

Ген. Директор



15.03.2017

ПО 14.03.2022

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

А.А. Тиняева
(инициалы, фамилия)

Д.Г. Герасимов
(инициалы, фамилия)

S.R.L.

LUMGRUPMAS

IDNO 1003600014980

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TCRU C-RU.AG67.B.00235

Серия RU № 0080075

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия хранения согласно группы ОЖЗ по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

Гарантийный срок эксплуатации - пять лет.


Гарантийный срок исчисляется с даты ввода кабеля в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления.

Продукция соответствует требованиям стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768:

ГОСТ 31996-2012 (П.п. 4.4; 4.5; 4.6; 5.2.1.1; 5.2.1.3 (кроме проверки мин.массы 1м токопр.жилы); 5.2.1.4; 5.2.1.5; 5.2.1.7-5.2.1.11; 5.2.1.12 (кроме пров.прочности и относ.удлинения при разрыве материала внутр.оболочки); 5.2.1.13-5.2.1.17; 5.2.2.1; 5.2.2.2; 5.2.2.5; 5.2.3; 5.2.5.1 (п.п.1-5 табл.11); 5.2.5.2 (п.п. 1, 2, 4 табл.12); 5.2.5.3; 5.2.7.2; 5.2.7.3) "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кв. Общие технические условия"



ГОСТ 31565-2012 (п. 5.2) ПРГО 1 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности"

КОПИЯ ВЕРНА

ГЕН. ДИРЕКТОР: 

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

(подпись)

А.А. Тиняева

(инициалы, фамилия)

Д.Г. Герасимова

(инициалы, фамилия)

