

11	1	Targa grezzo/Name plate	dwg.8137	
10	1	Targa PED/Name plate	dwg.20006	
9	3	Piede/Leg	dwg.n°9997	
8	1	Anello di sollevamento/Lifting lug	tipo G1 dwg.114.1	
v	7	Manicotto mezzo/Half coupling	G 1 1/4 H=25	Valvola di sicurezza / Ispezione - Safety valve / Inspection
s	6	Manicotto mezzo/Half coupling	G 1 1/4 H=25	Scarico / Ispezione - Drain / Inspection
i	5	Passo di mano/Hand hole	100x150	Apertura d'ispezione - Inspection opening OPTIONAL
d	4	Manicotto mezzo/Half coupling	G 3/8" H=15	Servizio - Service
c	3	Manicotto mezzo/Half coupling	G 3/4" H=20	Servizio - Service
b	2	Manicotto mezzo/Half coupling	G 2" H=30	Alimentazione aria - Inlet
a	1	Manicotto mezzo/Half coupling	G 2" H=30	Utilizzo - Outlet
Detl. Item	Qty	Description	Standard	Servizio

CARATTERISTICHE SERBATOIO/DESIGN DATA:

Capacità/Capacity: ~500 lt.
Peso a vuoto/Empty Weight: 109 Kg (serb zincato/galvanized vessel +10%)
Pressione di progetto/Design pressure: 16 bar
Temperatura di progetto/Design temperature: -10° + 120°C
Fluido/Fluid: Group 1/Group 2
Codice di calcolo/Design code: VSR REV 95 ED.99
Collaudo/Test: 2014/68/UE PED
POSSIBILI TRATTAMENTI/TREATMENTS:


- FLUIDI GRUPPO 1/GRUPPO 2,
ESCLUSO IDROGENO
- STATO FISICO GAS+LIQUIDO

TRATTAMENTO INTERNO/Internal treatment: TRATTAMENTO ESTERNO/External treatment:

GREZZO/NONE	GREZZO/NONE
VERNICIATO RAL 5015/Painted RAL 5015	
ZINC. A BAGNO CALDO/Galvanized	ZINC. A BAGNO CALDO/Galvanized
VITROFLEX	VERNICIATO RAL 5015/Painted RAL 5015
ZINC. A BAGNO CALDO/Galvanized+VITROFLEX	ZINC. A BAGNO CALDO/Galvanized

NOTE:

- LE APERTURE DI ISPEZIONE VENGONO MONTATE SOLO SU RICHIESTA DEL CLIENTE/ INSPECTION OPENING ONLY ON REQUEST
- Tolleranze di assemblaggio sulle quote lineari e angolari prive di indicazione specifica, in accordo con UNI EN 22768/1-V/Linear and angular tolerances without reference in accordance with UNI EN 22768/1-V.
- Costruzione in accordo con il disegno di approvazione n°20031/Construction according to drawing n°20031

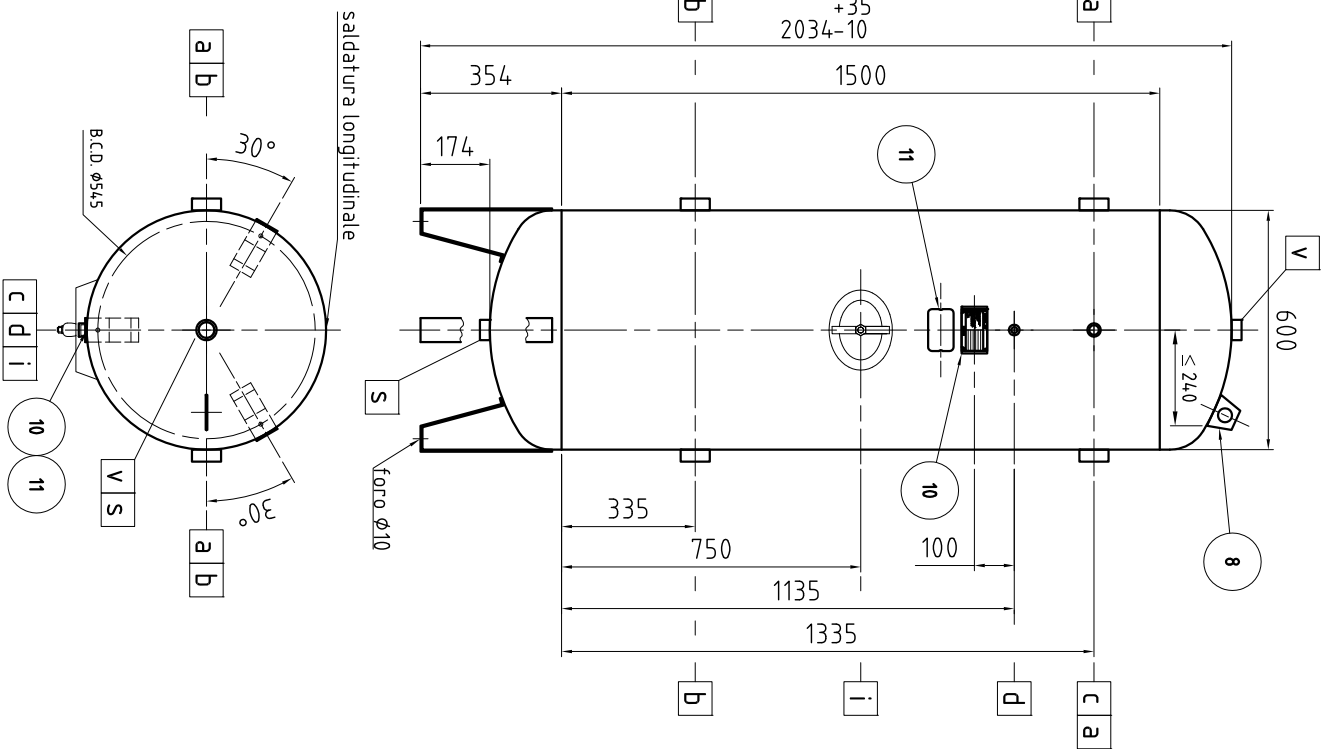

4	30/07/18	Aggiornato cartiglio e modificato disegno approvazione	Manotiro	Bedendo
Rev.	Data	Descrizione	Disegnatore	Verificatore
Revisions				
Codice	212HP100801T	Scala	1:13	Sostituisce
Descrizione	Serbatoio tipo 500/16 bar (-10+120) art.212 VSR	Nr. disegno	13187	Revisione
File	13187RA.dwg	Data	10/01/13	
Disegnatore	Lucchin S.			
Riferimenti	Bedendo F.			
Sicc Tech				
VIALE PORTA P.O.89 4.5100 ROVIGO (ITALY) Phone +3904254.03111 Telefax +3904254.03177				