

Laboratorul SRL,,SAVTELS"
(denumirea organizației, întreprinderii)

Autorizația Nr.45

APROBAT:

Șef laborator Budeac Maxim / 
(numele, prenumele) (semnătură)

Valabil pînă la «21» _12_2026.

Data efectuării încercărilor: «11.01» 2024.

PROCES-VERBAL №2512

de încercare a mijloacelor de protecție din cauciuc dielectric (mănuși)

Data încercării	Inv. №	Întreprindere proprietar mijloace de protecție	Încercate cu tensiunea, kV	Curentul de scurgere prin mijloc, mA	Rezultatul încercării	Data următoarei încercări	Semnătura persoanei ce a efectuat verificările
1	2	3	4	5	6	7	8
11.01.2024	12	„Tandem Prim”SRL	6/6	5.1/4.0	Corespunde	11.07.2024	

Încercările a efectuat: Budeac Maxim
(numele, prenumele) (semnătura)

Proces-verbal a primit: _____
(numele, prenumele) (semnătura)

Forma cadru în conformitate cu CO 153-34.03.603-2003 - Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках



Laboratorul SRL Savtels

APROBAT:

Autorizația Nr.45

Șef laborator Budeac Maxim / 
(numele, prenumele) (semnătura)

Valabil pînă la «21» _12_ 2026.

Data efectuării încercărilor: «11.»01. 2024.

PROCES-VERBAL № 2524
de încercare a mijloacelor de protecție
din «12» 01. 2024.

Indicator de tensiune joasa 1 kV;
(denumirea mijloacelor de protecție)

In cantitate de 1 unitate ;

Nr de inventar _58806505_

Aparținând „ Tandem Prim” SRL

(denumirea întreprinderii)

Încercate cu tensiunea alternativă cu frecvența de 50 Hz:

Partea izolatoare 2 kV în decurs de ___1___ min.


Partea funcțională kV în decurs de ___ min .

curentul, de trecere prin mijloc, ___ mA.

Cerințe speciale* _____

Data încercării următoare 11.01. 2025

Încercările a efectuat Rachitov Grigori
(numele, prenumele)


(semnătura)

Proces-verbal a primit _____
(numele, prenumele)

(semnătura)



Laboratorul SRL Savtels

APROBAT:

Autorizația Nr.45

Șef laborator Budeac Maxim / 
(numele, prenumele) (semnătură)

Valabil pînă la «21» 12 2026.

Data efectuării încercărilor: «11.»01. 2024.

PROCES-VERBAL

№ 2514,2523,2525

de încercare a mijloacelor de protecție

din «11» 01. 2024.

Indicator de tensiune înaltă 10 kV;

(denumirea mijloacelor de protecție)

In cantitate de 3 ;

Nr de inventar 1510091,015/97,1510128

Apartinând „ Tandem Prim” SRL

(denumirea întreprinderii)

Încercate cu tensiunea alternativă cu frecvența de 50 Hz:

Partea izolatoare 40 kV în decurs de 5 min.


Partea funcțională 12 kV în decurs de 1 min .

curentul, de trecere prin mijloc, _____ mA.


Cerințe speciale* _____

Data încercării următoare 12.01. 2025

Încercările a efectuat Rachitov Grigori
(numele, prenumele)


(semnătura)

Proces-verbal a primit _____
(numele, prenumele)


(semnătura)



Laboratorul SRL Savtels

APROBAT:

Şef laborator Budeac Maxim / 
(numele, prenumele) (semnătură)

Valabil pînă la «21» 12 2026.

Data efectuării încercărilor: «11.»01. 2024.

PROCES-VERBAL

N^o 2516,2517

de încercare a mijloacelor de protecție

din «11» 01. 2024.

Surubelniță dielectrică(-;+)

(denumirea mijloacelor de protecție)

In cantitate de 2 ;

Nr de inventar 1,2

Aparținând „ Tandem Prim ” SRL

(denumirea întreprinderii)

Încercate cu tensiunea alternativă cu frecvența de 50 Hz:

Partea izolatoare 2 kV în decurs de 1 min.

Partea funcțională kV în decurs de min .

curentul, de trecere prin mijloc, mA.

Cerințe speciale* _____

Data încercării următoare 11.01. 2025

Încercările a efectuat Rachitov Grigori _____
(numele, prenumele) (semnătura)

Proces-verbal a primit _____
(numele, prenumele) (semnătura)



Laboratorul SRL Savtels

APROBAT:

Autorizația Nr.45

Șef laborator Budeac Maxim / 
(numele, prenumele) (semnătură)

Valabil pînă la «21» 12 2026.

Data efectuării încercărilor: «11.»01. 2024.

PROCES-VERBAL

№ 2518,2519

de încercare a mijloacelor de protecție

din «11»01. 2024.

Cleste electroizolant

(denumirea mijloacelor de protecție)

In cantitate de 2 ;

Nr de inventar TP-1,1

Apartinând „Tandem Prim” SRL

(denumirea întreprinderii)

Încercate cu tensiunea alternativă cu frecvența de 50 Hz:

Partea izolatoare 2 kV în decurs de 1 min.

Partea funcțională kV în decurs de min .

curentul, de trecere prin mijloc, mA.

Cerințe speciale* _____

Data încercării următoare 11.01. 2025

Încercările a efectuat Rachitov Grigori
(numele, prenumele)


(semnătura)

Proces-verbal a primit _____
(numele, prenumele)


(semnătura)





Laboratorul SRL Savtels

APROBAT:

Autorizația Nr.45

Șef laborator Budeac Maxim / 
(numele, prenumele) (semnătură)

Valabil pînă la «21» 12 2026.

Data efectuării încercărilor: «11.»01. 2024.

PROCES-VERBAL

Nº 2515

de încercare a mijloacelor de protecție

din «11» 01. 2024.

Clește de masurat

(denumirea mijloacelor de protecție)

In cantitate de 1 ;

Nr de inventar 58806505

Aparținând „ Tandem Prim ” SRL

(denumirea întreprinderii)

Încercate cu tensiunea alternativă cu frecvența de 50 Hz:

Partea izolatoare 2 kV în decurs de 1 min.


Partea funcțională kV în decurs de min .

curentul, de trecere prin mijloc, mA.

Cerințe speciale* _____

Data încercării următoare 11.01. 2025

Încercările a efectuat Rachitov Grigori
(numele, prenumele)


(semnătura)

Proces-verbal a primit _____
(numele, prenumele)

(semnătura)





Laboratorul SRL,,SAVTELS"
(denumirea organizației, întreprinderii)

Autorizația Nr.45

Valabil pînă la «21» _12_2026.

APROBAT:

Șef laborator Budeac Maxim / 
(numele, prenumele) (semnătură)

Data efectuării încercărilor: «11.01» 2024.


PROCES-VERBAL №2513
de încercare a mijloacelor de protecție din cauciuc dielectric (caloși)

Data încercării	Inv. №	Întreprindere proprietar mijloace de protecție	Încercate cu tensiunea, kV	Curentul de scurgere prin mijloc, mA	Rezultatul încercării	Data următoarei încercări	Semnătura persoanei ce a efectuat verificările
1	2	3	4	5	6	7	8
11.01.2024	1	„Tandem Prim”SRL	3,5/3,5	1,5/1,2	Corespunde	11.01.2025	

Încercările a efectuat: Rachitov Grigori
(numele, prenumele) (semnătura)

Proces-verbal a primit: _____
(numele, prenumele) (semnătura)

Forma cadru în conformitate cu CO 153-34.03.603-2003 - Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках

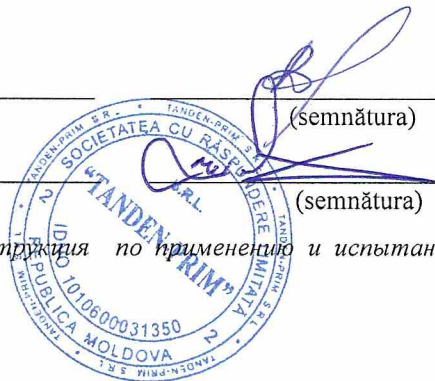



Laboratorul SRL Savtels

APROBAT:

Autorizația Nr.45

Șef laborator Budeac Maxim / 
(numele, prenumele) (semnătura)

Valabil pînă la «21» 12 2026.

Data efectuării încercărilor: «11.»01. 2024.

PROCES-VERBAL №2522
de încercare a mijloacelor de protecție
din «11» 01. 2024.
Bara operativa 10 kV;
(denumirea mijloacelor de protecție)

In cantitate de 1 ;

Nr de inventar 3048

Aparținând „Tandem Prim” SRL

(denumirea întreprinderii)

Încercate cu tensiunea alternativă cu frecvența de 50 Hz:

Partea izolatoare 40 kV în decurs de 5 min.


Partea funcțională kV în decurs de min .

curentul, de trecere prin mijloc, mA.

Cerințe speciale* _____

Data încercării următoare 11.01. 2026

Încercările a efectuat Rachitov Grigori
(numele, prenumele)  (semnătura)

Proces-verbal a primit _____
(numele, prenumele)  (semnătura)





Laboratorul SRL Savtels

APROBAT:

Șef laborator Budeac Maxim / 
(numele, prenumele) (semnătura)

Valabil pînă la «21» 12 2026.

Data efectuării încercărilor: «12.»01. 2024.

PROCES-VERBAL

№ 2532,2533,2534,2535,2536,2537,2538,2572,2573

de încercare a mijloacelor de protecție

din «12» 01. 2024.

Surubelnita dielectrica(-)

(denumirea mijloacelor de protecție)

In cantitate de 9 ;

Nr de inventar 11,3,4,5,6,7,8,9,10

Aparținând „ Tandem Prim ” SRL

(denumirea întreprinderii)

Încercate cu tensiunea alternativă cu frecvența de 50 Hz:

Partea izolatoare 2 kV în decurs de 1 min.


Partea funcțională kV în decurs de min .

curentul, de trecere prin mijloc, mA.


Cerințe speciale* _____

Data încercării următoare 12.01. 2025

Încercările a efectuat Rachitov Grigori
(numele, prenumele)


(semnătura)

Proces-verbal a primit _____
(numele, prenumele)


(semnătura)



Laboratorul SRL Savtels

APROBAT:

Autorizația Nr.45

Șef laborator Budeac Maxim / 
(numele, prenumele) (semnătură)

Valabil pînă la «21» 12 2026.

Data efectuării încercărilor: «12.»01. 2024.

PROCES-VERBAL

Nr 2526,2527,2528,2529,2530,2531,2569,2570,2571

de încercare a mijloacelor de protecție

din «12» 01. 2024.

Surubelnita dielectrica(+)

(denumirea mijloacelor de protecție)

In cantitate de 9 ;

Nr de inventar 12,13,28/9,15,16,17,18,19,20

Apartinând „ Tandem Prim ” SRL

(denumirea întreprinderii)

Încercate cu tensiunea alternativă cu frecvența de 50 Hz:

Partea izolatoare 2 kV în decurs de 1 min.

Partea funcțională kV în decurs de min .

curentul, de trecere prin mijloc, mA.

Cerințe speciale* _____

Data încercării următoare 12.01. 2025

Încercările a efectuat Rachitov Grigori
(numele, prenumele)


(semnătura)

Proces-verbal a primit _____
(numele, prenumele)

(semnătura)





Laboratorul SRL Savtels

APROBAT:

Autorizația Nr.45

Șef laborator Budeac Maxim / 
(numele, prenumele) (semnătură)

Valabil pînă la «21» _12_ 2026.

Data efectuării încercărilor: «12.»01. 2024.

PROCES-VERBAL

№ 2554,2555,2556,2557,2580,2581,2582,2583

de încercare a mijloacelor de protecție

din «12» 01. 2024.

Indicator de tensiune joasa 1 kV;

(denumirea mijloacelor de protecție)

In cantitate de 8 unitati ;

Nr de inventar _3470,3463,0295,0706,2549,3546,0762,0763 ___

Aparținând „ Tandem Prim” SRL

(denumirea întreprinderii)

Încercate cu tensiunea alternativă cu frecvența de 50 Hz:

Partea izolatoare 2 kV în decurs de ___1___ min.


Partea funcțională kV în decurs de ___ min .

curentul, de trecere prin mijloc, ___ mA.

Cerințe speciale* _____

Data încercării următoare 12.01. 2025

Încercările a efectuat Rachitov Grigori
(numele, prenumele)


(semnătura)

Proces-verbal a primit _____
(numele, prenumele)

(semnătura)





Laboratorul SRL Savtels

APROBAT:

Autorizația Nr.45

Șef laborator Budeac Maxim / 
(numele, prenumele) (semnătură)

Valabil pînă la «21» 12 2026.

Data efectuării încercărilor: «12.»01. 2024.

PROCES-VERBAL

№ 2565

de încercare a mijloacelor de protecție

din «12» 01. 2024.

Indicator de sinfazare 10 kV;

(denumirea mijloacelor de protecție)

In cantitate de 1 ;

Nr de inventar 1403026

Aparținând „ Tandem Prim” SRL

(denumirea întreprinderii)

Încercate cu tensiunea alternativă cu frecvența de 50 Hz:

Partea izolatoare 40 kV în decurs de 5 min.


Partea funcțională 12 kV în decurs de 1 min .

curentul, de trecere prin mijloc, _____ mA.

Cerințe speciale* _____


Data încercării următoare 12.01. 2021

Încercările a efectuat Rachitov Grigori
(numele, prenumele)


(semnătura)

Proces-verbal a primit _____
(numele, prenumele)


(semnătura)





Laboratorul SRL „SAVTELS”
(denumirea organizației, întreprinderii)

Autorizația Nr.45

APROBAT:

Șef laborator Budeac Maxim / 
(numele, prenumele) (semnătură)


Valabil pînă la «21» _12_2026.

Data efectuării încercărilor: «12.01» 2024.

PROCES-VERBAL №2587,2588,2589,2590
de încercare a mijloacelor de protecție din cauciuc dielectric (mănuși)

Data încercării	Inv. №	Întreprindere proprietar mijloace de protecție	Încercate cu tensiunea, kV	Curentul de scurgere prin mijloc, mA	Rezultatul încercării	Data următoarei încercări	Semnătura persoanei ce a efectuat verificările
1	2	3	4	5	6	7	8
12.01.2024	131	„Tandem Prim”SRL	6/6	2.8/3.1	Corespunde	12.07.2024	
12.01.2024	13	„Tandem Prim”SRL	6/6	3.2/3.3	Corespunde	12.07.2024	
12.01.2024	8	„Tandem Prim”SRL	6/6	2.9/3.4	Corespunde	12.07.2024	
12.01.2024	15	„Tandem Prim”SRL	6/6	3.4/3.8	Corespunde	12.07.2024	

Încercările a efectuat: Rachitov Grigori
(numele, prenumele)


(semnătura)

Proces-verbal a primit: _____
(numele, prenumele)



Forma cadru în conformitate cu CO 153-34.03.603-2003 - Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках

Laboratorul SRL Savtels

APROBAT:

Autorizația Nr.45

Șef laborator Budeac Maxim / 
(numele, prenumele) (semnătură)

Valabil pînă la «21» 12 2026.

Data efectuării încercărilor: «12.»01. 2024.

PROCES-VERBAL

Nr 2564,2584,2585,2586

de încercare a mijloacelor de protecție

din «12» 01. 2024.

Indicator de tensiune inalta 10 kV;

(denumirea mijloacelor de protecție)

In cantitate de 4 ;

Nr de inventar 2339/210,1711053,1510031,1402206

Aparținând „ Tandem Prim” SRL

(denumirea întreprinderii)

Încercate cu tensiunea alternativă cu frecvența de 50 Hz:

Partea izolatoare 40 kV în decurs de 5 min.


Partea funcțională 12 kV în decurs de 1 min .

curentul, de trecere prin mijloc, _____ mA.


Cerințe speciale* _____


Data încercării următoare 12.01. 2025

Încercările a efectuat Rachitov Grigori
(numele, prenumele)


(semnătura)

Proces-verbal a primit _____
(numele, prenumele)


(semnătura)



Laboratorul SRL Savtels

APROBAT:

Autorizația Nr.45

Șef laborator Budeac Maxim / 
(numele, prenumele) (semnătură)

Valabil pînă la «21» 12 2026.

Data efectuării încercărilor: «12.»01. 2024.

PROCES-VERBAL

№2539,2540,2541,2542,2543,2544,2576

de încercare a mijloacelor de protecție

din «12» 01. 2024.

Clește taetor

(denumirea mijloacelor de protecție)

In cantitate de 7 ;

Nr de inventar 2,3,4,5,6,7,8,

Apartinând „Tandem Prim” SRL

(denumirea întreprinderii)

Încercate cu tensiunea alternativă cu frecvența de 50 Hz:


Partea izolatoare 2 kV în decurs de 1 min.


Partea funcțională kV în decurs de min .


curentul, de trecere prin mijloc, mA.

Cerințe speciale* _____

Data încercării următoare 12.01. 2025

Încercările a efectuat Rachitov Grigori
(numele, prenumele)  (semnătura)

Proces-verbal a primit _____
(numele, prenumele)  (semnătura)



Laboratorul SRL Savtels

APROBAT:

Autorizația Nr.45

Șef laborator Budeac Maxim / 
(numele, prenumele) (semnătură)

Valabil pînă la «21» 12 2026.

Data efectuării încercărilor: «12.»01. 2024.

PROCES-VERBAL

N^o 2558,2559,2560,2561,2574,2575

de încercare a mijloacelor de protecție

din «12» 01. 2024.

Clește de masurat

(denumirea mijloacelor de protecție)

In cantitate de 6 ;

Nr de inventar 16131,16073,16074,751454,CMC-24,MC-24

Aparținând „ Tandem Prim ” SRL

(denumirea întreprinderii)

Încercate cu tensiunea alternativă cu frecvența de 50 Hz:

Partea izolatoare 2 kV în decurs de 1 min.


Partea funcțională kV în decurs de min .

curentul, de trecere prin mijloc, mA.


Cerințe speciale*

Data încercării următoare 12.01. 2025


Încercările a efectuat Rachitov Grigori
(numele, prenumele)


(semnătura)

Proces-verbal a primit
(numele, prenumele)


(semnătura)



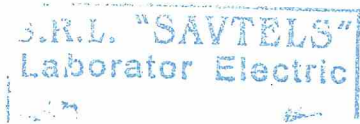

Laboratorul SRL Savtels

APROBAT:

Autorizația Nr.45

Șef laborator Budeac Maxim / 
(numele, prenumele) (semnătură)

Valabil pînă la «21» 12 2026.

Data efectuării încercărilor: «12.»01. 2024.

PROCES-VERBAL

№ 2545,2546,2547,2548,2549,2550,2551,2552,2553,2577,2578,2579

de încercare a mijloacelor de protecție

din «12»01. 2024.

Cleste electroizolant

(denumirea mijloacelor de protecție)

In cantitate de 12 ;

Nr de inventar TP-2,TP-3,TP-4,TP-5,TP-6,TP-7,TP-8,TP-9,tp-8,tp-9,tp-10

Apartinând „Tandem Prim” SRL

(denumirea întreprinderii)

Încercate cu tensiunea alternativă cu frecvența de 50 Hz:

Partea izolatoare 2 kV în decurs de 1 min.

Partea funcțională kV în decurs de min .

curentul, de trecere prin mijloc, mA.

Cerințe speciale* _____

Data încercării următoare 12.01. 2025

Încercările a efectuat Rachitov Grigori
(numele, prenumele)


(semnătura)

Proces-verbal a primit _____
(numele, prenumele)





Laboratorul SRL Savtels

APROBAT:

Autorizația Nr.45

Șef laborator Budeac Maxim / 
(numele, prenumele) (semnătura)

Valabil pînă la «21» 12 2026.

Data efectuării încercărilor: «12.»01. 2024.

PROCES-VERBAL №2566
de încercare a mijloacelor de protecție
din «12» 01. 2024.

Bara de legare la pamint pina la 1 kV;
(denumirea mijloacelor de protecție)

In cantitate de 1 ;

Nr de inventar 1510028

Aparținând „Tandem Prim” SRL

(denumirea întreprinderii)

Încercate cu tensiunea alternativă cu frecvența de 50 Hz:

Partea izolatoare 2 kV în decurs de 1 min.


Partea funcțională kV în decurs de min .

curentul, de trecere prin mijloc, mA.

Cerințe speciale* _____


Data încercării următoare 12.01. 2026

Încercările a efectuat Rachitov Grigori
(numele, prenumele)


(semnătura)

Proces-verbal a primit _____
(numele, prenumele)




(semnătura)



Laboratorul SRL „SAVTELS”
(denumirea organizației, întreprinderii)

Autorizația Nr.45

Valabil pînă la «21» _12_2026.

APROBAT:

Șef laborator Budeac Maxim / 
(numele, prenumele) (semnătură)


Data efectuării încercărilor: «12.01» 2024.

PROCES-VERBAL №2567,2568


de încercare a mijloacelor de protecție din cauciuc dielectric (bote)

Data încercării	Inv. №	Întreprindere proprietar mijloace de protecție	Încercate cu tensiunea, kV	Curentul de scurgere prin mijloc, mA	Rezultatul încercării	Data următoarei încercări	Semnătura persoanei ce a efectuat verificările
1	2	3	4	5	6	7	8
12.01.2024	25/210	„Tandem Prim”SRL	15/15	5/6	Corespunde	12.01.2027	
12.01.2024	1D	„Tandem Prim „SRL	15/15	4/3	Corespunde	12.01.2027	

Încercările a efectuat: Rachitov Grigori
(numele, prenumele)


(semnătura)

Proces-verbal a primit: _____
(numele, prenumele)


(semnătura)

Forma cadru în conformitate cu CO 153-34.03.603-2003 - Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках





Laboratorul SRL Savtels

APROBAT:

Autorizația Nr.45p

Șef laborator Budeac Maxim / 
(numele, prenumele) (semnătură)

Valabil pînă la «21» 12 2026.

Data efectuării încercărilor: «12.»01. 2024.

PROCES-VERBAL №2592
de încercare a mijloacelor de protecție

din «12» 01. 2024.

Bara Telescopica 10 kV;

(denumirea mijloacelor de protecție)

In cantitate de 1 ;

Aparținând „Tandem Prim” SRL

(denumirea întreprinderii)

Încercate cu tensiunea alternativă cu frecvența de 50 Hz:

Partea izolatoare 40 kV în decurs de 5 min.

Partea funcțională kV în decurs de min .


curentul, de trecere prin mijloc, mA.

Cerințe speciale* _____

Data încercării următoare 12.01. 2026

Încercările a efectuat Rachitov Grigori _____
(numele, prenumele) (semnătura)

Proces-verbal a primit _____
(numele, prenumele) (semnătura)





Laboratorul SRL Savtels

APROBAT:

Autorizația Nr.45

Șef laborator Budeac Maxim / 
(numele, prenumele) (semnătură)

Valabil pînă la «21» 12 2026.

Data efectuării încercărilor: «12.»01. 2024.

PROCES-VERBAL №2562,2563,2591
de încercare a mijloacelor de protecție
din «12» 01. 2024.

Bara de legare la pamint pina la 10 kV;
(denumirea mijloacelor de protecție)

In cantitate de 3 ;

Nr de inventar 1403016,9485,8027

Aparținând „Tandem Prim” SRL

(denumirea întreprinderii)

Încercate cu tensiunea alternativă cu frecvența de 50 Hz:

Partea izolatoare 40 kV în decurs de 5 min.


Partea funcțională kV în decurs de min .

curentul, de trecere prin mijloc, mA.


Cerințe speciale* _____

Data încercării următoare 12.01. 2026

Încercările a efectuat Rachitov Grigori
(numele, prenumele)


(semnătura)

Proces-verbal a primit _____
(numele, prenumele)


(semnătura)



Laboratorul SRL Savtels

APROBAT:

Șef laborator Budeac Maxim / 
(numele, prenumele) (semnătura)

Valabil pînă la «21» _12_ 2026.

Data efectuării încercărilor: «07.»02. 2024.

PROCES-VERBAL

№ 2658,2663

de încercare a mijloacelor de protecție

din «07» 02. 2024.

Indicator de tensiune joasa 1 kV;

(denumirea mijloacelor de protecție)

In cantitate de 2 unitati ;

Apartinând „ Tandem Prim” SRL

(denumirea întreprinderii)

Încercate cu tensiunea alternativă cu frecvența de 50 Hz:

Partea izolatoare 2 kV în decurs de 1 min.

Partea funcțională kV în decurs de min .

curentul, de trecere prin mijloc, mA.


Cerințe speciale* _____

Data încercării următoare 07.02. 2025

Încercările a efectuat Rachitov Grigori
(numele, prenumele)


(semnătura)

Proces-verbal a primit _____
(numele, prenumele)


(semnătura)





Laboratorul SRL Savtels

APROBAT:

Șef laborator Budeac Maxim /  /
(numele, prenumele) (semnătură)

Valabil pînă la «21» 12 2026.

Data efectuării încercărilor: «05.»02. 2024.

PROCES-VERBAL №2649,2650
de încercare a mijloacelor de protecție
din «05» 02. 2024.

Bara electroizolanta pina la 1 kV;
(denumirea mijloacelor de protecție)

In cantitate de 2 ;

Aparținând „Tandem Prim” SRL
(denumirea întreprinderii)

Încercate cu tensiunea alternativă cu frecvența de 50 Hz:

Partea izolatoare 2 kV în decurs de 1 min.


Partea funcțională kV în decurs de min .

curentul, de trecere prin mijloc, mA.

Cerințe speciale* _____

Data încercării următoare 05.02. 2026


Încercările a efectuat Rachitov Grigori
(numele, prenumele)


(semnătura)

Proces-verbal a primit _____
(numele, prenumele)



(semnătura)

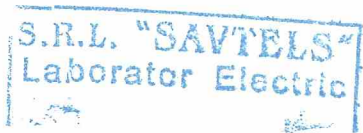

Laboratorul SRL „SAVTELS”
(denumirea organizației, întreprinderii)

APROBAT:

Șef laborator Budeac Maxim / 
(numele, prenumele) (semnătură)


Valabil pînă la «21» _12_2026.

Data efectuării încercărilor: «05.02» 2024.

PROCES-VERBAL №2641,2642,2643,2644,2645,2646,2647
de încercare a mijloacelor de protecție din cauciuc dielectric (mănuși)

Data încercării	Inv. №	Întreprindere proprietar mijloace de protecție	Încercate cu tensiunea, kV	Curentul de scurgere prin mijloc, mA	Rezultatul încercării	Data următoarei încercări	Semnătura persoanei ce a efectuat verificările
1	2	3	4	5	6	7	8
05.02.2024	50/1	„Tandem Prim”SRL	6/6	2.8/3.1	Corespunde	05.07.2024	
05.02.2024	50/2	„Tandem Prim”SRL	6/6	3.2/3.4	Corespunde	05.07.2024	
05.02.2024	50/3	„Tandem Prim”SRL	6/6	3.4/3.8	Corespunde	05.07.2024	
05.02.2024	50/4	„Tandem Prim”SRL	6/6	2.9/3.4	Corespunde	05.07.2024	
05.02.2024	50/5	„Tandem Prim”SRL	6/6	3.0/3.4	Corespunde	05.07.2024	
05.02.2024	4/81	„Tandem Prim”SRL	6/6	3.8/3.2	Corespunde	05.07.2024	
05.02.2024	17	„Tandem Prim”SRL	6/6	3.6/3.4	Corespunde	05.07.2024	


Încercările a efectuat: Rachitov Grigori
(numele, prenumele)


(semnătura)

Proces-verbal a primit: _____
(numele, prenumele)

Forma cadru în conformitate cu CO 153-34.03.603-2003 - Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках



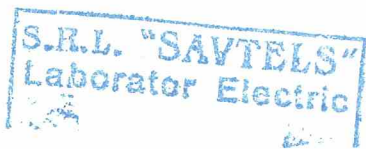

Laboratorul SRL Savtels

APROBAT:

Șef laborator Budeac Maxim / 
(numele, prenumele) (semnătură)

Valabil pînă la «21» 12 2026.

Data efectuării încercărilor: «07.»02. 2024.

PROCES-VERBAL

№ 2656,2657

de încercare a mijloacelor de protecție

din «07»02. 2024.

Clește electroizolant

(denumirea mijloacelor de protecție)

In cantitate de 2 ;

Aparținând „Tandem Prim” SRL

(denumirea întreprinderii)

Încercate cu tensiunea alternativă cu frecvența de 50 Hz:

Partea izolatoare 2 kV în decurs de 1 min.


Partea funcțională kV în decurs de min .

curentul, de trecere prin mijloc, mA.

Cerințe speciale* _____

Data încercării următoare 07.02. 2025

Încercările a efectuat Rachitov Grigori
(numele, prenumele)


(semnătura)

Proces-verbal a primit _____
(numele, prenumele)


(semnătura)





Laboratorul SRL Savtels

APROBAT:

Șef laborator Budeac Maxim / 
(numele, prenumele) (semnătura)

Valabil până la «21» 12 2026.

Data efectuării încercărilor: «05.»02. 2024.

PROCES-VERBAL №2648
de încercare a mijloacelor de protecție
din «05» 02. 2024.

Bara de legare la pamint pina la 10 kV;
(denumirea mijloacelor de protecție)

In cantitate de 1 ;

Aparținând „Tandem Prim” SRL
(denumirea întreprinderii)

Încercate cu tensiunea alternativă cu frecvența de 50 Hz:

Partea izolatoare 40 kV în decurs de 5 min.


Partea funcțională kV în decurs de min .

curentul, de trecere prin mijloc, mA.

Cerințe speciale* _____

Data încercării următoare 05.02. 2026

Încercările a efectuat Rachitov Grigori
(numele, prenumele)


(semnătura)

Proces-verbal a primit _____
(numele, prenumele)

(semnătura)





Laboratorul SRL Savtels

APROBAT:

Șef laborator Budeac Maxim / 
(numele, prenumele) (semnătura)

Valabil pînă la «21» _12_ 2026.

Data efectuării încercărilor: «05.»02. 2024.

PROCES-VERBAL №2651
de încercare a mijloacelor de protecție

din «05» 02. 2024.

Bara operativa 10 kV;

(denumirea mijloacelor de protecție)

In cantitate de 1 ;

Aparținând „ Tandem Prim” SRL

(denumirea întreprinderii)

Încercate cu tensiunea alternativă cu frecvența de 50 Hz:

Partea izolatoare 40 kV în decurs de 5 min.

Partea funcțională kV în decurs de min .

curentul, de trecere prin mijloc, mA.

Cerințe speciale* _____

Data încercării următoare 05.02. 2026

Încercările a efectuat Rachitov Grigori
(numele, prenumele)


(semnătura)

Proces-verbal a primit _____
(numele, prenumele)


(semnătura)





Laboratorul SRL Savtels

APROBAT:

Șef laborator Budeac Maxim / 
(numele, prenumele) (semnătura)

Valabil pînă la «21» 12 2026.

Data efectuării încercărilor: «07.»02. 2024.

PROCES-VERBAL

№2654,2655

de încercare a mijloacelor de protecție

din «07» 02. 2024.

Clește taetor

(denumirea mijloacelor de protecție)

In cantitate de 2 ;

Aparținând „Tandem Prim” SRL

(denumirea întreprinderii)

Încercate cu tensiunea alternativă cu frecvența de 50 Hz:

Partea izolatoare 2 kV în decurs de 1 min.


Partea funcțională kV în decurs de min .

curentul, de trecere prin mijloc, mA.


Cerințe speciale* _____


Data încercării următoare 07.02. 2025


Încercările a efectuat Rachitov Grigori
(numele, prenumele)


(semnătura)

Proces-verbal a primit _____
(numele, prenumele)


(semnătura)



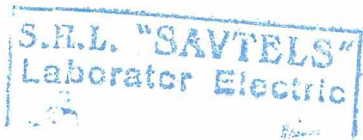

Laboratorul SRL Savtels

APROBAT:

Șef laborator Budeac Maxim /  /
(numele, prenumele) (semnătura)

Valabil pînă la «21» 12 2026.

Data efectuării încercărilor: «07.»02. 2024.

PROCES-VERBAL

Nr 2664,2665

de încercare a mijloacelor de protecție

din «07» 02. 2024.

Indicator de tensiune inalta 10 kV;

(denumirea mijloacelor de protecție)

In cantitate de 2 ;

Aparținând „ Tandem Prim” SRL

(denumirea întreprinderii)

Încercate cu tensiunea alternativă cu frecvența de 50 Hz:

Partea izolatoare 40 kV în decurs de 5 min.


Partea funcțională 12 kV în decurs de 1 min .

curentul, de trecere prin mijloc, _____ mA.


Cerințe speciale* _____


Data încercării următoare 07.02. 2025


Încercările a efectuat Rachitov Grigori
(numele, prenumele)


(semnătura)

Proces-verbal a primit _____
(numele, prenumele)




(semnătura)

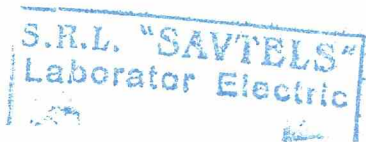

Laboratorul SRL Savtels

APROBAT:

Șef laborator Budeac Maxim / 
(numele, prenumele) (semnătura)

Valabil pînă la «21» 12 2026.

Data efectuării încercărilor: «07.»02. 2024.

PROCES-VERBAL

№ 2659,2660

de încercare a mijloacelor de protecție

din «07» 02. 2024.

Surubelnita dielectrica(+)

(denumirea mijloacelor de protecție)

In cantitate de 2 ;

Aparținând „ Tandem Prim ” SRL

(denumirea întreprinderii)

Încercate cu tensiunea alternativă cu frecvența de 50 Hz:

Partea izolatoare 2 kV în decurs de 1 min.


Partea funcțională kV în decurs de min .

curentul, de trecere prin mijloc, mA.

Cerințe speciale* _____

Data încercării următoare 07.02. 2025


Încercările a efectuat Rachitov Grigori
(numele, prenumele)


(semnătura)

Proces-verbal a primit _____
(numele, prenumele)


(semnătura)



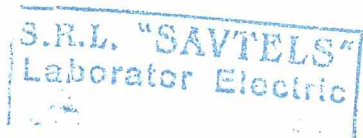

Laboratorul SRL Savtels

APROBAT:

Șef laborator Budeac Maxim / 
(numele, prenumele) (semnătura)

Valabil pînă la «21» 12 2026.

Data efectuării încercărilor: «07.»02. 2024.

PROCES-VERBAL

№ 2661,2662

de încercare a mijloacelor de protecție

din «07» 02. 2024.

Surubelnita dielectrica(-)

(denumirea mijloacelor de protecție)

In cantitate de 2 ;

Aparținând „ Tandem Prim ” SRL

(denumirea întreprinderii)

Încercate cu tensiunea alternativă cu frecvența de 50 Hz:

Partea izolatoare 2 kV în decurs de 1 min.


Partea funcțională kV în decurs de min .

curentul, de trecere prin mijloc, mA.


Cerințe speciale* _____

Data încercării următoare 07.02. 2025

Încercările a efectuat Rachitov Grigori
(numele, prenumele)


(semnătura)

Proces-verbal a primit _____
(numele, prenumele)




(semnătura)