

BORDEROUL DESENELOR SETULUI DE BAZA

Foaia	Denumirea	Nota
1	Date generale	
2	Suport fix SF-1;2;3	
3	Suport fix SF-1;2;3. Specificatia	
4	Suport fix SF-4	
5	Suport fix SF-4. Specificatia	
6	Suport fix SF-5	
7	Suport fix SF-5. Specificatia	

- 1.Proiectul de executie este elaborat in baza sarcinii de proiectare (conform compartimentului "RT")
- 2.Lucrarile de sudura de executat conform ГОСТ 5264-80 "Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры"
- 3.Inaltimea catetei sudurii de primit egala cu cea mai mica grosime dintre elementele de sudat
- 4.Constructiile metalice de vopsit de 3 ori cu vopsea XB-125 (ТУ 6-27-87-98) pe grund XC 010 (ГОСТ 9355-81)
- 5.Protectia anticorodiva de executat conform capitolului CP E.04.03-2005 "Protectia anticorosiva a constructiilor si instalatiilor"
- 6.Toate lucrarile de executat strict conform cerintelor capitolului NCM A.08.02:2014 "Securitatea si sanatatea muncii in constructii"
- 7.Dimensiunile marcate cu semnul "*" de precizat la fata locului

Lista lucrarilor, pentru care e obligatoriu
intocmirea actelor ale lucrarilor determinante:
1. Suporturile montate

Lista lucrarilor, pentru care e obligatoriu
intocmirea actelor ale lucrarilor ascunse:
1. Montarea si sudarea constructiilor din metal
2. Masurile anticorodive pentru constructiile din metal

Coordonat:

Consilier al conducatorului întreprinderii Glingean Nicolae

Sef SRT Amortitu Mircea





Proiectul este elaborat in conformitate cu normele si regulile in vigoare, si respecta masurile majore prevazute in legea privind calitatea in constructii: A-rezistenta si stabilitate; B-siguranta in exploatare; C-siguranta la foc; D-igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului înconjurator; E-izolatie termica, hidrofuga si economie de energie; F-protectie împotriva zgomotului

Constructor principal /A.Barbaneagra/

n 43 din 30.07.24

CP certificat: Seria 2019-P Nr.0340 din 13.09.2019

						48/24-C		
modif.	sect.	Plansa	Nr.doc.	Semnat	data	Renovarea retelelor termice subterane existente DN350 de la CT-23B pâna la PTC 1021 din bd. Mircea cel Batrân		
DIRECTOR	GENERAL	RAZLOVAN			07.24			
Inginer-Sef		Buruiană				Retele termice	Faza	Plansa
Sef SDG		Virlan					PE	1
Sefa SPIOM		Bugaian						7
Sef adj. SPIOM		Helbeti						
Sef ScP		Gherșun				Date generale	"Termoelectrica" S.A.	
Inginer		Barbaneagra						

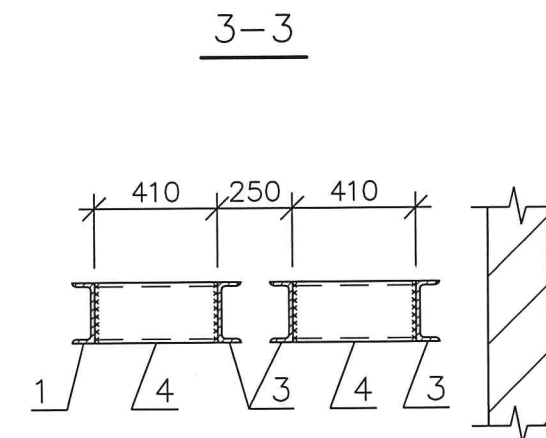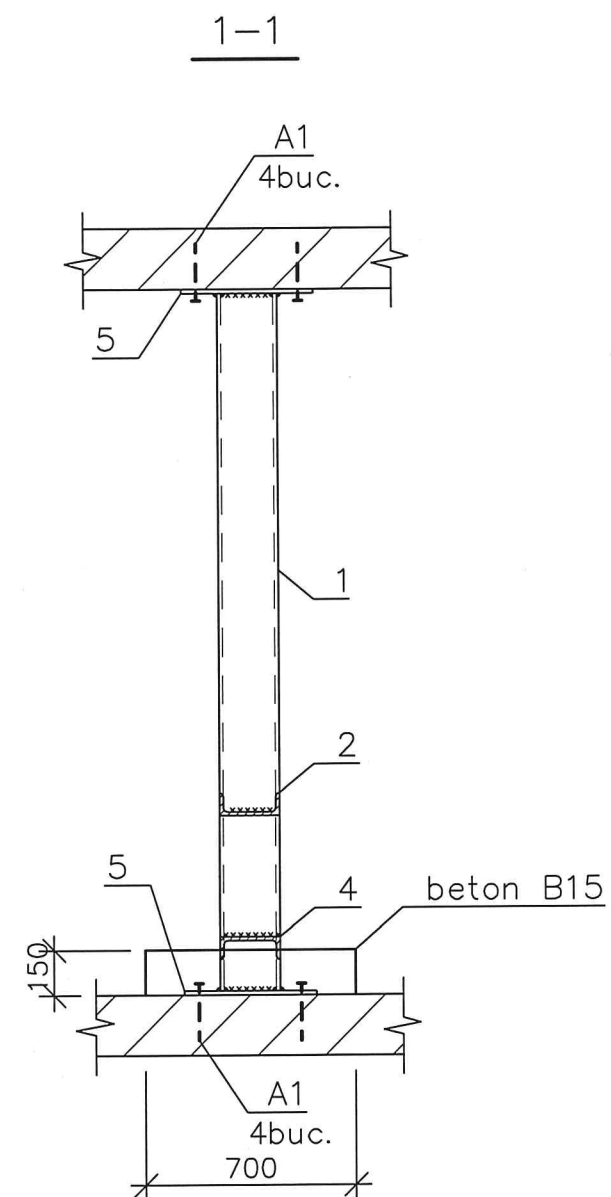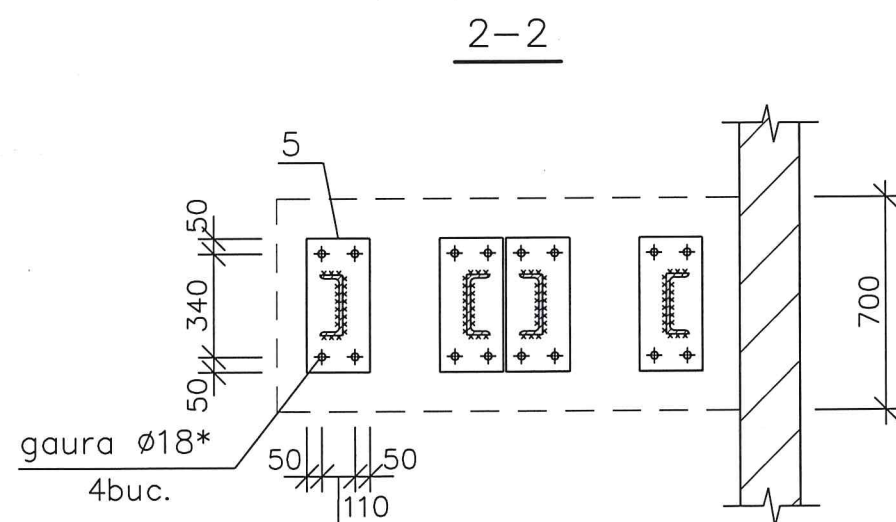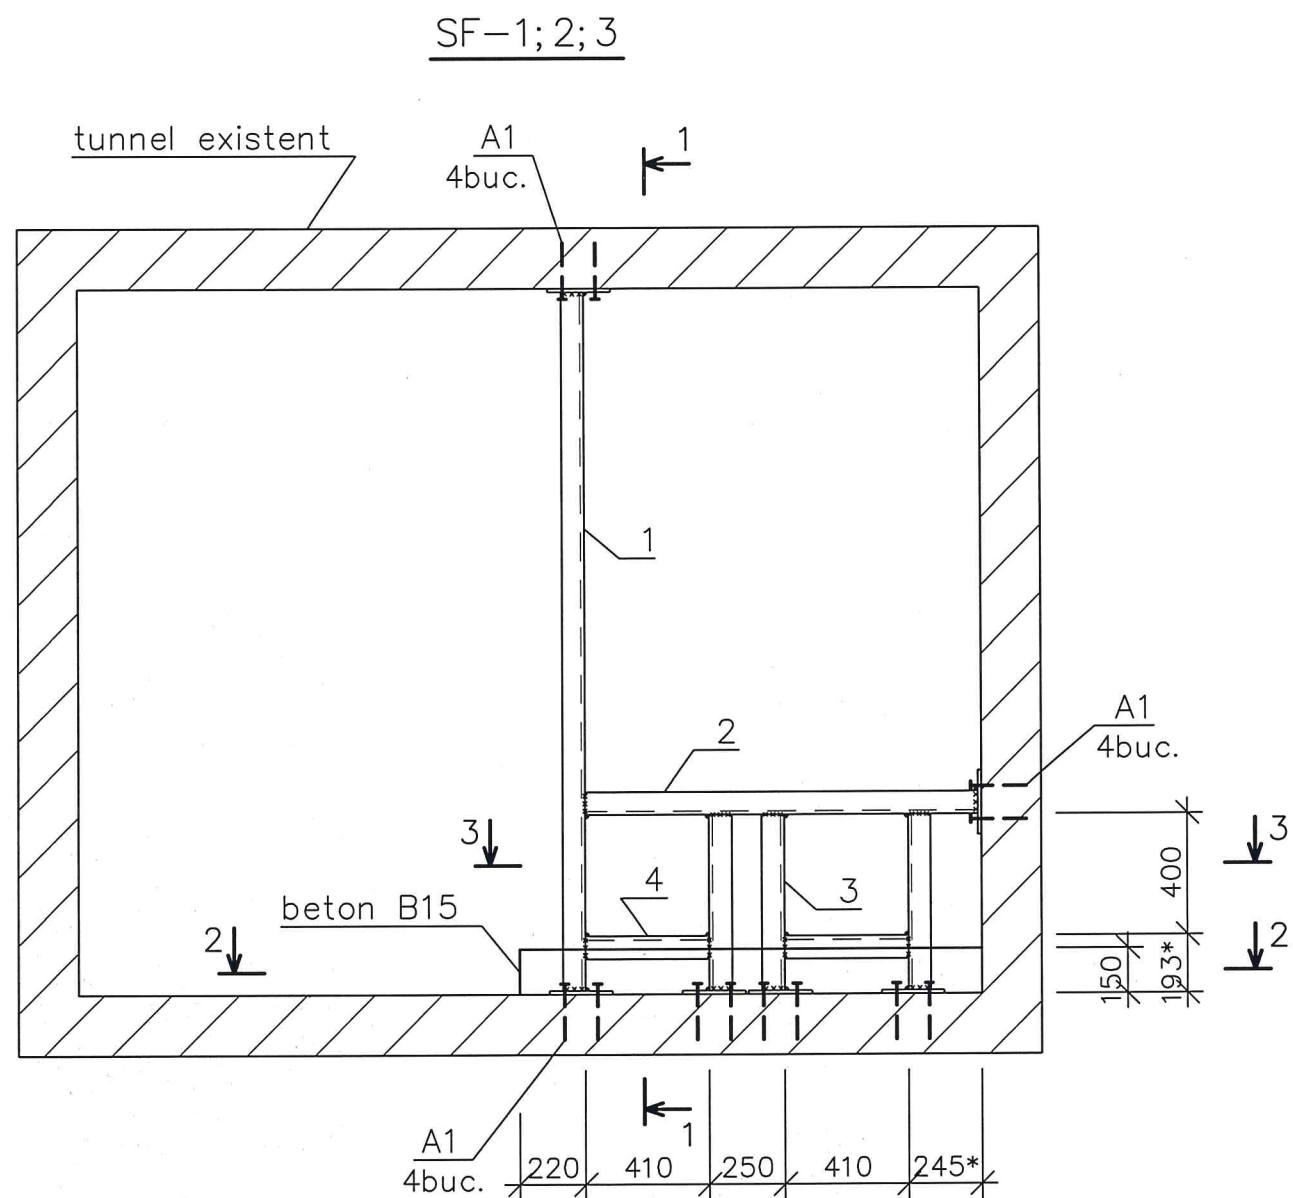





Înainte de a betona suportul, betonul fundului tunelului de curățat de gunoier și de curățat

48/24-C					
Renovarea rețelilor termice subterane existente DN350 de la CT-23B până la PTC 1021 din bd. Mircea cel Bătrân					
modif.	sect.	Plansa	Nr.doc.	Semnat	data
Rețele termice				Faza	Plansa
				PE	2
Suport fix SF-1; 2; 3				"Termoelectrica" S.A.	
Inginer	Barbaneagra				07.24

Specificatia suportului fix SF-1;2;3

Marca Poz.	M A R C A R E A	D E N U M I R E A	Cant.	Masa unit.kg	Nota
1	plansa data	[20Y, ГОСТ8240-97,L= 2330*	1	42,9	
2	la fel	[20Y, ГОСТ8240-97,L= 1310	1	24,2	
3	la fel	[20Y, ГОСТ8240-97,L= 590*	3	10,9	
4	la fel	[20Y, ГОСТ8240-97,L= 410	2	7,55	
5	la fel	-12x210x440, ГОСТ103-76	6	8,71	
A1	catalog "PROFMET"	Ancora cu expansiune dubla	24		
		16x160mm cu piulita			
		<u>Materiale:</u>			
		Beton clasa B15	0,17		M3

						48/24-C			
						Renovarea rețelelor termice subterane existente DN350 de la CT-23B până la PTC 1021 din bd. Mircea cel Bătrân			
modif.	sect.	Plansa	Nr.doc.	Semnat	data				
						Rețele termice	Faza	Plansa	Planse
							PE	3	
Inginer		Barbaneagra			07.24	Suport fix SF-1;2;3. Specificatia	"Termoelectrica" S.A.		

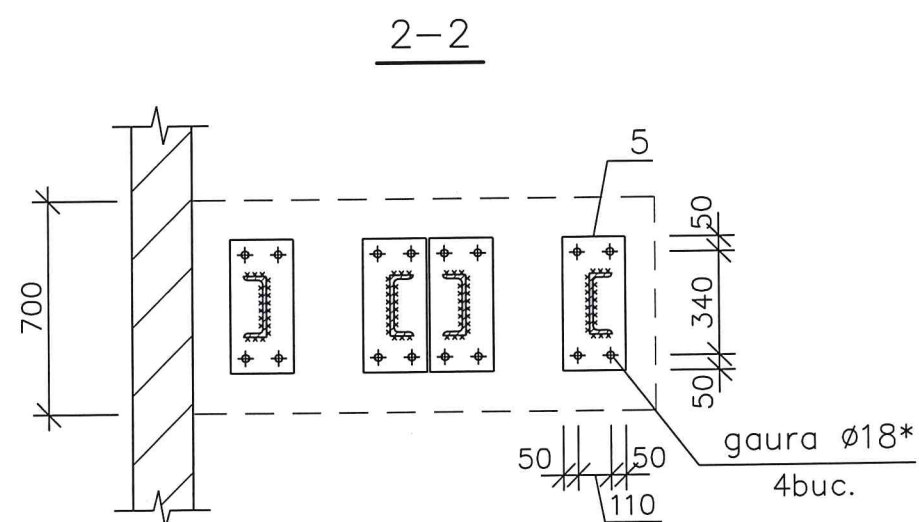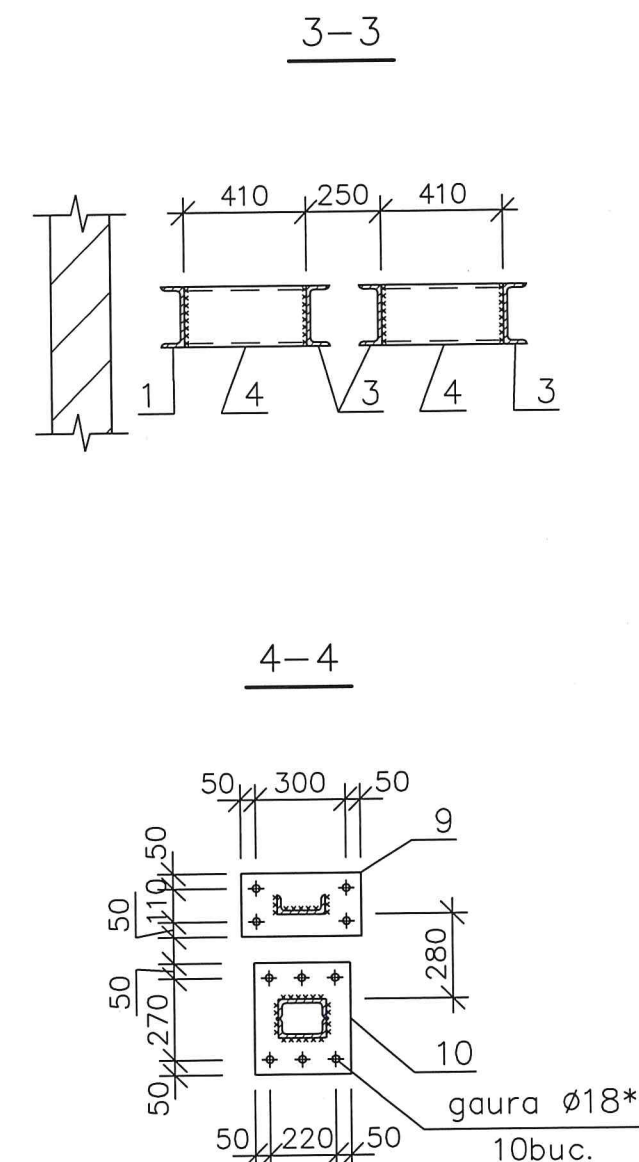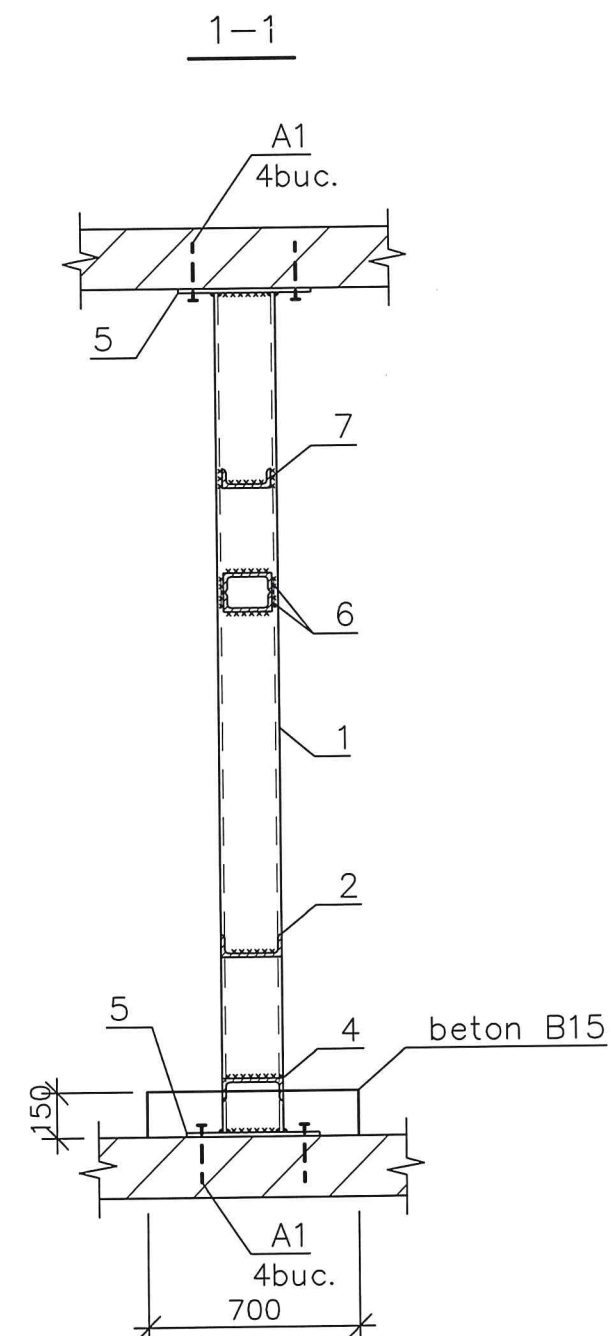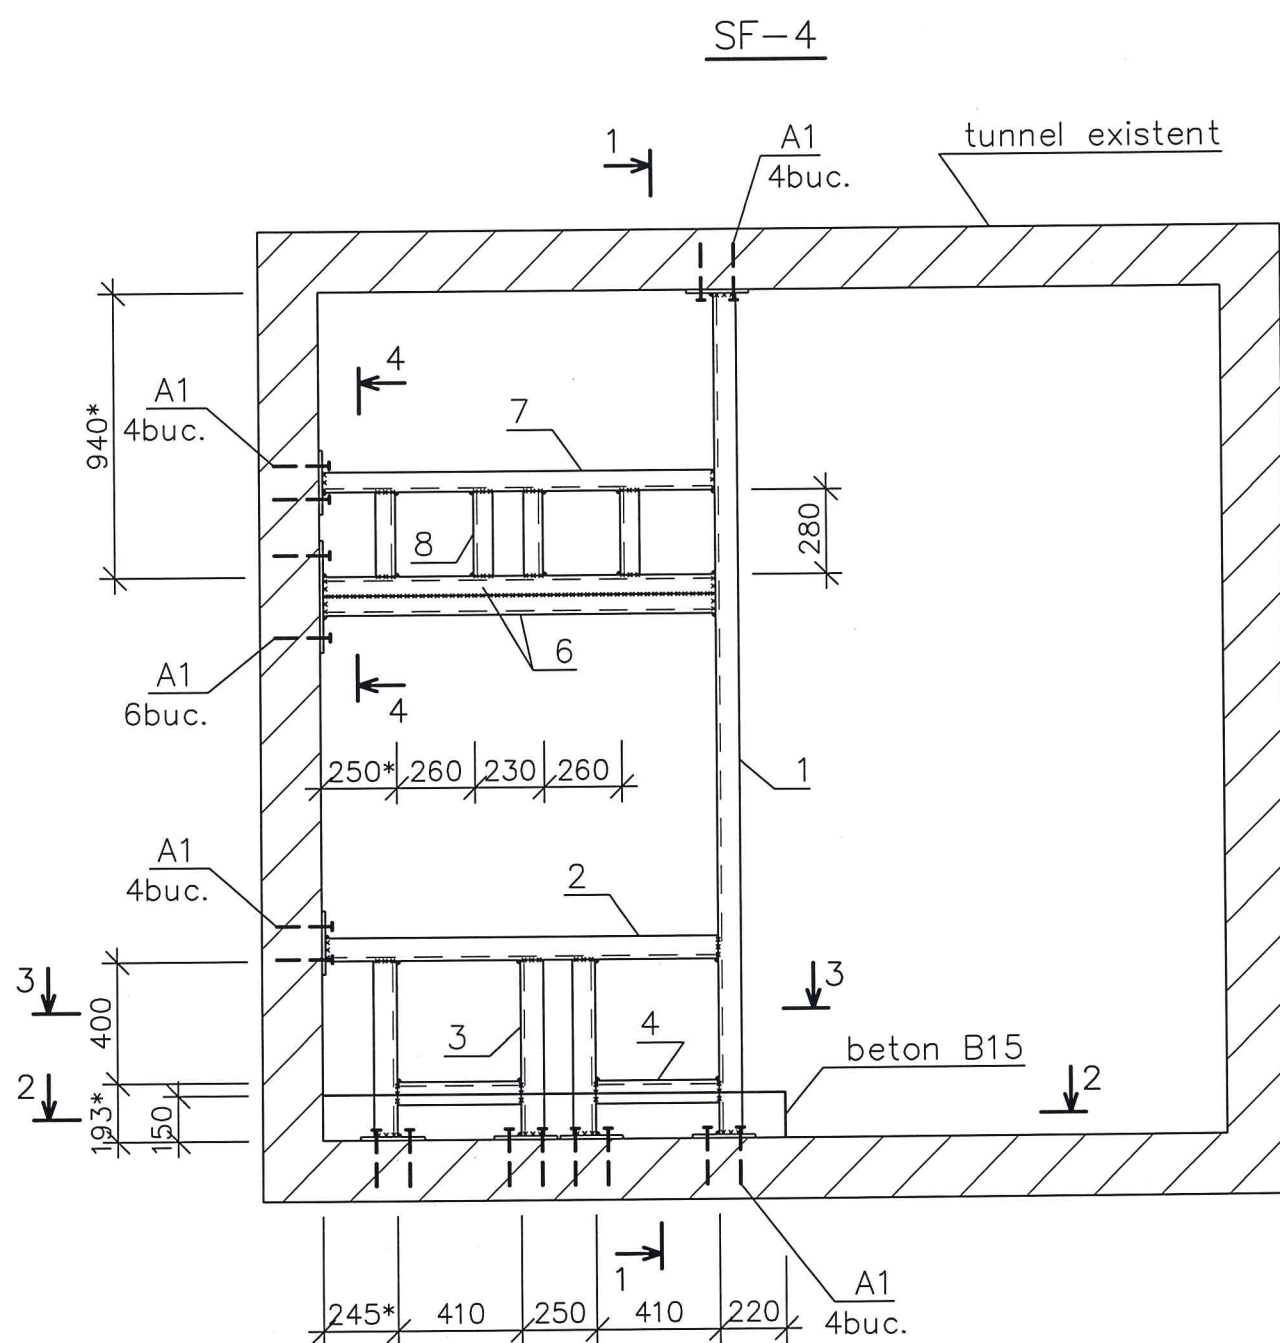


Înainte de a betona suportul, betonul fundului tunelului de curățat de gunoi și de cutat


						48/24-C			
						Renovarea rețelelor termice subterane existente DN350 de la CT-23B până la PTC 1021 din bd. Mircea cel Bătrân			
modif.	sect.	Plansa	Nr.doc.	Semnat	data	Rețele termice	Faza	Plansa	Planse
							PE	4	
Inginer		Barbaneagra			07.24	Suport fix SF-4	"Termoelectrica" S.A.		

Specificatia suportului fix SF-4										
Marca Poz.		M A R C A R E A		D E N U M I R E A		Cant.	Masa unit.kg	Nota		
1		plansa data		[20Y, ГОСТ8240-97,L= 2800*		1	51,6			
2		la fel		[20Y, ГОСТ8240-97,L= 1310		1	24,2			
3		la fel		[20Y, ГОСТ8240-97,L= 590*		3	10,9			
4		la fel		[20Y, ГОСТ8240-97,L= 410		2	7,55			
5		la fel		-12x210x440, ГОСТ103-76		6	8,71			
6		la fel		[16Y, ГОСТ8240-97,L= 1310		2	18,6			
7		la fel		[16Y, ГОСТ8240-97,L= 1310		1	18,6			
8		la fel		[16Y, ГОСТ8240-97,L= 280		4	3,98			
9		la fel		-12x210x400, ГОСТ103-76		1	7,92			
10		la fel		-12x320x370, ГОСТ103-76		1	11,2			
A1		catalog "PROFMET"		Ancora cu expansiune dubla		34				
				16x160mm cu piulita						
				<u>Materiale:</u>						
				Beton clasa B15		0,17		M3		
						48/24-C				
						Renovarea rețelilor termice subterane existente DN350 de la CT-23B până la PTC 1021 din bd. Mircea cel Batrân				
modif.	sect.	Plansa	Nr.doc.	Semnat	data	Rețele termice		Faza	Plansa	Planse
								PE	5	
Inginer		Barbaneagra			07.24	Suport fix SF-4. Specificatia		"Termoelectrica" S.A.		


SF-5

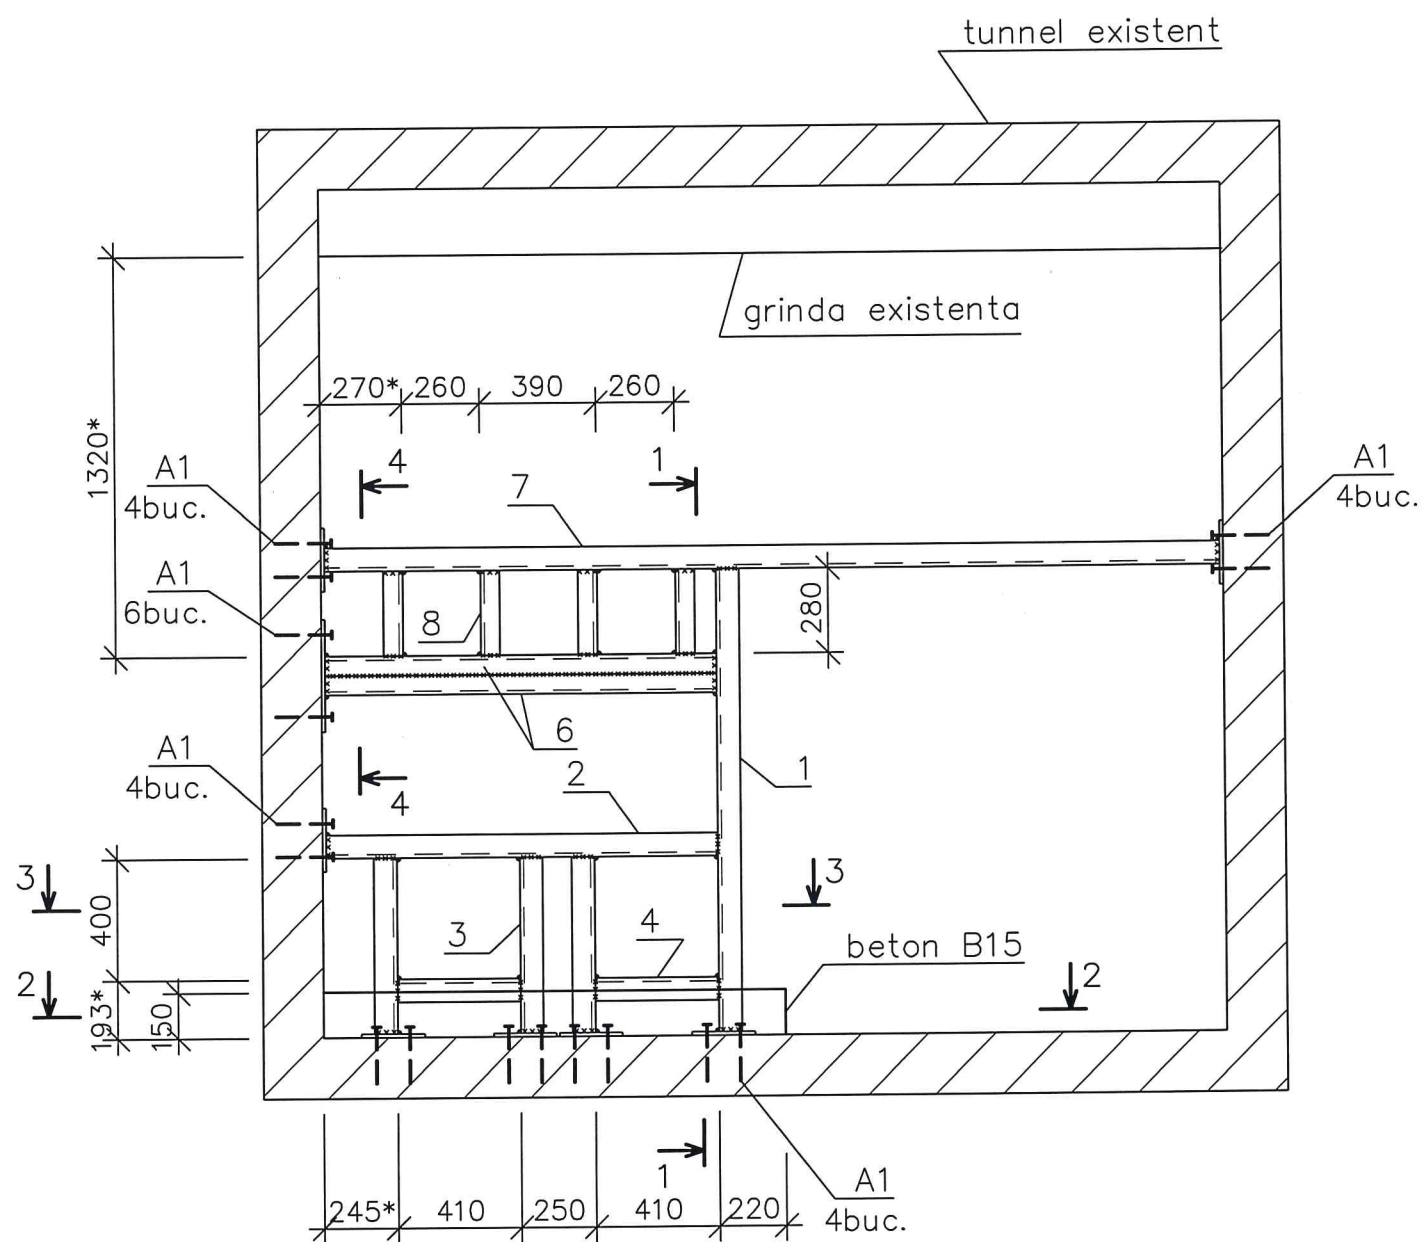


2-2

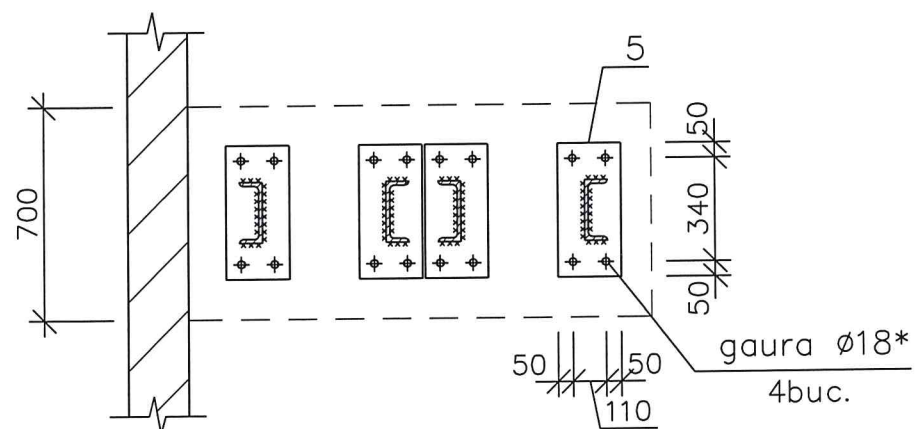


1-1

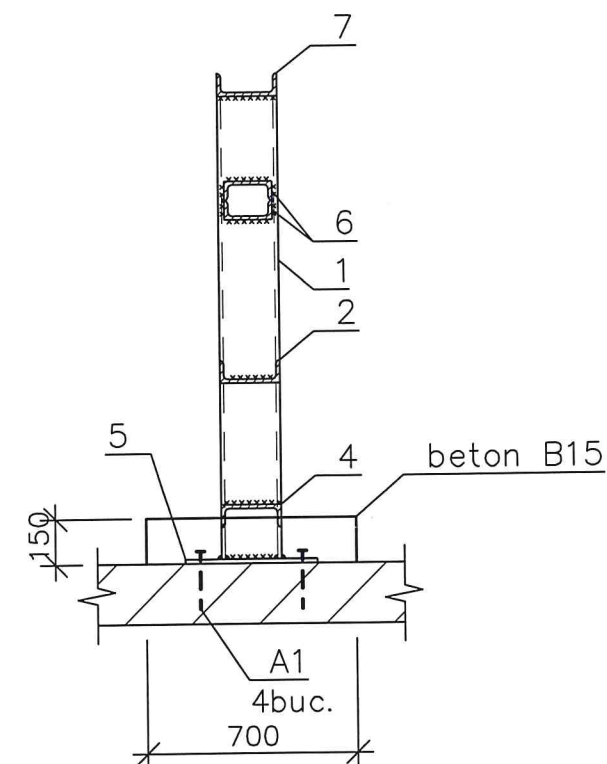

3-3

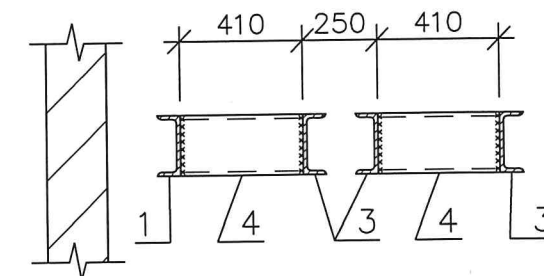

4-4

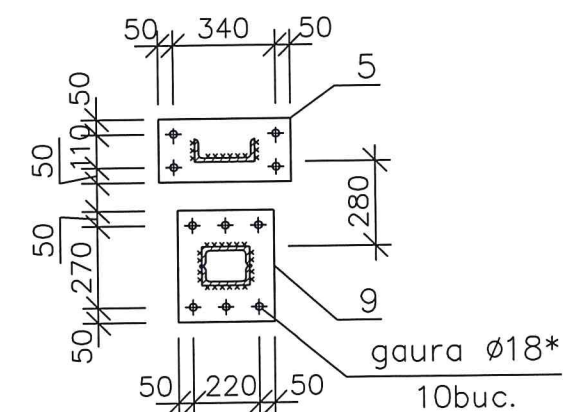

Înainte de a betona suportul, betonul fundului tunelului de curățit de gunoi și de cutat

						48/24-C			
						Renovarea rețelelor termice subterane existente DN350 de la CT-23B până la PTC 1021 din bd. Mircea cel Bătrân			
modif.	sect.	Plansa	Nr.doc.	Semnat	data	Rețele termice	Faza	Plansa	Planse
							PE	6	
Inginer		Barbaneagra			07.24	Suport fix SF-5	"Termoelectrica" S.A.		

Specificatia suportului fix SF-5

Marca Poz.	M A R C A R E A	D E N U M I R E A	Cant.	Masa unit.kg	Nota
1	plansa data	[20Y, ГOCT8240-97,L=1540*	1	28,4	
2	la fel	[20Y, ГOCT8240-97,L=1310	1	24,2	
3	la fel	[20Y, ГOCT8240-97,L=590*	3	10,9	
4	la fel	[20Y, ГOCT8240-97,L=410	2	7,55	
5	la fel	-12x210x440, ГOCT103-76	7	8,71	
6	la fel	[16Y, ГOCT8240-97,L=1310	2	18,6	
7	la fel	[20Y, ГOCT8240-97,L=3000*	1	55,2	
8	la fel	[16Y, ГOCT8240-97,L=280	4	3,98	
9	la fel	-12x320x370, ГOCT103-76	1	11,2	
A1	catalog "PROFMET"	Ancora cu expansiune dubla	34		
		16x160mm cu piulita			
		<u>Materiale:</u>			
		Beton clasa B15	0,17		M3

48/24-C

Renovarea retelelor termice subterane existente DN350 de la CT-23B pâna la PTC 1021 din bd. Mircea cel Batrân

modif.	sect.	Plansa	Nr.doc.	Semnat	data
Inginer	Barbaneagra				07.24

Retele termice

Faza	Plansa	Planse
PE	7	

Suport fix SF-5.
Specificatia

"Termoelectrica" S.A.