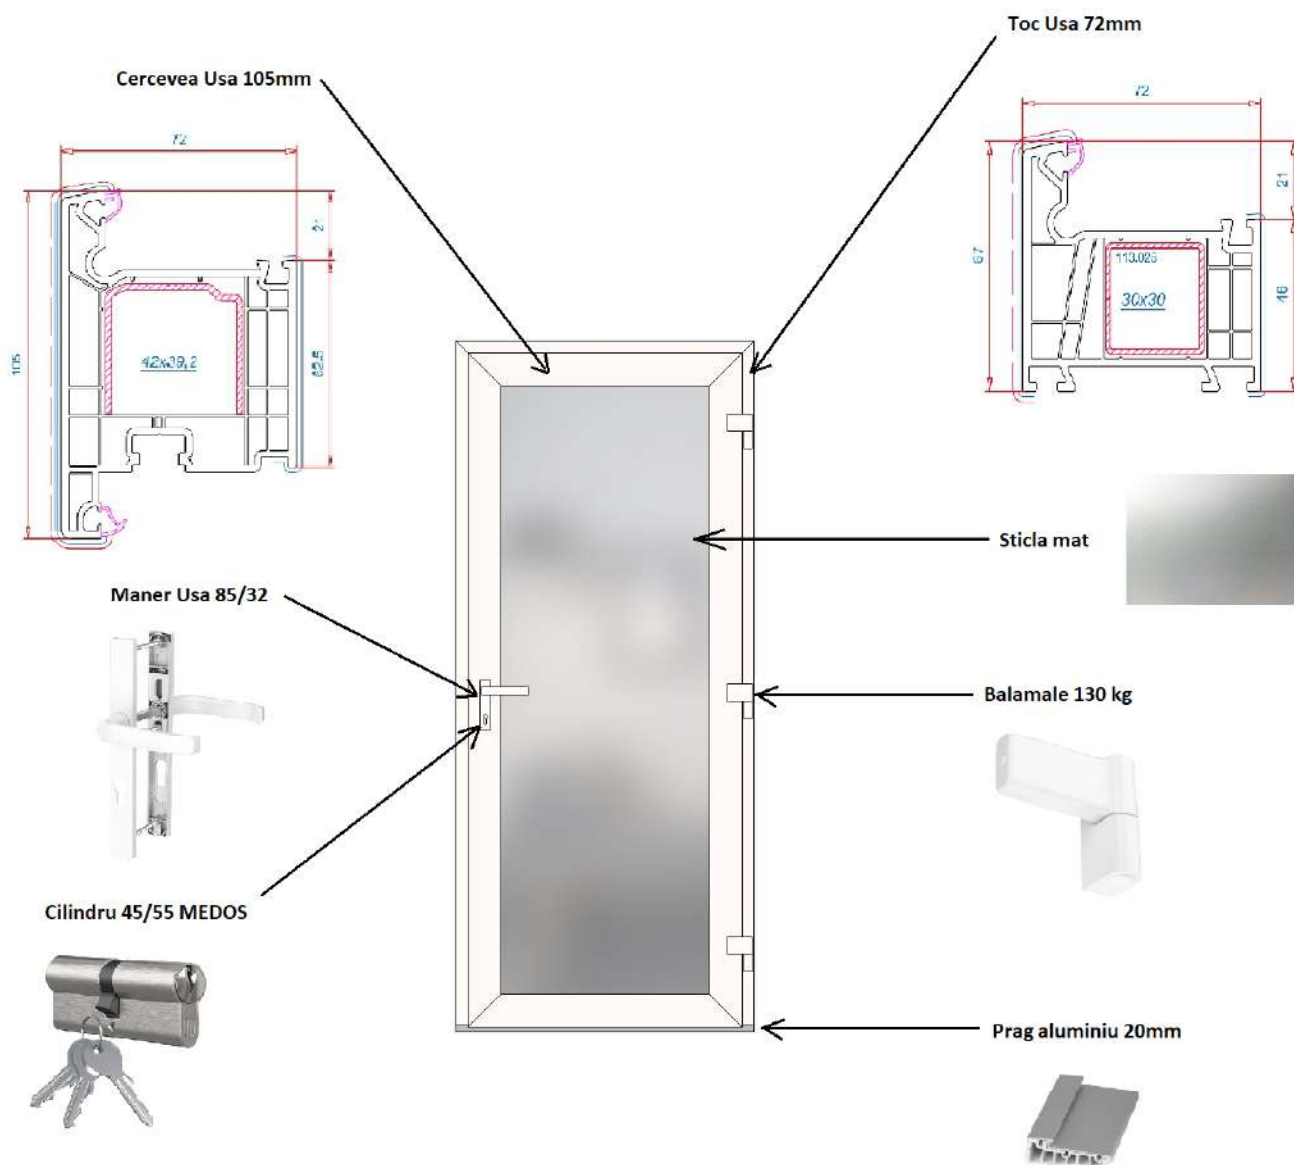




CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CV-140-2022

Pentru:

Ferestre și uși din profile de policlorură de vinil (PVC), inclusiv:
Ferestre fixe cu ramă, ferestre și uși – ferestre acționate manual sau automat și ansambluri compuse, pentru a fi montate în goluri verticale ale pereților;
Uși exterioare pentru pietoni acționate manual cu canaturi netede sau făcute.

Produs de:

S.C."DIMARIX-GRUP" S.R.L.

str. Calea Ieșilor, 106, ap. 60, mun. Bălți, Republica Moldova.

Loc de producție: str-la Mihail Tuhacevski, 11, mun. Bălți, Republica Moldova.

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producției în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările inițiale de tip și va efectua supravegherea continuă pentru asigurarea CPF.

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producției în fabrică descrise în:

SM EN 14351-1+A2:2016

Acest **certificat** a fost emis prima dată la data de 11.10.2022 și va rămâne valabil până la data de 10.10.2025, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Director General
Ion PUHA



Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



ORGANISMUL DE CERTIFICARE CERTMATCON

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

16 C002433-24

Data emiterii: 15 aprilie 2024

Valabil pînă la: 14 aprilie 2025

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001, e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DES CRIEREA

Articole de feronerie pentru tîmplării: mînier pentru ferestre/uși; fixator; mecanism de deschidere/îchidere; arc; balama; broască.

Codul NCM
8302

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:
RNI 06-5.3.35:2001 pct.2.2.

PRODUCĂTOR

"Ak Plus Teknik Metal Kalip Ins. Nak. San. Ihr. Ve Inh. Ltd .Sti. ", Turcia.

Codul țării
TR

SOLICITANT

S.C. "ECATERIX" S.R.L.,
str. Ștefan cel Mare, 125, mun. Bălți, Republica Moldova.

IDNO
1006602004847

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raport de evaluare final Nr. 477 din 12.04.2024, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 321/5 din 01.04.2024, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Certificatul a fost emis în mod voluntar și la cererea solicitantului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 114/2023 din 01.03.2023.



Director General

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

Raport de încercări

Nr. 321/5 din 01.04.2024

Agentul economic

Solicitantul

Denumirea produsului

Producătorul

Documente de însoțire

Prezentat de către

Numărul cererii de înregistrare în laborator

Numărul de laborator al probei

Cantitatea/masa probei

Data receptiei

Data încercărilor

Documentul normativ-metoda de încercări

Documentul normativ-cerința tehnică

Scopul încercărilor

Condițiile de încercare

Echipamentele folosite pentru încercări

S.C. ECATERIX S.R.L., str. Ștefan cel Mare, 125,
mun. Bălți, Republica Moldova
OC Certmatcon, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, mun. Chișinău,
Republica Moldova
Articole de feronerie pentru împlării: mâner pentru ferestre/uși,
fixator, mecanism de deschidere/închidere, arc, balama, broască.
" Ak Plus Teknik Metal Kalip Ins. Nak. San. Ihr. Ve Inh.
Ltd .Sti. ", Turcia
Act de exantionare-program radiologie nr. 477 din 29.03.2024
Guțu Maria - expert OC CertMatCon SRL
Cererea nr. 321 din 29.03.2024
321-5
1,0 kg
29.03.2024
01.04.2024
Procedură tehnică operațională PTO 7.2.2-1
RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2
Certificare
U= 64 %, T= 25 °C
Complex spectrometric, tip MKC AT 1315, nr. 15266
(CE- nr. MD 10 3.1-003/2023 din 03.04.2023)
Cântar de laborator, tip BSN-1.5D1.3, nr. 14112104S2135
(CE- nr. AS-CEFN-15/1 107 din 14.03.2023)

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	DN - metoda de încercări	DN - cerința tehnică RNI 06-5.3.35:2001	Valoarea admisibilă	Valoarea reală	Incertitudinea extinsă
Ra-226 Bq/kg	PTO 7.2.2-1	pct. 2.2	-	0.00	16.43
Th-232 Bq/kg			-	0.00	13.79
K-40 Bq/kg			-	0.00	15.70
A _{eff} Bq/kg			≤ 300	0.00	10.09

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis către:

1. S.C. ECATERIX S.R.L.
2. CIEC din cadrul Certmatcon S.R.L.

NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea CIEC din cadrul "CertMatCon" SRL.
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu *.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu **.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere k=2, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ P=95% la o distribuție normală.

Executor încercări





Rotari Anatolie

/nume, prenume/

Cheptene Aculina

/nume, prenume/


/semnătura/

/semnătura/



ORGANISMUL DE CERTIFICARE CERTMATCON

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C002435-24

Data emiterii: 15 aprilie 2024

Valabil pînă la: 14 aprilie 2025

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, www.certmatcon.md.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Profile din clorură de polivinil (PVC), pentru tîmplării:

- marca comercială "WHS" seria WHS 60 cu 4 camere, WHS 72 cu 5 și 6 camere, clasa B;
- marca comercială "VEKA" seria Softline 70 cu 5 camere, Softline 82 cu 6 și 7 camere, seria Euroline 58 cu 3 camere, Vekamotion 82 cu 5 și 9 camere, clasa A.

Codul NCM
3916

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

RNI 06-5.3.35:2001 pct.2.2; SM EN 12608-1:2016, pct. 4.4 tab.3, pct. 5.2; 5.3.5; 5.10.3, 7.

PRODUCĂTOR

Concernul "VEKA", Germania.

Codul țării
DE

SOLICITANT

S.C. "ECATERIX" S.R.L.,
str. Ștefan cel Mare, 125, mun. Bălți, Republica Moldova.

IDNO
1006602004847

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raport de evaluare final Nr. 478 din 12.04.2024, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Rapoarte de încercări Nr. 321/7 și 321/9 din 01.04.2024, eliberate de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 valabil pînă la 11.07.2025, eliberat de CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr. 321/10-321/15 din 01.04.2024, eliberate de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din Cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005.

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Certificatul a fost emis în mod voluntar și la cererea solicitantului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 114/2023 din 01.03.2023.



Director General

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

Raport de încercări Nr. 321/7 din 01.04.2024

Agentul economic

Solicitantul

Denumirea produsului

Producătorul

Documente de însoțire

Prezentat de către

Numărul cererii de înregistrare în laborator

Numărul de laborator al probei

Cantitatea/masa probei

Data receptiei

Data încercărilor

Documentul normativ-metoda de încercări

Documentul normativ-cerința tehnică

Scopul încercărilor

Condițiile de încercare

Echipamentele folosite pentru încercări

S.C. ECATERIX S.R.L., str. Ștefan cel Mare, 125,
mun. Bălți, Republica Moldova
OC Certmatcon, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, mun. Chișinău,
Republica Moldova
Profil din clorură de polivinil (PVC), pentru tâmplării,
marca comercială "VEKA"
Concernul "VEKA", Germania
Act de eșantionare-program radiologie nr. 478 din 29.03.2024
Guțu Maria - expert OC CertMatCon SRL
Cererea nr. 321 din 29.03.2024
321-7
1,0 kg
29.03.2024
01.04.2024
Procedură tehnică operațională PTO 7.2.2-1
RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2
Certificare
 $U = 64\%$, $T = 25^\circ\text{C}$
Complex spectrometric, tip MKC AT 1315, nr. 15266
(CE- nr. MD 10 3.1-003/2023 din 03.04.2023)
Cântar de laborator, tip BSN-1.5D1.3, nr. 14112104S2135
(CE- nr. AS-CEFN-15/1 107 din 14.03.2023)

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	DN - metoda de încercări	DN - cerința tehnică RNI 06-5.3.35:2001	Valoarea admisibilă	Valoarea reală	Incertitudinea extinsă
Ra-226 Bq/kg	PTO 7.2.2-1	pct. 2.2	-	0.00	16.43
Th-232 Bq/kg			-	0.00	13.79
K-40 Bq/kg			-	156	15.70
A _{eff} Bq/kg			≤ 300	71.9	10.09

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis către:

1. S.C. ECATERIX S.R.L.
2. CÎEC din cadru Certmatcon S.R.L.

NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea CÎEC din cadrul "CertMatCon" SRL.
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu *.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu **.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere k=2, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ P=95% la o distribuție normală.

Executor încercări

Șef CÎEC

Rotari Anatolie

/nume, prenume/

Cheptene Aculina

/nume, prenume/

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. 321/10 din 01.04.2024

Denumirea solicitantului:	S.C. ECATERIX S.R.L.
Adresa solicitantului:	str. Ștefan cel Mare, 125, mun. Bălți, Republica Moldova.
Producătorul:	Concernul "VEKA", Germania
Denumirea produsului:	Profil din clorură de polivinil (PVC), pentru tâmplării, marca comercială "WHS ", tip 72
Locul de eșantionare a probei:	str. Lunca Bîcului, 28/1, mun. Chișinău, Republica Moldova
Numărul și data actului de eșantionare:	nr. 478 din 29.03.2024
Prezentat de către:	Guțu Maria - expert OC Certmatcon
Scopul încercărilor:	Certificare
Locul desfășurării:	str. Feredeului, 12, mun. Chișinău, Republica Moldova
Data prezentării produselor la încercare:	29.03.2024
Data începutul încercărilor:	01.04.2024
Data finalizării încercărilor:	01.04.2024
Condițiile de mediu:	Temperatura aerului 23°C
Documentul normativ - cerințe tehnice	SM EN 12608-1+A1:2020 Profile de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) pentru fabricarea ferestrelor și ușilor. Clasificare, cerințe și metode de încercare. Partea 1: Profile PVC-U neacoperite cu suprafețe de culoare deschisă, pct. 4.4 tab. 3, pct. 5.2, pct. 5.3.5, pct.7
Documentul normativ - metoda de încercare:	SM EN 12608-1+A1:2020 Profile de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) pentru fabricarea ferestrelor și ușilor. Clasificare, cerințe și metode de încercare. Partea 1: Profile PVC-U neacoperite cu suprafețe de culoare deschisă, pct. 4.4 tab. 3, pct. 5.2, pct. 5.3.5, pct.7
Echipamentele, instrumentele folosite pentru încercare:	- ruleta metalică, tip P2Y3K, nr. 8 (CE MD 10 3.5 -320/2023 din 05.04.2023) - șubler mecanic, tip IIII-II, nr. II 154597, (CE-nr. MD 10 3.5 - 330/2023 din 07.04.2023); - Micrometru mecanic, tip MK nr. 20120551745(CE -nr. MD 10 3.5 - 385/2023 din 04.05.2023).



RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. 321/10 din 01.04.2024

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Denumirea parametrilor	Cerința DN	pct. DN	Rezultatul verificării		
			#1	#2	#3
Abaterile de la rectiliniaritate a fețelor exterioare a profilului în secțiunea transversală, nu trebuie să depășească:	$\pm 1 \text{ mm}$ la 100 mm	5.3.5	1	2	2
Aspectul	Fețele profilului trebuie să fie protejate cu pelicolă, care să asigure protejarea profilul la transportare, fabricare și instalare	5.2	Culoarea uniformă. Defecte nu sau depistat Protejate cu peliculi de PE.		
Clasificarea profilului:	<u>Clasa B:</u> $\geq 2,5 \text{ mm}$	4.4 tab. 3	2,53	2,52	2,52
Grosimea pereților exteriori de față					
Grosimea pereților dosiți	$\geq 2,0 \text{ mm}$		2,02	2,02	2,03
Marcarea: Pe pelicula de protecție, la fiecare 1000 mm. de către producător se indică: numele sau marca comercială a producătorului, referire la EN 12608- 1, clasificarea zonelor climatic, clasificarea grosiinii peretelui.	Pct. 7 Marcarea corespunzătoare				

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis către:

1. S.C. ECATERIX S.R.L .
2. CÎEC din cadru CERTMATCON S.R.L.

NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea CÎEC din cadrul "CERTMATCON" SRL.
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu *.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu **.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere k=2, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ P=95% la o distribuție normală.

Executor încercări



Rotari Anatolie

Cheptene Aculina

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. 321/11 din 01.04.2024

Denumirea solicitantului:	S.C. ECATERIX S.R.L.
Adresa solicitantului:	str. Ștefan cel Mare, 125, mun. Bălți, Republica Moldova.
Producătorul:	Concernul "VEKA", Germania
Denumirea produsului:	Profil din clorură de polivinil (PVC), pentru tâmplării; marca comercială "WHS ", tip 60
Locul de eșantionare a probei:	str. Lunca Bîcului, 28/1, mun. Chișinău, Republica Moldova
Numărul și data actului de eșantionare:	nr. 478 din 29.03.2024
Prezentat de către:	Guțu Maria - expert OC Certmatcon
Scopul încercărilor:	Certificare
Locul desfășurării:	str. Feredeului, 12, mun. Chișinău, Republica Moldova
Data prezentării produselor la încercare:	29.03.2024
Data începutul încercărilor:	01.04.2024
Data finalizării încercărilor:	01.04.2024
Condițiile de mediu:	Temperatura aerului 23°C
Documentul normativ - cerințe tehnice	SM EN 12608-1+A1:2020 Profile de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) pentru fabricarea ferestrelor și ușilor. Clasificare, cerințe și metode de încercare. Partea 1: Profile PVC-U neacoperite cu suprafețe de culoare deschisă, pct. 4.4 tab. 3, pct. 5.2, pct. 5.3.5, pct. 7
Documentul normativ - metoda de încercare:	SM EN 12608-1+A1:2020 Profile de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) pentru fabricarea ferestrelor și ușilor. Clasificare, cerințe și metode de încercare. Partea 1: Profile PVC-U neacoperite cu suprafețe de culoare deschisă, pct. 4.4 tab. 3, pct. 5.2, pct. 5.3.5, pct. 7
Echipamentele, instrumentele folosite pentru încercare:	• ruleta metalică, tip P2Y3K, nr. 8 (CE MD 10 3.5 -320/2023 din 05.04.2023) • șubler mecanic, tip IIII-II, nr. II 154597, (CE-nr. MD 10 3.5 - 330/2023 din 07.04.2023); • Micrometru mecanic, tip MK nr. 20120551745(CE -nr. MD 10 3.5 - 385/2023 din 04.05.2023).



RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. 321/11 din 01.04.2024

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Denumirea parametrilor	Cerința DN	pct. DN	Rezultatul verificării		
			#1	#2	#3
Abaterile de la rectiliniaritate a fețelor exterioare a profilului în secțiunea transversală, nu trebuie să depășească:	$\pm 1 \text{ mm}$ la 100 mm	5.3.5	2	1	3
Aspectul	Fețele profilului trebuie să fie protejate cu pelicolă, care să asigure protejarea profilul la transportare, fabricare și instalare	5.2	Culoarea uniformă. Defecte nu sau depistat Protejate cu peliculi de PE.		
Clasificarea profilului:	<u>Clasa B:</u> $\geq 2,5 \text{ mm}$	4.4 tab. 3	2,51	2,53	2,5
Grosimea pereților exteriori de față					
Grosimea pereților doșiți	$\geq 2,0 \text{ mm}$		2,05	2,03	2,0
Marcarea: Pe pelicula de protecție, la fiecare 1000 mm. de către producător se indică: numele sau marca comercială a producătorului, referire la EN 12608- 1, clasificarea zonelor climatic, clasificarea grosiiinii peretelui.	Pct. 7 Marcarea corespunzătoare				

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis către:

1. S.C. ECATERIX S.R.L.
2. CÎEC din cadru CERTMATCON S.R.L.

NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea CÎEC din cadrul "CERTMATCON" SRL.
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu *.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu **.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factor de extindere $k=2$, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ $P=95\%$ la o distribuție normală.

Executor încercări



[Signature]

Rotari Anatolie

Șef CÎEC

[Signature]

Cheptene Aculina

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. 321/12 din 01.04.2024

Denumirea solicitantului:

Adresa solicitantului:

Producătorul:

Denumirea produsului:

Locul de eșantionare a probei:

Numărul și data actului de eșantionare:

Prezentat de către:

Scopul încercărilor:

Locul desfășurării:

Data prezentării produselor la încercare:

Data începutul încercărilor:

Data finalizării încercărilor:

Condițiile de mediu:

Documentul normativ - cerințe tehnice

Documentul normativ - metoda de încercare:

Echipamentele, instrumentele folosite pentru încercare:



S.C. ECATERIX S.R.L.

str. Ștefan cel Mare, 125, mun. Bălți, Republica Moldova.

Concernul "VEKA", Germania

Profil din clorură de polivinil (PVC), pentru tâmplării;
marca comercială "VEKA", tip Softline 82

str. Lunca Bîcului, 28/1, mun. Chișinău, Republica Moldova

nr. 478 din 29.03.2024

Guțu Maria - expert OC Certmatcon

Certificare

str. Feredeului, 12, mun. Chișinău, Republica Moldova

29.03.2024

01.04.2024

01.04.2024

Temperatura aerului 23°C

SM EN 12608-1+A1:2020 Profile de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U)
pentru fabricarea ferestrelor și ușilor. Clasificare, cerințe și metode de încercare.

Partea 1: Profile PVC-U neacoperite cu suprafețe de culoare deschisă,
pct. 4.4 tab. 3, pct. 5.2, pct. 5.3.5, pct. 7

SM EN 12608-1+A1:2020 Profile de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U)
pentru fabricarea ferestrelor și ușilor. Clasificare, cerințe și metode de încercare.

Partea 1: Profile PVC-U neacoperite cu suprafețe de culoare deschisă,
pct. 4.4 tab. 3, pct. 5.2, pct. 5.3.5, pct. 7

- ruleta metalică, tip P2Y3K, nr. 8 (CE MD 10 3.5 -320/2023 din 05.04.2023)
- șubler mecanic, tip IIII-Π, nr. Π 154597, (CE-nr. MD 10 3.5 -330/2023 din 07.04.2023);
- Micrometru mecanic, tip MK nr. 20120551745(CE -nr. MD 10 3.5 -385/2023 din 04.05.2023).

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. 321/12 din 01.04.2024

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Denumirea parametrilor	Cerința DN	pct. DN	Rezultatul verificării		
			#1	#2	#3
Abaterile de la rectiliniaritate a fețelor exterioare a profilului în secțiunea transversală, nu trebuie să depășească:	$\pm 1 \text{ mm}$ la 100 mm	5.3.5	2	1	1
Aspectul	Fețele profilului trebuie să fie protejate cu pelicolă, care să asigure protejarea profilul la transportare, fabricare și instalare	5.2	Culoarea uniformă. Defecte nu sau depistat Protejate cu peliculi de PE.		
Clasificarea profilului: Grosimea pereților exteriori de față	<u>Clasa A:</u> $\geq 2,8 \text{ mm}$	4.4 tab. 3	2,93	2,92	2,92
Grosimea pereților doșiți	$\geq 2,5 \text{ mm}$		2,51	2,51	2,52
Marcarea: Pe pelicula de protecție, la fiecare 1000 mm. de către producător se indică: numele sau marca comercială a producătorului, referire la EN 12608- 1, clasificarea zonelor climatic, clasificarea grosiinii peretelui.	Pct. 7 Marcarea corespunzătoare				

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis către:

1. S.C. ECATERIX S.R.L.
2. CÎEC din cadrul CERTMATCON S.R.L.

NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea CÎEC din cadrul "CERTMATCON" SRL.
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu *.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu **.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere k=2, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ P=95% la o distribuție normală.

Executor încercări



Șef CÎEC

Rotari Anatolie

Cheptene Aculina

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. 321/13 din 01.04.2024

Denumirea solicitantului:	S.C. ECATERIX S.R.L.
Adresa solicitantului:	str. Ștefan cel Mare, 125, mun. Bălți, Republica Moldova.
Producătorul:	Concernul "VEKA", Germania
Denumirea produsului:	Profil din clorură de polivinil (PVC), pentru tîmplării; marca comercială "VEKA ", tip Softline 70
Locul de eșantionare a probei:	str. Lunca Bîcului, 28/1, mun. Chișinău, Republica Moldova
Numărul și data actului de eșantionare:	nr. 478 din 29.03.2024
Prezentat de către:	Gușu Maria - expert OC Certmatcon
Scopul încercărilor:	Certificare
Locul desfășurării:	str. Feredeului, 12, mun. Chișinău, Republica Moldova
Data prezentării produselor la încercare:	29.03.2024
Data începutul încercărilor:	01.04.2024
Data finalizării încercărilor:	01.04.2024
Condițiile de mediu:	Temperatura aerului 23°C
Documentul normativ - cerințe tehnice	SM EN 12608-1+A1:2020 Profile de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) pentru fabricarea ferestrelor și ușilor. Clasificare, cerințe și metode de încercare. Partea 1: Profile PVC-U neacoperite cu suprafețe de culoare deschisă, pct. 4.4 tab. 3, pct. 5.2, pct. 5.3.5, pct. 7
Documentul normativ - metoda de încercare:	SM EN 12608-1+A1:2020 Profile de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) pentru fabricarea ferestrelor și ușilor. Clasificare, cerințe și metode de încercare. Partea 1: Profile PVC-U neacoperite cu suprafețe de culoare deschisă, pct. 4.4 tab. 3, pct. 5.2, pct. 5.3.5, pct. 7
Echipamentele, instrumentele folosite pentru încercare:	- ruleta metalică, tip P2Y3K, nr. 8 (CE MD 10 3.5 -320/2023 din 05.04.2023) - șubler mecanic, tip IIII-II, nr. II 154597, (CE-nr. MD 10 3.5 - 330/2023 din 07.04.2023); - Micrometru mecanic, tip MK nr. 20120551745(CE -nr. MD 10 3.5 - 385/2023 din 04.05.2023).



RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. 321/13 din 01.04.2024

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Denumirea parametrilor	Cerința DN	pct. DN	Rezultatul verificării		
			#1	#2	#3
Abaterile de la rectiliniaritate a fețelor exterioare a profilului în secțiunea transversală, nu trebuie să depășească:	± 1 mm la 100 mm	5.3.5	2	3	1
Aspectul	Fețele profilului trebuie să fie protejate cu pelicolă, care să asigure protejarea profilului la transportare, fabricare și instalare	5.2	Culoarea uniformă. Defecte nu sau depistat Protejate cu peliculi de PE.		
Clasificarea profilului:	<u>Clasa A:</u> $\geq 2,8$ mm	4.4 tab. 3	2,91	2,92	2,92
Grosimea pereților exteriori de față					
Grosimea pereților doșiți	$\geq 2,5$ mm		2,53	2,53	2,51
Marcarea: Pe pelicula de protecție, la fiecare 1000 mm. de către producător se indică: numele sau marca comercială a producătorului, referire la EN 12608- 1, clasificarea zonelor climatic, clasificarea grosiiinii peretelui.	Pct. 7 Marcarea corespunzătoare				

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis către:

1. S.C. ECATERIX S.R.L .
2. CÎEC din cadru CERTMATCON S.R.L.

NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea CÎEC din cadrul "CERTMATCON" SRL.
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu *.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu **.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere $k=2$, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ $P=95\%$ la o distribuție normală.

Executor încercări



Șef CÎEC

Rotari Anatolie

Cheptene Aculina

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. 321/14 din 01.04.2024

Denumirea solicitantului:	S.C. ECATERIX S.R.L.
Adresa solicitantului:	str. Ștefan cel Mare, 125, mun. Bălți, Republica Moldova.
Producătorul:	Concernul "VEKA", Germania
Denumirea produsului:	Profil din clorură de polivinil (PVC), pentru tâmplării; marca comercială "VEKA ", tip Euroline 58
Locul de eșantionare a probei:	str. Lunca Bîcului, 28/1, mun. Chișinău, Republica Moldova
Numărul și data actului de eșantionare:	nr. 478 din 29.03.2024
Prezentat de către:	Guțu Maria - expert OC Certmatcon
Scopul încercărilor:	Certificare
Locul desfășurării:	str. Feredeului, 12, mun. Chișinău, Republica Moldova
Data prezentării produselor la încercare:	29.03.2024
Data începutul încercărilor:	01.04.2024
Data finalizării încercărilor:	01.04.2024
Condițiile de mediu:	Temperatura aerului 23°C
Documentul normativ - cerințe tehnice	SM EN 12608-1+A1:2020 Profile de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) pentru fabricarea ferestrelor și ușilor. Clasificare, cerințe și metode de încercare. Partea 1: Profile PVC-U neacoperite cu suprafețe de culoare deschisă, pct. 4.4 tab. 3, pct. 5.2, pct. 5.3.5, pct. 7
Documentul normativ - metoda de încercare:	SM EN 12608-1+A1:2020 Profile de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) pentru fabricarea ferestrelor și ușilor. Clasificare, cerințe și metode de încercare. Partea 1: Profile PVC-U neacoperite cu suprafețe de culoare deschisă, pct. 4.4 tab. 3, pct. 5.2, pct. 5.3.5, pct. 7
Echipamentele, instrumentele folosite pentru încercare:	- ruleta metalică, tip P2Y3K, nr. 8 (CE MD 10 3.5 -320/2023 din 05.04.2023) - șubler mecanic, tip IIII-II, nr. II 154597, (CE-nr. MD 10 3.5 - 330/2023 din 07.04.2023); - Micrometru mecanic, tip MK nr. 20120551745(CE -nr. MD 10 3.5 - 385/2023 din 04.05.2023).



RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. 321/14 din 01.04.2024

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Denumirea parametrilor	Cerința DN	pct. DN	Rezultatul verificării		
			#1	#2	#3
Abaterile de la rectiliniaritate a fețelor exterioare a profilului în secțiunea transversală, nu trebuie să depășească:	$\pm 1 \text{ mm}$ la 100 mm	5.3.5	1	2	1
Aspectul	Fețele profilului trebuie să fie protejate cu pelicolă, care să asigure protejarea profilul la transportare, fabricare și instalare	5.2	Culoarea uniformă. Defecte nu sau depistat Protejate cu peliculi de PE.		
Clasificarea profilului:					
Grosimea pereților exteriori de față	<u>Clasa A:</u> $\geq 2,8 \text{ mm}$	4.4 tab. 3	2,94	2,92	9,95
Grosimea pereților doșiți	$\geq 2,5 \text{ mm}$		2,84	2,88	2,87
Marcarea: Pe pelicula de protecție, la fiecare 1000 mm. de către producător se indică: numele sau marca comercială a producătorului, referire la EN 12608- 1, clasificarea zonelor climatic, clasificarea grosiinii peretelui.	Pct. 7 Marcarea corespunzătoare				

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis către:

1. S.C. ECATERIX S.R.L.
2. CÎEC din cadru CERTMATCON S.R.L.

NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea CÎEC din cadrul "CERTMATCON" SRL.
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu *.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu **.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere k=2, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ P=95% la o distribuție normală.

Executor încercări



Șef CÎEC

Rotari Anatolie

Cheptene Aculina

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. 321/15 din 01.04.2024

Denumirea solicitantului:	S.C. ECATERIX S.R.L.
Adresa solicitantului:	str. Ștefan cel Mare, 125, mun. Bălți, Republica Moldova.
Producătorul:	Concernul "VEKA", Germania
Denumirea produsului:	Profil din clorură de polivinil (PVC), pentru tîmplării; marca comercială "VEKA ", tip Motion 82
Locul de eșantionare a probei:	str. Lunca Bîcului, 28/1, mun. Chișinău, Republica Moldova
Numărul și data actului de eșantionare:	nr. 478 din 29.03.2024
Prezentat de către:	Guțu Maria - expert OC Certmatcon
Scopul încercărilor:	Certificare
Locul desfășurării:	str. Feredeului, 12, mun. Chișinău, Republica Moldova
Data prezentării produselor la încercare:	29.03.2024
Data începutul încercărilor:	01.04.2024
Data finalizării încercărilor:	01.04.2024
Condițiile de mediu:	Temperatura aerului 23°C
Documentul normativ - cerințe tehnice	SM EN 12608-1+A1:2020 Profile de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) pentru fabricarea ferestrelor și ușilor. Clasificare, cerințe și metode de încercare. Partea 1: Profile PVC-U neacoperite cu suprafețe de culoare deschisă, pct. 4.4 tab. 3, pct. 5.2, pct. 5.3.5, pct. 7
Documentul normativ - metoda de încercare:	SM EN 12608-1+A1:2020 Profile de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) pentru fabricarea ferestrelor și ușilor. Clasificare, cerințe și metode de încercare. Partea 1: Profile PVC-U neacoperite cu suprafețe de culoare deschisă, pct. 4.4 tab. 3, pct. 5.2, pct. 5.3.5, pct. 7
Echipamentele, instrumentele folosite pentru încercare:	- ruleta metalică, tip P2Y3K, nr. 8 (CE MD 10 3.5 -320/2023 din 05.04.2023) - șubler mecanic, tip IIII-II, nr. П 154597, (CE-nr. MD 10 3.5 - 330/2023 din 07.04.2023); - Micrometru mecanic, tip MK nr. 20120551745(CE -nr. MD 10 3.5 - 385/2023 din 04.05.2023).



RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. 321/15 din 01.04.2024

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Denumirea parametrilor	Cerința DN	pct. DN	Rezultatul verificării		
			#1	#2	#3
Abaterile dc la rectiliniaritate a fețelor exterioare a profilului în secțiunea transversală, nu trebuie să depășească:	$\pm 1 \text{ mm}$ la 100 mm	5.3.5	1	2	1
Aspectul	Fețele profilului trebuie să fie protejate cu pelicolă, care să asigure protejarea profilului la transportare, fabricare și instalare	5.2	Culoarea uniformă. Defecte nu sau depistat Protejate cu peliculi de PE.		
Clasificarea profilului:	<u>Clasa A:</u> $\geq 2,8 \text{ mm}$	4.4 tab. 3	2,91	2,93	2,87
Grosimea pereților exteriori de față					
Grosimea pereților doșiți	$\geq 2,5 \text{ mm}$		2,79	2,78	2,81
Marcarea: Pe pelicula de protecție, la fiecare 1000 mm. de către producător se indică: numele sau marca comercială a producătorului, referire la EN 12608- 1, clasificarea zonelor climatic, clasificarea grosiunii peretelui.	Pct. 7 Marcarea corespunzătoare				

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis către:

1. S.C. ECATERIX S.R.L .
2. CÎEC din cadrul CERTMATCON S.R.L.

NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea CÎEC din cadrul "CERTMATCON" SRL.
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu *.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu **.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere k=2, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ P=95% la o distribuție normală.

Executor încercări



[Signature]

Rotari Anatolie

Șef CÎEC

[Signature]

Cheptene Aculina

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. 321/9 din 01.04.2024

Denumirea solicitantului:

Adresa solicitantului:

Producătorul:

Denumirea produsului:

Locul de eșantionare:

Numărul și data actului de eșantionare:

Prezentat de către:

Scopul încercărilor:

Locul desfășurării:

Data prezentării produselor la încercare:

Data începutul încercărilor:

Data finalizării încercărilor:

Condițiile de mediu:

Documentul normativ - cerințe tehnice

Documentul normativ - metoda de încercare:

**Echipamentele, instrumentele folosite
pentru încercare:**

Descrierea produsului:

S.C. ECATERIX S.R.L.

str. Ștefan cel Mare, 125, mun. Bălți, Republica Moldova

Concernul "VEKA", Germania

Profil din clorură de polivinil (PVC), pentru tâmplării, 5 camere,
marca comercială "VEKA" - Îmbinare de colț sudată termic în unghi 90°

str. Lunca Bîcului, 28/1, mun. Chișinău, Republica Moldova

Nr. 478 din 29.03.2024

Guțu Maria – expert OC Certmatcon

Certificare

str. Feredeului, 12, mun. Chișinău, Republica Moldova

29.03.2024

01.04.2024

01.04.2024

Temperatura aerului 18°C, Umiditatea relativă a aerului 55 %

SM EN 12608-1:2016 «Profile de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) pentru fabricarea ferestrelor și ușilor. Clasificare, cerințe și metode de încercare. Partea 1: Profile PVC-U neacoperite cu suprafețe de culoare deschisă.»

SM EN 514:2018 «Materiale plastice. Profile pe bază de policlorură de vinil (PVC). Determinarea rezistenței asamblărilor sudate în unghiuri și în T.»

- stand universal pentru încercarea nodurilor și produselor de mobilier, tip 645MA (RVI nr. 101 din 09.02.2024);
- ruleta metalică, tip P2Y3K, nr. 8 (CE MD 10 3.5 -320/2023 din 05.04.2023);
- dinamometru, tip ДОСМ-3-0,2, nr. 492 (CE MD 10 3.8-237/2023 din 17.05.2023);
- comparator cu cadran, tip ИЧ-10, nr. 239992 (CE MD 10 3.5 -325/2023 din 06.04.2023);
- rezultatele verificării intermediare a instrumentelor, nr. 01 din 09.02.2024.

Îmbinare de colț din policlorură de vinil (PVC) marca comercială VEKA, sudată termic în unghi de 90°, cu 5 camere de aer cu lățimea profilului de 80 mm. Caracterizată prin grosimea peretelui exterior de 2,9 mm și grosimea peretelui interior de 2,5 mm, distanța între axele de degajare a trăsurilor fiind de 400 mm. Se utilizează pentru spațiile de locuit, spitale, școli, grădinițe, spații de depozitare și construcții.



RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. 321/9 din 01.04.2024

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Nr.	Denumirea indicilor	DN metoda de încercare SM EN 514:2018	DN cerințe tehnice SM EN 12608-1:2016, pct. 5.10.3	Indicii σ_c				Incertitudine extinsă $\pm$ %
				Proba 1	Proba 2	Proba 3	Media	
1	Rezistența la încovoiere prin compresiune a vârfului de colț pentru ferestre	pct. 8.3	min. 35 N/mm ²	41,07	41,28	41,68	41,34	2,68

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis către:

1. S.C. ECATERIX S.R.L.
2. CÎEC din cadrul CERTMATCON S.R.L.
3. OC Certmatcon

NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea CÎEC din cadrul CERTMATCON SRL.
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu *.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu **.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere k=2, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ P=95% la o distribuție normală.

Executor încercări

Rotari Anatolie



Șef CÎEC

Cheptene Aculina

ŚWIADECTWO PRZEWOZOWE / MOVEMENT CERTIFICATE

1. Eksporter (imię i nazwisko/nazwa, dokładny adres, państwo) Exporter (name, full address, country) Euroglas Polska Sp. z o.o. osiedle Niewiadów 65 97-225 Ujazd; Polska		EUR.1 Nr/No PL/MF/AT0111410	
		Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z uwagami zamieszczonymi na odwrocie See notes overleaf before completing this form	
3. Odbiorca (imię i nazwisko/nazwa, dokładny adres, państwo) (wypełnianie nieobowiązkowe) Consignee (Name, full address, country) (Optional) GLAS TROESCH LTD MESAGER 1 STR. MD-2069 CHISINAU; Republika Mołdawii		2. Świadcstwo jest stosowane w preferencyjnym handlu między Certificate used in preferential trade between. Unia Europejska oraz / and Republika Mołdawii (Wpisać odpowiednie kraje, grupy krajów lub terytoria) (Insert appropriate countries, groups of countries or territories)	
		4. Kraj, grupa krajów lub terytorium, z których produkty są uważane za pochodzące Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating Unia Europejska	5. Kraj, grupa krajów lub terytorium przeznaczenia Country, group of countries or territory of destination Republika Mołdawii
6. Szczegóły dotyczące transportu (wypełnianie nieobowiązkowe) Transport details (Optional)		7. Uwagi Remarks order confirmation no: 736394	
8. Liczba porządkowa; znaki i numery; ilość i rodzaj opakowań⁽¹⁾; opis towarów Item number; Marks and numbers; Number and kind of packages ⁽¹⁾ ; Description of goods 1. 70052935 SKŁO NIEZBROJONE TYPU "FLOAT" "EUROFLOAT" 4 mm - 308 szt. ogółem - 308 szt.		9. Masa brutto (kg) lub inna jednostka miary (litry, m³, itd.) Gross mass (kg) or other measure (litres, m³, etc.) 2 224,53 m2	10. Faktury (wypełnianie nieobowiązkowe) Invoices (Optional)
11. POTWIERDZENIE URZĘDU CELNEGO CUSTOMS ENDORSEMENT Oświadczenie potwierdzone / Declaration certified Dokument wywozowy ⁽²⁾ / Export document ⁽²⁾ Formularz / Form Nr / No z / of Urząd celny / Customs office Kraj lub obszar wystawienia / Issuing country or territory 07 LUT. 2025 (Miejsce i data / Place and date)  (Podpis / Signature)		12. OŚWIADCZENIE EKSPORTERA DECLARATION BY THE EXPORTER Ja, niżej podpisany(-a), oświadczam, że towary opisane powyżej spełniają warunki wymagane do wydania niniejszego świadectwa. I, the undersigned, declare that the goods described above meet the conditions required for the issue of this certificate.  Pieczęć / Stamp AGENCJA CENNA "BONUS" Teresa Ciupińska, Anna Pawłowska 97-300 Piotrków Tryb. ul. Dworkowa 8 Tel./Fax 044/ 846-60-71 NIP 771271946 REGON 10020740 PIOTRKÓW TRYB. 2025-02-07 (Miejsce i data / Place and date)  (Podpis / Signature)	

⁽¹⁾ Jeśli towary nie są zapakowane wskazać odpowiednio liczbę artykułów lub wpisać „luzem”.
⁽²⁾ Wypełnić tylko, jeśli wymagają tego przepisy państwa lub terytorium wywozu.

⁽¹⁾ If goods are not packed, indicate number of articles or state "in bulk" as appropriate.
⁽²⁾ Complete only where the regulations of the exporting country or territory require.

ŚWIADECTWO PRZEWOZOWE / MOVEMENT CERTIFICATE

1. Eksporter (imię i nazwisko/nazwa, dokładny adres, państwo) Exporter (name, full address, country) Euroglas Polska Sp. z o.o. osiedle Niewiadów 65 97-225 Ujazd; Polska		EUR.1 Nr/No PL/MF/AT0111410	
		Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z uwagami zamieszczonymi na odwrocie See notes overleaf before completing this form	
3. Odbiorca (imię i nazwisko/nazwa, dokładny adres, państwo) (wypełnianie nieobowiązkowe) Consignee (Name, full address, country) (Optional) GLAS TROESCH LTD MESAGER 1 STR. MD-2069 CHISINAU; Republika Mołdawii		2. Świadcstwo jest stosowane w preferencyjnym handlu między Certificate used in preferential trade between. Unia Europejska oraz / and Republika Mołdawii (Wpisać odpowiednie kraje, grupy krajów lub terytoria) (Insert appropriate countries, groups of countries or territories)	
		4. Kraj, grupa krajów lub terytorium, z których produkty są uważane za pochodzące Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating Unia Europejska	5. Kraj, grupa krajów lub terytorium przeznaczenia Country, group of countries or territory of destination Republika Mołdawii
6. Szczegóły dotyczące transportu (wypełnianie nieobowiązkowe) Transport details (Optional)		7. Uwagi Remarks order confirmation no: 736394	
8. Liczba porządkowa; znaki i numery; ilość i rodzaj opakowań⁽¹⁾; opis towarów Item number; Marks and numbers; Number and kind of packages ⁽¹⁾ ; Description of goods 1. 70052935 SKŁO NIEZBROJONE TYPU "FLOAT" "EUROFLOAT" 4 mm - 308 szt. ogółem - 308 szt.		9. Masa brutto (kg) lub inna jednostka miary (litry, m³, itd.) Gross mass (kg) or other measure (litres, m³, etc.) 2 224,53 m2	10. Faktury (wypełnianie nieobowiązkowe) Invoices (Optional)
11. POTWIERDZENIE URZĘDU CELNEGO CUSTOMS ENDORSEMENT Oświadczenie potwierdzone / Declaration certified Dokument wywozowy ⁽²⁾ / Export document ⁽²⁾ Formularz / Form Nr / No z / of Urząd celny / Customs office Kraj lub obszar wystawienia / Issuing country or territory 07 LUT. 2025 (Miejsce i data / Place and date)  (Podpis / Signature)		12. OŚWIADCZENIE EKSPORTERA DECLARATION BY THE EXPORTER Ja, niżej podpisany(-a), oświadczam, że towary opisane powyżej spełniają warunki wymagane do wydania niniejszego świadectwa. I, the undersigned, declare that the goods described above meet the conditions required for the issue of this certificate.  Pieczęć / Stamp AGENCJA CENNA "BONUS" S.C. Teresa Ciupińska, Anna Pawłowska 97-300 Piotrków Tryb. ul. Dworkowa 8 Tel./Fax 044/846-60-71 NIP 771271946 REGON 10020740 PIOTRKÓW TRYB. 2025-02-07 (Miejsce i data / Place and date)  (Podpis / Signature)	

⁽¹⁾ Jeśli towary nie są zapakowane wskazać odpowiednio liczbę artykułów lub wpisać „luzem”.
⁽²⁾ Wypełnić tylko, jeśli wymagają tego przepisy państwa lub terytorium wywozu.

⁽¹⁾ If goods are not packed, indicate number of articles or state "in bulk" as appropriate.
⁽²⁾ Complete only where the regulations of the exporting country or territory require.

ŚWIADECTWO PRZEWOZOWE / MOVEMENT CERTIFICATE

1. Eksporter (imię i nazwisko/nazwa, dokładny adres, państwo) Exporter (name, full address, country) Euroglas Polska Sp. z o.o. osiedle Niewiadów 65 97-225 Ujazd; Polska		EUR.1 Nr/No PL/MF/AT 0111277	
		Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z uwagami zamieszczonymi na odwrocie See notes overleaf before completing this form	
3. Odbiorca (imię i nazwisko/nazwa, dokładny adres, państwo) (wypełnianie nieobowiązkowe) Consignee (Name, full address, country) (Optional) GLAS TROESCH LTD MESAGER 1 STR. MD-2069 CHISINAU; Republika Mołdawii		2. Świadczenie jest stosowane w preferencyjnym handlu między Certificate used in preferential trade between. Unia Europejska oraz / and Republika Mołdawii (Wpisać odpowiednie kraje, grupy krajów lub terytoria) (Insert appropriate countries, groups of countries or territories)	
		4. Kraj, grupa krajów lub terytorium, z których produkty są uważane za pochodzące Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating Unia Europejska	5. Kraj, grupa krajów lub terytorium przeznaczenia Country, group of countries or territory of destination Republika Mołdawii
6. Szczegóły dotyczące transportu (wypełnianie nieobowiązkowe) Transport details (Optional)		7. Uwagi Remarks order confirmation no: 735728	
8. Liczba porządkowa; znaki i numery; ilość i rodzaj opakowań⁽¹⁾; opis towarów Item number; Marks and numbers; Number and kind of packages ⁽¹⁾ ; Description of goods 1. 70051030 SZKŁO NIEZBROJONE TYPU "FLOAT" Z WARSTWĄ POCHŁANIAJĄCĄ I ODBŁASKOWĄ "SILVERSTAR EN2plus" 4 mm - 297 szt. 2. 70052935 SZKŁO NIEZBROJONE TYPU "FLOAT" "COVERSHEET EUROFLOAT" 4 mm - 11 szt. ----- ogółem - 308 szt.		9. Masa brutto (kg) lub inna jednostka miary (litry, m³, itd.) Gross mass (kg) or other measure (litres, m³, etc.) 2 145,11 m² 79,42 m² 2 224,53 m²	10. Faktury (wypełnianie nieobowiązkowe) Invoices (Optional)
11. POTWIERDZENIE URZĘDU CELNEGO CUSTOMS ENDORSEMENT Oświadczenie potwierdzone / Declaration certified Dokument wywozowy ⁽²⁾ / Export document ⁽²⁾ Formularz / Form z / of Urząd celny / Customs office Kraj lub obszar wystawienia / Issuing country or territory 30 STY. 2025 (Miejsce i data / Place and date) (Podpis / Signature)		12. OŚWIADCZENIE EKSPORTERA DECLARATION BY THE EXPORTER Ja, niżej podpisany(-a), oświadczam, że towary opisane powyżej spełniają warunki wymagane do wydania niniejszego świadectwa. I, the undersigned, declare that the goods described above meet the conditions required for the issue of this certificate.   AGENCJA CELNA "BONUS" S.C. Teresa Ciupińska, Anna Pawłowska Tel. 71 271 84 41, 846 60 71 NIP 7712718441 REGON 140207407 30 STY. 2025 (Miejsce i data / Place and date) (Podpis / Signature)	

⁽¹⁾ Jeśli towary nie są zapakowane wskazać odpowiednio liczbę artykułów lub wpisać „luzem”.
⁽²⁾ Wypełnić tylko, jeśli wymagają tego przepisy państwa lub terytorium wywozu.

⁽¹⁾ If goods are not packed, indicate number of articles or state 'in bulk' as appropriate.
⁽²⁾ Complete only where the regulations of the exporting country or territory require.

ŚWIADECTWO PRZEWOZOWE / MOVEMENT CERTIFICATE

1. Eksporter (imię i nazwisko/nazwa, dokładny adres, państwo) Exporter (name, full address, country) Euroglas Polska Sp. z o.o. osiedle Niewiadów 65 97-225 Ujazd; Polska		EUR.1 Nr/No PL/MF/AT 0111277	
		Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z uwagami zamieszczonymi na odwrocie See notes overleaf before completing this form	
3. Odbiorca (imię i nazwisko/nazwa, dokładny adres, państwo) (wypełnianie nieobowiązkowe) Consignee (Name, full address, country) (Optional) GLAS TROESCH LTD MESAGER 1 STR. MD-2069 CHISINAU; Republika Mołdawii		2. Świadcstwo jest stosowane w preferencyjnym handlu między Certificate used in preferential trade between. Unia Europejska oraz / and Republika Mołdawii (Wpisać odpowiednie kraje, grupy krajów lub terytoria) (Insert appropriate countries, groups of countries or territories)	
		4. Kraj, grupa krajów lub terytorium, z których produkty są uważane za pochodzące Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating Unia Europejska	5. Kraj, grupa krajów lub terytorium przeznaczenia Country, group of countries or territory of destination Republika Mołdawii
6. Szczegóły dotyczące transportu (wypełnianie nieobowiązkowe) Transport details (Optional)		7. Uwagi Remarks order confirmation no: 735728	
8. Liczba porządkowa; znaki i numery; ilość i rodzaj opakowań⁽¹⁾; opis towarów Item number; Marks and numbers; Number and kind of packages ⁽¹⁾ ; Description of goods 1. 70051030 SZKŁO NIEZBROJONE TYPU "FLOAT" Z WARSTWĄ POCHŁANIAJĄCĄ I ODBŁASKOWĄ "SILVERSTAR EN2plus" 4 mm - 297 szt. 2. 70052935 SZKŁO NIEZBROJONE TYPU "FLOAT" "COVERSHEET EUROFLOAT" 4 mm - 11 szt. ----- ogółem - 308 szt.		9. Masa brutto (kg) lub inna jednostka miary (litry, m³, itd.) Gross mass (kg) or other measure (litres, m³, etc.) 2 145,11 m² 79,42 m² 2 224,53 m²	10. Faktury (wypełnianie nieobowiązkowe) Invoices (Optional)
11. POTWIERDZENIE URZĘDU CELNEGO CUSTOMS ENDORSEMENT Oświadczenie potwierdzone / Declaration certified Dokument wywozowy ⁽²⁾ / Export document ⁽²⁾ Formularz / Form z / of Urząd celny / Customs office Kraj lub obszar wystawienia / Issuing country or territory 30 STY. 2025 (Miejsce i data / Place and date) (Podpis / Signature)		12. OŚWIADCZENIE EKSPORTERA DECLARATION BY THE EXPORTER Ja, niżej podpisany(-a), oświadczam, że towary opisane powyżej spełniają warunki wymagane do wydania niniejszego świadectwa. I, the undersigned, declare that the goods described above meet the conditions required for the issue of this certificate.   AGENCJA CELNA "BONUS" S.C. Teresa Ciupińska, Anna Pawłowska Tel. 71 271 84 41, 846 60 71 NIP 771271844 REGON 140207407 30 STY. 2025 (Miejsce i data / Place and date) (Podpis / Signature)	

⁽¹⁾ Jeśli towary nie są zapakowane wskazać odpowiednio liczbę artykułów lub wpisać „luzem”.
⁽²⁾ Wypełnić tylko, jeśli wymagają tego przepisy państwa lub terytorium wywozu.

⁽¹⁾ If goods are not packed, indicate number of articles or state 'in bulk' as appropriate.
⁽²⁾ Complete only where the regulations of the exporting country or territory require.