

ADRIKA S.R.L.

MD-2070, m.Chişinău str. Spicului, 6; c.f. 1014600026086 IBAN:MD32EN000000222407756845 TVA: 0208956 BC"Energbank"SA;c.b.ENEGMD22;

OFERTA STATIE TRATARE APA Q=50MC/H – SCT50

Solicitant: FCP "SOLDI" SRL

Stimate Domn,

Multumindu-va inca odata pentru interesul manifestat fata de produsele oferite de firma noastra, va prezentam oferta pentru statia de tratare a apei Q=50 mc/h necesara in proiectul de la Glodeni.

Statia de tratare 50 mc/h, prezentata in continuare, este formata din:

1. **Statia compacta de tratare SCT50** destinata potabilizarii apei de suprafata
2. **Instalatie tratare namol**

STATIA COMPACTA DE TRATARE SCT50

Statia compacta de tratare a apei SCT50 realizeaza:

- retinerea suspensiilor mecanice (turbiditate);
- reducerea concentratiei fierului si manganului,;
- reducerea substantelor organice;
- reducerea concentratiei amoniacului si hidrogenului sulfurat;
- eliminarea gustului si a mirosurilor neplacute a apei;
- dezinfectia bacteriologica.



A. CARACTERISTICI TEHNICE STATIE COMPACTA

- | | |
|-----------------------------------|---|
| • Calitatea apei brute | Apa bruta din sursa de suprafata ce se incadreaza in limitele NTPA013 |
| • Debit apa filtrata: | 50 mc/h |
| • Racord intrare: | DN100 |
| • Racord iesire | DN100 |
| • Numar de ore functionare | 24 ore / zi |
| • Tip spalare filtre multimedia | automat in functie de timp |
| • Tip dozare clor (preclorinare) | automat in functie de valoarea debitului de apa |
| • Tip dozare coagulant | automat in functie de valoarea debitului de apa |
| • Tip dozare clor (postclorinare) | automat in functie de valoarea debitului de apa |


ADRIKA S.R.L.

MD-2070, m. Chișinău str. Spicului, 6; c.f. 1014600026086 IBAN: MD32EN000000222407756845 TVA: 0208956 BC "Energbank" SA; c.b. ENEGMD22;

B. CONDIȚII DE MEDIU SI FUNCTIONARE

- | | |
|--------------------------------|---|
| • Temperatura apa | $T_{\min} = 5^{\circ}\text{C}$ si $T_{\max} = 35^{\circ}\text{C}$. |
| • Presiune apei la intrare | min. 2.0 bari |
| • Presiune apei la iesire | min. 2.0 bari |
| • Presiunea nominala de lucru | 2.0 – 4.0 bari |
| • Presiunea maxima | 6 bari |
| • Temperatura mediu ambiant | -10° si $+40^{\circ}\text{C}$ |
| • Umiditate mediu ambiant | normal 70 % ; accidental 80 % |
| • Temperatura mediu depozitare | intre -10° si $+45^{\circ}\text{C}$ |
| • Umiditate mediu depozitare | normal 70 % ; accidental 80 % |

C. SCHEMA TEHNOLOGICA A STATIEI COMPACTE DE TRATARE SCT50

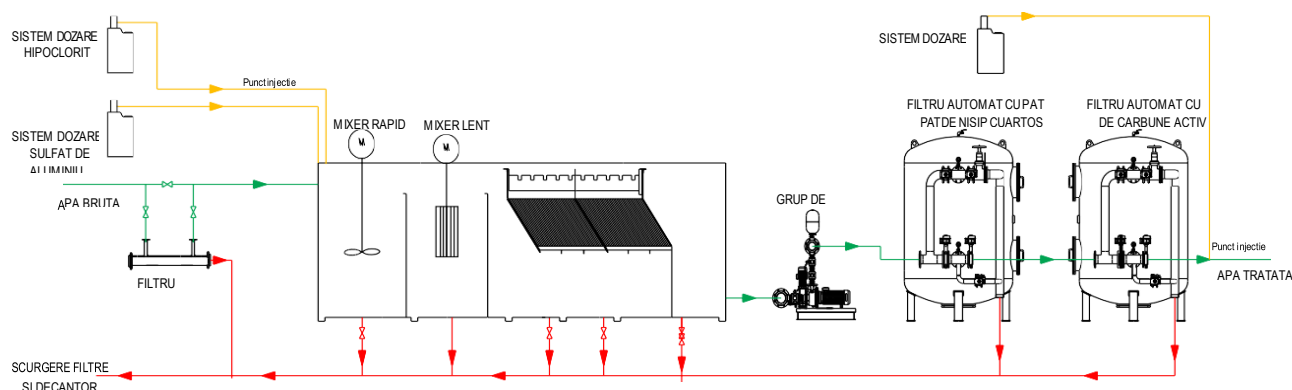

D. ETAPELE TRATarii APEI

Etapele de tratare realizate de catre o statie compacta pentru tratarea apei SCT 50 sunt urmatoarele:

1. **Prefiltrare** : apa bruta este supusa unui proces de prefiltrare pentru retinerea suspensiilor mari (mai mari de $130\ \mu\text{m}$). Aceasta prefiltrare se face cu ajutorul unui sistem de filtrare automat.
2. **Preclorinare** : apa bruta este supusa unui tratament cu hipoclorit (clor lichid) pentru oxidarea materiilor organice. Dozarea hipocloritului se face in functie de debitul apei brute masurat cu ajutorul unui **debitmetru electromagnetic**.
3. **Coagulare/Floculare**: apa bruta patrunde in camera de coagulare/floculare unde este tratata cu un coagulat (ex. AlSO_4 30%). Dozarea coagulantului se face in functie de debitul apei brute.
4. **Decantarea**: apa tratata chimic patrunde in decantoarele lamelare unde are loc sedimentarea suspensiilor din apa. Apa limpezita va fi stocata in camere separate ce sunt folosite ca rezervor tampon. Namolul colectat la partea inferioara a bazinului decantor va fi evacuat periodic.
5. **Pompare de proces**: apa limpezita este preluata din rezervoarele tampon cu ajutorul grupurilor de pompare de proces si trimisa sub presiune catre filtrele multimedia.
6. **Filtrarea multimedia**: procesul de purificare al apei, indepartarea suspensiilor mecanice si absorbtia poluantilor chimici, se face cu ajutorul a doua filtre multimedia sub presiune. Aceste doua filtre multimedia sub presiune sunt: un filtru automat cu pat din quart multistrat si un filtru automat cu pat de carbune activ.
 - **Filtrul cu pat din quart multistrat** este destinat retinerii din apa a suspensiilor solide care dau turbiditate apei de tipul: nisip, mal, rugina, etc.
 - **Filtrul cu pat din carbune activ** este destinat indepartarii compusilor secundari ai reactiei cu clorul, indepartarii fierului, substantelor organice si clorului rezidual (nereactionat) din apa, precum si pentru imbunatatirea culorii, gustului si mirosului apei.
7. **Postclorinare**: dupa filtrare apa este tratata cu hipoclorit (clor lichid) in vederea dezinfectiei microbiologice, urmand a fi stocata in rezervorul de apa potabila. Dozarea clorului lichid se face in functie de debitul apei tratate masurat cu ajutorul unui **debitmetru electromagnetic**.

ADRIKA S.R.L.

MD-2070, m.Chişinău str. Spicului, 6; c.f. 1014600026086 IBAN:MD32EN000000222407756845 TVA: 0208956 BC"Energbank"SA;c.b.ENEGMD22;

E ECHIPAMENTE

E.1. Filtru mecanic automat

- Debit maxim 100 mc/h
- Intrare/iesire DN 150
- Finete de filtrare 130 mcr
- Presiune maxima de lucru 10 bar
- Greutate (gol) 115kg
- Debit la spalare 26 m³/h
- Timpă de spalare 15 sec.
- Suprafata de filtrare 4500 cm²

Imagine cu titlu informativ



E.2. SISTEM DOZARE CLOR LICHID (DEZINFECTIE PRIMARA)

Sistemul este compus din:

- doua pompe de dozare cu membrana cu comanda electronica prevazute cu accesorii (conducte si fittinguri din PE, injector pentru solutia de hipoclorit de sodiu, senzor de nivel solutie, etc.) – **RPG603 (1A+1R)**
- debitmetru electromagnetic cu iesire semnal 4 – 20 mA
- rezervor de stocare din polietilena pentru solutia de hipoclorit 200 litri;
- agitator electric

Pompa dozatoare

Pompa dozatoare este echipamentul care asigura dozarea precisa (injectia) a hipocloritului de sodiu in apa in procesul de clorina/oxidare.

Acesta pompa poate fi montata pe un perete sau pe o suprafata orizontala (pe vasul de stocare) prin intermediul suportului special. Conectorii speciali permit modificarea conexiunilor electrice fara deconectarea pompei. Pompa este echipata cu fittinguri si tuburi pentru aspiratie si injectie, suruburi de fixare.

Functionarea pompei dozatoare este asigurata de o diafragma montata pe piston, care este pus in actiune de un electromagnet alimentat permanent cu curent. In faza de refulare pistonul inainteaza, produce o presiune in capul pompei (in camera de pompare) cu o expulzare a lichidului, prin valva de refulare care se deschide. In faza de absorbtie, la sfarsitul impulsului, arcul readuce pistonul in pozitia initiala, valva de refulare inchizandu-se si deschizandu-se cea de absorbtie, prin care se reumple camera de pompare.

Caracteristici tehnice:

- Frecventa impulsuri: N = 160 imp/min
- Conexiuni: Tub PE Ø6xØ4
- Dimensiune: 240x165x150
- Alimentare: 220V / 50Hz;
- Putere: P = 12.2 W
- Accesorii: injector/sorb solutie, furtune legatura, cablu electric



Tip pompa	Debit	Contrapresiune	Volum injectat
RPG 603	l/h	Bar	ml/inj.
	4	12	0.42
	5	10	0.52
	6	8	0.63
	8	2	0.83

ADRIKA S.R.L.

MD-2070, m.Chişinău str. Spicului, 6; c.f. 1014600026086 IBAN:MD32EN000000222407756845 TVA: 0208956 BC"Energbank"SA;c.b.ENEGMD22;

Debitmetru electromagnetic (1buc.)

- Racorduri: Flansa DN100
- Iesire semnal: 4 -20 mA
- Alimentare: 230Vca, 50 Hz
- Clasa de protectie: IP65
- Putere: 0.020 kW
- Afisaj electronic



Vas stocare hipoclorit

Vasul stocare este un recipient din polietilena

- Volum: V = 200 litri
- Dimensiuni Ø620 x 800 mm
- Material Polietilena
- Prevazut cu agitator electric



E.3. SISTEM DOZARE COAGULANT (COAGULARE/FLOCULARE)

Sistemul de dozare coagulant este compus din:

- doua pompe de dozare cu membrana si comanda electronica(1A+1R);
- rezervor de stocare, cu agitator, din PE pentru solutia de sulfat de aluminiu;

Pompa dozatoare MS1B108C51BE00W

- Pompa dozatoare cu membrana MS1 cu cap de pompare din PVC.
- Debit maxim: 110 l/h, presiune maxima: 8 bar.
- Actionare cu motor electric trifazat 0.25 kW, 230 / 400 Vac - 50 / 60 Hz - 3 faze.
- Control manual al debitului intre 0-100%.
- Materiale in contact direct cu lichidul: Capul de pompare: PVC ; diafragma: PTFE ; supapele: Ceramic ; scaunul supapelor: PTFE.

Vas stocare

Vasul stocare solutie sulfat de aluminiu este un recipient din polietilena care are o constructie speciala perfect adaptata la montarea unei pompe dozatoare. Acesta este echipat cu un agitator electric cu functionare temporizata.

Caracteristici tehnice:

- Volum: V = 500 litri
- Dimensiuni Ø885 x 1000 mm
- Putere agitator: 0.12 kW



ADRIKA S.R.L.

MD-2070, m.Chişinău str. Spicului, 6; c.f. 1014600026086 IBAN:MD32EN000000222407756845 TVA: 0208956 BC"Energbank"SA;c.b.ENEGMD22;

E.4. DECANTOR

Decantorul lamelar este un bazin deschis realizat din oțel carbon protejat anticoroziv la interior cu un strat de rasina epoxidica de uz alimentar aplicata dupa sablare cu grosimea de 125 micrometri, iar la exterior cu un strat de rasina epoxidica rezistanta cu grosimea de 80 micrometri si un strat de vopsea RAL 5012 cu grosimea de 80 micrometri.

Acesta este impartit in **patru** compartimente functionale si anume: camera de reactie, camera de coagulare-floculare, camera decantor lamelar, rezervor de stocare a apei decantate.

Camera de reactie servește pentru amestecarea coagulantului cu apa tratata mecanic, in aceasta camera este prevazut un mixer rapid cu puterea de 1,1 KW si 250 rpm.

Coagularea/flocularea, se realizeaza in camera de coagulare-floculare, se face printr-o amestecare mecanica omogena, inceata, care sporeste sansele de coliziune a particulelor coloidale descarcate, fara a sparge precipitatul. In aceasta camera este prevazut un mixer lent cu puterea de 1,5 KW si 30 rpm.

Rezervorul, sistemul de amestecare si echipamentele auxiliare sunt proiectate cu acelasi scop de a:

- impiedica zonele sedimentare (de ex. sedimente pe fund)
- recupera energia disipata ca turbulenta
- impiedica trecerile preferentiale intre intrarea si iesirea din rezervor.

Transferul de apa intre zona de coagulare/floculare si cea de sedimentare se face printr-o camera de linistire amplasata sub modulul lamelar. Placile inclinate, ce formeaza modulul lamelar cu celule patrulate, ajuta sedimentarea si face posibila reducerea zonei de suprafata a structurii. Precipitatul formeaza un namol care este stocat in partea inferioara a rezervorului de sedimentare si este extras la intervale regulate cu ajutorul a 2 tuburi de extractie sedimente si a 2 vane de golire DN 80.

Apa limpezita este colectata prin doua jgheaburi de preluare apa decantata intr-un rezervor de stocare apa decantata de unde este pompata catre filtrele multimedia.

Fiecare camera functionala este prevazuta cu robineti de golire, senzori de nivel. Dimensiuni decantor L x l x H: 9.5 x 2.40 x 2.80 m



E.5. GRUP DE POMPARE CU DOUA POMPE ORIZONTALE

Caracteristici grup de pompare (1A+1R)

- | | |
|------------------------|------------------|
| • Debit grup : | 2 x 50 mc /h |
| • Inaltime de pompare: | 46 mCA |
| • Putere instalata: | 2 x 11 kW |
| • Alimentare: | 3 x 380 V/ 50 Hz |

Constructie:

- doua pompe monoetajate din fonta montate pe sasiu metalic
- colector si distribuitor din oțel zincat
- echipate cu valve de sens pe fiecare pompa;
- echipate cu robineti de izolare pe aspiratia si refularea fiecărei pompe;
- echipate cu tablou comanda si automatizare, senzor de presiune si manometru
- echipat cu vas de 24 litri pe fiecare pompa ;

Caracteristici tablou comanda si control:

- clasa de izolatie IP 54;
- intrerupator general de siguranta;
- **comanda pompelor se realizeaza prin intermediul senzorului de presiune**
- indicatori luminosi pentru functionarea fiecărei pompe;
- selectarea pentru functionare MAN./AUT.
- posibilitate conectare contactor de minim (pentru aspiratie);
- protectie amperometrica pentru fiecare pompa;
- **modul electronic pentru alternanta pompelor la pornire, pentru uzura uniforma a lor**
- monitorizare faze

ADRIKA S.R.L.

MD-2070, m. Chișinău str. Spicului, 6; c.f. 1014600026086 IBAN: MD32EN000000222407756845 TVA: 0208956 BC "Energbank" SA; c.b. ENEGMD22;

E.6. FILTRUL AUTOMAT CU PAT DE NISIP ASLM 2000

Informații generale și dimensionare

Filtrele automate cu pat de cuarț multistrat sunt destinate reținerii din apă a suspensiilor solide care dau turbiditate apei de tipul: nisip, mal, rugina, etc. Acest lucru se realizează la trecerea apei prin mediul filtrant format din mai multe straturi de nisip cuarțos cu diferite granulații.

Alegerea acestor filtre, încât randamentul de filtrare să fie maxim, se face în funcție de calitatea apei supuse filtrării (turbiditate) și de debitul de apă necesar.

Procesul de spălare inversă a mediului filtrant în care impuritățile reținute sunt îndepărtate se face periodic (1 la 7 zile) și constă în spălarea inversă a patului filtrant de jos în sus. Acest proces este urmat de o scurtă pauză de decantare pentru a permite patului de filtrare să se așeze în poziția corectă sub acțiunea gravitației.




Descriere

Construcția acestor filtre este robustă, corpul fiind realizat din oțel carbon protejat anticoroziv la interior cu un strat de rasină epoxidică de uz alimentar, iar la exterior cu un strat de rasină poliuretanică rezistentă. Patul filtrant aflat în interiorul acestuia este format din nisip cuarțos cu forma sferoidală, care permite o curgere ușoară a apei, precum și o filtrare bună chiar și la un debit mare de apă.

Filtrul este prevăzut cu un sistem de spălare inversă format din 5 vane flutur ON/OFF cu acționare electrică care acționarea lor selectivă realizează cicluri complete de lucru în trei faze: **filtrare, spălare inversă, clătire**.

Parametri de operare

Presiune de lucru	1.5 - 8.0 bari
Temperatura de lucru	5 - 40 °C
Tensiune alimentară	220V – 50Hz
Viteza de filtrare	10 – 20 m ³ /m ² /h

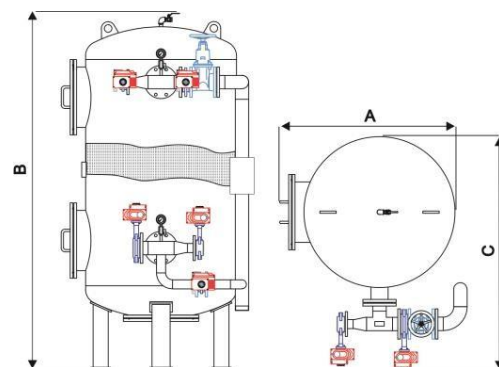

Caracteristici tehnice

MODEL	Debit [m ³ /h]			Diamtru recipient [mm]	Dimensiuni [mm]		
	v _{filtr.} = 10 m ³ /m ² /h	v _{filtr.} = 20 m ³ /m ² /h	Spălare inversă		A	B	C
ASLM2000	31	62	94	2000	2162	2750	2673

ADRIKA S.R.L.

MD-2070, m.Chişinău str. Spicului, 6; c.f. 1014600026086 IBAN:MD32EN000000222407756845 TVA: 0208956 BC"Energbank"SA;c.b.ENEGMD22;

E.7. FILTRUL AUTOMAT CU PAT DE CARBUNE ACTIV ACLM 2000

Filtrele automate cu pat de carbune activ sunt destinate indepartarii din apa a substantelor organice, a clorului si pentru a imbunatati gustul, culoarea si mirosul apei.

Procesul de filtrare consta in trecerea apei, de sus in jos, prin trecerea acesteia printr-un pat filtrant format dintr-un strat de carbune activ asezat peste un strat de nisip selectat.

Procesul de spalare inversa (spalare inversa si cla-tire), care are ca scop refacerea eficientei patului filtrant, consta in spalarea inversa a acestuia de jos in sus si indepartarea impuritatilor retinute.

Initierea procesului de spalare inversa poate fi setata la orice ora, dar numai de max. 2 ori pe zi si/sau la atingerea unei caderi de presiune prestabilite IN/OUT.




Descriere

Corpul filtrului este realizat recipient din otel carbon protejat anticoroziv la interior cu un strat de rasina epoxidica de uz alimentar, iar la exterior cu un strat de rasina poliuretana rezistenta.

Mediul filtrant este asezat peste o placa cu crepine in interiorul recipientului, iar un ansamblu format din cinci vane fluture electrice asigura controlul functionarii filtrului (sensul de circulatie a apei in filtru).

Programatorul electronic digital permite setarea orei la care sa se declanseze procesul de spalare inversa a mediului filtrant, precum si cat de des trebuie sa se faca aceasta. Acesta permite setarea duratei tuturor fazelor procesului de spalare inversa in functie de specificul aplicatiei.

Dupa incheierea operatiei de regenerare filtrul revine automat in starea de functionare.

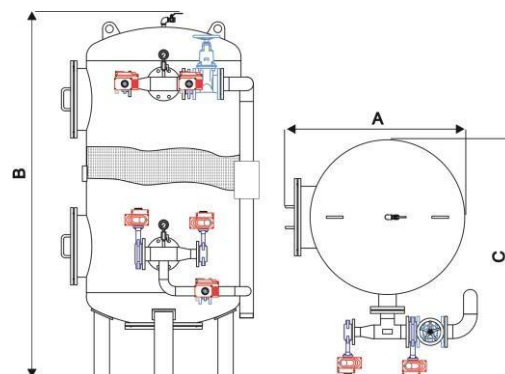

Parametri de operare

Presiune de lucru	2.0 - 6.0 bari
Temperatura de lucru	5 - 40 °C
Tensiune alimentare	230Vca – 50Hz

Caracteristici tehnice

MODEL	Debit [m ³ /h]			Diametru recipient [mm]	Dimensiuni [mm]		
	Timp de contact 4 min	Timp de contact 2 min	Spalare inversa		A	B	C
ACLM2000	50	94	94	2000	2162	2750	2673

E.9. SISTEM DOZARE CLOR LICHID (DEZINFECTIE FINALA)

Sistemul este compus din:

- doua pompe de dozare cu membrana cu comanda electronica prevazuta cu accesorii (conducte si fittinguri din PE, injector pentru solutia de hipoclorit de sodiu, senzor de nivel solutie, etc.) – **RPG603 (1A+1R)**
- debitmetru electromagnetic cu iesire semnal 4 – 20 mA
- rezervor de stocare din polietilena pentru solutia de hipoclorit 200 litri;
- agitator electric
- analizator de clor rezidual

ADRIKA S.R.L.

MD-2070, m.Chişinău str. Spicului, 6; c.f. 1014600026086 IBAN:MD32EN000000222407756845 TVA: 0208956 BC"Energbank"SA;c.b.ENEGMD22;

Pompa dozatoare

Pompa dozatoare este echipamentul care asigura dozarea precisa (injectia) a hipocloritului de sodiu in apa in procesul de clorina/oxidare.

Acesta pompa poate fi montata pe un perete sau pe o suprafata orizontala (pe vasul de stocare) prin intermediul suportului special. Conectorii speciali permit modificarea conexiunilor electrice fara deconectarea pompei. Pompa este echipata cu fittinguri si tuburi pentru aspiratie si injectie, suruburi de fixare.

Functionarea pompei dozatoare este asigurata de o diafragma montata pe piston, care este pus in actiune de un electromagnet alimentat permanent cu curent. In faza de refulare pistonul inainteaza, produce o presiune in capul pompei (in camera de pompare) cu o expulzare a lichidului, prin valva de refulare care se deschide. In faza de absorbtie, la sfarsitul impulsului, arcul readuce pistonul in pozitia initiala, valva de refulare inchizandu-se si deschizandu-se cea de absorbtie, prin care se reumple camera de pompare.

Caracteristici tehnice:

- Frecventa impulsuri: N = 160 imp/min
- Conexiuni: Tub PE Ø6xØ4
- Dimensiune: 240x165x150
- Alimentare: 220V / 50Hz;
- Putere: P = 12.2 W
- Accesorii: injector/sorb solutie, furtune legatura, cablu electric



Tip pompa	Debit	Contrapresiune	Volum injectat
RPG 603	l/h	Bar	ml/inj.
	4	12	0.42
	5	10	0.52
	6	8	0.63
	8	2	0.83

Debitmetru electromagnetic (1buc.)

- Racorduri: Flansa DN150
- Iesire semnal: 4 -20 mA
- Alimentare: 230Vca, 50 Hz
- Clasa de protectie: IP65
- Putere: 0.020 kW
- Afisaj electronic



Vas stocare hipoclorit

- Vasul stocare este un recipient din polietilena
- Volum: V = 200 litri
- Dimensiuni Ø620 x 800 mm
- Material Polietilena
- Prevazut cu agitator electric



Analizator de clor rezidual in apa

Analizatorul de clor rezidual este sistem de masurare on-line a clorului rezidual din apa tratata care este compus din:

1. Celula de masurare a clorului rezidual cu dispozitiv "debit constant"
2. Controler de proces

ADRIKA S.R.L.

MD-2070, m.Chișinău str. Spicului, 6; c.f. 1014600026086 IBAN:MD32EN000000222407756845 TVA: 0208956 BC"Energbank"SA;c.b.ENEGMD22;

Celula de masurare a clorului rezidual cu dispozitiv "debit constant" -CLE12-ACL

- Carcasa din PVC si plexiglas
- Sistem de masurare electrozi Cu/Pt
- Gama de masura: 0.00 ÷ 5.00 ppm Cl₂
- Dispozitiv de echilibrare debit apa
- Dispozitiv de curatire mecanica a electrozilor de masurare
- Racord pentru apa de proba - tub PE Ø 8x12 mm
- Cablu de conectare la unitatea automata de comanda
- Presiune: min. 0.5 bari - max. 3 bari
- Temperatura: -10 ÷ +60 °C
- Temperatura de lucru: 0 ÷ +45 °C



Controler de proces S507

Controlerul de proces este un instrument modern, realizat cu tehnologie de ultima ora. Acesta primeste un semnal electric de la celula de masurare a clorului rezidual si il transforma in curent unificat 4-20 mA. Deasemenea acest controler are posibilitatea de a transmite un semnalul unificat catre un inregistrator sau transmiter de date.

- Tensiune de alimentare: 230 V / 50 Hz
- Putere: 7 VA
- Gama de masurare: 0.00 – 2.00 ppm Cl₂
- Relee iesire: 2 relee independente configurabile
- Curent iesire: 0 – 20 mA (configurabil)
- Sarcina max. 600 Ω
- Display: LCD 2 linii x 16 digiti
- Termocompensare: PT100 (optional)
- Protectie: IP66
- Temperatura stocare: -20 ÷ +60 °C
- Temperatura lucru: -10 ÷ +50 °C
- Umiditate: max. 90% fara condensare
- Dimensiuni: 240x300x120 mm
- Greutate: aprox. 1,5 kg



ADRIKA S.R.L.

MD-2070, m.Chişinău str. Spicului, 6; c.f. 1014600026086 IBAN:MD32EN000000222407756845 TVA: 0208956 BC"Energbank"SA;c.b.ENEGMD22;

INSTALATIE TRATARE NAMOL

A. Pompa epuismant PRIOX 600/13 T (1A+1R)

Pompa epuismant PRIOX 600/13 T este realizata in intregime din inox. Aceasta pompa lucreaza complet imersata. Pornirea si oprirea se face cu un senzor de nivel.

Caracteristici :

- debit: 3.0 mc/h;
- presiuni: 12.8 mCA;
- alimentare electrica: 380 Vca / 50 Hz;
- putere electrica: 1.2 kW;
- grad de protectie IP 68;
- clasa de izolatie F
- racord refulare 2"
- temperatura maxima lichid: 40°C

B. Instalatie preparare polimer (1 buc.)

- Rezervor 500 l, material PE, dimensiuni D=85 cm, H=100 cm
- Mixer 200 rpm, motor trifazat 0.12 kW, material PVC
- Placa de ranforsare
- Palnie pentru alimentarea cu pudra si conector pentru aportul de apa
- Robinet de evacuare



C. Dispozitiv deshidratare namol (1 buc.)

- Numar de saci : 10 buc
- Cadru constructie din AISI 304
- Distribuitor superior pentru alimentare din AISI 304
- 10 cosuri pentru saci
- Dimensiune sac Ø300 x h1000mm

ADRIKA S.R.L.

MD-2070, m.Chişinău str. Spicului, 6; c.f. 1014600026086 IBAN:MD32EN000000222407756845 TVA: 0208956 BC"Energbank"SA;c.b.ENEGMD22;

PREȚ

Denumire	Pret unitar
1. Statie compacta de tratare Q= 50 mc/h – SCT50 - Sistem de prefiltrare mecanica - Sistem dozare clor lichid (clorinare primara si finala) - Sistem dozare coagulant (coagulare/floculare) - Decantor - Grup de pompare cu doua pompe orizontale - Filtrul automat cu pat de nisip - Filtrul automat cu pat de carbune activ - Tronsoane interconectare - Montaj + PIF	251 025,00 EURO
2. Instalatie tratare namol - Pompa alimentare - Instalatie preparare polimer - Dispozitiv deshidratare namol	

Pretul este exprimat in EURO

Pretul este franco depozit beneficiar final din RM

Pretul include T.V.A.

Pretul include asistenta tehnica la punerea in functiune.

Pretul **cuprinde** interconectarea tuturor echipamentelor ce formeaza statia compacta de tratare.

Transferul va fi efectuat la contul de decontare a vânzătorului, în Lei MDA, în conformitate cu cursul comercial al BC"Moldindconbank"SA, la ziua efectuării transferului.

CONDITII COMERCIALE

Modalitate de plata: negociabile la semnarea contractului.

Termen de livrare: negociabil la semnarea contractului, dar nu mai mare de 90 zile.

Termen de garantie: 24 luni de la data vanzarii

DOCUMENTE DE INSOTIRE A PRODUSELOR

La livrare produsele sunt insotite de:

- carte tehnica echipamente;
- certificat de garantie;
- declaratie de conformitate;
- agrement tehnic pentru statia compacta de tratare
- aviz sanitar pentru statia compacta de tratare
- certificat SR EN ISO 9001/2008;
- certificat SR EN ISO 14001/2004;

In speranta unei bune colaborari asteptam cu deosebit interes raspunsul dumneavoastra,

Cu deosebit respect,

Administrator SRL "ADRIKA"



Adrian Covaş

LISTA REFERINTE - STATII COMPACTE DE TRATARE APA - SCT

- ◆ Statie de tratare compacta SCT25 (Q = 25 mc/h) - loc. Runcu, jud. Gorj
- ◆ Statie de tratare compacta SCT25 (Q = 25 mc/h) – loc. Lelesti, jud. Gorj
- ◆ Statie de tratare compacta SCT50 (Q = 50 mc/h) – loc. Corbu si Tulghes, jud. Harghita
- ◆ Statie de tratare compacta SCT25 (Q = 25 mc/h) – loc. Tautii Magherausi, jud. Maramures
- ◆ Statie de tratare compacta SCT25 (Q = 25 mc/h) – loc. Mehadica, jud. Caras Severin
- ◆ Statie de tratare compacta SCT2x50 (Q = 100 mc/h) – loc. Calimanesti, Caciulata, jud. Valcea
- ◆ Statie de tratare compacta SCT2x50 (Q = 100 mc/h) - loc. Isaccea, jud. Tulcea
- ◆ Statie de tratare compacta SCT2x25 (Q = 50 mc/h) – loc. Sf. Gheorghe, jud. Tulcea
- ◆ Statie de tratare compacta SCT2x25 (Q = 50 mc/h) – loc. Mahmudia, jud. Tulcea
- ◆ Statie de tratare compacta SCT30 (Q = 30 mc/h) – loc. Bulz, jud. Oradea
- ◆ Statie de tratare compacta SCT10 (Q = 10 mc/h) - loc. Raul Sadului, jud. Sibiu
- ◆ Statie de tratare compacta SCT15 (Q = 15 mc/h) - loc. Polovragi, jud. Gorj
- ◆ Statie de tratare compacta SCT20 (Q = 20mc/h) - loc. Bogdan Voda, jud. Maramures
- ◆ Statie de tratare compacta SCT50 (Q = 50 mc/h) – loc. Bicaz Chei, jud. Neamt
- ◆ Statie de tratare compacta SCT25 (Q = 25 mc/h) - loc. Covrigi, jud. Gorj
- ◆ Statie de tratare compacta SCT15 (Q = 15 mc/h) - loc. Caldarasti, jud. Buzau
- ◆ Statie compacta de tratare SCT15 (Q = 15 mc/h) – loc. Dambu Morii, jud. Brasov
- ◆ Statie compacta de tratare SCT10 (Q = 10 mc/h) – Primaria Chilii, jud. Buzau
- ◆ Statie compacta de tratare SCT50 (Q = 50 mc/h) – com. Barbatesti, jud. Valcea
- ◆ Statie compacta de tratare SCT10 (Q = 10 mc/h) – sat de vacanta Rosu, jud. Tulcea
- ◆ Statie compacta de tratare SCT15 (Q = 15 mc/h) – com. Crisan, jud. Tulcea
- ◆ Statie compacta de tratare 2xSCT15 (Q = 30 mc/h) – com. Crisan, sat Mila 23, jud. Tulcea
- ◆ Statie compacta de tratare SCT15 (Q = 15 mc/h) – com. General Berthelot, jud. Hunedoara
- ◆ Statie compacta de tratare SCT25 (Q = 25 mc/h) – sat vacanta Gura Portitei, jud. Tulcea
- ◆ Statie compacta de tratare SCT25 (Q = 25 mc/h) – com. Remetea, jud. Satu Mare
- ◆ Statie compacta de tratare SCT25 (Q = 25 mc/h) – com. Vama, jud. Satu Mare
- ◆ Statie compacta de tratare SCT50 (Q = 50 mc/h) – oras Patarlagele, jud. Buzau
- ◆ Statie compacta de tratare SCT2x50 (Q = 100 mc/h) – oras Amara, jud. Ialomita
- ◆ Statie compacta de tratare SCT25(Q = 50 mc/h) – com. Romos, jud. Hunedoara
- ◆ Statie compacta de tratare SCT10 (Q = 50 mc/h) – com. Periprava, jud. Tulcea
- ◆ Statie compacta de tratare SCT20 (Q = 20 mc/h) – com. Globu Craiovei, jud. Caras Severin
- ◆ Statie compacta de tratare SCT25 (Q = 25 mc/h) – com. Salasu de Jos, jud. Hunedoara
- ◆ Statie compacta de tratare SCT20 (Q = 20 mc/h) – com. Caraoman, jud. Tulcea
- ◆ Statie compacta de tratare SCT5 (Q = 5 mc/h) – sat Uzlina, jud. Tulcea
- ◆ Statie compacta de tratare SCT10 (Q = 10 mc/h) – complex turistic Dranov, jud. Tulcea
- ◆ Statie compacta de tratare SCT10 (Q = 10 mc/h) – complex turistic Dunavat, jud. Tulcea
- ◆ Statie compacta de tratare SCT20 (Q = 20 mc/h) – com. Farcasa, jud. Neamt
- ◆ Statie compacta de tratare SCT25 (Q = 50 mc/h) – com. Mehadica, jud. Caras Severin
- ◆ Statie compacta de tratare SCT2x25 (Q = 50 mc/h) – com. Miercurea Nirajului, jud. Mures
- ◆ Statie compacta de tratare SCT2x50 (Q = 100 mc/h) – com. Macaresti, R. Ungheni, Rep. Moldova
- ◆ Statie compacta de tratare SCT2x50 (Q = 100 mc/h) – loc.Sulina, jud. Tulcea
- ◆ Statie compacta de tratare SCT50 (Q = 50 mc/h) – loc. Bratca, jud. Bihor

