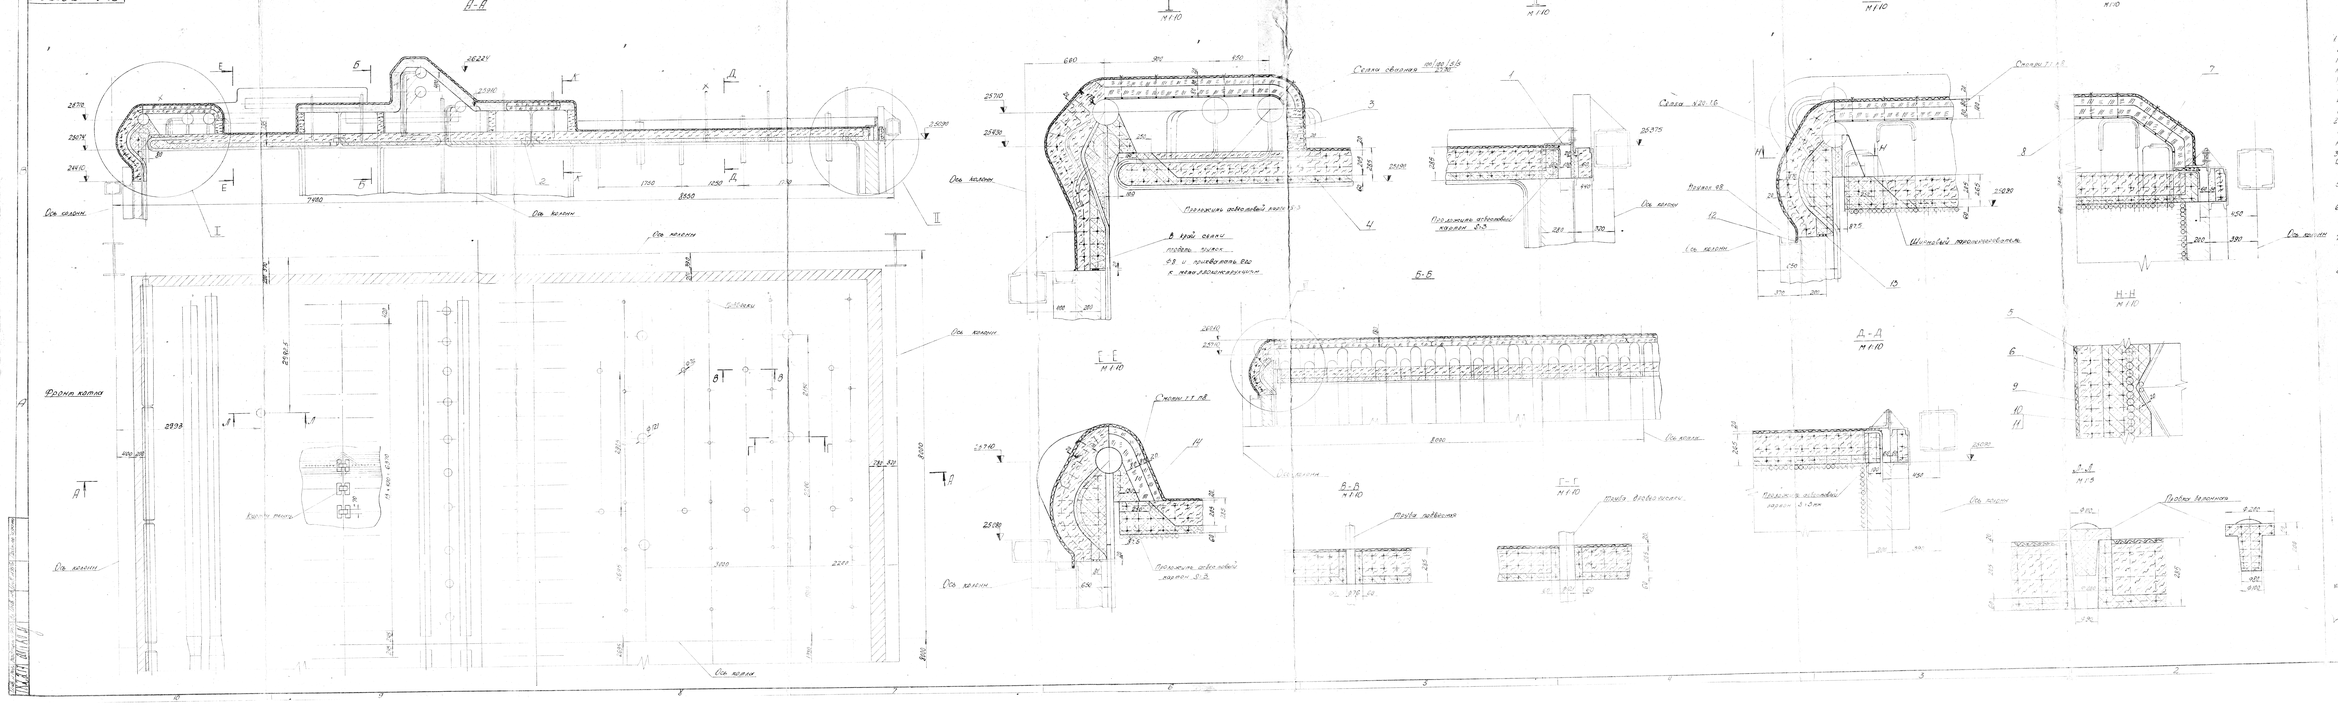

1. Опирание на всем периметре на проволоку ø6 оцинкованной проволоки ø16 с ячейкой 100×100 мм при обтяжке труб и потом каждую вторую последующие потолки не перевязывается.
2. Перед опиранием проволоки проволоки, на каждом крайнем бордюрном камне, каждые изготавливают из доски 5×10 см или проволоки ø8 мм, и сверху к ней крепить проволоку.
3. В монолитной бетонной бетонной железобетонные швы 3×3 мм в продольном и поперечном направлении ~ 6 м.
4. Связь сетчатки между собой бетонной проволоки ø6 мм.
5. В местах подвесных соединений бетонно проволоки оставлять запас 3-5 см.
6. Монтаж элементов перекрытия производить в ППР. Монтажные схемы привязки сборных.
7. При бетонировании, трубы проходящие через сборную плиту, на бетонных опоры выдержать зазор выдержать 2-3 см.
8. Все отверстия пробиваются по сборным стенам выдержать „Технические требования к сборным плитам".
9. Толщина монтажных швов учтено с учетом допущения выполнения.

Позиция	Наименование	Кол.	Примечание
	Стандартные изделия		
	ГОСТ 8240-89 С-51		
	Швеллер		
	Марка стали		
	Сталь ГОСТ 8240-89		
	Сталь ГОСТ 8240-89		
	Сталь ГОСТ 8240-89