


LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI „ILAS” AL I.P. „INSTITUTULUI DE CHIMIE”,
MEC AL RM
MD -2028, m .Chișinău, str. Academiei, 3, tel. 022 739 977

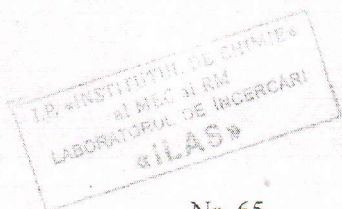

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 65

20 octombrie 2022

DENUMIREA PRODUCTIEI	- Apă potabilă purificată „VIAȚĂ BUNĂ” (Lot 80)
NUMĂRUL DE MOSTRE	- 1
PREZENTATOR	- SRL “BEERMASTER BREWERY”, str. M. Sadoveanu, 35, mun. Bălți
PRODUCĂTOR	- SRL “BEERMASTER BREWERY”
PREAMBALARE	- PET 19,0 L
DATA FABRICĂRII	- 13.10.2022
TERMENUL DE VALABILITATE	-
DATA PRIMIRII MOSTRELOR	- 17.10.2022
DATA ÎNCEPUTULUI ÎNCERCĂRILOR	- 17.10.2022
DATA TERMINĂRII ÎNCERCĂRILOR	- 20.10.2022
TIPUL ȘI SCOPUL ÎNCERCĂRILOR	- determinarea indiciilor în conformitate cu Lege privind calitatea apei potabile № 182 din 19.12.2019

Mostra este prezentată de către beneficiar pe baza scrisoare

Cod: RÎ - 7.8, ediția:1, data: 08.10.19, pag.: 1/2

- 2 -


n/o	Denumirea parametrilor și unitatea de măsură	Valorile indicelor		DN a metodei de încercări
		determinate	admisibile	
1	Duritatea totală, grade germane, min *	5,04	5,0	GOST 4151-72
2	Amoniac și ioni de amoniu (total) (NH ₄ ⁺), mg/L	0,07	0,5	PS-10/2021
3	Nitriți (NO ₂ ⁻), mg/L	0,005	0,5	PS - 13/2019
4	Nitrați (NO ₃ ⁻), mg/L	5,02	50,0	PS-15/2021
5	Sodiu (Na ⁺), mg /L	131,9	200	SM ISO 9964-3:2013, PS- 6/2019
6	Cloruri (Cl ⁻), mg/L	21,3	250	SM SR EN ISO 9297:2012, PS – 14/2019
7	Sulfati (SO ₄ ²⁻), mg/L	91,9	250	PS- 8/2019
8	Fier (Fe) total, mg/L	<0,1	0,2	PS-16/2021
9	Fluoruri (F ⁻), mg/L	0,60	1,5	Met.unif. M.1987,v.2,p. 1073, PS-11/2019
10	Stronțiu (Sr), mg/L	<0,5	7,0	PS-17/2021
11	Reziduu uscat (105° C), mg/L	396,1	1500	SM STAS 9187:2007
12	Indicele de hidrogen (pH), unit.pH	6,68	≥6,5 și ≤9,5	SM SR ISO 10523:2014
13	Cupru (Cu), mg/L	<0,1	2,0	SM SR ISO 8288:2006 (metoda A), PS-10/2019
14	Zinc (Zn), mg/L	<0,1	3,0	SM SR ISO 8288:2006 (metoda A), PS-10/2019
15	Mangan (Mn), mg/L	<0,005	0,05	Met.unif. M. 1983p.1,v.2 p.81; PS- 12/2019
16	Nichel (Ni), mg/L*	<0,01	0,02	SM SR ISO 8288:2006 (metoda A), PS-12/2019
17	Crom (Cr), mg/L*	<0,01	0,05	SM ISO 9174:2014, PS-12/2019
18	Plumb (Pb), mg/L	<0,005	0,01	PS- 09/2019
19	Cadmiu (Cd), mg/L	<0,001	0,003	PS - 09/2019
20	Arsen (As), mg/L *	<0,005	0,01	GOST 4152-89
21	Oxidabilitatea permanganată, mgO ₂ /L *	< 0,1	5,0	GOST 23268.13-78

Notă: 1. Rezultatele încercărilor se referă numai la mostra încercată.

2. Multiplicarea raportului de încercări este admisă cu acordul laboratorului..

3. Incertitudinea poate fi indicată în raport la solicitarea clientului la p=95%, k=2.

4. Parametrii, care nu sunt incluși în domeniul de acreditare, sunt indicați cu *.

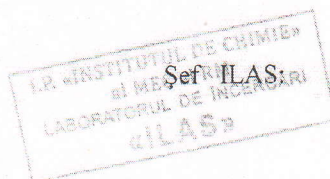

Tatiana Mitina

Cod: RÎ - 7.8, ediția:1, data: 08.10.19, pag.: 2/2