


### Schema electrică de conectare a CI la CIP (monofazat)

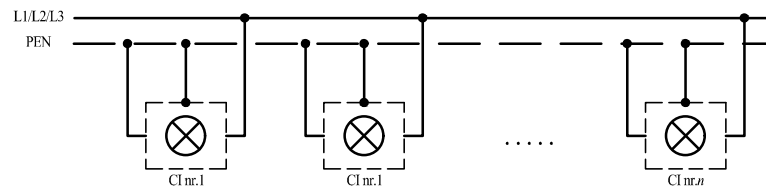

Notă:

1. Rezistențele calculate a prizelor de pământ la pil. nr. 8/1; 8/4; 8/7 va fi mai mică sau egală cu 30 Ohm.
2. Proiectul dat va fi coordonat în modul corespunzător cu proprietarii de rețele inginerești.
3. Lucrările de construcție și montare a LEA-0.23/0,4 kV cu cablu CIP vor fi executate conform normelor tehnice și în construcții în vigoare.

						12/3/10-2018-IEE.			
						Extinderea sistemului de iluminat stradal amplasat în mun.Bălți (regiunea Pasaj între L.T. Pușkin și str. Bulgară nr.124-128).			
Modif.	Cant.	Planșa	№doc.	Semn.	Data	Iluminat electric exterior	Etapă	Coala	Coli
							PE	3	13
SP		Pulbere Ed.			10.18	Schema electrică monofilară de calcul.	SC „PROIECT ENERGETIC” SRL Licența: seria A MMII nr.049773 din 04.09.2015		
Elaborat		Pulbere Ed.			10.18				

N inv. original	Semnatura, data	In loc. N inv.