

Cî SRL "INMACOMPROIECT" or. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel 52-20-25	RAPORT DE ÎNCERCĂRI		Cod: ПИ -5.10-1	
	№ 211 Data 26.10.2018		Ediția: 5	
			Data: 25.08.16	
			Foi: 3/3	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
211-2	Plăci de beton p/u trotuare B30 presată	5 Rezistența la îngheț	SM 270:2008 pct. 4.2.1.2	GOST 10060.1-95	Cicluri	min. F 200	F 200		
		Pierderea rezistenței	GOST 10060.1- 95		%	pînă la 5,0	1,9		

4 Concluzie: Mostrele de plăci din beton p/u trotuare corespunde cerințelor SM 270:2008 pct. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4,
Nota: Incertitudinea extinsă, P-95%, cu coeficientul acoperire k=2.

Adresele de expediere:



- 1 ex. - Cî ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL.
- 1 ex. - Beneficiarului
- 1 ex. - Organismului de certificare

Conducătorul Cî
Șef laborator

Inginer coordonator

A. Belousova
A. Peșterean

S. Pogrebnicenco raport 11.01.18

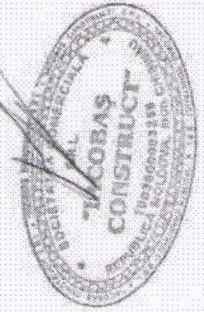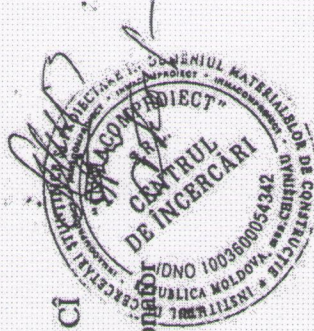

conform cu originalul