	Zona	Poz.	Insemnare	Denumire	Buc.	Nota
				Unitatile componente:		
		01	A1	Controlor Arcon-4 (RAUT)	1	
				Releu universal ~220V, RelPol		
		02	KL1, KL2	R3-2013-23-5230WT	2	
			——	Priza GZT3	2	
				Lampa de semnalizare ~ 220V:		
		03	HL2, HL3 HL4;	AD 22DS -linza verde 220V	3	
		04	HL1,	AD 22DS -linza rosie 220V	1	
		05		Intrerupator automat monopolar,		
			SF3, SF4	~ 220V, I=1A, car. C, BA47-29-1P	2	
		06	SB1	Buton de comanda, negru, KE-011	1	
		07	SB2	Buton de comanda, rosu, KE-011	1	
		08	TP1	Transformator de coborire ~220V/~24V,	1	
				V16854"HAHA"		
		09	X1	Clame	20	

Panou de dirijare П1- PD

(schita-vedere generala)

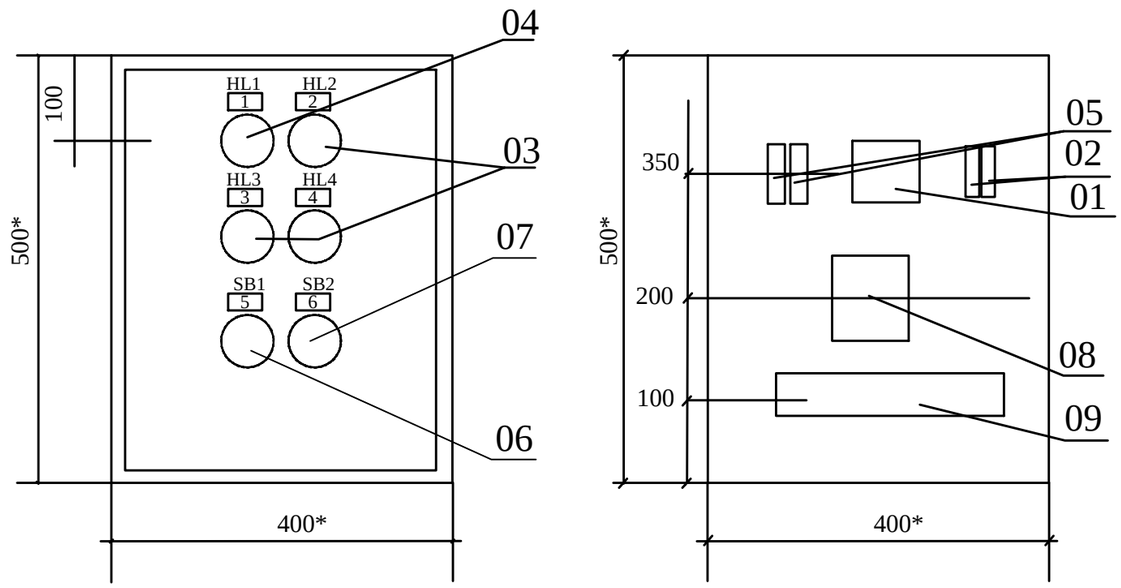

1. * Dimensiuni pentru informatie.
2. Adincimea panoului este 220mm.
3. Dupa schita data de indeplinit unu (1) panou.

Tabela cu inscriptii

	Nr. inscriptiei	Insemnare	Locul inscriptiei	Textul inscriptiei	Buc.	Nota
	1	HL1	Tabela	Alarma	1	
	2	HL2	Tabela	Clapeta aer-deschisa	1	
	3	HL3	Tabela	Pompa-functiune	1	
	4	HL4	Tabela	Ventilator П1-functiune	1	
	5	SB1	Tabela	Ventilator П1-start	1	
	5	SB2	Tabela	Ventilator П1-stop	1	

IN SCIB N DE INV.

ISCAL. SI DATA

Nº DE INVENTAR

Modif.	Sector	Planse	N doc.	Semnatura	Data
Sp. prin.		Loghin I.			03.23
Elaborat		Loghin I.			03.23

06/02-D/23-AIVC

Reparatia capitala a blocului alimentar a institutiei de educatietimpurie nr.6, str. Cicicalo, 6 din mun. Balti

Bloc alimentar

Faza	Plansa	Planse
PE	5	

Sistema de ventilare /refulare П1.
Panou de dirijare П1-PD, schita.

SRL "GEO-CAD-PROIECT"
mun. Balti