



ТЗОВ «ТЕРМО-ІЗОЛ»

вул. Героїв УПА, 4, м. Городок
Львівська обл. 81500
Код ЄДРПОУ 35009379

Тел./факс: +38 (032) 313-22-49
e-mail: teplo@elplast.com.ua
www.elplast.com.ua

Сертифікат якості №08/400

Труба теплоізоляційна попередньо ізолювана пінополіуретаном
в оболонці з оцинкованого тонкостінного листа.

Партія №	08/400	Кількість, мп	п/з	Довжина неізолюваних кінців, мм
Умовне позначення, типорозмір	720/900 L=11.5	Дата виготовлення	2025	220±5мм

Зовнішній діаметр труби сталеві провідної, мм	720 ДСТУ 9219:2023 тип 3
Товщина стінки труби сталеві провідної, мм	10,0
Марка сталі труби сталеві провідної. Клас міцності	P265GH. K42
Документальне підтвердження відповідності провідної труби	Сертифікат якості
Марка пінополіуретанової композиції	Циклопентан Ізоціанат Voracor CE142 Поліол, Voracor CG776
Номінальний зовнішній діаметр оболонки, мм	900
Товщина стінки оболонки, мм	1,0
Документальне підтвердження відповідності оболонок	Сертифікат якості

Труба д.720x10.0/900 в оболонці з оцинкованого металевих листа відповідає вимогам SM EN 253:2020 «Труби централізованого опалення –з'єднані однотрубні системи для підземних мереж гарячого водопостачання –заводська збірка труб зі сталеві труби, поліуретанові теплоізоляції та оболонки з поліетилену та металевих листа».

Прогнозований термін експлуатації не менше 30 років при максимальній проектній температурі не більше 140 °С.

Дата видачі 2025р

Генеральний директор



Феденко В.І.



ТзОВ «ТЕРМО-ІЗОЛ»

вул. Героїв УПА, 4, м. Городок
Львівська обл. 81500
Код ЄДРПОУ 35009379

Тел./факс: +38 (032) 313-22-49
e-mail: teplo@elplast.com.ua
www.elplast.com.ua

Сертифікат якості №08/420

Коліно теплогідроізольоване попередньо ізолювану пінополіуретаном
в оболонці з оцинкованого тонкостінного листа.

Партія №	08/420	Кількість, мп	п/з	Довжина неізолюваних кінців, мм
Умовне позначення, типорозмір	720/900 90*	Дата виготовле ння	2025	220±5 мм

Зовнішній діаметр труби сталевий провідної, мм	720
Товщина стінки труби сталевий провідної, мм	10,0 ДСТУ 9219:2023 тип 3
Марка сталі, клас міцності труби сталевий провідної	P265GH. K42
Зовнішній діаметр відводу сталевий, мм	720
Товщина стінки відводу марка сталі, мм	10,0 ГОСТ 17375-2001 ст.20
Документальне підтвердження відповідності провідної труби	Сертифікат якості
Марка пінополіуретанової композиції	Циклопентан Ізоціанат Voracor CE142 Поліол, Voracor CG776
Номинальний зовнішній діаметр оболонки, мм	900
Товщина стінки оболонки, мм	1,0
Документальне підтвердження відповідності оболонок	Сертифікат якості

Коліно д.720x10.0/900 в оболонці з оцинкованого металевий листа відповідає вимогам
SM EN 448:2020 «Труби централізованого опалення – з'єднані однотрубні системи для
підземних мереж гарячого водопостачання – заводська збірка труб зі сталевий труби
, поліуретановий теплоізоляції та оболонки з поліетилену та металевий листа». Ізоляція
згідно SN EN 253:2020.

Прогнозований термін експлуатації не менше 30 років при максимальній проектній
температурі не більше 140 °C.

Дата видачі 2025р

Генеральний директор



Феденко В.І.



ТЗОВ «ТЕРМО-ІЗОЛ»

вул. Героїв УПА, 4, м. Городок
Львівська обл. 81500
Код ЄДРПОУ 35009379Тел./факс: +38 (032) 313-22-49
e-mail: teplo@elplast.com.ua
www.elplast.com.ua

Сертифікат якості №08/500

Коліно теплогідроізольоване попередньо ізолювану пінополіуретаном
в оболонці з оцинкованого тонкостінного листа.

Партія №	08/500	Кількість, мп	п/з	Довжина неізолюваних кінців, мм
Умовне позначення, типорозмір	720/900 45*	Дата виготовле ння	2025	220±5 мм

Зовнішній діаметр труби сталевий провідної, мм	720
Товщина стінки труби сталевий провідної, мм	10,0 ДСТУ 9219:2023 тип 3
Марка сталі, клас міцності труби сталевий провідної	P265GH. K42
Зовнішній діаметр відводу сталевий, мм	720
Товщина стінки відводу марка сталі, мм	10,0 ГОСТ 17375-2001 ст. 20
Документальне підтвердження відповідності провідної труби	Сертифікат якості
Марка пінополіуретанової композиції	Циклопентан Ізоціанат Voracor CE 142 Поліол, Voracor CG776
Номинальний зовнішній діаметр оболонки, мм	900
Товщина стінки оболонки, мм	1,0
Документальне підтвердження відповідності оболонок	Сертифікат якості

Коліно д. 720x10.0/900 45* в оболонці з оцинкованого металевий листа відповідає вимогам SM EN 448:2020 «Труби централізованого опалення – з'єднані однотрубні системи для підземних мереж гарячого водопостачання – заводська збірка труб зі сталевий труби, поліуретановий теплоізоляції та оболонки з поліетилену та металевий листа». Ізоляція згідно SN EN 253:2020.

Прогнозований термін експлуатації не менше 30 років при максимальній проектній температурі не більше 140 °C.

Дата видачі 2025р

Генеральний директор



Феденко В.І.



ТзОВ «ТЕРМО-ІЗОЛ»

вул. Героїв УПА, 4, м. Городок
Львівська обл. 81500
Код ЄДРПОУ 35009379

Тел./факс: +38 (032) 313-22-49
e-mail: teplo@elplast.com.ua
www.elplast.com.ua

Сертифікат якості №08/419

Опора нерухома теплогідроізолювана попередньо ізолювану пінополіуретаном в оболонці з оцинкованого тонкостінного листа.

Партія №	08/419	Кількість, мп	п/з	Довжина неізолюваних кінців, мм
Умовне позначення, типорозмір	720/900 L=2м.	Дата виготовлення	2025	220±5мм

Зовнішній діаметр труби сталеві провідної, мм	720
Товщина стінки труби сталеві провідної, мм	10,0 ДСТУ 9219:2023 тип3
Марка сталі, клас міцності труби сталеві провідної	P265GH. K42
Документальне підтвердження відповідності провідної труби	Сертифікат якості
Марка пінополіуретанової композиції	Циклопентан Ізоціанат Voracor CE142 Поліол, Voracor CG776
Номинальний зовнішній діаметр оболонки, мм	900
Товщина стінки оболонки, мм	1,0
Документальне підтвердження відповідності оболонок	Сертифікат якості

Опора д.720x10.0/900 в оболонці з оцинкованого металевих листа відповідає вимогам EN 448:2020 «Труби централізованого опалення – з'єднані однотрубні системи для підземних мереж гарячого водопостачання – заводська збірка труб зі сталеві труби, поліуретанові теплоізоляції та оболонки з поліетилену та металевих листа». Ізоляція згідно SN EN 253:2020.

Прогнозований термін експлуатації не менше 30 років при максимальній проектній температурі не більше 140 °C.

Дата видачі 2025р

Генеральний директор



Феденко В.І.



ТЗОВ «ТЕРМО-ІЗОЛ»

вул. Героїв УПА, 4, м. Городок
Львівська обл. 81500
Код ЄДРПОУ 35009379

Тел./факс: +38 (032) 313-22-49
e-mail: teplo@elplast.com.ua
www.elplast.com.ua

Сертифікат якості №08/365

Трійник кутовий теплогідроізований попередньо ізований пінополіуретаном
в оболонці з оцинкованого тонкостінного листа

Партія №	08/365	Кількість, мп	п/з	Довжина неізованих кінців, мм
Умовне позначення, типорозмір	720x10,0/900-720x10,0/900 45*	Дата виготовлення	2025	220±5мм.

Зовнішній діаметр труби сталеві провідної, мм	720 ДСТУ 9219:2023 тип 3
Товщина стінки труби сталеві провідної, мм	10,0
Марка сталі труби сталеві провідної	P265GH.K42
Марка пінополіуретанової композиції	Циклопентан Ізоціонат Voracor CE142 Поліол, Voracor CG776
Номінальний зовнішній діаметр оболонки, мм	900
Товщина стінки оболонки, мм	1,0
Документальне підтвердження відповідності оболонок	Сертифікат якості

Трійник кутовий д.720x10.0/900 в оболонці з оцинкованого металевих листа відповідає вимогам SN EN 448:2020 «Труби централізованого опалення – з'єднані однотрубні системи для підземних мереж гарячого водопостачання – заводська збірка труб зі сталеві труби, поліуретанові теплоізоляції та оболонки з поліетилену та металевих листа». Ізоляція згідно SN EN 253:2020.

Прогнозований термін експлуатації не менше 30 років при максимальній проектній температурі не більше 140 °C.

Дата видачі 2025р

Генеральний директор



Феденко В.І.



ТЗОВ «ТЕРМО-ІЗОЛ»

вул. Героїв УПА, 4, м. Городок
Львівська обл. 81500
Код ЄДРПОУ 35009379

Тел./факс: +38 (032) 313-22-49
e-mail: teplo@elplast.com.ua
www.elplast.com.ua

Сертифікат якості №08/399

Трійник прямий теплогідроізований попередньо ізований пінополіуретаном в оболонці з оцинкованого тонкостінного листа.

Партія №	08/399	Кількість, мп	п/з	Довжина неізованих кінців, мм
Умовне позначення, типорозмір	720/900-48/110	Дата виготовлення	2025	220±5 мм.

Зовнішній діаметр труби сталеві провідної, мм	720
Товщина стінки труби сталеві провідної, мм	10,0
Марка сталі труби сталеві провідної	P265GH.K42
Зовнішній діаметр труби сталеві провідної, мм	48
Товщина стінки труби сталеві провідної, мм	4,0
Марка сталі труби сталеві провідної	20
Документальне підтвердження відповідності провідної труби	Сертифікат якості
Марка пінополіуретанової композиції	Циклопентан Ізоціанат VoracorCE142 Поліол, Voracor CG776
Номінальний зовнішній діаметр оболонки, мм	900
Товщина стінки оболонки, мм	1,0
Номінальний зовнішній діаметр оболонки, мм	110
Товщина стінки оболонки, мм	0,5
Документальне підтвердження відповідності оболонок	Сертифікат якості

Трійник прямий д.720x10.0/900 -48x4,0/110 в оболонці з оцинкованого металевих листа відповідає вимогам SN EN 448:2020 «Труби централізованого опалення –з'єднані однострунні системи для підземних мереж гарячого водопостачання –заводська збірка труб зі сталеві труби, поліуретанової теплоізоляції та оболонки з поліетилену та металевих листа». Ізоляція згідно SN EN 253:2020.

Прогнозований термін експлуатації не менше 30 років при максимальній проектній температурі не більше 140 °С.

Дата видачі 2025р

Генеральний директор



Феденко В.І.



ТзОВ «ТЕРМО-ІЗОЛ»

вул. Героїв УПА, 4, м. Городок
Львівська обл. 81500
Код ЄДРПОУ 35009379

Тел./факс: +38 (032) 313-22-49
e-mail: teplo@elplast.com.ua
www.elplast.com.ua

Сертифікат якості №08/360

Трійник прямий теплогідроізований попередньо ізований пінополіуретаном в оболонці з оцинкованого тонкостінного листа.

Партія №	08/360	Кількість, мп	п/з	Довжина неізованих кінців, мм
Умовне позначення, типорозмір	720x10,0/900-377x9,0/500	Дата виготовлення	2025	220±5мм

Зовнішній діаметр труби сталеві провідної, мм	720 ДСТУ9219:2023 тип.3
Товщина стінки труби сталеві провідної, мм	10,0
Марка сталі труби сталеві провідної	P265GH .K42
Зовнішній діаметр труби сталеві провідної, мм	377 ДСТУ8938:2019
Товщина стінки труби сталеві провідної, мм	9.0
Документальне підтвердження відповідності провідної труби	Сертифікат якості ст.20
Марка пінополіуретанової композиції	Циклопентан Ізоціанат Voracor CE142 Поліол, Voracor CG776
Номінальний зовнішній діаметр оболонки, мм	900-500
Товщина стінки оболонки, мм	1,0
Документальне підтвердження відповідності оболонок	Сертифікат якості

Трійник прямий д.720x10.0/900 -377x9,0/500 в оболонці з оцинкованого металевих листа відповідає вимогам SN EN 448:2020 «Труби централізованого опалення –з'єднані однострунбні системи для підземних мереж гарячого водопостачання –заводська збірка труб зі сталеві труби ,поліуретанові теплоізоляції та оболонки з поліетилену та металевих листа». Ізоляція згідно SN EN 253:2020.

Прогнозований термін експлуатації не менше 30 років при максимальній проектній температурі не більше 140 °C.

Дата видачі 2025р

Генеральний директор



Феденко В.І.



ТЗОВ «ТЕРМО-ІЗОЛ»

вул. Героїв УПА, 4, м. Городок
Львівська обл. 81500
Код ЄДРПОУ 35009379

Тел./факс: +38 (032) 313-22-49
e-mail: teplo@elplast.com.ua
www.elplast.com.ua

Сертифікат якості №08/388

Трійник прямий теплогідроізолюваний попередньо ізолюваний пінополіуретаном
в оболонці з оцинкованого тонкостінного листа

Партія №	08/388	Кількість, мп	п/з	Довжина неізолюваних кінців, мм
Умовне позначення, типорозмір	720x10,0/900-530x10,0/710	Дата виготовлення	2025	220±5мм.

Зовнішній діаметр труби сталеві провідної, мм	720 ДСТУ 9219:2023 тип 3
Товщина стінки труби сталеві провідної, мм	10,0
Марка сталі труби сталеві провідної	P265GH.K42
Зовнішній діаметр труби сталеві провідної, мм	530
Марка сталі труби сталеві провідної	10.0
Документальне підтвердження відповідності провідної труби	Сертифікат якості ст.20
Марка пінополіуретанової композиції	Циклопентан Ізоціанат Voracor CE142 Поліол, Voracor CG776
Номінальний зовнішній діаметр оболонки, мм	900-710
Товщина стінки оболонки, мм	1,0
Документальне підтвердження відповідності оболонок	Сертифікат якості

Трійник прямий д.720x10.0/900 -530x10,0/710 в оболонці з оцинкованого металевих листа відповідає вимогам SN EN 448:2020 «Труби централізованого опалення –з'єднані однотрубні системи для підземних мереж гарячого водопостачання –заводська збірка труб зі сталеві труби ,поліуретанової теплоізоляції та оболонки з поліетилену та металевих листа». Ізоляція згідно SN EN 253:2020.

Прогнозований термін експлуатації не менше 30 років при максимальній проектній температурі не більше 140 °С.

Дата видачі 2025р

Генеральний директор



Феденко В.І.



ТЗОВ «ТЕРМО-ІЗОЛ»

вул. Героїв УПА, 4, м. Городок
Львівська обл. 81500
Код ЄДРПОУ 35009379

Тел./факс: +38 (032) 313-22-49
e-mail: teplo@elplast.com.ua
www.elplast.com.ua

Сертифікат якості №08/387

Трійник прямий теплогідроізований попередньо ізований пінополіуретаном
в оболонці з оцинкованого тонкостінного листа

Партія №	08/387	Кількість, мп	п/з	Довжина неізованих кінців, мм
Умовне позначення, типорозмір	720x10,0/900- 630x10,0/800	Дата виготовлення	2025	220±5 мм.

Зовнішній діаметр труби сталеві провідної, мм	720 ДСТУ 9219:2023 тип 3
Товщина стінки труби сталеві провідної, мм	10,0
Марка сталі труби сталеві провідної	P265GH.K42
Зовнішній діаметр труби сталеві провідної, мм	630
Марка сталі труби сталеві провідної	10.0
Документальне підтвердження відповідності провідної труби	Сертифікат якості ст.20
Марка пінополіуретанової композиції	Циклопентан Ізоціанат Voracor CE142 Поліол, Voracor CG776
Номинальний зовнішній діаметр оболонки, мм	900-800
Товщина стінки оболонки, мм	1,0
Документальне підтвердження відповідності оболонок	Сертифікат якості

Трійник прямий д.720x10.0/900 -630x10,0/800 в оболонці з оцинкованого металевих листа відповідає вимогам SN EN 448:2020 «Труби централізованого опалення –з'єднанні однострунних системи для підземних мереж гарячого водопостачання –заводська збірка труб зі сталеві труби ,поліуретанової теплоізоляції та оболонки з поліетилену та металевих листа». Ізоляція згідно SN EN 253:2020.

Прогнозований термін експлуатації не менше 30 років при максимальній проектній температурі не більше 140 °С.

Дата видачі 2025р

Генеральний директор



Феденко В.І.



ТЗОВ «ТЕРМО-ІЗОЛ»

вул. Героїв УПА, 4, м. Городок
Львівська обл. 81500
Код ЄДРПОУ 35009379

Тел./факс: +38 (032) 313-22-49
e-mail: teplo@elplast.com.ua
www.elplast.com.ua

Паспорт якості № 07/300
Муфта металева гідроізоляційна (тип ЕТ-1)

№ п/п	D,мм	S,мм	L,мм	Кількість, шт.
1.	720/900	1,0	630	п/з

Муфти металеві гідроізоляційні призначені для гідроізоляції з'єднань трубопроводів теплових мереж гарячого водопостачання при безканальній та канальній прокладці з теплоізоляцією пінополіуретаном та захисною оболонкою з тонкостінного металевого листа.

Монтаж муфт металевих повинен виконуватись спеціалізованими підприємствами, оснащені спеціальним обладнанням та інструментом.

Муфти металеві повинні зберігатись у заводській упаковці у вертикальному положенні у приміщеннях, які захищають виріб від прямих сонячних променів, атмосферних опадів, контакту з мастилами та розчинниками при температурі $-5 + 25^{\circ}\text{C}$.

Гарантійний термін зберігання муфт – один рік від дати їх виготовлення, але не менше 9 місяців від дати відвантаження їх споживачу, розрахунковий термін експлуатації у складі трубопроводів теплових мереж – 30 років.

Склад комплекту:

№ п/п	Комплектуючі	Кількість в комплекті
1	Муфта розємна з оцинкованого листа	1 шт.
2	Герметизуюча стрічка	2 шт.
3	Герметизуюча стрічка	1 шт.
4	Корек-розповітрявач	2 шт
5	Хомут-стяжка	1 шт
6	ППУ-заливочний комп.А і комп.Б	2 ємності

Генеральний директор

Феденко В.І.

2025р.




Паспорт якості №02/32

Опора ковзна

Виробник :ТзОВ «Термо-Ізол»

Адреса: 81500, м. Городок , Львівська область , вул. Героїв УПА,4

Тел.(03231) 32-249

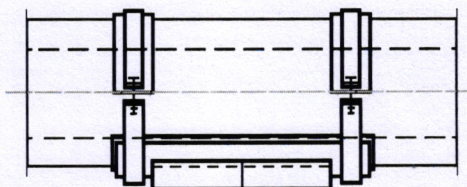

Виріб виготовлений у відповідності EN 253:2020 «Труби централізованого опалення –з'єднані однотрубні системи для підземних мереж гарячого водопостачання – заводська збірка труб зі сталеві труби ,поліуретанові теплоізоляції та оболонки з поліетилену та металеві листа ».

Основні розміри наведені в таблиці

Типорозмір	L,мм	L1,мм	H, мм	b,мм	B, мм	Кількість ,шт
720/900	680	900	468	692	964	п/з

Дата видачі 2025р

Генеральний директор



Феденко В.І.



ТзОВ «ТЕРМО-ІЗОЛ»

вул. Героїв УПА, 4, м. Городок
Львівська обл. 81500
Код ЄДРПОУ 35009379

Тел./факс: +38 (032) 313-22-49
e-mail: teplo@elplast.com.ua
www.elplast.com.ua


Паспорт якості №08/300
рукав кінцевий металевий

Виробник: ТзОВ «Термо-Ізол»

Адреса: 81500, м. Городок, Львівська область, вул. Героїв УПА, 4

Тел. (03231) 3-22-49

Призначення: рукав кінцевий металевий д.720х10,0/900х1,0 встановлюються на кінцях ізованих труб для герметизації пінополіуретанової ізоляції після введення труб в будівлю ,камеру канал .

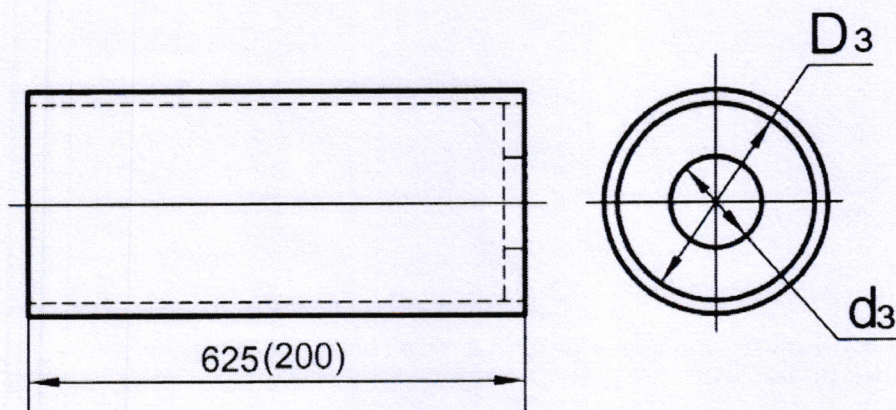

d3 - 720

D3 - 900

Дата видачі 2025р.

Генеральний директор



Феденко В.І.



ТзОВ «ТЕРМО-ІЗОЛ»

вул. Героїв УПА, 4, м. Городок
Львівська обл. 81500
Код ЄДРПОУ 35009379

Тел./факс: +38 (032) 313-22-49
e-mail: teplo@elplast.com.ua
www.elplast.com.ua


Паспорт якості №08/282
рукав кінцевий металевий

Виробник: ТзОВ «Термо-Ізол»

Адреса: 81500, м. Городок, Львівська область, вул. Героїв УПА, 4

Тел. (03231) 3-22-49

Призначення: рукав кінцевий металевий д.630х10,0/800х1,0 встановлюються на кінцях ізолюваних труб для герметизації пінополіуретанової ізоляції після введення труб в будівлю ,камеру канал .

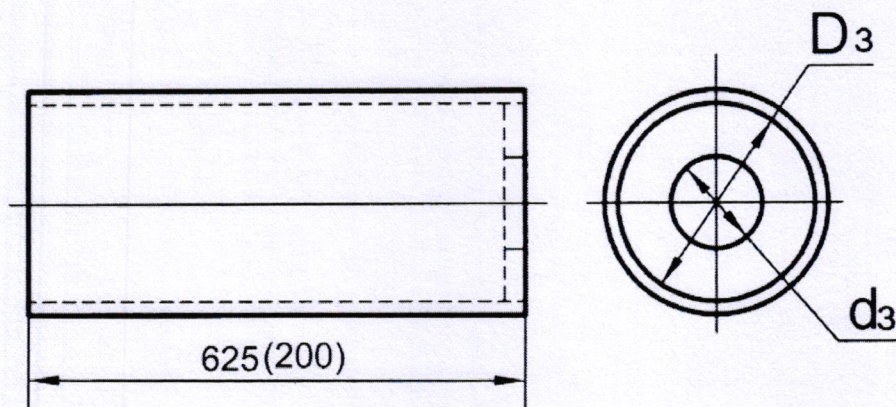

d3 - 630

D3 - 800

Дата видачі 2025р.

Генеральний директор



Феденко В.І.



ТзОВ «ТЕРМО-ІЗОЛ»

вул. Героїв УПА, 4, м. Городок
Львівська обл. 81500
Код ЄДРПОУ 35009379

Тел./факс: +38 (032) 313-22-49
e-mail: teplo@elplast.com.ua
www.elplast.com.ua


Паспорт якості №08/281
рукав кінцевий металевий

Виробник: ТзОВ «Термо-Ізол»

Адреса: 81500, м. Городок, Львівська область, вул. Героїв УПА, 4

Тел. (03231) 3-22-49

Призначення: рукав кінцевий металевий д.530х10,0/710х1,0 встановлюються на кінцях ізолюваних труб для герметизації пінополіуретанової ізоляції після введення труб в будівлю ,камеру канал .

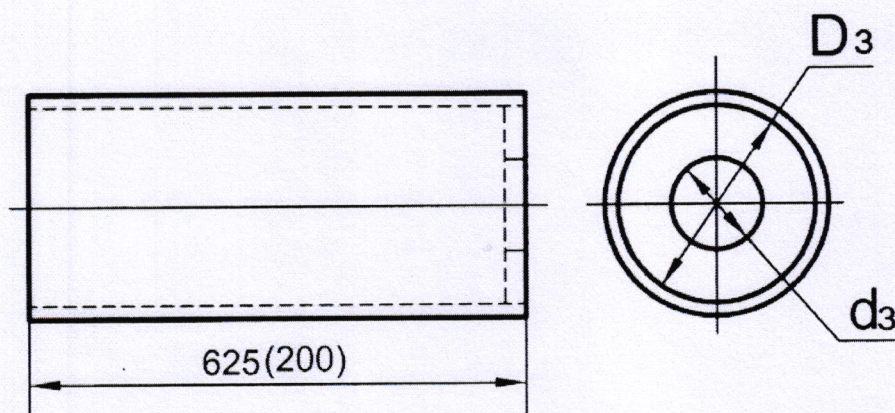

d3 - 530

D3 - 710

Дата видачі 2025р.

Генеральний директор



Феденко В.І.



ТзОВ «ТЕРМО-ІЗОЛ»

вул. Героїв УПА, 4, м. Городок
Львівська обл. 81500
Код ЄДРПОУ 35009379

Тел./факс: +38 (032) 313-22-49
e-mail: teplo@elplast.com.ua
www.elplast.com.ua


**Паспорт якості №07/299
рукав кінцевий металевий**

Виробник: ТзОВ «Термо-Ізол»

Адреса: 81500, м. Городок, Львівська область, вул. Героїв УПА, 4

Тел. (03231) 3-22-49

Призначення: рукав кінцевий металевий д.377х9,0/500х1,0 встановлюються на кінцях ізолюваних труб для герметизації пінополіуретанової ізоляції після введення труб в будівлю, камеру канал.

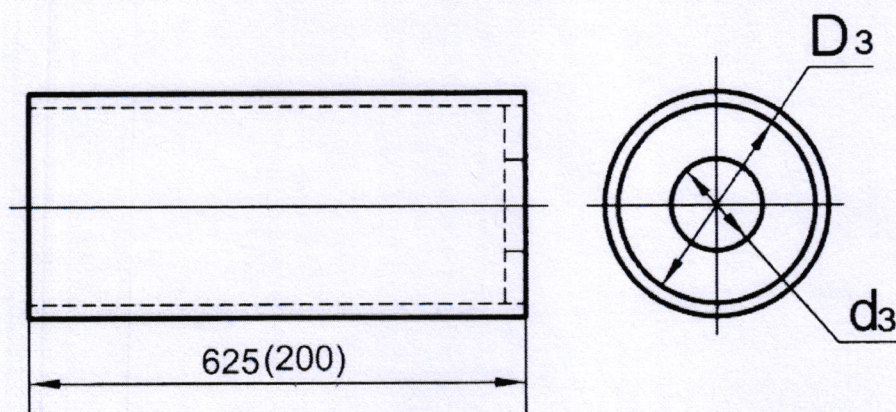

d3 - 377

D3 - 500

Дата видачі 2025р.

Генеральний директор



Феденко В.І.