


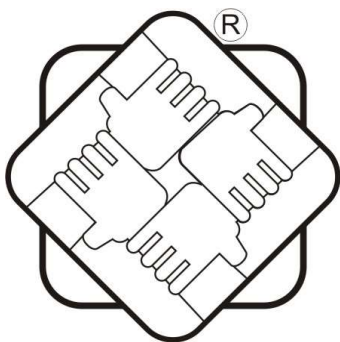

ЗАЗЕМЛЕННЯ ПЕРЕНОСНЕ ЗПП-1В7-3/3-16Х-680

ПАСПОРТ
05.03-001-680 ПС

1 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

1.1 Заземлення переносне ЗПП-1В7-3/3-16Х-680 призначене для захисту працюючих на відключених ділянках РП від поразки електричним струмом у випадку помилкової подачі напруги на цю ділянку або появи на них наведеної напруги.

1.2 Заземлення виготовлене для робіт у кліматичних умовах У категорії 1 за ГОСТ 15150-69.

2 БУДОВА ТА СКЛАД ЗАЗЕМЛЕННЯ

Заземлення складається із штанг ізолюючих, гнучких провідників для закорочування між собою та заземлення струмоведучих частин установки, із гвинтовими затискачами для закріплення його на струмоведучих частинах і струбцини для приєднання до заземлюючих провідників або до заземлених конструкцій.

Гнучкий провідник виготовлений з мідних жил, покритих прозорою полімерною оболонкою. Кінці провідника запресовані в кабельні наконечники. Для захисту провідника від злому, у місцях його приєднання до наконечників є гнучкі амортизатори з полімерного матеріалу.

3 ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Основні параметри і габаритні розміри заземлення наведено в таблиці 1.

Таблиця 1	
Найменування параметру	Значення параметру
Номінальна напруга електроустановок, кВ	1
Довжина рукоятки штанги, м, не менше	0,14
Довжина провідника, що заземлює, м, не менше	3,0
Довжина кожного з закорочуючих провідників, м, не менше	0,4
Кількість затискачів, шт.	3
Кількість ізолюючих штанг, шт.	3
Перетин провідника, мм ² , не менше	16
Струм термічної стійкості протягом 3 с., кА	2,5
Струм динамічної стійкості, кА	14,0
Маса заземлення, кг, не більше	2,3

4 КОМПЛЕКТНІСТЬ

У комплект постачання входять:

- а) заземлення ЗПП-1В7-3/3-16Х-680 в зборі;
- б) паспорт 05.03-001-680 ПС;
- в) сумка (на вимогу).

5 ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ І ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ

5.1 Встановлення й зняття переносних заземлень повинні виконуватися в діелектричних рукавичках.

5.2 Кожне переносне заземлення має бути оглянуте не рідше 1 разу в 3 місяці, а також перед використанням. При пошкодженні контактних з'єднань, зниженні

механічної міцності провідників, розплавлення їх, обриву більш 5% жил і після роботи в режимі короткого замикання переносні заземлення знімаються з експлуатації.

5.3 Встановлення заземлення проводиться в наступному порядку:

5.3.1 Встановлювати заземлення необхідно безпосередньо після перевірки відсутності напруги.

5.3.2 Переносні заземлення спочатку потрібно приєднати до заземлюючого пристрою, а потім установити на струмоведучі частини.

Знімати переносне заземлення слід в зворотній послідовності: спочатку зняти його зі струмоведучих частин, а потім від'єднати від заземлюючого пристрою.

6 ВКАЗІВКИ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ І ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Заземлення повинне експлуатуватися з урахуванням вимог нормативної документації:

- "Правила безпечної експлуатації електроустановок" (НПАОП 40.1-1.01-97);
- "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів" (НПАОП 40.1-1.21-98);
- "Правила експлуатації електрозахисних засобів" (НПАОП 40.1-1.07-01).

7 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

7.1 Виробник гарантує відповідність заземлення вимогам конструкторської документації і ТУ У 21191464.011-2000 при дотриманні умов транспортування, експлуатації і збереження.

7.2 Гарантійний термін експлуатації – два роки з моменту введення в експлуатацію (але не більше 2,5 року з дня отримання споживачем зі складу підприємства-виробника).

7.3 Адреса виробника:

ТОВ ТГ "ЕКПАЖ"

61000, Україна, м. Харків, МСП, вул. Єнакіївська, 4,
тел./факс +380(57)7780161; (572)933147
тел. +380(57)7520158; (57)7520159
Telegram: @sas43_sales
E-mail: e7780161@i.ua; ekipage.kharkov@gmail.com
<https://tgekipazh.prom.ua/ua/>
<http://www.ekipage.com>

Департамент продаж:

Viber/WhatsApp +380(67)5401704; +380(67)5767655(60);
E-mail: e7780161@i.ua

Відділ ЗЕД:

Viber/WhatsApp +380(67)5767660
E-mail: ekipageved@gmail.com

8 ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

8.1 Транспортування заземлення може проводитися будь-яким видом критого транспорту, за умови зберігання його від механічних ушкоджень.

8.2 Умови зберігання заземлення у споживача 2 за ГОСТ 15150-69.

8.3 Заземлення не повинне піддаватися впливу кислот, бензину і розчинників.

9 ВІДОМОСТІ ПРО РЕКЛАМАЦІЇ

9.1 Гарантійні претензії від споживачів приймаються тільки за умови дотримання ними правил транспортування, експлуатації, зберігання й при наданні:

- паспорта на виріб;
- накладної на придбання даного виробу у виробників або дилерів.

9.2 У випадку виявлення дефектів або неправильної комплектації звертатися до виробника.

СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Заземлення ЗПП-1В7-3/3-16Х-680 відповідає конструкторській документації і ТУ У 21191464.011-2000 і визнано придатним для експлуатації.

№ _____

Перетин провідника 16 мм²

Дата виготовлення _____



М.П.

Підпис особи, відповідальної за приймання

