

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție Achizitii MD ID – nr. 21172723 din 15.02 2024 / M-Tender ocds-b3wdp1-MD-1708008188755
Obiectul achiziției: Achiziționarea aparatelor, dispozitivelor, pieselor de schimb pentru aparate și dispozitive diverse la reparația și exploatarea curentă a dispozitivelor termoautomatică și măsurări

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA), MDL	Preț unitar (cu TVA), MDL	Suma (fără TVA), MDL	Suma (cu TVA), MDL	Termenul de livrare	Clasificarea bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bunuri/servicii: Lot nr. 6 - Pompa circulație								Bunurile vor fi livrate, la comanda Beneficiarului, conform necesităților reale, maxim în 30 de zile din data înaintării comenzii, <u>în perioada martie-iunie 2023</u> , la Depozitul Central al „TERMoeLECTRICA” S.A. (mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3).	Conform SIA RSAP	Aplicat
42511110-5	Pompa de circulație OHI PRO 25/80-180	Buc	5	5 296,50	6 355,80	26 482,50	31 779,00			
TOTAL						26 482,50	31 779,00			

 Semnat: _____ Numele, Prenumele: Pereu Corneliu În calitate de: Administrator
 Ofertantul: _____ SC Metancor-Com SRL Adresa: mun.Chișinău str. Uzinelor 169


Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție Achizitii MD ID – nr. 21172723 din 15.02 2024 / M-Tender ocds-b3wdp1-MD-1708008188755
Obiectul achiziției: Achiziționarea aparatelor, dispozitivelor, pieselor de schimb pentru aparate și dispozitive diverse la reparația și exploatarea curentă a dispozitivelor termoautomatică și măsurări

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/servicii: Lotul 6 Pompa circulație ACM: Dn 25, 230V, H= 6...10 m, G = 0,9...1,2 m3/h, L= 180 mm, flanșă sau filet						
42511110-5	Pompa circulație ACM: Dn 25, 230V, H= 6...10 m, G = 0,9...1,2 m3/h, L= 180 mm, flanșă sau filet	Pompa de circulație OHI PRO 25/80-180	Polonia	IBO	Pompa circulație ACM: Dn 25, 230V, H= 6...10 m, G= 0,9...1,2 m3/h, L= 180 mm, flanșă sau filet	Pompa circulație ACM: Dn 25, 230V, H= 6...10 m, G= 0,9...1,2 m3/h, L= 180 mm, flanșă sau filet	Certificat de conformitate

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Pereu Corneliu În calitate de: Administrator
Ofertantul: _____ SC Metancor-Com SRL Adresa: mun.Chișinău str. Uzinelor 169



Formularul ofertei F 3.1

Data depunerii ofertei: "23"02 2024

Procedura de achiziție Nr.: 21172723

Anunț de participare Nr.: [ocds-b3wdp1-MD-1708008188755](#)

Către: [TERMOELECTRICA](#) declară că: Metancor-Com SRL

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. N/A SC Metancor-Com SRL furnizeze în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele servicii Achiziționarea aparatelor, dispozitivelor, pieselor de schimb pentru aparate și dispozitive diverse la reparația și exploatarea curentă a dispozitivelor termoautomatică și măsurări (Lot Nr.6 Pompa circulație ACM: Dn 25, 230V, H= 6...10 m, G = 0,9...1,2 m³/h, L= 180 mm, flanșă sau filet)

b) Suma totală a ofertei fără TVA constituie: .

[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

c) Suma totală a ofertei cu TVA constituie: 31 779,00 (treizeci și unu de întregi și șapte sute șaptezeci și nouă de miimi)

d) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA3.8., începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA4.2., va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

e) În cazul acceptării prezentei oferte, SC Metancor-Com SRL se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu FDA6, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

f) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

g) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat:

Numele, Prenumele  Pereu Corneliu În calitate de: Administrator

Ofertantul: SC Metancor-Com SRL Adresa: mun.Chișinău str. Uzinelor 169



Data: "23" 02 2024



DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către TERMOELECTRICA
Codul fiscal/IDNO 1003600026295
MD-2024, MOLDOVA, mun.Chișinău, str.Tudor Vladimirescu, 6

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice ocds-b3wdp1-MD-1708008188755 din 15.02.2024.

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** Materiale pentru sudare.
prin procedura de achiziție Licitație deschisă, pentru o durată de 60 zile, (saizeci), respectiv până la data de 02.05.2024, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 23.02.2024 Cu stimă,

Ofertant/candidat
S.R.L. Metancor-Com



DATE DESPRE PARTICIPANT

1. Denumirea operatorului economic: SC "METANCOR – COM" S.R.L.
2. Codul fiscal: 1005600033565
3. Adresa sediului central: MD-2037, mun. Chișinău, str.Uzinelor, 169
4. Telefon: +373 79312134 Fax: N/A E-mail: achizitii@metancor.md
5. Decizia de înregistrare MD 0038608 din 20.07.2005 Camera Înregistrării de Stat
6. Domeniile principale de activitate: comerț
7. Licențe în domeniu (certificate, autorizații) N/A
8. Întreprinderi, filiale, care intră în componență: N/A
9. Structuri, întreprinderi afiliate: N/A
10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanț 110 715 513,00 lei la data de 31/12/2022
11. Numărul personalului scriptic 42 persoane, din care muncitori 34 persoane.
12. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe 28 005 mii lei
13. Dotare tehnică: N/A
14. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):
 - Anul 2022 132 022 mii lei
 - Anul 2021 130 154 mii lei
 - Anul 2020 97 357 mii lei
15. Datoriile totale ale operatorului economic 6 345 mii lei,
inclusiv: față de buget 0,0 mii lei

Data completării: 23.02.2024

Pereu Corneliu



DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către TERMOELECTRICA

Codul fiscal/IDNO: 1003600026295

MD-2024, MOLDOVA, mun.Chișinău, str.Tudor Vladimirescu, 6

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al SC Metancor-Com SRL – Pereu Corneliu în funcție de administrator în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării: 23.02.2024

Ofertant/candidat



DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumir ea/numel e beneficia rului/Ad resa	Calitatea Furnizorului/Prest atorului*)	Prețul contractului/ valoarea bunurilor/servi ciilor livrate/prestate	Perioada de livrare/prest are (luni)
1	Livrarea pompeilor de circulație	S.R.L. KSK- GRUP COMPA NY	Furnizor unic	216 000	2020-2024
2	Livrarea pompeilor de circulație	S.R.L. BOMI- SERVIS	Furnizor unic	124 000	2020-2024
3	Livrarea pompeilor de circulație	S.C. AVAN- CONST S.R.L.	Furnizor unic	115 000	2020-2024
4	Livrarea pompeilor de circulație	S.C. ININIH- GRUP S.R.L.	Furnizor unic	98 000	2020-2024
5	Livrarea pompeilor de circulație	Penitenci arul nr.7 Rusea	Furnizor unic	2 518.80	2023

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Pereu Corneliu În calitate de: Administrator
Ofertantul: _____ SC Metancor-Com SRL Adresa: mun.Chișinău str. Uzinelor 169



REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea Comercială "METANCOR-COM" S.R.L.
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1005600033565

Data înregistrării

20.07.2005

Data eliberării


20.07.2005

Bolboceanu Adela, registru tor de stat

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

semnătura

MD 0038608





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

**Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 112953 din 29.05.2023**



Denumirea completă: **Societatea Comercială "METANCOR-COM" S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **S.C. "METANCOR-COM" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1005600033565**

Data înregistrării de stat: **20.07.2005**

Sediu: **MD-2037, strada Uzinelor 169, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

1. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;
2. Comerțul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun;
3. Comerțul cu ridicata al florilor și plantelor;
4. Comerțul cu ridicata al cerealelor, semințelor și furajelor pentru animale;
5. Alte tipuri de comerț cu ridicata;

Capitalul social: **268117 Lei**

Administrator: **PEREU CORNELIU IDNP 0961002541295**

Asociați:

1. **PEREU CORNELIU (IDNP 0961002541295), partea socială 268117 Lei, ce constituie 100%**
- Beneficiari efectivi: **PEREU CORNELIU (IDNP 0961002541295)**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 29.05.2023

Specialist coordonator

Ludmila Ciur

tel. 022-207-838





Chisinau, Direcția generală economie, comerț și turism a CMC

ÎNȘTIINȚARE DE RECEPȚIONARE

A NOTIFICĂRII PRIVIND MODIFICAREA DATELOR

Primăria **mun. Chișinău**, Adresa **mun. Chișinău, șos. Hâncești, 53 "A"**

Nr. Notificării privind modificarea activității de comerț **P-27461/2022**

Data **22.03.2022** Ora **08:20**

La notificarea privind inițierea activității de comerț nr. **P-26030/2022**, data **12.01.2022**

COMERCIANTULUI:

Denumirea/ N.P.P. **S.C. METANCOR-COM** IDNO/IDNP **1005600033565**
S.R.L.

Sediul/domiciliul **Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 169, MD2037**

Tel. **060300277** Fax E-mail **ACC@METANCOR.MD**

Date introduse:

G 47.78. Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

(comerțul cu amănuntul, comerțului cu ridicata, perstării de servicii, alimentație publică, intermediarii în comerț, activității în baza patentei de întreprinzător)

În Magazin specializat

(unitatea comercială)

din **Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 169, MD2037**

(adresa amplasării unității comerciale)

N.P. persoanei responsabile APL **Larisa Osoianu** funcția **Specialist**
tel. **022228262**, e-mail **comert.autorizare@pmc.md**

DECLARATION OF CONFORMITY

EC DECLARATION OF CONFORMITY (Moduł A):

Circulating pumps OHI(OHI, OHI PRO, OHI MAX)

2. PHU Dambat, Gawartowa Wola 38, 05-085 KAMPINOS, POLAND, e-mail: biuro@dambat.pl

3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

4. Pumps form point 1.

5. We declare with full responsibility that pumps included in the point 1. to which this declaration refers to are consistent with the following guidelines of the Council on legal regulations unification in member states of EC:

- Directive LVD No. 2014/35/EU

- Directive EMC No. 2014/30/EU

- Directive RoHS No. 2011/65/EU

- Directive MD No. 2006/42/EC

- Directive ErP Nr. 2009/125/EC. EC commission regulation No 622/2012 art.1 pt. 2, letter a. circulating pumps

6. Applied standards:

EN 809:1998+A1:2009+AC:2010, EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010, EN 60335-1:2009+AC:2010, EN ISO 1200:2010, EN 809:1998+A1:2009+AC:2010, EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010, EN 60034-1:2010+AC:2010, EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014, EN 62233:2008+AC:2008, EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012, EN 5014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 5014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-7-1:2015, IEC 6231:2008
IEC 62321-6:2017



P.H.U. DAMBAT Adam Jastrzębski
Gawartowa Wola 38, 05-085 Kampinos

Gawartowa Wola 23.08.2018
Adam Jastrzębski



INSTRUKCJA OBSŁUGI POMP CYRKULACYJNYCH OHI / OHI PRO / OHI PRO MAX



UWAGA przed przystąpieniem do użytkowania zapoznaj się z instrukcją obsługi.
Ze względów bezpieczeństwa do obsługi pompy dopuszczone są tylko osoby znające
dokładnie instrukcję obsługi.

SPIS TREŚCI / INFORMACJE

Informacje / Symbole używane w instrukcji	2
Warunki użytkowania.....	3
Instalacja.....	4
Podłączenie elektryczne	4
Tryb pracy pompy / uruchamianie.....	5
Możliwe problemy i sposoby ich usuwania	5
Dane techniczne.....	6



OSTRZEŻENIE: Nieprzestrzeganie tak oznaczonych zaleceń prawdopodobnie spowoduje obrażenia ciała!

UWAGA

Nieprzestrzeganie tak oznaczonych zaleceń może spowodować uszkodzenie sprzętu!

Nota

Uwagi lub instrukcje ułatwiające pracę i zapewniające bezpieczeństwo eksploatacji.



OSTRZEŻENIE !!!!

Przed rozpoczęciem instalacji należy dokładnie przeczytać instrukcję montażu i obsługi urządzenia. Instalacja i użytkowanie urządzenia musi być zgodne z lokalnymi przepisami i być zgodne z poniższą instrukcją.



OSTRZEŻENIE !!!!

Osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu powinny korzystać z pompy pod nadzorem osób, które mogą brać odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.

Środki ostrożności dotyczące korzystania z pomp serii OHI

1. Przed instalacją dokładnie przeczytaj poniższą instrukcję obsługi
2. Nieprzestrzeganie treści oznaczonych znakami ostrzegawczymi może spowodować obrażenia ciała, uszkodzenie pompy i inne straty materialne, za które producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym w szczególności odszkodowawczej.
3. Instalator, konserwator i użytkownik muszą przestrzegać lokalnych przepisów bezpieczeństwa.
4. Użytkownik musi potwierdzić, że instalacja i konserwacja produktu są prowadzone przez personel posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie zawodowe związane z budową i obsługą instalacji.
5. Pompy nie wolno instalować w wilgotnym otoczeniu, ani miejscach, które mogą być narażone na zalanie rozpryskującą wodą.
6. Aby ułatwić konserwację, należy po każdej stronie pompy umieścić zawór kulowy.
7. Podczas instalacji i konserwacji należy odciąć zasilanie elektryczne pompy.
8. Obwód nie powinien być uzupełniany często wodą nie zmiękczoną, aby uniknąć odkładania się wapnia w rurociągu. Duże nagromadzenie osadów wapnia może zablokować wirnik urządzenia.
9. Zabrania się uruchamiania pompy „na sucho”, bez wody.
10. W przypadku demontażu pompy z rurociągu, aby uniknąć możliwych poparzeń wodą proszę przed demontażem albo spuścić wodę z układu albo zamknąć zawory kulowe odcinające pompę. Proszę pamiętać, że woda może mieć wysoką temperaturę i ciśnienie.
11. Przy demontażu pompy z rurociągu proszę uważać na wodę, która może być pod wysoką temperaturą i ciśnieniem. Demontaż pompy może spowodować wypływanie czynnika na zewnątrz. Proszę uważać aby nie spowodować obrażeń ciała z powodu poparzenia lub nie zalać innych urządzeń.
12. Latem lub gdy temperatura otoczenia jest wysoka, należy zwrócić uwagę na właściwą wentylację w pomieszczeniu gdzie jest zainstalowana pompa. Pomoże to zapobiec kondensacji wilgoci, która może spowodować usterkę elektryczną.
13. Zimą, jeśli system gdzie zainstalowano pompę nie pracuje i temperatura otoczenia jest niższa niż 0 ° C, należy opróżnić układ z wody. Należy pamiętać, że zamarzająca woda może rozsadzić korpus pompy.
14. Jeśli pompa nie będzie pracować przez długi czas, zamknij zawory kulowe odcinające pompę, oraz odetnij zasilanie elektryczne.
15. Jeżeli uszkodzeniu ulegnie przewód elektryczny zasilający pompę zgłoś się do autoryzowanego serwisu w celu wymiany go razem z włącznikiem.
16. Jeżeli silnik pompy nagrzewa się nadmiernie (bardziej niż normalnie) proszę wyłączyć pompę niezwłocznie z prądu, zamknąć zawory odcinające i skontaktować się z serwisem.
17. Jeśli awaria pompy nie może zostać usunięta zgodnie z opisem w instrukcji, należy natychmiast wyłączyć pompę z prądu, zamknąć zawory odcinające pompę, poza tym natychmiast skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub centrum serwisowym.
18. Produkt powinien być umieszczony w miejscu niedostępnym dla dzieci, oraz należy przedsięwziąć środki izolujące produkt, w celu uniknięcia dotykania przez dzieci.
19. Produkt musi być podłączony do sieci elektrycznej wyposażonej w sprawne uziemienie elektryczne. Żyłą żółto-zieloną przewodu przyłączeniowego jest uziemiająca.
20. Produkt musi być podłączony do sieci wyposażonej w wyłącznik różnicowo-prądowy o prądzie zadziałania ΔI_n nie wyższym niż 30mA.
21. Produkt należy umieścić w suchym, dobrze wentylowanym i chłodnym miejscu i przechowywać w temperaturze pokojowej.
22. Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci), których
 - zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe; lub
 - brak doświadczenia i wiedzyuniemożliwia im bezpieczne korzystanie z urządzenia bez nadzoru lub instrukcji”

PRZEGLĄD / WARUNKI UŻYTKOWANIA

Firma DAMBAT nie ponosi odpowiedzialności uszkodzenia urządzenia, mienia a także obrażenia osób na skutek nie stosowania zaleceń zawartych w instrukcji w tym nieprawidłowego doboru urządzenia, montażu niezgodnego z instrukcją, z obowiązującymi normami oraz przepisami krajowymi, niewłaściwej konserwacji urządzenia oraz całego systemu.

Pompy OHI są przeznaczone do ciągłej pracy przy cyrkulacji wody. Pompy mogą być używane

-do cyrkulacji ciepłej wody użytkowej


Zalety instalacji pomp OHI

- Łatwa instalacja i uruchomienie
- Wysoki komfort użytkowania
- Niski poziom hałasu pompy i całego systemu.

WARUNKI UŻYTKOWANIA

- Dopuszczalna temperatura otoczenia od 0°C do +40°C.
- Maksymalna dopuszczalna wilgotność powietrza (RH) 95%
- Dopuszczalna temperatura wody +2°C~95°C. Aby zapobiec skraplaniu się pary wodnej na panelu sterowania i stojanie, temperatura wody tłoczonej przez pompę musi być zawsze wyższa niż temperatura otoczenia.
- Dopuszczalne maksymalne ciśnienie systemu wynosi 1,0 MPa (10 Bar)
- Stopień ochrony IP 44
- Ciśnienie na wejściu do pompy,


Łożyska pompy smarowane są wodą, praca pompy bez wody nie może trwać dłużej niż 10s.

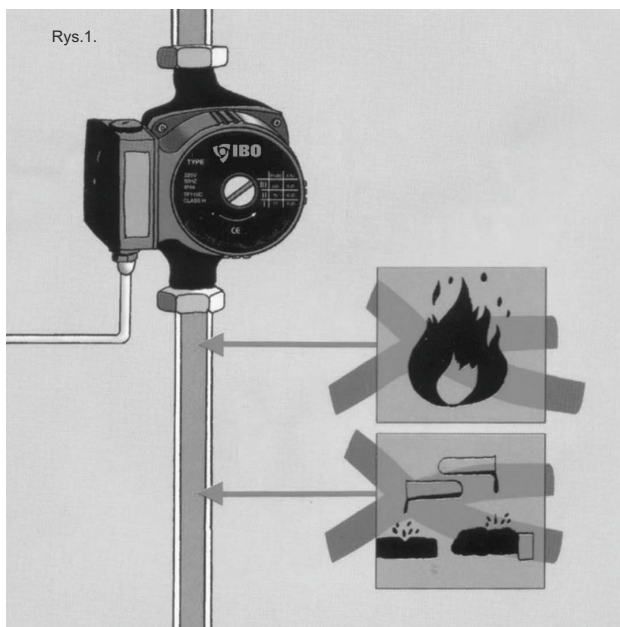

INSTALACJA POMPY

UWAGA!

Temperatura otoczenia musi być niższa niż pompowanego medium. Patrz Rys.2.

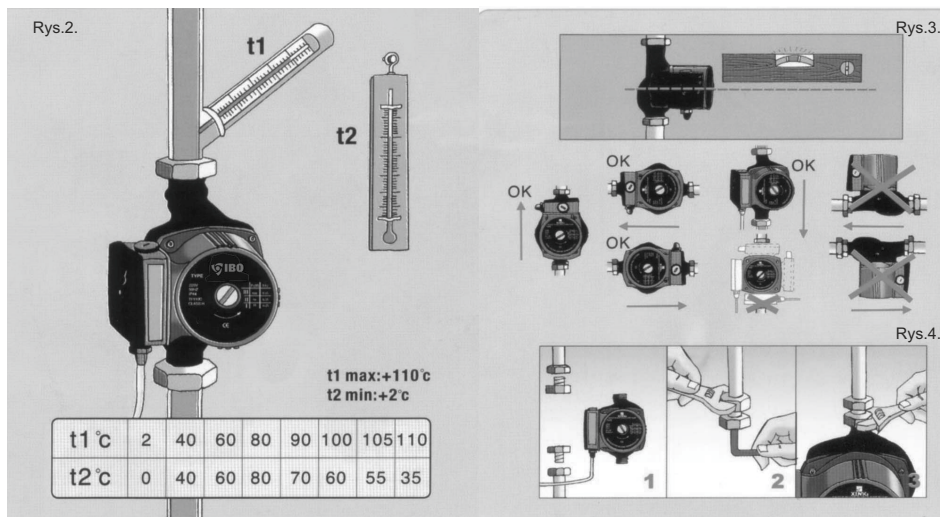

INSTALACJA

Przy instalacji proszę zwrócić uwagę na kierunek przepływu wody. Strzałka na korpusie pompy informuje o kierunku przepływu wymuszanego przez pompę. Kierunek ten musi być zgodny z obiegiem instalacji.

- Pompa powinna być tak zainstalowana aby wał pompy znajdował się w pozycji poziomej. Patrz Rys.3.
- Pompa musi być instalowana zgodnie z następującą procedurą. Patrz Rys.4.


PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Podłączenie elektryczne i ochronę należy przeprowadzać zgodnie z lokalnymi przepisami.


Pompa elektryczna musi być podłączona do przewodu uziemiającego. Pompa musi być podłączona do zewnętrznego wyłącznika zasilania. Minimalna szczelina między stykami wyłącznika powinna wynosić 3 mm.

UWAGA!

Po zainstalowaniu, jeszcze przed rozpoczęciem pracy pompa musi być odpowietrzona, Patrz Rys.6.

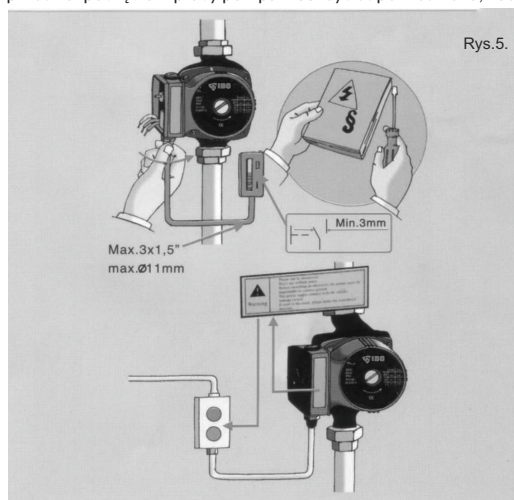

Po zainstalowaniu, jeszcze przed rozpoczęciem pracy pompa musi być odpowietrzona. Patrz Rys.6.

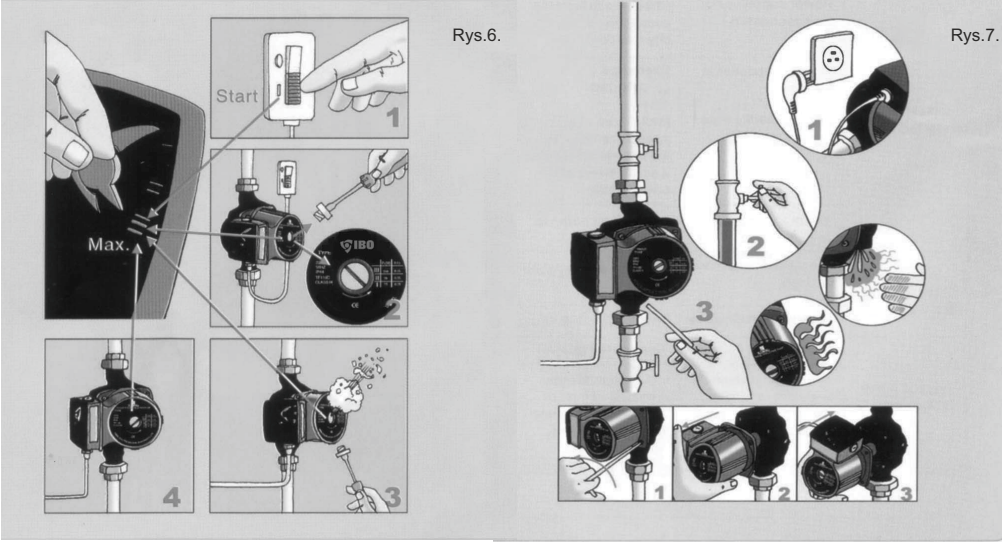

URUCHAMIANIE POMPY

Przed uruchomieniem pompy upewnij się, że system jest wypełniony wodą, a ciśnienie na wlocie pompy osiągnęło minimalne ciśnienie wlotowe zgodnie z wymaganiami.

Aby uniknąć uszkodzenia łożyska pompy spowodowanego kawitacją, na wlocie pompy należy zachować następujące minimalne ciśnienie:

Temperatura wody [°C]	<75°C	90°C	95°C
Minimalne ciśnienie na wejściu	0.05bar	0.28bar	0,5bar
	0,5 m słupa H2O	2,8 m słupa H2O	5 m słupa H2O


MOŻLIWE PROBLEMY I SPOSOBY ICH USUWANIA




Ostrzeżenie: Przed wykonaniem jakiegokolwiek konserwacji i naprawy pompy upewnij się, że zasilanie jest odłączone i nie zostanie przypadkowo włączone.

Problem:	Możliwa przyczyna:	Sposób usunięcia:
Pompa nie uruchamia się	Bezpiecznik instalacyjny spalony	Sprawdź przyczynę, wymień bezpiecznik
	Wyłącznik nadprądowy wyłączony	Uruchom wyłącznik
	Pompa uszkodzona	Wymień pompę
	Zablokowany wirnik pompy	Odblokuj wirnik
Głośna praca systemu	Powietrze w instalacji	Przeprowadź odpowietrzanie
	Zbyt małe ciśnienie napływu- kawitacja	Zwiększ ciśnienie napływu na wejściu do pompy
Pompa pracuje głośnie	Pompa jest zapowietrzona	Odpowietrz pompę
	Ciśnienie na ssaniu jest zbyt niskie	Zwiększ ciśnienie na ssaniu lub sprawdź ciśnienie powietrza w zbiorniku wyrównawczym.


PARAMETRY TECHNICZNE

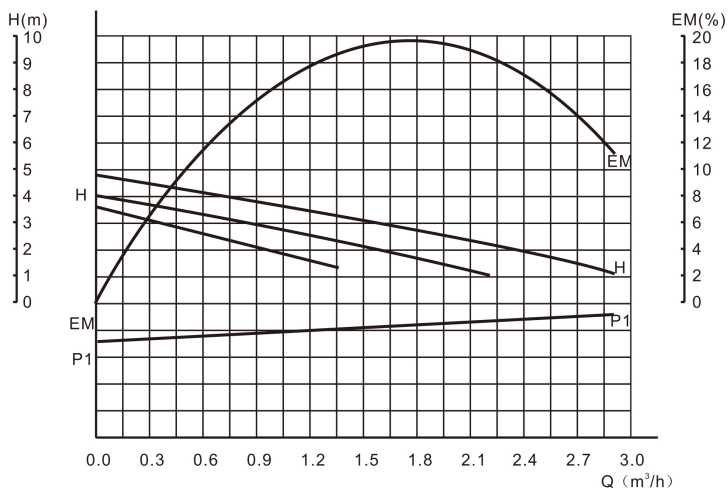


MODEL POMPY OHI	MOC [W]	MAX.WYDAJ. [L/MIN]	MAX. PONOSZENIE [M]	KRÓCCE [CAL]	WAGA [KG]
25-40(bieg)III	72	48	4.5	1 1/2"	2.4
25-40(bieg)II	53	36	4	1 1/8"	2.4
25-40(bieg)I	38	18	3	1 1/2"	2.4

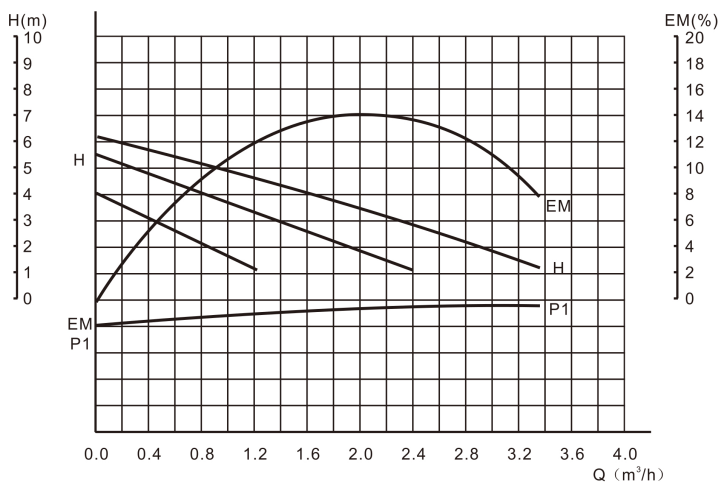


MODEL POMPY OHI	MOC [W]	MAX.WYDAJ. [L/MIN]	MAX. PONOSZENIE [M]	KRÓCCE [CAL]	WAGA [KG]
25-60-180(bieg)III	93	55	6	1 1/2"	2.4
25-60-130(bieg)III				(1"15-60/130)	
25-60-180(bieg)II	67	38	5	1 1/8"	2.4
25-60-130(bieg)II				(1"15-60/130)	
25-60-180(bieg)I	46	22	3	1 1/2"	2.4
25-60-130(bieg)I				(1"15-60/130)	

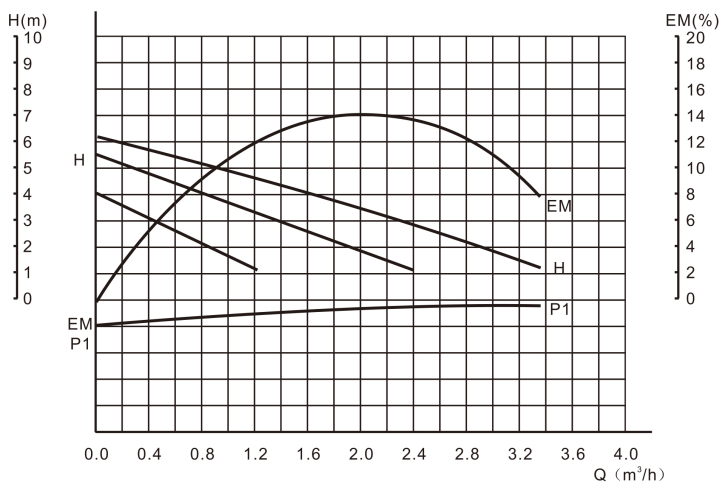

MODEL POMPY OHI	MOC [W]	MAX. WYDAJ. [L/MIN]	MAX. PONOSZENIE [M]	KRÓCCE [CALE]	WAGA [KG]
32-60G(bieg) III	93	55	6	2"	2.5
32-60G(bieg) II	67	38	5	2"	2.5
32-60G(bieg) I	46	22	3	2"	2.5

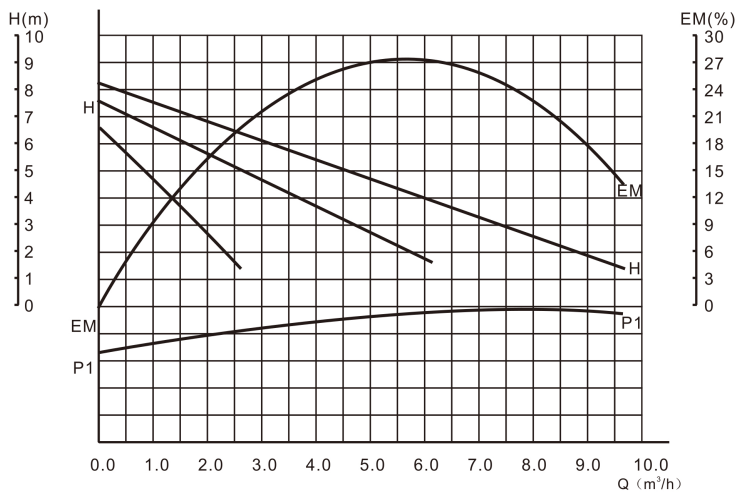

MODEL POMPY OHI	MOC [W]	MAX. WYDAJ. [L/MIN]	MAX. PONOSZENIE [M]	KRÓCCE [CALE]	WAGA [KG]
25-80 (bieg) III	270	160	8	1 1/2"	3,8
25-80 (bieg) II	220	103	7,5	1 1/2"	3,8
25-80 (bieg) I	150	43	6,5	1 1/2"	3,8

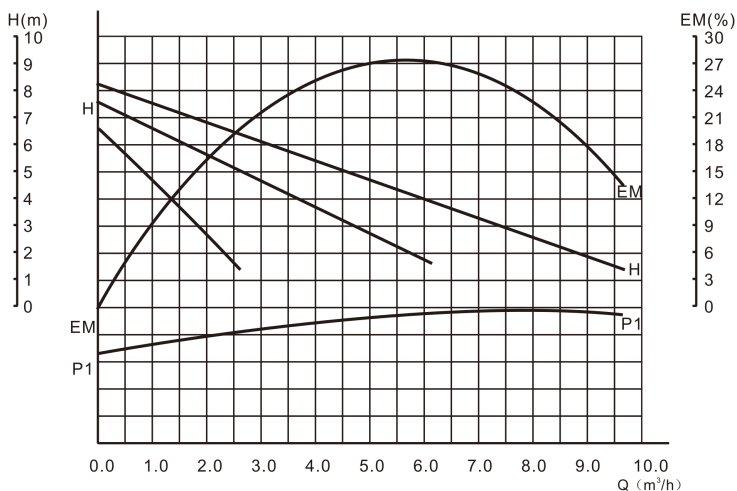

MODEL POMPY OH	MOC [W]	MAX. WYDAJ. [L/MIN]	MAX. PONOSZENIE [M]	KRÓTCE [CALE]	WAGA [KG]
32-80(bieg)III 40-80(bieg)III	270	160	8	2 "	5 5.9
32-80(bieg)II 40-80(bieg)II	220	103	7.5	2 "	5 5.9
32-80(bieg)I 40-80(bieg)I	150	43	6.5	2 "	5 5.9

KONSERWACJA / UTYLIZACJA

UTYLIZACJA



Zużyty produkt podlega obowiązkowi usuwania jako odpady wyłącznie w selektywnej zbiórce odpadów organizowanych przez Sieć Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Elektrycznych i Elektronicznych. Konsument ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu w sieci dystrybutora sprzętu elektrycznego, co najmniej nieodpłatnie i bezpośrednio, o ile zwracane urządzenie jest właściwego

rodzaju i pełni tę samą funkcję, co nowo zakupione urządzenie. Zabronione jest wyrzucanie zużytego sprzętu elektrycznego wraz z innymi odpadkami powstającymi w gospodarstwach domowych.

Rok oznaczenia urządzenia znakiem CE
(wpisuje sprzedawca na podstawie tabliczki znamionowej)



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE/WE (Moduł A):

Ta pompa cyrkulacyjna przeznaczona jest wyłącznie do wody pitnej.

1. POMPY CYRKULACYJNE DO WODY PITNEJ OHI(OHI, OHIPRO, OHI MAX)

2. PHU Dambat, Gawartowa Wola 38, 05-085 KAMPINOS, POLSKA, e-mail: biuro@dambat.pl

3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

4. Pompy cyrkulacyjne do wody pitnej OHI z typoszeregu zawartego w punkcie 1.

5. Deklarujemy pełną odpowiedzialnością, że pompy obiegowe do który niniejsza deklaracja się odnosi, są wykonane zgodnie następującymi Dyrektywami i zawartymi w nich odniesieniami do norm zharmonizowanych:

- Dyrektywa LVD Nr. 2014/35/UE

- Dyrektywa EMC Nr. 2014/30/UE

- Dyrektywa RoHS Nr. 2011/65/UE

- Dyrektywa MD Nr. 2006/42/WE

- Dyrektywa ErP Nr. 2009/125/WE. Rozporządzenie Komisji nr 622/2012 art. 1 pkt. 2, litera a. pompy obiegowe

6. Normy:

EN 809:1998+A1:2009+AC:2010, EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010, EN 60034-1:2010+AC:2010, EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014, EN 62233:2008+AC:2008, EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012, EN 5014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 5014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321:2008, IEC 62321-6:2017



P.H.U. DAMBAT Adam Jastrzębski
Gawartowa Wola 38, 05-085 Kampinos

Gawartowa Wola 23.08.2018
Adam Jastrzębski

GWARANCJA

KARTA GWARANCYJNA:

Poniższa karta gwarancyjna ważna jest tylko wraz z oryginałem dokumentu zakupu tzn. fakturą lub paragonem. Ponadto musi być potwierdzona przez sprzedawcę podpisem i pieczęcią. Karta gwarancyjna bez załączonego oryginalnego dokumentu zakupu jest nieważna

- 1.Gwarantem urządzenia jest PHU DAMBAT, adres serwisu 05-825 Adamów, Adamów 50, Park Panattoni
 - 2.Dla klientów posiadających oryginał dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego, lub oryginał faktury okres gwarancji wynosi **24 miesiące**.
 - 3.Gwarancja nie włącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 - 4.Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie wad urządzenia powstałych w wyniku błędu w produkcji.
 - 5.Warunkiem obowiązywania gwarancji jest przestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji obsługi.
 - 6.Gwarancja nie obejmuje:
 - Uszkodzeń będących wynikiem niewłaściwej obsługi lub eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem i instrukcją obsługi
 - Uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych, których przyczyna tkwi poza urządzeniem, którego gwarancja dotyczy (np. uszkodzenia mrozowe, transportowe, pożar, powódź, itp.)
 - Uszkodzeń powstałych na skutek ingerencji w konstrukcję urządzenia osób nieupoważnionych przez gwaranta
 - 7.Gwarancja traci ważność w przypadku:
 - Stwierdzenia w autoryzowanym serwisie zmian konstrukcyjnych dokonanych przez osobę nieupoważnioną przez gwaranta
 - Stwierdzenia w autoryzowanym serwisie prób demontażu urządzenia przez osobę nieupoważnioną przez gwaranta poza czynności dozwolone instrukcją obsługi
 - Stwierdzenia w autoryzowanym serwisie jakichkolwiek poprawek w karcie gwarancyjnej dokonanych przez osoby nieupoważnione przez gwaranta
 - Stwierdzenia w autoryzowanym serwisie jakichkolwiek rozbieżności między wpisami w karcie gwarancyjnej a dokumentem zakupu.
 - 8.Gwarancja obejmuje tylko urządzenia eksploatowane na terenie RP.
 - 9.W przypadku wysyłki urządzenia do naprawy przez użytkownika:
 - przy wysyłkach urządzeń między innymi o wadze powyżej 20 kg gwarant pokrywa koszty transportu do serwisu. Przed wysyłką proszę skontaktować się z gwarantem w celu uzyskania informacji, którą firmą kurierską wysłać urządzenie (tel.22-6328609).
- Gwarant przyjmuje tylko przesyłki wysłane w usłudze standard. Przesyłki wysłane na koszt gwaranta przy zastosowaniu innej niż standard usługi nie będą odbierane. Gwarant nie odbiera przesyłek pobraniowych.
- użytkownik powinien przygotować (zabezpieczyć) urządzenie do transportu tak aby nie uległo uszkodzeniu. Wszelkie uszkodzenia powstałe z winy klienta nie podlegają naprawie gwarancyjnej.
- 10.Poza warunkami gwarancji, kupującemu nie przysługują żadne odszkodowania.
 - 11.W przypadku przysłania do serwisu sprawnego urządzenia nie podlegającego naprawie gwarancyjnej użytkownik może zostać poproszony o zwrot kosztów sprawdzenia urządzenia, oraz zwrot kosztów odesłania urządzenia z serwisu do użytkownika.
 - 12.W przypadku nie uznania przez gwaranta uszkodzenia za zawinione przez producenta, użytkownik może zostać poproszony o zwrot kosztów transportu do serwisu i zwrot kosztów odesłania urządzenia do użytkownika.
 - 13.Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia urządzenia do serwisu, z wyłączeniem szczególnych przypadków, kiedy wada nie ma charakteru trwałego i konieczna jest dłuższa diagnostyka urządzenia.
 - 14.Gwarant nie udziela informacji o stanie realizacji naprawy, jak i przebiegu samej naprawy wysłanego do serwisu urządzenia.
 - 15.Jeżeli użytkownik posiada adres e-mail prosimy o podanie go poniżej

Adres e-mail użytkownika:..... Podanie adresu przez użytkownika ułatwi komunikację z serwisem i może przyspieszyć naprawę

16.Kontakt do ogólnopolskiego serwisu tel/fax 22-6328609, e-mail: serwis@dambat.pl Godziny pracy: poniedziałek-piątek 8.00-16.00

TYP URZĄDZENIA:.....NR.PRODUKCYJNY:.....

DATA SPRZEDAŻY (miesiąc słownie).....

PIECZĘĆ I PODPIS SPRZEDAWCY.....



DAMBAT.PL
IBOITALY.PL

BIURO@DAMBAT.PL
SERWIS@DAMBAT.PL

SERWIS +48 22 721 02 17
BIURO +48 22 721 11 92
BIURO +48 22 721 02 17



MANUAL OF CIRCULATION PUMPS OHI / OHI PRO / OHI PRO MAX



Thank you for purchasing our device! read the user's manual before use.
For safety reasons, the pump may only be operated by people who know
the instructions carefully.

USE AND CARE GUIDE OHI



WARNING: Failure to observe instructions marked in this way will most probably cause bodily injury!



WARNING!!!

Before proceeding to install the device, carefully read the instructions for installation and operation of the device. The installation and use of the device must conform to the local regulations and this manual.

UWAGA

Failure to observe instructions marked in this way can cause equipment damage!

Nota

Failure to observe instructions marked in this way can cause equipment damage!



WARNING!!!

People (including children) with limited physical, sensory or mental capacity or people without experience or knowledge in equipment must use the pump under supervision and guidance of the people who can take responsibility for their safety.

Precautions on use of OHI series pumps

1. Before installation, read the following manual carefully
2. Failure to observe the fragments marked with warning signs may cause bodily injury, pump damage and other property losses, for which the producer takes no liability, including but not limited to liability for damages.
3. The fitter, maintenance technician and user have to observe the local safety regulations.
4. The user must confirm that the installation and maintenance of the product are performed by personnel having adequate knowledge and professional experience connected with the structure and operation of hot water systems.
5. Pumps cannot be installed in moist environment or in places which can be exposed to flooding with splattering water.
6. To make maintenance easier, place a ball valve on both sides of the pump.
7. During installation and maintenance, cut off the electric power supply from the pump.
8. The hot water circuit cannot be frequently refilled with non-softened water to avoid accumulation of scale in the pipeline. High accumulation of scale can block the rotor of the device.
9. The pump cannot be run without a water.
10. If the pump is dismantled from the pipeline, either discharge the water from the system or close the ball valves cutting the pump off before dismantling to avoid possible burning with the water. Please remember that the water can have high temperature and pressure.
11. In dismantling the pump from the pipeline, the water, which can have high temperature and high pressure, will flow outside. Please be careful not to cause bodily injury due to burning and not to flood other devices.
12. In summer or when the ambient temperature is high, pay attention to proper ventilation in the room where the pump has been installed. It will help prevent condensation of humidity, which can cause an electric failure.
13. In winter, if the hot water system where the pump has been installed does not work and the ambient temperature is below 0 °C, discharge water from the hot water system. Please bear in mind that freezing water can burst the pump body.
14. If the pump does not operate for a long time, close the ball valves cutting off the pump and cut off electric power supply.
15. If the electric wire powering the pump is damaged, refer to an authorised servicing team to replace it along with its switch.
16. If the pump motor heats up excessively (more than usually), immediately disconnect the pump from its power source, close the cut off valves and contact a servicing team.
17. If a pump failure cannot be removed according to the manual, immediately disconnect the pump from its power supply, close the cut off valves and immediately contact the local manufacturer or the servicing centre.
18. The product must be placed in a place far away from children and measures to isolate the product must be taken to avoid children touching it.
19. The product must be connected to the electric mains equipped with efficient electric earthing. The yellow-green core of the connection cable is earthing.
20. The product must be connected to mains equipped with a residual current circuit breaker with tripping current not exceeding 30 mA.
21. The product must be placed in a dry, well-ventilated and cool place and stored at room temperature.
22. This equipment is not intended for use by persons (including children) with reduced motor, sensory or mental capacities, or persons without experience or not familiarised with the equipment, unless it is performed under supervision or according to the instruction regarding operation provided by persons responsible for their safety. Attention should be paid so that children do not play with the equipment.

USE AND CARE GUIDE OHI

The DAMBAT company is not liable for damage to the device, property or personal injury as a result failure to follow the recommendations contained in the manual, including incorrect selection of the device, non-compliant installation with instructions, with the applicable standards and national regulations, improper maintenance of the device and the entire system.

INSPECTION

The OHI series circulation pump serves best in the following systems:

- for the circulation of domestic hot water

In ventilation and air conditioning


Benefits of installation of OHI pumps.

- Easy of installation and launch.
- High comfort of use
- Low noise level of the pump and the entire system

TERMS OF USE

- Permissible ambient temperature from 0°C to $+40^{\circ}\text{C}$.
- Maximum permissible air humidity (RH) 95%
- Permissible temperature of the water $+2^{\circ}\text{C} \sim 95^{\circ}\text{C}$. To prevent condensation on the control panel and stator, the temperature of the water pumped by the pump must always be higher than the ambient temperature.
- The permissible maximum system pressure is 1.0 MPa (10 Bar)
- IP 44 protection class
- Pressure at the pump inlet,


Pump bearings are lubricated with water, the pump operation without water cannot last longer than 10 seconds.

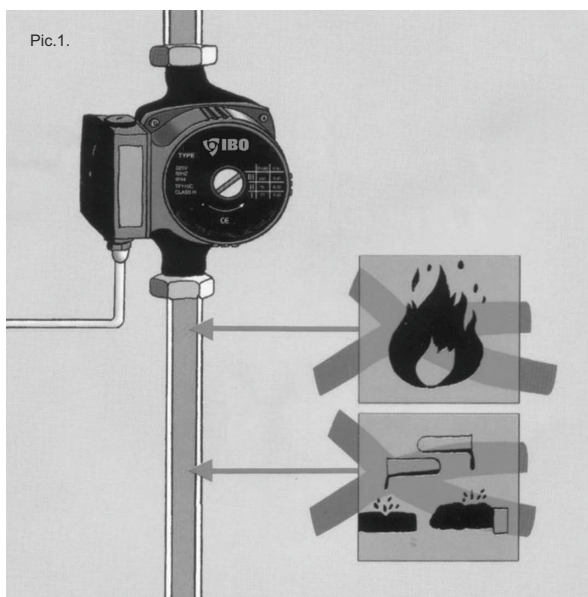

USE AND CARE GUIDE OHI

WARNING!

The ambient temperature must be lower than the pumped medium. See Pic. 2.

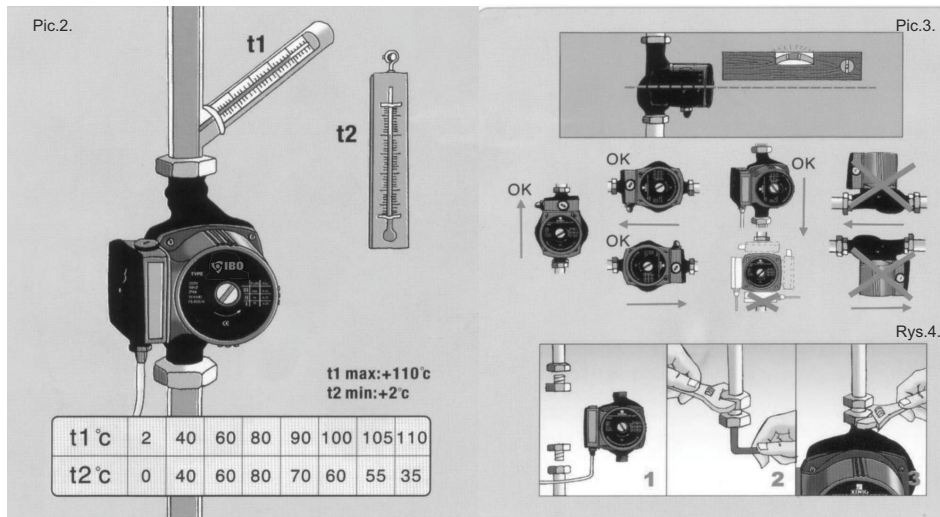

INSTALLATION

Please pay attention to the water flow direction when installing. An arrow on the pump housing shows the direction of flow forced by the pump. This direction must be compatible with the installation circuit.

- The pump should be installed so that the pump shaft is in a horizontal position. See Pic.3.
- The pump must be installed according to the following procedure. See Pic. 4.


ELECTRICAL CONNECTION

Electrical connection and protection must be carried out in accordance with local regulations.


The electric pump must be connected to an earthing conductor. The pump must be connected to an external power switch. The minimum gap between the switch contacts should be 3 mm.

WARNING!


After installation, the pump must be deaerated before starting work, See Pic. 6.

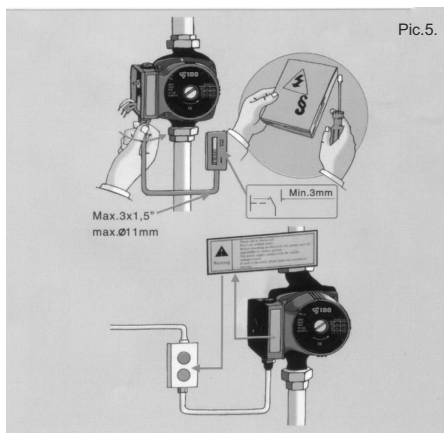

USE AND CARE GUIDE OHI

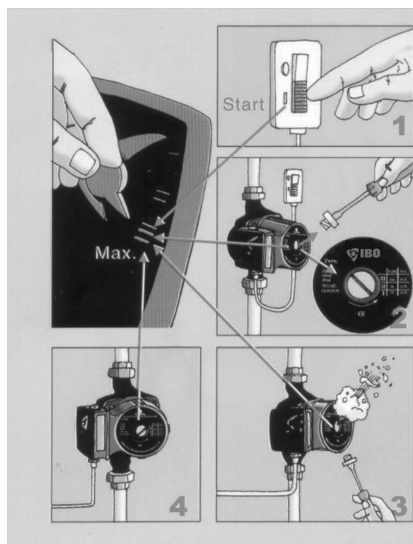

Pic.6.

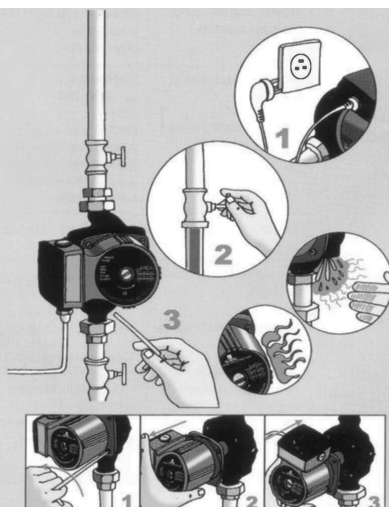

Pic.7.

STARTING THE PUMP

Before starting the pump, make sure the system is full of water and pressure is at the pump inlet has reached the minimum inlet pressure as required.


POSSIBLE PROBLEMS AND SOLUTIONS




Warning: Before carrying out any maintenance or repair of the pump, make sure that the power supply is disconnected and will not be accidentally turned on.

Problem:	Cause	Solution
The pump does not start	Installation fuse blown	Check the cause, replace the fuse
	The miniature circuit breaker is off	Activate the circuit breaker
	Pump damaged	Replace pump
	Pump impeller blocked	Unlock the rotor
The system is loud	Air in the system	Carry out bleeding
	Inlet pressure too low - cavitation	Increase the inlet pressure at the inlet to pump
The pump is loud	There is air in the pump	Bleed the pump
	The suction pressure is too low	Increase the suction pressure or check air pressure in the tank equalizing.

TECHNICAL PARAMETERS

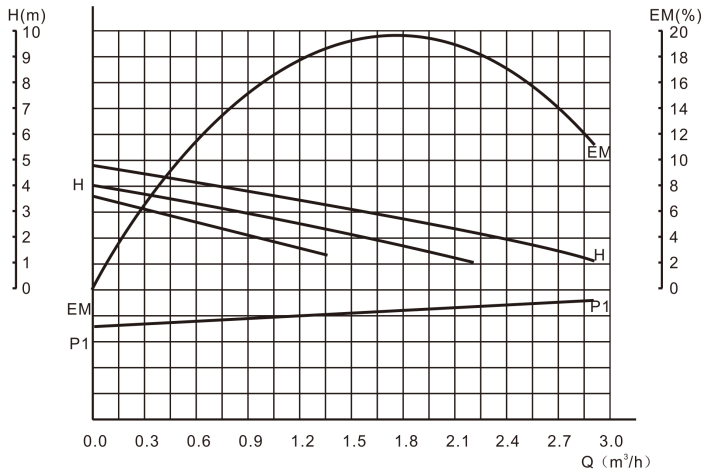


PUMP MODEL OHI	POWER [W]	MAX.FLOW [L/MIN]	MAX.HEAD [M]	INLET/OUTLET [IN]	GW [KG]
25 40(high)III	72	48	4.5	1 1/2"	2.4
25 40(middle)II	53	36	4	1 1/2"	2.4
25 40(low)I	38	18	3	1 1/2"	2.4

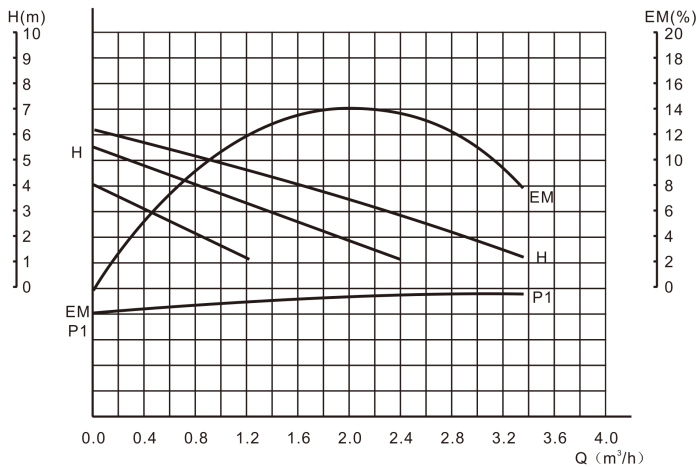


PUMP MODEL OHI	POWER [W]	MAX.FLOW [L/MIN]	MAX.HEAD [M]	INLET/OUTLET [IN]	GW [KG]
25 60 180(high)III	93	55	6	1 1/2"	2.4
25 60 130(high)III				(1" 15 60/130)	
25 60 180(middle)II	67	38	5	1 1/2"	2.4
25 60 130(middle)II				(1" 15 60/130)	
25 60 180(low)I	46	22	3	1 1/2"	2.4
25 60 130(low)I				(1" 15 60/130)	


TECHNICAL PARAMETERS

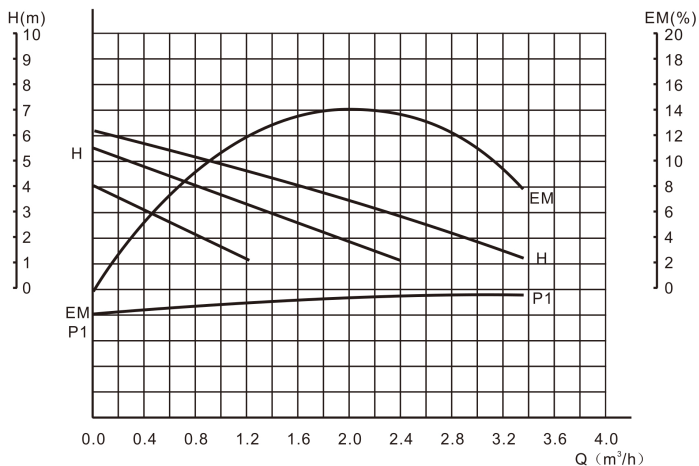

PUMP MODEL OHI	POWER [W]	MAX.FLOW [L/MIN]	MAX.HEAD [M]	INLET/OUTLET [IN]	GW [KG]
32-60(high)III	93	55	6	2"	2.5
32-60(middle)II	67	38	5	2"	2.5
32-60(low)I	46	22	3	2"	2.5

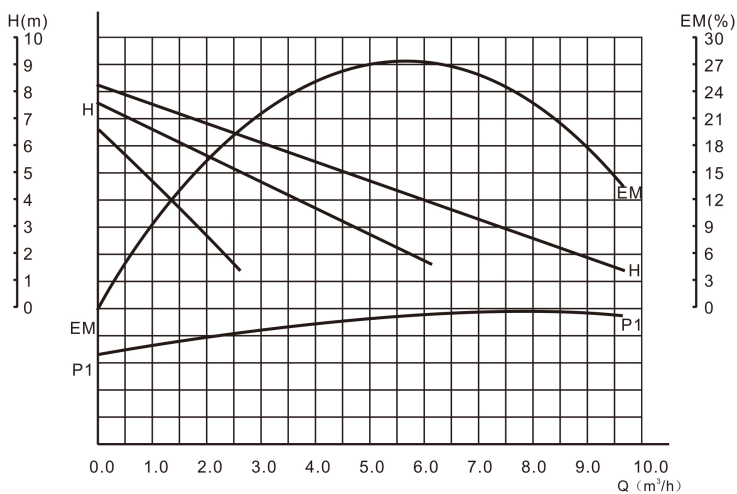

PUMP MODEL OHI	POWER [W]	MAX. FLOW [L/MIN]	MAX.HEAD [M]	INLET/OUTLET [IN]	GW [KG]
25-80 (high) III	270	160	8	1 1/2"	3,8
25-80 (middle) II	220	103	7,5	1 1/2"	3,8
25 80 (low) I	150	43	6,5	1 1/2"	3,8

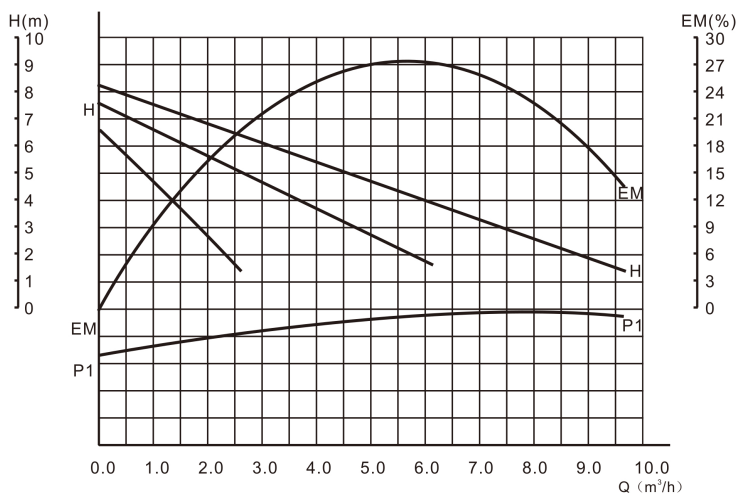

PUMP MODEL OHI	POWER [W]	MAX. FLOW [L/MIN]	MAX. HEAD [M]	INLET/OUTLET [IN]	GW [KG]
32-80(high)III 40-80(high)III	270	160	8	2"	5 5.9
32-80(middle)III 40-80(middle)III	220	103	7.5	2"	5 5.9
32-80(low)I 40-80(low)I	150	43	6.5	2"	5 5.9

MAINTENANCE / DISPOSAL

UTILISATION



The used product is subject to disposal as wastes only in selective waste collection systems organised by the Network of Communal Electric and Electronic Waste Collection Centres. The customer is entitled to return the used equipment to the network of the electric equipment distributor, at least for

free and directly, if the returned device is of proper type and fulfils the same function as a newly purchased device. It is prohibited to dispose of electric equipment together with other household wastes.

Year of CE marking.....
(entered by the seller on the basis of the nameplate)



DECLARATION OF CONFORMITY

EC DECLARATION OF CONFORMITY (Modul A):

Circulating pumps OHI(OHI, OHI PRO, OHI MAX)

2. PHU Dambat, Gawartowa Wola 38, 05-085 KAMPINOS, POLAND, e-mail: biuro@dambat.pl

3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

4. Pumps form point 1.

5. We declare with full responsibility that pumps included in the point 1. to which this declaration refers to are consistent with the following guidelines of the Council on legal regulations unification in member states of EC:

- Directive LVD No. 2014/35/EU

- Directive EMC No. 2014/30/EU

- Directive RoHS No. 2011/65/EU

- Directive MD No. 2006/42/EC

- Directive ErP Nr. 2009/125/EC. EC commission regulation No 622/2012 art.1 pt. 2, letter a. circulating pumps

6. Applied standards:

EN 809:1998+A1:2009+AC:2010, EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010, EN 60335EN ISO 1200:2010, EN 809:1998+A1:2009+AC:2010, EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010, EN 60034-1:2010+AC:2010, EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014, EN 62233:2008+AC:2008, EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012, EN 5014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 5014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-7-1:2015, IEC 6231:2008
IEC 62321-6:2017



P.H.U. DAMBAT Adam Jastrzębski
Gawartowa Wola 38, 05-085 Kampinos
Gawartowa Wola 23.08.2018
Adam Jastrzębski



Nr. 408/157
din « 26 » iulie . 2022

Banca Comercială „ENERGBANK” Societate pe Acțiuni
Republica Moldova, MD-2001, mun. Chișinău, str. Tighina 23/3
tel.: +[373 22] 544-377, 858-000; fax: +[373 22] 858-080
www.energbank.com; e-mail: office@energbank.com
IDNO 1003600008150, cod TVA 0202040
codul băncii: ENEGMD22
cod IBAN: MD10NB000000000035215845 la CD BNM
Capital social - 100 000 000 lei MD

La cerere

Prin prezenta, BC "Energbank" SA, sucursala "Ciocana Noua" (codul bancii ENEGMD22408), confirma ca SRL „Metancor-Com” cod fiscal 1005600033565, deține cod IBAN MD71EN000002224610145408 în Lei MD, Ruble Ruse, dolari SUA, Euro.

Director sucursala
"Ciocana Nouă"
BC "Energbank" SA

Contabil-sef

Ex. Pugaci N.
Tel. 022 408-285



D. Malovata

N. Pugaci

**METANCOR-COM**

Moldova, mun. Chișinău,
MD-2037, str. Uzinelor, 169
e-mail: office@metancor.md
www.metancor.md

Tel: 022-42-24-45
Tel: 022-42-24-46
Tel: 022-92-11-15
Tel: 022-42-90-30

CERTIFICAT DE GARANȚIE

Confecție

Conform Achizitiei ID - 21172723 / ocde-b3wdp1-MD-1708008188755

Producător

Metancor-Com SRL

Data achiziționării**Numele și semnătura**

Pereu Corneliu

Cumpărător**Denumirea**

TERMOELECTRICA

Reprezentat**Adresa**

MD-2024, MOLDOVA, mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6

Garanție din data dării în exploatare 24 luni

Garanția este valabilă în limitele anexei Nr.1
(garanția va fi însoțită împreună cu marfa)

Cumpărătorul nu are pretenții față de serviciul prestat de către Prestator, fapt confirmat prin semnătura acestuia.

Semnătura cumpărător _____

Semnătura prestator _____



ORDIN DE PLATĂ		Nr.	593	DATA EMITERII	23 Februarie 2024	TIP.DOC.1
PLĂTIȚI	265-00	LEI	Doua sute saizeci și cinci lei, 00 bani			
PLĂTITOR:			CODUL IBAN		MD71EN000002224610145408	
(R)SC METANCOR-COM SRL			CODUL FISCAL		1005600033565	
PRESTATORUL PLĂTITOR:		BC'ENERGBANK'SA				
BENEFICIAR:			CODUL IBAN		MD63ML000000002251328842	
(R) TERMoeLECTRICA SA			CODUL FISCAL		1003600026295	
PRESTATORUL BENEFICIAR:		BC MOLDINDCONBANK SA Chisinau				
DESTINAȚIA PLĂȚII:					TIPUL TRANSFERULUI	
GARANTIA PU OFERTA PROCEDURA DE ACHIZITIE NR. 21172723 DIN 15-02-2024 TVA 20% 44.17 MDL					NORMAL/URGENT N	
					Semnatura electronica MOLDSIGN Corneliu (R)Pereu 23-02-2024 13:27:48	
CODUL TRANZACȚIEI	DATA PRIMIRII	DATA EXECUTĂRII	L.Ș.			
	ORA PRIMIRII *		SEMNĂTURILE EMITENTULUI			
			SEMNĂTURA PRESTATORULUI			
			BC'ENERGBANK'SA Status: EXECUTAT 23-02-2024 13:27:55			
MOTIVUL REFUZULUI			L.Ș.			

Notă: Responsabilitatea privind veridicitatea și corectitudinea informației indicate în ordinul de plată îi revine persoanei care emite un ordin de plata *