

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

**CABLURI DE ENERGIE, SEMNALIZARE ȘI BRANȘAMENT
CONDUCTOARE DE ALUMINIU ȘI OȚEL-ALUMINIU
IZOLATE CU PVC/XLPE, RĂSUCITE ÎN FASCICOL,
PENTRU TENSIUNI NOMINALE
DE PÂNĂ LA U0/U: 0,6/1KV**

Tip : CYY(-F); NYY; CYAbY(-F); CYAbzY(-F); NYBY; CYEY(-F); CYCY(-F); NYCY; CYKY(-F)
C2XY(-F); N2XY; C2XEY(-F); C2XCY(-F); N2XCY; C2XAbY(-F); C2XAbzY(-F); N2XBY;
C2XEAbY(-F); C2XEAbzY(-F); ACYAbY(-F); ACYAbzY(-F); NAYBY; AC2XAbY(-F);
AC2XAbzY(-F); NA2XBY; ACYY(-F); NAYY; AC2XY(-F); NA2XY; CSYY(-F); NYM; CSYEY(-F);
CSYEY(-F); CSYAbY(-F); CSYAbzY(-F); CSYEAbY(-F); CSYEAbzY(-F); CSYEAbY(-F);
CSYEAbzY(-F); CCBYY; ACBYCY; ACB2XCY; TYIR; T2X; NFA2X; H05V-U, H07V-U, H07V-R,
H05V-K, H07V-K, H05V2-U, H07V2-U, H07V2-R, H05V2-K, H07V2-K, VLPY, VLPYr, FLY, FLK,
FLRY-B, H03VV-F, H05VV-F (MYYM), H05VV5-F, MYEYM, H03VVH2-F, H05VVH2-F, H03V2V2-F,
H05V2V2-F, H03V2V2H2-F, AFY, AFY1, AAC, ACSR, N2XH, NA2XH, N2XCH, N2XBH.

Utilizările preconizate: cabluri de energie pentru rețele electrice,
distribuție de energie și construcții civile

fabricat și introdus pe piață de către
ELECTROPLAST SA

cu sediul în: Bistrița, Str. Subcetate, nr. 14, jud. Bistrița-Năsăud
și produs la: Bistrița, Str. Subcetate, nr. 14, jud. Bistrița-Năsăud

Acest certificat atestă că toate prevederile referitoare la evaluarea
conformității descrise în documentele normative

SR CEI 60502-1:2021; VDE 0271;
SR HD 603 S1:2001+ A1:2002+A2:2004+A3:2007-3G;
SR HD 603 S1:2001+ A1:2002+A2:2004+A3:2007-4C;
SR HD 603 S1:2001+ A1:2002+A2:2004+A3:2007-5G;
SR HD 626 S1:2001; ST 106:2018; ST 104.1: 2016; ST 125:2022;
ST 126:2011; ST 134:2009; SR EN 50525-2-31:2011; ISO 6722-1:2011,
SR EN 50525-2-11:2011, SR EN 50525-2-51:2011;
ST 137 :2015; ST 144 :2013; SR HD 604 S1/5G : 2001

sunt aplicate și că produsele îndeplinesc caracteristicile prevăzute conform claselor evaluate în conformitate
cu schema 3 din SR EN ISO/CEI 17067:2014 de evaluare a conformității Acest certificat a fost eliberat inițial
la 31.05.2019, actualizat la data de 18.05.2022 și rămâne valabil până la 17.05.2025, condiționat de vizarea anuală,
atâta timp cât nu sunt modificate metodele de încercare incluse în documentele normative aplicabile și/ sau cerințele
documentației tehnice, iar produsul, precum și condițiile de producție din fabrică, nu sunt modificate în mod semnificativ,
cu excepția suspendării sau retragerii de către organismul de certificare produse

Certificat nr: 781 P/2019
18.05.2022

DIRECTOR GENERAL
Violeta Sergentu

Organismul de certificare își rezervă dreptul de a suspenda, retrage sau anula prezentul certificat dacă, la auditurile de supraveghere programate
și/sau la sesizarea autorității de notificare a organismelor de certificare/autorității de supraveghere a pieței se constată că
nu au fost menținute condițiile de la data certificării inițiale.



PERRY JOHNSON REGISTRARS, INC.

Certificate of Registration

Perry Johnson Registrars, Inc., has audited the Quality Management System of:

FIMER S.p.a.

Registered Office: Via Tortona, 25 - 20144 Milano (MI) Italy

(This is a multisite scheme. See Appendix for site specific details.)

*(Hereinafter called the Organization) and hereby declares that
Organization is in conformance with:*


ISO 9001:2015

This Registration is in respect to the following scope:

***Design, manufacture and service of photovoltaic converters and charging stations for electric
vehicles. Servicing of welding machines. Provision of weighing services.***

IAF 19 - 22 - 31

*This Registration is granted subject to the system rules governing the Registration referred to above, and the
Organization hereby covenants with the Assessment body duty to observe and comply with the said rules.*

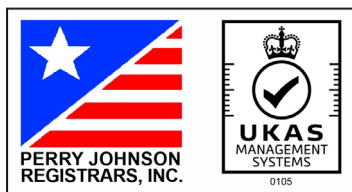

Terry Boboige

Terry Boboige, President

Perry Johnson Registrars, Inc. (PJR)
755 West Big Beaver Road, Suite 1340
Troy, Michigan 48084
(248) 358-3388

For updated and detail information on any change occurred in the status of this certification, please contact italy@pjr.com or 0823/354874.

The use of the UKAS accreditation symbol is in respect to the activities covered by the Accreditation Certificate Number 0105.

The validity of this certificate is dependent upon ongoing surveillance and fulfillment of required sampling of sites.

Effective Date: June 3, 2024
Expiration Date: June 4, 2027

Certificate No.: C2024-03138-T
Page 1 of 1



PERRY JOHNSON REGISTRARS, INC.

Appendix

**Headquarters and Operational Site: Via Kennedy, 26
Ingresso Vimercate -
20871 Usmate Velate (MB), Italy**

**Operational Site: Via San Giorgio, 642
52028 Terranuova Bracciolini (AR), Italy**

**Operational Site: Via dell'Industria, 19 -
52022 Cavriglia (AR), Italy**

**Registered Office: Via Tortona, 25 -
20144 Milano (MI), Italy**

**Design, manufacture and service of photovoltaic
converters and charging stations for electric vehicles.
Servicing of welding machines. Provision of weighing
services. IAF 19 -22 -31**

**Design, Manufacture and Service of Photovoltaic
Converters and Electric Vehicle Charging Stations. IAF
19-22**

Spare Parts and Returns Depot

Terry Boboige, President

Perry Johnson Registrars, Inc. (PJR)
755 West Big Beaver Road, Suite 1340
Troy, Michigan 48084
(248) 358-3388

Certificate No.: C2024-03138-T
Page 2 of 2

The validity of this certificate is dependent upon ongoing surveillance and fulfillment of required sampling of sites.

H1Z2Z2-K, versiune optimizată

H1Z2Z2-K/EN 50618 - cablu solar, pentru pozare subterană: rezistență la impact/strivire, AD8, Dca



H1Z2Z2-K - cablu fotovoltaic (PV)/ cu izolație reticulată conform EN 50618, rezistent la raze ultraviolete/ozon, UL test de rezistență la strivire și la impact, AD8, pentru pozare subterană, CPR Dca

Informații

Sisteme de etanșare pentru mai multe cabluri

Testat pentru îngropare directă.

Clasificat Dca conform CPR (BauPVO în DE)

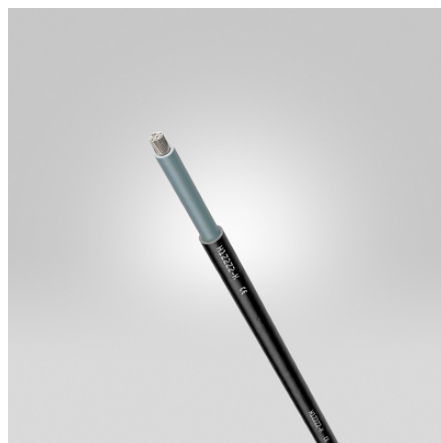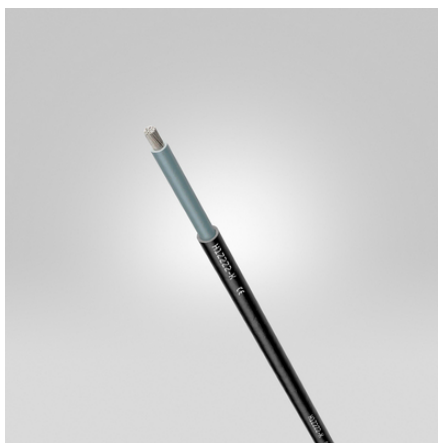

În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Energie solară



Potrivit pentru exterior



Rezistență chimică bună



Cu întârziere la propagarea flăcării



Fără halogen



Rezistența termică



Rezistent la rece

H1Z2Z2-K, versiune optimizată



Rezistent la coroziune



Rezistența mecanică



Greutate mică



Robust



Rezistență la acizi



Tensiune



Rezistent la temperatură



Rezistent la UV



Impermeabil



Certificări multiple



Beneficii

Pentru aplicații la exterior

Robust la solicitări mecanice, posibil îngropat în șanțuri de cablu realizate de profesioniști, fără sistem de protecție

Reducerea propagării flăcării și a gazelor toxice de combustie în caz de incendiu

În interiorul UE, și în special în șantier, aplicabil pentru multe tipuri de clădiri conform implementării legale locale a RCP UE - Regulamentul privind produsele de construcție (UE) nr. 305/2011, datorită clasificării DCA

Durata de utilizare așteptată de 25 ani în condiții de utilizare normale, conform EN 50618/ VDE 0283-618

Domeniul de utilizare

Pentru cablarea fixă pe pat cablu sau suspendată a modulelor

fotovoltaice sau pentru conexiuni la inverter, conform cu standardele HD 60364-7-712 sau VDE 0100-712 precum și conform cu standardele cablurilor solare EN 50618/ VDE 0283-618 pentru tipul constructiv armonizat de cablu H1Z2Z2-K, etc. În instalații cu protecție la scurtcircuit sau punere la pământ conforme cu Anexa A la EN 50618/ VDE 0283-618 și HD 60364-5-52

Conform EN 50618, Anexa A, în interiorul tubului / țevii / canalului, tencuiei și aparatului de instalare electrică, precum și în interiorul sau conectat la un aparat dublu izolat / protejat sau la un sistem de clasă de protecție II

Sisteme fotovoltaice cu tensiune a sistemului la curent continuu până la max. 1800 V la masă

Ultima actualizare (18.12.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

H1Z2Z2-K, versiune optimizată

a se consulta fișa tehnică

Rezistență mecanică sporită, de ex. la impact;

Instalare directă în șanțuri de cablu realizate de profesioniști (cf. secțiunea 4.2 din VDE 0891-6 sau secțiunea 300.5 din articolul 300 din NFPA 70/NEC - National Electrical Code al SUA) cu sau fără sistem de protecție suplimentar.

La utilizarea unui sistem de protecție suplimentar, pozat îngropat, trebuie să se evite expunerea izolației exterioare a cablului la apă contaminată sau la inundarea tubului de protecție.

Caracteristicile produsului

Poate fi utilizat într-o varietate de aplicații și medii.

Rezistență la flacără conform IEC 60332-1-2 și clasificat Dca conform Regulamentului European privind Produsele pentru Construcții (UE) nr. 305/2011 [CPR - Construction Product Regulation]

Pentru utilizare presetupe cu filet metric SKINTOP®/SKINTOP® CLICK.

Rezistență bună la abraziune și tăiere

Potrivit pentru instalarea subterană directă datorită izolației rezistente și materialului mantalei, conform DIN VDE 0276-603

Normă de referință / aprobări

Certificat de tip H1Z2Z2-K conform EN 50618

Produse cu alte secțiuni sunt disponibile la cerere

Descrierea produsului

Conductor din lițe fine de cupru cositorite

Izolație conductor din copolimer reticulat

Izolație exterioară făcută din copolimer reticulat

Culoare manta exterioară: negru, roșu sau albastru

Alte culori individuale pentru izolația exterioară la cerere

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001578

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu flexibil

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001578

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu flexibil

Construcția conductorilor:

Lițe fine conform VDE 0295, clasa 5/IEC 60228 clasa 5

Raza minimă de îndoire:

4 x diametrul exterior

Tensiune nominală:

c.a. U₀/U: 1,0/1,0 kV

c.c. U₀/U: 1,5/1,5 kV

Tensiunea CC max. de funcționare permisă: 1,8 kV

Tensiunea de test:

AC 6500 V

DC 15000 V

Domeniul de curent:

Conform cu EN 50618, Tabela A.3

Conform EN 50618, se aplică factori de reducere pentru cablarea grupată conform... standardului HD 60364-5-52

Gama de temperatură:

>Conductor, max., conform EN 60216-1/ VDE 0304-21: 120 °C;

>Conductor, max., scurtcircuit/pământ (durata max. 5 s): 250 °C;

>Mediu, min., pozare fixă: -40 °C;

>Mediu, min., mișcat sau în timpul instalării: -25 °C;

>Mediu, max., împ. cu EN 60216-1/ VDE 0304-21: 90 °C;

>Mediu, constant, împ. cu: HD 60364-7-712/ VDE 0100-712:

70 °C până la 90 °C;

>Mediu, constant, factor de reducere a curentului 1,00 relativ la temperatura ambiantă: 60 °C

>Mediu, max, depozitat: 40 °C

H1Z2Z2-K, versiune optimizată

Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranța) sunt disponibile la cerere

Lungimile standard le găsiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Produs de partenerii Lapp

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

H1Z2Z2-K, versiune optimizată

Articol nr.	Numărul de conductori și secțiunea acestora mm ²	Diametru exterior [mm]	Index Cupru (kg/km)	Greutate (kg / km)
Culoarea izolației exterioare: negru				
1023759	1 X 4	5,5	38,4	60
1023760	1 X 6	6	57,6	80
1023761	1 X 10	7,1	96	123
Culoarea izolației exterioare: roșu				
1023774	1 X 4	5,5	38,4	60
1023775	1 X 6	6	57,6	80
1023776	1 X 10	7,1	96	123
Culoarea izolației exterioare: albastru				
1023789	1 X 4	5,5	38,4	60
1023790	1 X 6	6	57,6	80
1023791	1 X 10	7,1	96	123



Ultima actualizare (18.12.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16

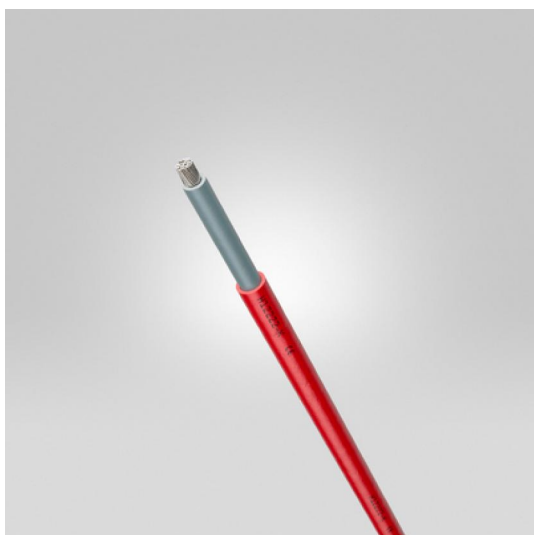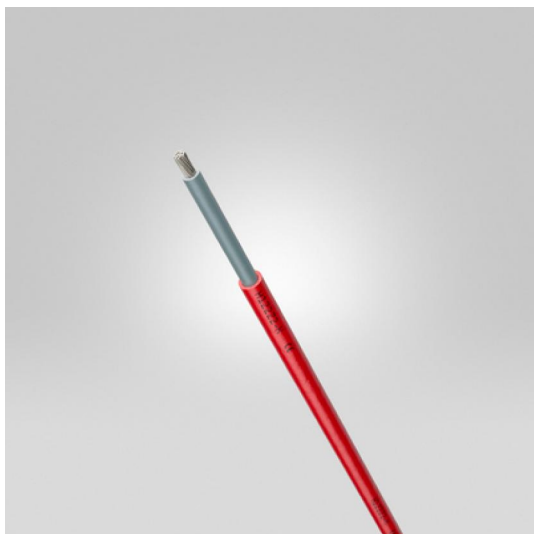H1Z2Z2-K, versiune optimizată

Ultima actualizare (18.12.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

H1Z2Z2-K, versiune optimizată



CE DECLARATION OF CONFORMITY

1. PRODUCT: Power cable with cross-linked polyethylene insulation and halogen free sheath, unarmoured, fire retardant and low emission of smoke and toxic gases, for rated voltage U_0/U : 0.6/1,0 kV type N2XH B2ca.

2. NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER:

ELECTROPLAST S.A.

RO-420132 Bistrita, Subcetate Street, No. 14 ROMANIA

www.electroplast.ro, office@electroplast.ro

3. This EU declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer ELECTROPLAST SA.

4. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

- **Directive 2014/35/EU** of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits transposed in **Government Decision 409/ 2016** relating to the making available on the market of low voltage electrical equipment

- **Regulation (EC) No 765/2008** of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 setting out the requirements for accreditation and market surveillance relating to the marketing of products

- **Directive 2011/65/EU** of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

5. Reference standard: SR HD 604 S1, IEC 60502-1

**Signed for and on behalf of
the manufacturer by:**

Management Representative

Ruxanda ANDRESI



Place: Bistrița

Date of issue: 28.02.2023

This certificate applies only to the above mentioned products and is only valid from the issuing date.

Code: F-080-3.3



OICPE
ELECTRIC PRODUCTS CERTIFICATION
INDEPENDENT BODY
OICPE - ORGANISM INDEPENDENT
PENTRU CERTIFICAREA PRODUSELOR ELECTRICE
140/3942/2009

Splaiul Unirii 313, Corp M-1, D3-14, 030138, București, România
Telefon: 021 589 33 05 ; 021 589 33 49
Fax: 021 346 49 35 ; 021 589 33 19
oicpe@oicpe.ro

WWW.OICPE.RO

acreditat pentru
CERTIFICARE



SE EN ISO/CEI 17065:2013
CERTIFICAT DE ACREDITARE
011/051

NB 2728 ELECTRIC PRODUCTS CERTIFICATION INDEPENDENT BODY – OICPE
SISTEM AVCP «1+» – Organism de Certificare Produse

CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI

Nr. 2728-CPR-0016

Exemplar nr: **1 / 4** Pagina: **1/2**

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 (Regulamentul Produselor pentru Construcții-CPR), acest certificat se aplică pentru:

Tipul / Familia de produse pentru construcții:

Cablu de energie cu izolație de polietilenă reticulată și manta fără halogeni, narmat cu întârziere mărită la propagarea flăcării și emisie redusă de fum și gaze toxice, de tensiune nominală U_0/U : 0,6/1kV tip N2XH 0,6/1 kV

Clasa(e) de performanță:

B2ca – s1, d1

Domeniul de utilizare:

Aplicații generale în lucrări de construcții supuse cerințelor privind reacția la foc

Plasat(e) pe piață sub numele sau marca comercială:



Client (nume și adresă):

ELECTROPLAST SA

Producător (nume și adresă):

Str. Subcetate nr.14, Bistrița, județ Bistrița-Năsăud, România

ELECTROPLAST SA

Str. Subcetate nr.14, Bistrița, județ Bistrița-Năsăud, România

Loc de producție (nume și adresă):

ELECTROPLAST SA

Str. Subcetate nr.14, Bistrița, județ Bistrița-Năsăud, România

Acest certificat atestă că toate prevederile referitoare la evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în standardul

EN 50575:2014 / SR EN 50575:2015

și

EN 50575:2014/A1:2016 / SR EN 50575:2015/A1:2016

în conformitate cu sistemul 1+ pentru performanțele stabilite în prezentul certificat sunt aplicate și că FPC (controlul producției în fabrică) efectuat de producător este evaluat pentru a se asigura

constanța performanței produsului pentru construcții.

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 30.06.2017 și va rămâne valabil atâta timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele AVCP și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate în mod semnificativ, cu excepția cazului în care acesta a fost suspendat sau retras de către organismul notificat.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea bianuală a supravegherii FPC și a evaluării continue a controlului producției în fabrică, confirmată prin rapoartele rezultate.

Valabilitatea certificatului poate fi verificată prin contactarea ELECTRIC PRODUCTS CERTIFICATION INDEPENDENT BODY – OICPE la adresa de e-mail oicpe@oicpe.ro

Acest certificat poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Data emiterii inițiale
30/06/2017

MANAGER DEPARTAMENT CERTIFICARE
Ștefan PLESCA





Product Service

CERTIFICATE

No. Z2 129618

Holder of Certificate: **AEG SOLAR ENERGY S.R.L.**
Sector 2, str. Delea Veche nr 24, Corp A, etaj 6, modul M1
915400 Bucuresti
ROMANIA

Certification Mark:



Product: **Crystalline Silicon Terrestrial Photovoltaic (PV) Modules**
Mono-crystalline Silicon Photovoltaic Module

The product was tested on a voluntary basis and complies with the essential requirements. The certification mark shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification mark in any way. In addition, the certification holder must not transfer the certificate to third parties. This certificate is valid until the listed date, unless it is cancelled earlier. All applicable requirements of the Testing, Certification, Validation and Verification Regulations of TÜV SÜD Group have to be complied. For details see: www.tuvsud.com/ps-cert

Test report no.: 882162433701

Valid until: 2029-12-04

Date, [#ISU_DT#]

(Xinlian LUO)

Draft From CBW 2.0 - Production System (Build 20240717.1)

ZERTIFIKAT ♦ CERTIFICATE ♦ 認證證書 ♦ CERTIFICADO ♦ CERTIFICAT

CERTIFICATE

No. Z2 129618

Model(s):

With half-cut (bifacial) N-type mono c-Si cell (under STC)
ALPS72D30-XXX/TP (XXX=570-610, in steps of 5, 144 cells)
ALPS66D30-XXX/TP (XXX=525-560, in steps of 5, 132 cells)
ALPS60D30-XXX/TP (XXX=475-510, in steps of 5, 120 cells)
ALPS54D30-XXX/TP (XXX=430-460, in steps of 5, 108 cells)
With half-cut (bifacial) N-type mono c-Si cell (under BNPI)
ALPS72D30-XXX/TP (XXX=632, 637, 643, 648, 654, 659, 665, 670, 676)
ALPS66D30-XXX/TP (XXX=576, 582, 587, 593, 598, 604, 609, 615, 620)
ALPS60D30-XXX/TP (XXX=521, 526, 532, 537, 543, 548, 554, 560, 565)
ALPS54D30-XXX/TP (XXX=465, 471, 476, 482, 488, 493, 499, 504, 510)
XXX is standing for rated output power in Wp

Parameters:

Construction: Framed, with Junction box, Cable and Connectors
Test Laboratory: Yangzhou Opto-electrical Product Testing Institute
(10 Kaifa West Rd., Yangzhou, Jiangsu, P. R. China 225009)
Safety Class: Class II
Maximum System Voltage: 1500V DC
Fire Safety Class: Class C according to UL790

Tested according to:

IEC 61215-1:2021
IEC 61215-1-1:2021
IEC 61215-2:2021
IEC 61730-1:2023
IEC 61730-2:2023

Draft From CBW 2.0 - Production System (Build 20240717.1)



Product Service

Attestation of Conformity

No. N8A 129618**Holder of Attestation: AEG SOLAR ENERGY S.R.L.**

Sector 2, str. Delea Veche nr 24, Corp A, etaj 6, modul M1
915400 Bucuresti
ROMANIA

Product:**Crystalline Silicon Terrestrial Photovoltaic (PV) Modules****Mono-crystalline Silicon Photovoltaic Module**

This Attestation of Conformity is issued on a voluntary basis according to the Low Voltage Directive 2014/35/EU relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits. It confirms that the listed equipment complies with the principal protection requirements of the directive and is based on the technical specifications applicable at the time of issuance. It refers only to the particular sample submitted for conformity assessment. For details see: www.tuvsud.com/ps-cert

Test report no.:

882162433701

Date,

[#ISU_DT#]

(Xinlian LUO)

Page 1 of 2

This Attestation does not replace the regulatory EU Declaration of Conformity (DoC) and does not allow for CE marking. After preparation of the necessary documentation and establishing compliance to requirements of all applicable directives, the manufacturer may sign a DoC and apply the CE marking. The DoC is issued under the sole responsibility of the manufacturer.



Product Service

Attestation of Conformity

No. N8A 129618**Model(s):**

With half-cut (bifacial) N-type mono c-Si cell (under STC)
ALPS72D30-XXX/TP (XXX=570-610, in steps of 5, 144 cells)
ALPS66D30-XXX/TP (XXX=525-560, in steps of 5, 132 cells)
ALPS60D30-XXX/TP (XXX=475-510, in steps of 5, 120 cells)
ALPS54D30-XXX/TP (XXX=430-460, in steps of 5, 108 cells)
With half-cut (bifacial) N-type mono c-Si cell (under BNPI)
ALPS72D30-XXX/TP (XXX=632, 637, 643, 648, 654, 659, 665, 670, 676)
ALPS66D30-XXX/TP (XXX=576, 582, 587, 593, 598, 604, 609, 615, 620)
ALPS60D30-XXX/TP (XXX=521, 526, 532, 537, 543, 548, 554, 560, 565)
ALPS54D30-XXX/TP (XXX=465, 471, 476, 482, 488, 493, 499, 504, 510)
XXX is standing for rated output power in Wp

Parameters:

Construction: Framed, with Junction box, Cable and Connectors
Test Laboratory: Yangzhou Opto-electrical Product Testing Institute
(10 Kaifa West Rd., Yangzhou, Jiangsu, P. R. China 225009)
Safety Class: Class II
Maximum System Voltage: 1500V DC
Fire Safety Class: Class C according to UL790

**Tested
according to:**

EN IEC 61730-1:2018
EN IEC 61730-2:2018
EN IEC 61730-1:2018/AC:2018-06
EN IEC 61730-2:2018/AC:2018-06

Page 2 of 2

This Attestation does not replace the regulatory EU Declaration of Conformity (DoC) and does not allow for CE marking. After preparation of the necessary documentation and establishing compliance to requirements of all applicable directives, the manufacturer may sign a DoC and apply the CE marking. The DoC is issued under the sole responsibility of the manufacturer.