

 Centrul de Încercări	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 774 din « 04.09.2017 »	Cod: RÎ-5.10	 REPUBLICA MOLDOVA SRM SR EN ISO/CEI 17025 LI-021
		Ediția: 3	
		Data: 23.02.2015	
		Pagina: 1 / 3	

CENTRUL DE ÎNCERCĂRI

al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS
or. Chișinău str. Independenței 6/1, 77-46-38
www.incercom.md

Denumirea produsului, ambalarea, volumul lotului, data fabricării, termenul de valabilitate (după caz): Materiale pentru alegerea componentei betonului și mortarului:

- ciment M 450 prod. Ucraina ;
- nisip pentru lucrări de construcții M gr 2,1
- granule de polistiren fr 2,5-5,

Solicitant: S.R.L. „VIV-TEHNOI” st. Chișinăului 97 of.6 or. Cricova R.Moldova

Scopul încercării: alegerea componentei mortarului M „150 ”/10-12/
și polistirenbeton D 250 M 2,5

Numărul și data de înregistrare a cererii solicitantului: nr. 774 din 01.08.2017

Prelevarea probelor conform: GOST 8735-88

Indicativul și denumirea documentului normativ pentru produs ce conține cerințele pentru caracteristicile supuse încercării :

- GOST 28013-98 „Растворы строительные. Технические условия”;
- GOST 8736-93 „ Песок для строительных работ . Технические условия”;

Indicativul și denumirea documentului normativ pentru metodele de încercări :

- GOST 8735-88 „ Песок для строительных работ . Методы испытаний” ;
- СН 290-74 „Инструкция по приготовлению и применению строительных растворов.”

Aparatele și utilajul folosit pentru încercări :

- presa Tip B -001/LCD / certificat de etalonare nr 3.1.2-021 /2017 din 16.01.2017/;
- riglă/ certif. de etalonare nr. 3.5-132 /2016 din 25.08.2016/ ;
- balanța de laborator BS - 6/15 D1,3 / certif. de etalonare nr 3.2-661 /2016 din 03.11.2016/ ;
- dulap de uscat tip ЧОЛ 58/350 / certificat de etalonare nr nr 3.4-440/2016 din 16.06.2016/
- ПГР, КСИ, ФК / verif. 07.07.2016/

Condițiile la efectuarea încercărilor:

Temperatura aerului +20°C

Umeditatea relativă a aerului 70 %



REZULTATUL ÎNCERCĂRIILOR nr. 774

n r	Denumirea indicatorilor	U/m	m/site	Indicativul DN ce conține cerințe pentru caracteristici le încercate	Indicativul DN pentru metode de încercări	Cerințe documentul, normativ pentru caracteristici le încercate	Indicatori reali
1	Densitatea în stare uscată	kg/m ³	-	GOST 8736-93	GOST 8735-88 pct. 9	-	1485
2	Compoziția granulometrică:	%	10	GOST 8736-93 pct. 4.3.4	GOST 8735-88 pct. 3	max : 0,5	0,4
		%	5	„-”	„-”	max : 5,0	2,0
	Rest pe sită	%	2,5	pct. 4.3.2	„-”	-	6,8
		%	1,25	„-”	„-”	-	8,9/ 15,7
	Parțial –numărătorul, total-numitorul	%	0,63	pct. 4.3.3	„-”	granulație medie: 30-45	16,6/32,30
		%	0,315	pct. 4.3.2	„-”	-	33,5/ 65,8
		%	0,16	pct. 4.3.4	„-”	-	24,7/90,5
		%	<0,16	pct. 4.3.4	„-”	max : 15 /Cl II/	9,5
3	Modul granular	-	-	pct. 4.3.2	GOST 8735-88	granulație mărunță: 1,5- 2,0	2,11
4	Conținutul de particule prăfoase, argiloase și bulgări de argilă	%	-	GOST 8736-93 pct. 4.4.1	GOST 8735-88 pct. 5	max: 3 /bulgări – max: 0,25	3,0 /bulgări de argilă 0 /

Concluzie privind rezultatele încercărilor produsului : Nisip c-ra Cobusca pentru lucrări de construcție prezentat de către S.R.L. „VIV-TEHNOI” Moldova , m.Chișinău corespunde cerințelor GOST 8736-93 pct 4.3.2 ; pct 4.3.3 ; pct 4.3.4 ; pct 4.4.1; la modulul granular - granulație medie , Cl. II.

Un exemplar a raportului de încercări a fost înmănat:

1 CÎ ICȘC „INCERCOM” Î.S.

2 S.R.L. „VIV-TEHNOI”

Conducătorul CÎ ICȘC „INCERCOM” Î.S .

Executantul : Specialist



Mornealo N.

Coreni N.

În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

- Rezultatele încercărilor se referă la probele testate.
- Copia raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „Încercom” Î.S.
- Retipararea raportului de încercări fără permisiunea Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „Încercom” Î.S. este strict interzisă.




RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. 774 din «04.09.2017»

Cod: RÎ-5.10

Ediția: 3

Data:
23.02.2015

Pagina: 3/3



Data începutului încercării: 02.08.2017

Data finisării încercărilor: 04.09.2017

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR nr. 774

Nr/	Date despre alegere	Alegere componenței , kg/m ³ /în stare uscată/					Plastici tatea cm.	-	Limită de rezistență la compresie MPa (kgf/cm ²)
		Ciment M 450 Ucraina	-	Nisip c-ra Cobusca M gr 2,1	Aditiv plastif iant d 1,04 g/cm ³	Apă			28 zile
1	mortar M 150	390	-	1465	2,5	310	10-12	-	18,7 (187)
		Ciment 32,5 R	Granule de polistiren D 10 m ³	-	Aditiv plasti fiant «Mapei» d 1,012 g/cm ³		Plastici tatea cm	Densi tatea în stare uscată	
2	polistiren beton	250	1,0	-	1,5	130	5-9	252	0,48 (4,84)

Un exemplar a raportului de încercări au fost înmînat:

1 Cî ICȘC „INCERCOM” Î.S.


2 S.R.L. „VIV-TEHNOI”

Conducătorul Cî ICȘC „INCERCOM” ÎS

Executantul: Specialist

Mornealo N.

Coreni N.

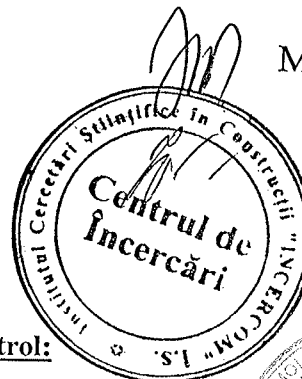


În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

- Rezultatele încercărilor se referă la probele testate.
- Copia raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „Încerc” Î.S.
- Retipararea raportului de încercări fără permisiunea Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „Încerc” Î.S. este strict interzisă

CMAC I.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



SR EN ISO/CEI 17065
OCP-001

Nr. de înregistrare OCP - 001 11 A000024-16

Data emiterii 04 august 2016

Valabil pînă 13 iulie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCP - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul I.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (I.S. CMAC). Adresa juridică: șos. Muncेश, 162a, MD 2002, mun. Chișinău;

Adresa fizică: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Grinduri acrilice marca comercială "SUPRATEN" în sortiment,
conform anexei I7 poziii.

Fabricare în serie conform SF 38622974-002-2010.

Codul NCM RM
321490000

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:
SM GOST R 52020-2003 p.p. 5.3.1 tab. 1, înd. (2, 3, 4, 5, 9), 5.4, 5.5, 10.3;
HG nr. 226 din 29.02.2008; IM 2158-80;

PRODUCĂTOR

SA "SUPRATEN", str. M. Manole, 9, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul țării
MD

SOLICITANT

SA "SUPRATEN", str. Petricani 84, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul IDNO
1003600005791

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Certificat de conformitate nr. OCP-001 11 A000038-16 din 13.07.2016.

Raport de evaluare final Nr. 2773-RE din 04.08.2016, eliberat de OCP al I.S. CMAC, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCP-001 din 09.09.2014; Rapoarte de încercări Nr. 53 din 02.07.2016, Nr. 51, 52 din 06.07.2016, Nr. 61 din 04.08.2016 eliberate de I.I. S.A.

"SUPRATEN" mun. Chișinău, str. M. Manole, 9, certificat de acreditare Nr. LI-030 din 23.02.2013;

Aviz sanitar Nr. 3144 din 26.09.2013, eliberat de CNSP, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A, certificat de acreditare Nr. SNA MD CAECP LI 01-078 din 17.02.2010.


INFORMAȚIE SUPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP al I.S. CMAC.


Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 3094/2016 din 04.08.2016. Dosar Nr. 0431.

Titularul prezentului certificat deține dreptul și este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria B № 000024

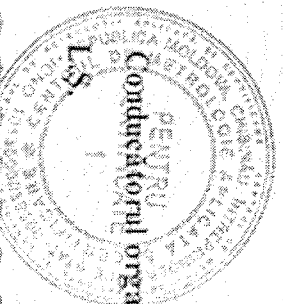

Conducătorul organismului de certificare

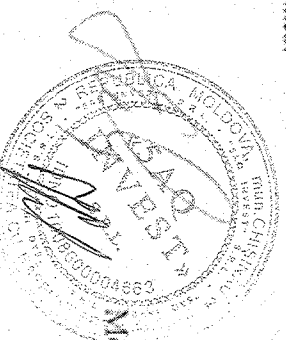

Melnic L.

ANEXĂ
LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE


Nr. OCpr - 001 11 A000024-16

din 04 august 2016

**Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate**

Nr.	Denumirea produselor
1	Amorsă-grund universală pentru suprafețe de origine minerală SUPRATON
2	Amorsă-grund performantă pentru suprafețe de origine minerală SUPRATON UNIC
3	Amorsă-grund universală pentru suprafețe de origine minerală SUPRATON EXTRA
4	Amorsă-grund cu pătrundere adâncă TUFFUHGPUHT
5	Amorsă-grund ce conferă suprafețelor proprietăți hidrofobe SUPRATON HIDROFOB
6	Amorsă-grund antimucegai cu pătrundere adâncă SUPRATON LUX biocid
7	Amorsă-grund SUPRATON AKWA
8	Amorse-grund pe bază de nisip de cuarț BETONGPUHT
9	Amorsă-grund cu cuarț întărită cu siloxan GLETA SILICONATĂ
10	Grund modificator de rugină MODMET
11	Antiseptic universal SAFIR
12	Amorsă-grund SMILE GRUNT
13	Amorsă-grund siliconată cu penetrare adâncă 11-SILICON GRUND
14	Amorsă-grund siliconică cu nisip de cuarț 12-SILICON QUARZGRUND alb
15	Amorsă-grund pentru suprafețe poroase SUPRATON GAZBETON
16	Amorse-grund pe bază de nisip de cuarț BETOKONTAKT
17	Grund acrilic hidroizolant GHIDROIZOL


Seria B. № 000015

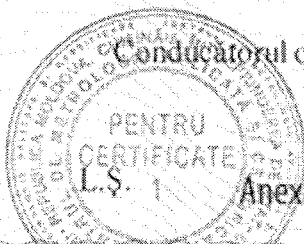

Conducătorul organismului de certificare

PENTRU
CERTIFICATE
I.S. 1

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate!



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A005647-15

Data emiterii: 18 decembrie 2015

Valabil până la: 18 decembrie 2018

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-429-391; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMA FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASȚFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Materiale bituminoase hidroizolante în rulouri marca comercială "ТЕХНОНИКОЛЬ",
fabricate în serie conform cerințelor condițiilor tehnice și standardelor pentru produs.
A se vedea Anexa - 18 poziții.

Codul NM MD
6807

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

IG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții",
GOST 30547-97; RNI 05-5.3.35.2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

ООО "Завод ТЕХНОФЛЕКС", str. Prijeleznodorojnaia, 5, or. Reazani, Federația Rusă.

Codul țării
RU

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
622024796

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA


Raport de evaluare final Nr. 1033 din 18.12.2015 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr-049 din 08.05.2014 valabil până la 07.05.2018 eliberat de către CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr. 1443, 1443/1 din 18.12.2015, eliberate de către Centrul de Încercări ICȘC "INCERCOM" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LI - 021 din 06.02.2014 valabil până la 22.02.2018; Raport de încercări Nr. 054 din 17.12.2015, eliberat de LI din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LI - 101 valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚII SUPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către ООО "Завод ТЕХНОФЛЕКС", și asigurării cu declarație de conformitate a fiecărui lot de produse livrat în Republica Moldova. Contract de prestări servicii Nr. 592/10/3LD din 26.10.2015.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specifice acestui certificat

Seria B N° 004497

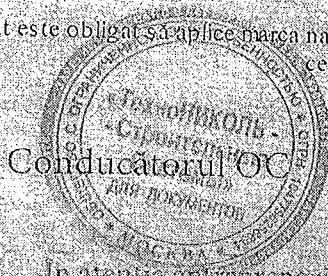

Conducătorul OC

[Signature]

Pușca



În atenția antreprenorilor și organelor de control
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ „CERTMATCON“



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер ОСpr - 049 11 A005643-15

Дата выдачи: 18 декабря 2015

Действителен до 18 декабря 2018

SM SR EN ISO/CEI 17065

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОСpr - 049

CERTMATCON мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD2023, тел. 022-429-391; моб. 078-191-001; e-mail: office@certmatcon.md; WWW.CERTMATCON.MD.

Настоящим документом удостоверяется, что продукция, идентифицированная как:

НАИМЕНОВАНИЕ/ОПИСАНИЕ
Битумные материалы: мастики, праймеры, герметики, торговая марка "ТехноНИКОЛЬ", изготовлены согласно Техническим условиям и Стандартам организации. Перечени продукции согласно Приложению - 23 позиции

Код NM.MD
2715

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:
ПП РМ № 226 от 29.02.2008 "Технический регламент на строительную продукцию",
ГОСТ 30693-2000; РН 06-5.3.35.2001 п. 2.2.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОООО "ТехноНИКОЛЬ - Воскресенск", ул. Промплощадка, 5В,
г. Воскресенск, Московская обл. Российская Федерация.

Код страны
RU

ЗАЯВИТЕЛЬ

Заявитель.

Код ОКПО
5005034570

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акт заключительной оценки № 1031 от 18.12.2015, выдан ОС „CertMatCon“, ул. Узинелор, 9, оф. 15, мун. Кишинэу, MD 2023, сертификат аккредитации № ОСpr - 049 от 08.05.2014, действителен до 07.05.2018, выдан CNA „MOLDAC“; Протокола испытаний № 1444, 1444/1 от 18.12.2015 выданные ИЦ ICSC "Incercom" IS, мун. Кишинэу, ул. Индепенденцей, 6/1, сертификат аккредитации № LI - 021 от 06.02.2014 действителен до 22.02.2018; Протокол испытаний № 054/1 от 17.12.2015, выдан ИЛ "CertMatCon" SRL, мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD 2023 сертификат аккредитации № LI - 101 действителен до 30.07.2019, выдан CNA "MOLDAC"

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Система 2+. Периодическая оценка осуществляется один раз в год ОС "CertMatCon". Сертификат действителен в случае обеспечения технологического процесса установленного ООО "Завод ТехноНИКОЛЬ - Воскресенск" и обеспечения информацией на государственном языке каждой упаковки продукции согласно действующему законодательству Республики Молдова.
Договор об оказании услуг № 593/10/L.D от 26.10.2015.

Владелец данного сертификата обязан наносить национальный знак соответствия SM на продукцию, указанную в настоящем сертификате

Руководитель ОС

Пуха

Серия В № 001494



Внимание предпринимателей и контролирующих органов!
Копии сертификата соответствия детализуются в соответствии с правилами установленными ОС „CERTMATCON“, информация на www.certmatcon.md
Подделка сертификатов преследуется по закону



Приложение

Лист 2 Листов

к сертификату соответствия

№ ОСрг - 049.11.A005643-15

от:

18 декабря 2015

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Наименование	Масса	ИД
1	Мастика холодная для приклеивания рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов ("Клей для рубероида")	10 кг	ТУ 5775-077-72746455-2013 с изм. №1
2	Мастика кровельная и гидроизоляционная битумно-резиновая холодная AquaMast	3, 10, 18 кг	ТУ 5775-064-72746455-2012 с изм. №1-2
3	Мастика битумная холодная для ремонта кровель и гидроизоляции AquaMast	3, 10, 18 кг	ТУ 5775-065-72746455-2012 с изм. №1
4	Мастика битумная холодная гидроизоляционная ISOBOX	22 кг	ТУ 5775-012-72746455-2007 с изм. №1
5	Мастика битумно-полимерная холодная эмульсионная ТЕХНОНИКОЛЬ (№31)	2, 7, 9, 18 кг	ТУ 5775-007-72746455-2007 с изм. №1
6	Мастика кровельная и гидроизоляционная битумно-полимерная холодная ISOBOX	22 кг	ТУ 5775-011-72746455-2007 с изм. №1
7	Праймер битумный ISOBOX	18 кг	ТУ 5775-013-72746455-2007 с изм. №1
8	Праймер битумный AquaMast	2, 4, 8, 16 кг	ТУ 5775-062-72746455-2012 с изм. №1-2
9	Праймер битумно-эмульсионный №04	18 кг	ТУ 5775-006-72746455-2007
10	Праймер битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №03	16 кг	ТУ 5775-042-17925162-2006 с изм. №1-2
11	Праймер битумный №01	2, 3, 8, 16 кг	ТУ 5775-011-17925162-2003 с изм. №1-7
12	Мастика защитная алюминиевая №57	3, 10, 20 кг	ТУ 5775-024-72746455-2009 с изм. №1
13	Мастика битумно-резиновая изоляционная марок МБР-65, МБР-75, МБР-90, МБР-100	14 кг	ГОСТ 15836-79
14	Герметик бутилкаучуковый ТЕХНОНИКОЛЬ №45	8, 16 кг	ТУ 5775-052-72746455-2007 с изм. №1-4
15	Герметик битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ марок БП-Г 25, БП-Г 35, БП-Г 50	14 кг	ТУ 5775-009-72746455-2007 с изм. №1-4
16	Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №33	200 кг	ТУ 5775-045-72746455-2010

Серия В № 000033



Руководитель органа по сертификации

Пуха И.

Приложение не действительно без наличия сертификата соответствия

Приложение

Лист 2 Листов 2

к сертификату соответствия

№ ОСрг - 049 11 А005643-15

от:

18 декабря 2015

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Наименование	Масса	НД
17	Мастика приклеивающая ТЕХНОНИКОЛЬ (№27)	12, 22 кг	ТУ 5775-039-72746455-2010 с изм. №1-3
18	Мастика битумная гидроизоляционная, холодная МГТН (№24)	3, 10, 20 кг	ТУ 5775-034-17925162-2005 с изм. №1-3
19	Мастика битумно-полимерная холодная, приклеивающая Фиксер (№23)	3, 6, 12 кг	ТУ 5775-017-17925162-2004 с изм. №1-4
20	Мастика битумно-полимерная холодная, приклеивающая Вишера (№22)	20 кг	ТУ 5775-020-17925162-2004 с изм. №1-4
21	Мастика битумно-полимерная холодная, кровельная и гидроизоляционная Техномаст (№21)	3, 10, 20 кг	ТУ 5775-018-17925162-2012 с изм. №1-4
22	Мастика битумно-резиновая ТЕХНОНИКОЛЬ №20	20 кг	ТУ 5775-070-17925162-2012 с изм. №1
23	Мастика гидроизоляционная битумная холодная AquaMast	3, 10, 18 kg	ТУ 5775-063-72746455-2012 с изм. №1

Серия В № 000035

Руководитель органа
по сертификации

Пуха И.



Приложение не действительно без наличия сертификата соответствия

**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C008128-17

Data emiterii: 12 decembrie 2017

Valabil pînă la: 12 decembrie 2018

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Profile din clorură de polivinil (PVC), tip "GALAXY", clasa A și accesorii, pentru tîmplării.
Contract nr. WDS141020/1, WDS141020/2 din 20.10.2014
cu OOO "МИРОПИЛІАКТ", Ucraina.

Codul NM MD
3916
3925

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

HG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții";
GOST 30673-99 pct. 4.4 tab.1; pct. 5.2.1, 5.2.4-5.2.6, 5.3.1 tab.3 (ind. 1, 5, 6); pct. 5.3.3, 5.3.4, 5.5, 8;
RNI 06-5.3.35.2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

OOO "МИРОПИЛІАКТ", Ucraina.

Codul țării
UA

SOLICITANT

"EVROFASAD PRIM" SRL,
mun. Chisinau, str. Maria Dragan, 21

Codul IDNO
1014600024059

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

aport de evaluare final Nr. 01000 din 12.12.2017, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 9, of.15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014 valabil pînă la
07.05.2018, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 1318 din 12.12.2017, eliberat de
către Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare
Nr. LÎ-021 din 06.02.2014 valabil pînă la 22.02.2018; Raport de încercări Nr. 255/10 din 04.12.2017, eliberat
de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare
LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de identificare și control tehnic
Nr. 1000 din 01.12.2017, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 3+. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare
ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 444 din 26.11.2014.

titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Conducătorul OC

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

Seria A № 006598



[Signature]



Raport de încercări
Nr. 255/10 din 04.12.2017

Agentul economic

**"Evrofasad Prim" SRL, str. Maria Dragan, 21,
mun. Chișinău, Republica Moldova**

Solicitant

OC "CertMatCon".

Denumirea produsului

**Profile din policlorură de vinil (PVC), pentru tîmplării,
marca comercială "GALAXY".**

Producător

"Миропласт", Ucraina

Documente de însoțire

**Cererea Nr. 255 din 01.12.2017, Act de prelevare Nr. 1000/1 din
01.12.2017 program de încercări de la OC Cert MatCon
Gușu M. - Expert OC CertMatCon**

Prezentat de către

Cantitatea/masa probei

1,0 kg

Numărul de laborator al probei

255/10

Data recepției

01.12.2017

Data încercărilor

04.12.2017

Documente normative

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2;

HG nr. 226 din 29.08.2008 pct. 9.3

Scopul încercărilor

Certificare

Condițiile de încercare

U=73%, T= 23.4 C°

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea Extinsă
RA-226 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	2.68
TH-232 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	2.86
K-40 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	110
A _{eff} Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	≤300	0.00	10.9

Declarație de conformitate:

Notă: 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.

2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.

3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă: k = 2; P = 95%.

Executor încercări

Prisac Victoria

/nume, prenume/

/semnătura/

Șef Lî

Rotari Anatolie

/nume, prenume/

/semnătura/

 INCERCOM Centrul de Încercări	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <u>1318</u> din « <u>12.12.2017</u> »	Cod: RÎ-5.10	 MOLDAC REPUBLICA MOLDOVA SM SR EN ISO/CEI 17025 LI-021
		Ediția: 3	
		Data: 23.02.2015	
		Pagina: 1/2	

CENTRUL DE ÎNCERCĂRI

al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS
 or. Chișinău str. Independenței 6/1, 77-46-38
www.incercom.md

Denumirea produsului, ambalarea, volumul lotului, data fabricării, termenul de valabilitate (după caz): profil de clorură de polivinil pentru tîmplării - 1 m. L.
 marca comercială „GALAXY”
 data fabricării: 21.10.2017

Solicitant: „EVROFASAD- PRIM” SRL st. Maria Dragan m. Chișinău, R.M.

Producător: ООО „Миропласт” Ucraina

Scopul încercării: efectuarea încercărilor pentru certificarea produselor

Centrul de certificare : OC “CERTMATCON” SRL reprezentantul : expert OC Maria Guțu

Numărul și data de înregistrare a cererii solicitantului: nr. 1318 din 05.12.2017

Prelevarea probelor conform: GOST 30673-99 pct 6.5

Date de prelevare a probelor: act de prelevare a mostrelor nr. 1000 din 01.12.2017

Locul prelevării mostrelor: depozit, st. Maria Dragan m. Chișinău R. Moldova

Indicativul și denumirea documentului normativ la produs ce conțin caracteristicile pentru condițiile tehnice:

GOST 30673-99 „Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия.” pct. 5.2.6 ; pct. 5.3.1

Indicativul și denumirea documentului normativ pentru metode de încercării:

GOST 30673-99 pct. 7.3; pct. 7.11; ct. 7.12 ; pct. 7.15 „Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия.”

GOST 11262-80 „ Пластмассы. Метод испытания на растяжение .»

Aparatele și utilajul ne standard folosit pentru încercări:

Mașină de tip MIP-100 / certificat de etalonare nr 3.2-028 /2017 din 16.01.2017/;

Șubler tip ШЦ-I / certificat de etalonare nr. 3.5 -330 /2017 din 15.11.2017/;

Riglă /certificat de etalonare nr. 3.5-332 /2017 din 15.11.2017/;

Dulap de uscat tip ЧОЛ 58/350 / certificat de etalonare nr 10. 3.4-476/2017 din 26.06.2017/

Condițiile la efectuarea încercărilor:

Temperatura aerului +20°C

Umeditatea relativă a aerului 70%






RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. 1318 din «12.12.2017»

Cod: RÎ-5.10

Ediția: 3

Data: 23.02.2015

Pagina: 2 / 2



Data începutului încercării: 11.12.2017

Data finisării încercărilor: 12.12.2017

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR Nr. 1318

Nr.	Denumirea indicatorilor	U/m	Indicativul DN ce conține cerințe pentru caracteristicile încercate	Indicativul DN pentru metode de încercări	Cerințe documentul. normativ pentru caracteristicile încercate	Indicatori reali			
						1	2	3	media
1	Rezistența la rupere ✓	MPa	GOST 30673-99 pct 5.3.1 tab 3	GOST 30673-99 pct 7.11; GOST 11262-80	min: 37	39,16	39,8	39,0	39,3
2	Grosimea stratului de protecție	mkm	GOST 30673-99 pct. 5.2.6	GOST 30673-99 pct. 7.3	min: 50	50	50	50	50
3	Rezistența termică la T 150°C / 30 min/	-	GOST 30673-99 pct 5.3.1 tab 3	GOST 30673-99 pct 7.15	Se exclud crăpături și îmfălături	Crăpături și îmfălături lipsesc			Crăpături și îmfălături lipsesc
4	Schimbarea dimensiunelor la acțiunea termică	%	GOST 30673-99 pct 5.3.1 tab 3	GOST 30673-99 pct 7.12	max: 2	1,0	1,0	1,0	1,0


Concluzie privind rezultatele încercărilor produsului : Profile de clorură de polivinil m.c. „GALAXY” prezentate de către „EVROFASAD- PRIM” SRL m.Chișinău R.Moldova producător ООО „Миропласт” Ucraina după caracteristicile verificate corespund cerințelor GOST 30673-99 pct 5.2.6; pct 5.3.1 , t. 3.

Un exemplar a raportului de încercări a fost înmănat:

1. OC „CERTMATCON” SRL
2. CÎ ICȘC „INCERCOM” Î.S.
3. „EVROFASAD- PRIM” SRL

Conducătorul CÎ ICȘC „INCERCOM” Î.S.

Executantul : Specialist




Mornealo N.

Coreni N.

În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

- Rezultatele încercărilor se referă la probele testate .
- Copia raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „ Încercom” Î.S.
- Retipararea raportului de încercări fără permisiunea Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „ Încercom” Î.S. este strict interzisă.

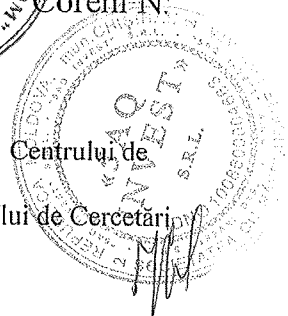

OC „CERTMATCON” SRL		
	Raport de identificare și control tehnic Nr. 1000 din "01" decembrie 2017	Cod: F-7-29
		Ediția: 01
		Data: 20.01.2014
		Pagina 1/1

La “EVROFASAD PRIM” SRL, str. Maria Dragan 21, mun. Chișinău, Republica Moldova.
(denumirea agentului economic, adresa)

În baza cererii Nr. 1000 din 09.11.2017

Locul efectuării lucrărilor: depozit, str. Maria Dragan, 21, mun. Chișinău, Republica Moldova.
(adresa, condițiile)

Pentru Profil din clorură de polivinil (PVC), tip „GALAXY”, clasa -A, pentru tâmplării.
(denumirea produsului)

Producător: ООО “МИРОПЛАСТ”, Ucraina

Prelevarea eșantioanelor conform: GOST 30673-99 Cantitatea 3 buc.
(denumirea DN)

Identificarea conform: GOST 30673-99
(denumirea DN)

Denumirea parametrilor verificați	Cerința DN	pct. DN	Rezultatul verificării		
			#1	#2	#3
Abaterile de la lungime	6000±35mm	5.2.1	6010	6015	6005
M-6010					
Abaterile de la rectiliniaritate a fețelor exterioare a profilului în secțiunea transversală, nu trebuie să depășească:	± 0,3 mm la 100 mm	5.2.5	0,1	0,1	0
M-0,1					
Abaterile de la perpendicularitatea pereților exteriori:	1 mm la 50 mm înălțimeii profilului.	5.2.5	1	1	1
M-1					
Rectiliniaritatea părților laterale pe lungime:	1 mm la lungimea de 100 mm	5.2.5	1,0	1,0	1,0
M-1					
Aspectul:	Culoarea uniformă, Nu se admit: pete, incluziuni, fisuri, caverne, zgîrțituri	5.3.3	Culoarea uniformă. Defecte nu sau depistat		
Aspectul:	Fețele profilului trebuie să fie protejate cu peliculă, care să asigure protejarea profilul la transportare, fabricare și instalare	5.3.4	Protejate cu peliculă de PE.		
Clasificarea profilului:	Clasa A:	4.4 tab.1	3,0	3,1	3,0
Grosimea pereților exteriori	3,0 mm		3,1	3,0	3,1
Grosimea pereților interiori	2,5 mm		2,6	2,7	2,6
			2,75	2,8	2,75
Abaterile nominale a grosimei pereților exteriori a profilului nu trebuie să depășească	+0,1 mm, -0,3 mm	5.2.4	+0,0	+0,1	+0,0
			+0,1	+0,0	+0,1
Marcarea: Pe peliculă de protecție, la fiecare 1000 mm. de către producător se indică: nr. lotului, m.c., (tipul), data fabricării.	GOST 30673-99 pct. 5.5 Marcarea corespunzătoare				
GOST 30673-99 pct.8	Pct.8.2				
Ambalarea: În pachete din peliculă de polietilenă	În peliculă din polietilenă				
Depozitarea: Depozit de tip închis, pe rafturi în poziție orizontală, ferite de contact cu aparatele de încălzire și razele solare, pe garnituri, distanța între garnituri nu trebuie să depășească 1 m.	Pct.8.4, 8.5 Depozit de tip închis, pe rafturi în poziție orizontală, ferite de contact cu aparatele de încălzire, pe garnituri, distanța între garnituri este de 0,5 m.				

Unități de măsură folosite la controlul tehnic (date despre verificarea metrologică):

1. panglică de măsurat tip P2V3K, 0-5 m. B/V nr. 3.4.55-1050 din 07.07.2017.

3. micrometru, tip MK (0...25) mm. B/V nr. 3.4.55-1032 din 05.07.2017

2. subler tip. IIII-1 0-250 mm, cl.2 B/V nr. 3.4.55-1033 din 05.07.2017.

Concluzie: Profilele din PVC pentru tâmplării, tip „GALAXY”, supuse măsurărilor corespund clasei -A conform prevederilor GOST 30673-99 pct. 4.4 tab. 1; pct. 5.2.1, 5.2.4, 5.2.5, 5.3.3, 5.3.4, 5.5, 8.

Identificarea și controlul tehnic s-a efectuat:

De către expertul

Guțu Maria

(numele, prenumele)

În prezența

Gheluta Eugeniu

(numele, prenumele)

1 exemplar - CertMatCon
1 exemplar - Beneficiarului

Rezultatul identificării și controlului tehnic se referă numai la mostrele controlate.



ПАТ «Дніпровський меткомбінат»
 51925, Україна, м. Кам'янське, вул. Соборна 18-Б
PJSC "Dneprovsky Iron & Steel Integrated Works"
 51925, Ukraine, Kamyanske, Soborna 18-B str.
 Fax (0569) 53-16-36, 51-67-87, 51-67-77; e-mail: kanc@dmkd.dp.ua



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 173

3.1 EN 10204:2004

Продавец (экспортёр)

05393043

Получатель, адрес, страна

ФІЛІЯ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ"
 У М. ОДЕСА
 ВУЛ. НОВОМОСКОВСЬКИЙ ШЛЯХ, Б.23/1, М. ОДЕСА, 65031

Заказ на производство

№ 2290128038

Контракт

от

Спецификация №
 Лот

дополнительная
 дополнительная

Валон

№ 53590592

Лист

1

Листов

1

Наименование продукции					НД	Вид грузового места, код		Способ упаковки			
Горячекатаный стальной уголок					ДСТУ 2651:2005(ГОСТ380-2005) ДСТУ 2251-93 (ГОСТ 8509-93) ДСТУ 4484:2005 (ГОСТ 535-2005)	Пачки		Конвертерный			
№ п-п	Номера пачек	Номера партий	Углеродистый окислитель	Марка	Размеры, мм		Ед. изм. код	Кол-во товара, шт.	Масса, т		
					Диаметр, сечение профиля.				Длина	Брутто	нетто
1	820259 (С6)	1123	0,30	СтЗсп	63х63х6		6000 +100/-0	Пачки,728	9	26.086	25.926
2	810599	2100	-	СтЗпс	63х63х6		6000 +100/-0	Пачки,728	1	3.481	3.461
									10	29.567	29.387



Положения качества товара

Химический состав по ковшевой пробе, %

№ п-п	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Ti	Al	V	Nb	N	As	Mo	B	Sn	Sb
1	0,19	0,65	0,17	0,014	0,013	0,02	0,02	0,04	-	0,004	0,001	-	0,006	0,002	0,010	-	0,002	-
2	0,19	0,44	0,10	0,015	0,026	0,03	0,02	0,01	-	0,004	0,001	-	0,007	0,001	0,010	-	0,002	-

Механические свойства

№ п-п	Предел текучести, Н/мм²	Временное сопротивление, Н/мм²	Относит. удлинение, %	Относит. сужение, %	Твердость		Работа удара, Дж	Ударная вязкость, Дж/см²		Изгиб, Излом
					HB	ERC		При тем-ре, С	После мех. стар	
1	335	491	32,50	-	-	-	-	U-20 88.0	109,0	УА
	-	-	-	-	-	-	-	98.0	153,0	-
	-	-	-	-	-	-	-	157,0	157,0	-
	-	-	-	-	-	-	-	88.0	87,0	-
2	376	477	31,00	-	-	-	-	U-20 103.0	78,0	УА
	-	-	-	-	-	-	-	100.0	75,0	-
	-	-	-	-	-	-	-	103.0	80,0	-
	-	-	-	-	-	-	-	108.0	85,0	-

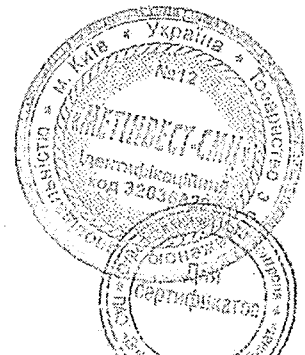

Код - во штах в пачках

Другие свойства

Примечание Категория 5.

Цветная маркировка

Товар соответствует указанным в данном сертификате стандартам, техническим условиям и требованиям контракта.



Дата 23.02.2018
 Контроль
 Супрунук Т.Б.

INTERCON GROUP LTD, Rousse, Bulgaria To order of: Intercon Group Ltd. Annex 6 to sales contract No. I-2015-03 No. para / No. date: 13.01.2017 c. Buyer / client: BIMEYCOM SRL Contract / delivery note track: FRAJ 970 / FR 003 RA		Test report No. 120-2117 According to EN 10204 / 2.2 Cold formed flat bars of non-alloy and fine grain steels		Technical conditions: EN 10162 2003 steel grade: S235JR1AR Sizes: 50 x 3 Additional conditions:													
TEHNICHESKII NAPRAVITELNICHIK / TECHNICAL CHARACTERISTICS																	
№	Acacia steel grade №	supplies №	lot №	Proportion Dimension mm	Thickness mm	Tensile length mm	Tolerance mm	Tensile thickness mm	Tensile weight kg	Spill up number per sq. / pcs	width meters	MINIMUM CHARACTERISTICS / CHEMICAL PROPERTIES %					
												C	Mn	Si	P	S	N
1	S235JR1AR	KTM 01-020		50	3	6000	0	10	3	5810	0	0.08	0.36	0.01	0.23	0.01	0.140
Mechanical properties													Impact tests in J and CV				
Yield point Rp0.2 (MPa)		Tensile strength Rm (MPa)		Spec. elongation A50 (%)		Impact strength (J) 1020 C											
215		Y00		40.00		0											
Mechanical properties Tensile strength Rm (MPa) Spec. elongation A50 (%) Impact strength (J) 1020 C																	
Density tests Density (g/cm³)																	
Heat / Stamp:																	

Signature / Stamp:

Signature / Stamp:

Heat / Stamp:



Contract/Контракт № 24Z-2018
Date/от 23.11.2017
Specification/Спецификация 1
Order/Ордуек 5000433120

Car/Вагон 65886020
Car customs/Повагонный заказ 7001600881
Outgoing delivery/Исходящая поставка 8001577604
Export licence/Разрешение на вывоз Не требуется

ArcelorMittal

СЕРТИФИКАТ ПРИЕМКИ №
INSPECTION CERTIFICATE № 8001577604

EN 10204-3.1



Manufacturer: PJSC "ArcelorMittal Kryvyi Rih"	Производитель: ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ"
Buyer: S.R.L. "METALICA-ZUEV"	Покупатель: ООО "МЕТАЛИКА-ЗУЕВ"
Destination country: The Republic of Moldova	Страна назначения: Республика Молдова
Consignee: S.R.L. "METALICA-ZUEV" 62-22, G. Asaki str., Kishineu MD-2028 The Republic of Moldova OKPO 38730480	Грузополучатель: ООО "МЕТАЛИКА-ЗУЕВ" Республика Молдова МД-2028 г. Кишинэу, ул. Г. Асаки, 62-22, ОКПО 38730480

Description of goods/Наименование товара									Standards/НТД	
ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ / DIE-ROLLED SECTION STEEL BARS FOR CONCRETE-STEEL CONSTRUCTIONS Класс А500С									ДСТУ 3760:2006 ГОСТ 7566-94	
№	№ плавки Heat No	№ Партии Lot No	Марка Grade	Тол-на/Д-р,мм THKNS/diam,mm	Вид пост. по длине Shipment by length	Длина,мм Length,mm	Ед. Изм. Unit	Кол-во Quantity	Масса нетто,кг Mass net,kg	
1	211039	35460		10	М/ДЛ	12000	пачки/bundles	4	12860	
2	211039	35459		10	М/ДЛ	12000	пачки/bundles	7	22850	
3	210916	35456		10	М/ДЛ	12000	пачки/bundles	5	14840	
4	210916	35455		10	М/ДЛ	12000	пачки/bundles	5	17820	
									21	68370


Chemical composition of steel, %/Химический состав стали, %																
№	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	Ti	As	B	Al	V	Mo	W
1.	0.210	0.55	0.066	0.023	0.026	0.029	0.017	0.029	0.0055	<0.005	<0.005	0.0004	0.004	<0.005	<0.010	0.024
2.	0.210	0.55	0.066	0.023	0.026	0.029	0.017	0.029	0.0055	<0.005	<0.005	0.0004	0.004	<0.005	<0.010	0.024
3.	0.188	0.484	0.050	0.026	0.013	0.018	0.024	0.038	0.0056	<0.005	<0.005	0.0004	0.005	<0.005	<0.010	0.021
4.	0.188	0.484	0.050	0.026	0.013	0.018	0.024	0.038	0.0056	<0.005	<0.005	0.0004	0.005	<0.005	<0.010	0.021

Mechanical properties/Механические свойства						
№	Предел текучести Yield Strength H/mm2 (N/mm2)	Временное сопротивление Tensile Strength H/mm2 (N/mm2)	Относительное удлинение после разрыва uniform extension after rupture %	Изгиб Bend	Полное относительное удлинение при максимальной нагрузке Percentage total elongation at maximum force	Отношение Ratio
1.	573/586	646/656	20,6/20,4	уд/уд	9,3/9,0	1,13/1,12
2.	624/624	704/701	17,6/18,4	уд/уд	7,8/8,1	1,13/1,12
3.	573/586	643/656	20,4/19,6	уд/уд	9,3/9,1	1,12/1,12
4.	573/586	650/662	19,0/18,4	уд/уд	8,2/8,8	1,13/1,13

Radiation parametrs (Bq/Kg)/Радиационные парзметры (Бк/кг)				Material EDR (μSv/hr)/МЭД материала (мкЗв/ч)
Ra	Th	K	A(sum)	
<50	<50	<300	<141	<0,08
Class of application/Класс применения -				

Примечание: Настоящим удостоверяем, что указанная выше продукция была испытана и соответствует условиям заказа по контракту.
Remarks: We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the order contract.
Внимание: не допускайте использование обвязок для загроповки груза при перегрузочных работах.
Caution: the use of bindings for attaching slings to a cargo during transshipment is not permissible.

Маркировка Marking	Торцевые стороны пачек окрашены краской.	Подписи/Signatures: [Signatures]
Примечание Note		03.03.2018 Лист 1 / Sheet 1

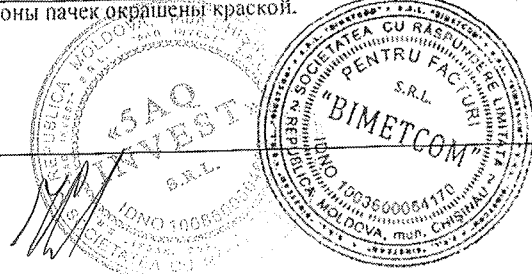

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

UA1.044.0142008-14

Зареєстровано в Реєстрі за №
Зареєстровано в Реєстрі

Термін дії з 08 грудня 2014 до 07 грудня 2019
Срок действия с

Продукція Композитні панелі Etalbond-FR
Продукция

7606 1293

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям

- п. 2.3 ДБН В.1.1-7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва» щодо групи горючості Г1 (низької горючості) згідно п. 5.3 ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94) «Матеріали будівельні. Методи випробувань на горючість»;
- п. 2.4 ДБН В.1.1-7-2002 щодо групи займистості В1 (важкозаймисті) згідно п. 5.1 ДСТУ Б В.1.1-2-97 (ГОСТ 30402-96) «Матеріали будівельні. Метод випробування на займистість»;
- п. 2.5 ДБН В.1.1-7-2002 щодо групи поширення полум'я поверхню РП1 (не поширюють полум'я) згідно п. 5.1 ДСТУ Б В.2.7-70-98 (ГОСТ 30444-97) «Будівельні матеріали. Метод випробування на розповсюдження полум'я»;
- п. 2.6 ДБН В.1.1-7-2002 щодо групи димоутворювальної здатності Д2 (з помірно димоутворювальною здатністю) згідно п. 4.18 ГОСТ 12.1.044-89 «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»;
- п. 2.7 ДБН В.1.1-7-2002 щодо групи токсичності продуктів горіння Т1 (мало небезпечні) згідно п.п. 2.16, 4.20 ГОСТ 12.1.044-89 «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»;
- п. 3.4 ГОСТ 21631-76; п.п. 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5; 4.2.6 ДСТУ Б В.2.7-58-97 (ГОСТ 30246-94); п.п. 4.3-4.8 ДСТУ Б В.2.6-44:2008

Виробник продукції

Изготовитель продукции

'ELVAL S.A.' Athens Tower, Building B 2-4 Mesogeion Ave, 11527, Athens, Greece (Греція), адреса виробництва: 3rd km inofyta Peripheral Rd., 320 11, Saint Thomas, Viotia, Greece (Греція)

Сертифікат видано

Сертификат выдан

'ELVAL S.A.' Athens Tower, Building B 2-4 Mesogeion Ave, 11527, Athens, Greece (Греція)

Додаткова інформація

Дополнительная информация

композитні панелі Etalbond-FR, що виготовляються серійно з 08.12.2014р. по 07.12.2019р. з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на 2,5 роки

Сертифікат видано органом з сертифікації

Сертификат выдан органом по сертификации

ДП 'Рівнестандартметрологія', м. Рівне, вул. Замкова, 31, тел. (0362) 22-13-31 свідоцтво про уповноваження № UA PN .044 від 26.02.2014р

На підставі

На основании

Протоколів № 7/С-ГГ-14 від 16.11.2014р., № 3/С-ГЗ-14 від 18.11.2014р., № 4/С-РП-14 від 18.11.2014р., № 3/С-КД-14 від 19.11.2014р. ТОВ 'НВЦ 'Єв्रोстандарт' Львівська обл., м. Городок, вул. Івасюка, 26, атестат акредитації № 2Н1069 від 25.09.2014р., № 560 в ід 05.12.2014р. ВЦ ДП 'Рівнестандартметрологія', м. Рівне, вул. Замкова, 31, атестат акредитації № 2Н238 від 11.07.2014р., № 1264/16 від 01.12.2014р. ДП 'УкрНДІ медицини транспорту' МОЗ України, м. Одеса, вул. Канатна, 92, свідоцтво з акредитації № 114 дійсне до 25.09.2015р. видане ДП 'Комітет з питань гігієнічного регламентування' Державної санітарно-епідеміологічної служби України, акту обстеження виробництва № 227-227/1-Б від 13.11.2014р., звіту № 227-227/1-Б від 20.11.2014р. за результатами перевірок та оцінки СУЯ

Керівник органу з сертифікації

Руководитель органа по сертификации



підпис

В.В. Зарудний


ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76

№ 545 /DATE: 14.05.2018г.

[illegible]

Результаты испытаний/Test result

[illegible]

ПРАТ «ММК ИМ. ЛУТИЧА»

25 - 1/2 inch x 2 inch x 1/2 inch of tubing

100-443886-100

Контролер ОТК УРК / controller TC/UCI

Василенко С.В.

Φ.Η.Ο. / name



СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЙ № 1-4928 A от 04.10.2017
INSPECTION CERTIFICATE
(EN 10204 - 3.1)



Результаты испытаний

Test result

Химический состав %										Test result						
№ плавки Heat №	Массовая доля элементов, %									Chemical steel composition						
	C x 100	Mn x 100	Si x 100	S x 1000	P x 1000	Cr x 100	Ni x 100	Cu x 100	Ti x 1000	As x 1000	Al löslich x 1000	Nb x 1000	V x 1000	Mo x 1000	N x 1000	CEV x 100
1227582	17	36	1,9	27	10	5	1	1	1	8	18		3	2	8	25
217528	16	37	1,6	25	10	4	1	1	1	8	15		3	1	8	24
527624	17	38	1,4	23	10	2	1	1	1	8	26		3	2	8	25
1217585	14	40	1,4	20	10	4	1	1	1	8	18		3	1	8	22
1217590	17	40	1,4	26	10	3	1	1	1	8	17		4	1	8	25

Номер партии Lot №	Номер плавки Heat №	Механические свойства Mechanical properties acc.					Технологические свойства Technical properties					
		EN ISO 6892-1			EN ISO 148-1		Сплюсцование Flattening test EN ISO 8492	Раздача Drift test EN ISO 8493	Загиб Bend-over test EN ISO 8491	Неразруш. контроль Nondestructive inspection EN10246-3 E4 %	Гидроиспытание Hydro-testing %	
		Предел текучес. Yield strength	Предел прочн. Tensile strength	Удлинение Elongation		Темпер. испыт. Test temperatur T. °C						Работа удара Activity of impact KV 150/J
				A L=80 %	A L=5,65 √ So, %							
1	1227582	422	458		29,50					100		
2	217528	310	381		42,50					100		
	527624	307	384		44,00					100		
3	1217585	401	438		34,50					100		
4	1217590	376	441		35,50					100		


- Примечание: 1. Визуальный контроль, маркировка и упаковка без замечаний.
Note: Visual inspection marking and packing - without remarks.
2. Размеры труб в пределах допусков.
Pipe dimensions are permitted: EN 10219-2:2006
3. Маркировка на бирке / Marking on bundle tag
4. Декларация характеристик качества № S235JRH-CPR-01
см. на сайте www.dmzkominmet.com.ua
Declaration of quality properties Nr. S235JRH-CPR-01
see in the Site www.dmzkominmet.com.ua

Указанные в настоящем документе трубы соответствуют по качеству условиям контракта.
Those in this paper tube is equal to the quality terms of the contract.




07
0090
S235JRH-CPR-01

Подпись эксперта
Signature expert
Штамп эксперта
Stamp expert

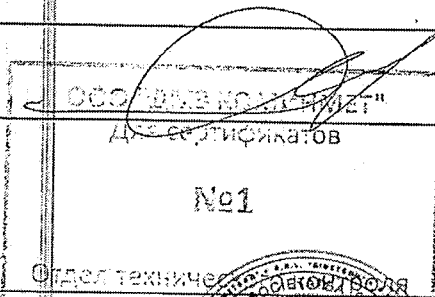

№1




СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
QUALITY CERTIFICATE

№ 545 /DATE: 14.05.2018г.

[illegible]

Результаты испытаний/Test result:

[illegible]

ПРАТ «МИК ИМ. ІНДІА»

2000年12月29日

77-10000-10000

Control of

TABLE 1

Kontrolier OTK YHK / controller TC/UCI

Василенко С.В.

Ф.И.О. / name


Handwritten signatures and dates on the official stamp:

- Signature: *[Handwritten signature]*
- Date: 11/09/2013
- Signature: *[Handwritten signature]*
- Date: 11/09/2013

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ИНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД"
Украина, г. Новомосковск, ул. Сучкова, 115. Тел.: +38(0569) 69-75-51



Bimetcom SRL MD-2036, мун.Кишинэу, ул. Узинелор 205/2

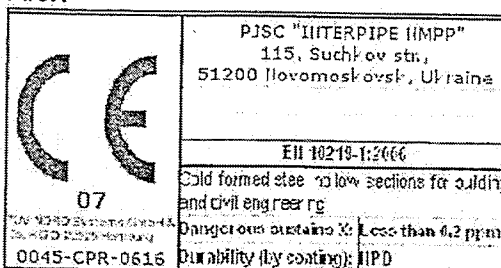

Листов/Sheets 9

65774655

No 1

see here <http://nmpp.interpipe.biz/about/quality/certificates/>

Hollow sections

EN 10219-1; 2006

B01-04


Nominal dimension													Quantity													TENSILE TEST					STEEL MAKING PROCESS BASIC OXYGEN STEEL
ITEM №	B11-B13			Steel	B10						HEAT №	LOT №	C01 C02 C10	Yield strength Rp0,2 C11	Tensile strength Rm MPa C12	Elongation A% C13	Hydro pressure BAR D02	OTHER TESTS													
	Diameter mm	Thick ness mm	Length m		№ packs	packs	psc	metreage	Theor. weight 1m	kg																					
B09											B08	B07																			
10	60x40	2.0	6.0	S235JRH	2405182508-1/1	1	30	180	---	505	1028275	2405182508	W																		
													T																		
													B	362.0	446.0	28.0	---	WELD LINE 100% EDDY-CURRENTS													
													L																		
sub total:						4	246	1476		4050																					
11	60x40	3.0	6.0	S235JRH	2405182506-1	1	56	336	---	1420	828362	2405182506	W																		
													T																		
													B	333.0	421.0	27.0	---	WELD LINE 100% EDDY-CURRENTS													
													L																		
12	60x40	3.0	6.0	S235JRH	2405182505-1	1	56	336	---	1390	518257	2405182505	W																		
													T																		
													B	371.0	419.0	29.0	---	WELD LINE 100% EDDY-CURRENTS													
													L																		

Маркировка / Marking:

Допуск по длине / Tolerance in length -0/+50 мм

Продолжение на обороте / The continuation on the back

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
"INTERPIPE NOVOMOSKOVSK PIPE PRODUCTION PLANT"
 UKRAINE, Novomoskovsk, 115, Suchkov str. Tel.: +38(0569) 69-75-51



ИНТЕРПАЙП
НМТЗ


ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ИНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД"
Украина, г. Новомосковск, ул. Сучкова, 115. Тел./факс +38 (05693) 4-23-82



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА / INSPECTION CERTIFICATE EN 10204/3.1

A06 Заказчик / Customer

Bimetcom SRL MD-2036, мун.Кишинэу, ул. Узинелор 205/2 (FCA)

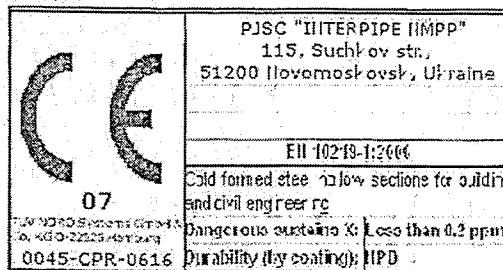

Сертификат №/Certificate № 18-3-7860-3

Контракт № / Contract №

Дата / Date 17.07.18

Заказ №/Customer order № 18-006537

Лист/ Sheet 2 Листов/Sheets 3

№ транспортного средства / № vehicle, trailer 60476702

The Declaration of Performance (DoP) №1
see here <http://nmpp.interpipe.biz/about/quality/certificates/>

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
PRODUCT DESCRIPTION

Hollow sections

EN 10219-1; 2006


B01-04

ITEM №	Nominal dimension B11-B13			Steel	Quantity B10						HEAT №	LOT №	TENSILE TEST					STEEL MAKING PROCESS BASIC OXYGEN STEEL C70	
	Diameter mm	Thickness mm	Length m		No packs	packs	psc	metreage	Theor. weight 1m	kg			C01 C02 C10	Yield strength Rp0,2 C11	Tensile strength Rm MPa C12	Elongation A% C13	Hydro pressure BAR D02	OTHER TESTS	
B09											B08	B07							
4	40x20	3.0	6.0	S235JRH	1207181901-2/1	1	96	576	—	1375	818446	1207181901	W						
													T						
													B	371.0	426.0	34.0	—	WELD LINE 100% EDDY-CURRENTS	
													L						
5	40x20	3.0	6.0	S235JRH	1207181901-3	1	96	576	—	1375	818446	1207181901	W						
													T						
													B	371.0	426.0	34.0	—	WELD LINE 100% EDDY-CURRENTS	
													L						
sub total:						5	356	2136		5090									
6	40x40	4.0	6.0	S235JRH	1207183702-1/1	1	56	336	—	1400	728433	1207183702	W						
													T						
													B	419.0	478.0	26.0	—	WELD LINE 100% EDDY-CURRENTS	
													L						

Маркировка / Marking

Допуск по длине / Tolerance in length -0/+50 mm

Продолжение на обороте / The continuation on the back



INTERPIPE
NMPP

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
"INTERPIPE NOVOMOSKOVSK PIPE PRODUCTION PLANT"
UKRAINE, Novomoskovsk, 115, Suchkov str. Tel./fax +38 (05693) 4-23-82





МЕТИНБЕСТ

QUALITY CERTIFICATE

87504 г. Мариуполь ул. Левченко, 1 Телекс 115157
DEPO SU Levchenko, 1, Mariupol, 87504 Telex 115157
fax 38(0623)87-91-66 office@ilyichsteel.com

EN 10204-3.1

Type of inspection document

Соответствие системы менеджмента качества на комбинате, требованиям стандарта ISO 9001:2015, подтверждено органом по сертификации TÜV SÜD Management Service GmbH (сертификат № 1210044452 TMS от 07.11.2017г.) /Quality management system compliance with the requirements of ISO 9001:2015 at the Works has been confirmed by TÜV SÜD Management Service GmbH Certification Body (the certificate №1210044452 TMS dd. 07.11.2017)

Заказчик/Customer

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТИНВЕСТ-СМЦ"

Заводской заказ №/

Production order No

612402

Заказ № / Order №

608385001535

Договор, контракт №/

Contract: 12CMLV/43/006-17

No	Quantity	Contract
1	100	100
2	100	100
3	100	100
4	100	100
5	100	100
6	100	100
7	100	100
8	100	100
9	100	100
10	100	100
11	100	100
12	100	100
13	100	100
14	100	100
15	100	100
16	100	100
17	100	100
18	100	100
19	100	100
20	100	100
21	100	100
22	100	100
23	100	100
24	100	100
25	100	100
26	100	100
27	100	100
28	100	100
29	100	100
30	100	100
31	100	100
32	100	100
33	100	100
34	100	100
35	100	100
36	100	100
37	100	100
38	100	100
39	100	100
40	100	100
41	100	100
42	100	100
43	100	100
44	100	100
45	100	100
46	100	100
47	100	100
48	100	100
49	100	100
50	100	100
51	100	100
52	100	100
53	100	100
54	100	100
55	100	100
56	100	100
57	100	100
58	100	100
59	100	100
60	100	100
61	100	100
62	100	100
63	100	100
64	100	100
65	100	100
66	100	100
67	100	100
68	100	100
69	100	100
70	100	100
71	100	100
72	100	100
73	100	100
74	100	100
75	100	100
76	100	100
77	100	100
78	100	100
79	100	100
80	100	100
81	100	100
82	100	100
83	100	100
84	100	100
85	100	100
86	100	100
87	100	100
88	100	100
89	100	100
90	100	100
91	100	100
92	100	100
93	100	100
94	100	100
95	100	100
96	100	100
97	100	100
98	100	100
99	100	100
100	100	100

60442118

Спецификация №/Specification № 409.456

Lot:

Грузополучатель / Receiver

SRL" BIMETCOM"

№ ж/д накладных /waybills

Наименование прод	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма
...	...	...	...	...

Труба электросварная квадратная

НД на марку стали /

ДСТУ 2651:2005/ГОСТ 380-2005

ND for steel grade

ГОСТ 8639-82

НД на содржини / standards for
documentation

ИТД на продукцию / Standart

and technical documentation for

Маркировка / Marking

Товарный знак, TRADE MARK, Произведено в Украине, MADE IN UKRAINE, номер спецификации, specification number, марка стали, steel grade, размеры в мм, dimensions in mm, номер плавки, cast number, номер партии, test number

Состояние поставки/


нормальная

Примечание/Note

Металл раскислен алюминием. Отгрузка по фактическому весу. Данные по метражу и количеству изделий факультативны.

Выплавка/Steelmaking process/Конвертерная/Basic oxygen/

[illegible]



СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЙ № 1-4928 А от 04.10.2017
INSPECTION CERTIFICATE
(EN 10204 - 3.1)




Производитель: Producer:	ООО "ДМЗ КОМИНМЕТ" LLC "DMZ KOMINMET" 7, Yakhnenkovskaya str. 49023 Dnepr, Ukraine	Контракт № Contract		Дата Date	
Потребитель, адрес, страна: Consumer, address, country:	МОЛДОВА	Дополнение к контракту: Addendum to the contract			
Дата отгрузки Ship Date	04.10 2017	Заказ № Order	Д0000011771	Дата Date	
Вагон № Carriage	68406248				

Наименование продукции Discription of goods	Стандарт Standart	Вид груз. м. Type of package	Кол.мест Quantity of packages
Полые сварные профили из конструкционных сталей холодно-изготовленные профильные Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy steel	EN 10219-1,2:2006	Bundles	18

Номер партии Lot №	Номер плавки Heat №	Марка стали Steel grade	Размеры, мм Dimensions, mm			Кол. труб шт. Q-ty of pipes pcs	Кол. метров Q-ty of meters, m	Кол-во пакетов Q-ty of packages	Масса, тн Mass, mt
			Диаметр O.D. of I.D.	Толщина стенки W.T.	Длина Length				
1	1227582	S235JRH	50x50	4,00	6 000	32	192	1	1,041
2	217528	S235JRH	60x60	3,00	6 000	216	1 296	4	6,477
	527624	S235JRH	60x60	3,00	6 000	112	672	2	3,329
3	1217585	S235JRH	60x60	5,00	6 000	333	1 998	8	15,222
4	1217590	S235JRH	80x40	4,00	12 000	140	1 680	3	10,16
Итого :						833	5 838	18	36,229
Всего :						833	5 838	18	36,229

Продолжение на обороте

PTO





МЕТІН ВЕСТ

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

QUALITY CERTIFICATE

№545 /DATE 14.05.2018г.

87504 г. Мариуполь ул. Левченко, 1 Телекс 115157
DEPO SU Levchenko, I, Mariupol, 87504 Telex115157
fax 38(0623)87-91-66 office@ilyichsteel.com

Вид свидетельства об
испытаниях/

EN 10204-3.1

Type of inspection document

Соответствие системы менеджмента качества на комбинате, требованиям стандарта ISO 9001:2015, подтверждено органом по сертификации TÜV SÜD Management Service GmbH (сертификат № 1210044452 TMS от 07.11.2017г) /Quality management system compliance with the requirements of ISO 9001:2015 at the Works has been confirmed by TÜV SÜD Management Service GmbH Certification Body (the certificate №1210044452 TMS dd. 07.11.2017)

Заказчик/Customer

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТИНВЕСТ-СМЦ"

Заводской заказ №/

613402

Zakaz № / Order №

608385001535

Договор, контракт №/ Contract

12CMU/43/006-17

Na

Спецификация №/Specification №.Лор.456

Lot:

№ транспортного средства/ RW- 60442118

Грузополучатель /Receiver

SRL "BIMETCOM"

№ ж/д накладных /waybills

Наименование продукции /

Труба электросварная квадратная

НД на марку стали /

ND for steel grade

ДСТУ 2651:2005/ГОСТ 380-2005

НД на сорамент / standards for

ГОСТ 8639-82

НТД на продукцию / Standart

ГОСТ 13663-86

and technical documentation for products:

Маркировка / Marking

Товарный знак, TRADE MARK, Произведено в Украине, MADE IN UKRAINE, номер спецификации, specification number, марка стали, steel grade, размеры в мм, dimensions in mm, номер плавки, cast number, номер партии, test number

Состояние поставки/




нормальная

Примечание/ Note

Металл раскислен алюминием. Отгрузка по фактическому весу. Данные по метражу и количеству изделий факультативны.

Выплавка/Steelmaking proce/Конвертерная/Basic oxygen/

[illegible]

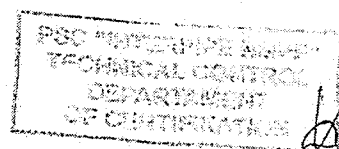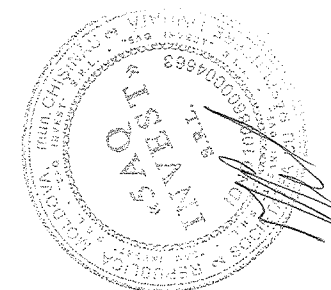

Печать/Stamp

Подпись/Signature

016795

Фамилия/Family

Драгун Т.А.

**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A008662-18

Data emiterii: 03 septembrie 2018

Valabil până la: 31 decembrie 2020

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREAAmestec uscat pe baza de ciment, pentru construcții, a să vedea anexa 32 poziții,
fabricat conform cerințelor SM 262:2005.Codul NCM
3214**SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :**Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a
conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform
HG nr.913 din 25.06.2016; SM 262:2005 pct. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.1.6, 4.2.1.7, 4.6,
4.7; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2**PRODUCĂTOR**

"SUPRATEN", S.A.

str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova,

Producere: str. M. Manole, 9; str. Transnistria, 5/1, mun. Chișinău.

Codul țării
MD**SOLICITANT**

Producătorul.

Codul IDNO
1003600005791**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA**Raport de evaluare final Nr. 0398 din 03.09.2018, eliberat OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 valabil până la 07.05.2022,
eliberat CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr.693/2, 693/3 din 03.09.2018, eliberate CÎ ICȘC
"Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LI-021 din 23.02.2018,
valabil până la 22.02.2022, eliberat CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 312/3 din 08.08.2018, eliberat
LI din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr.
LI - 101, valabil până la 30.07.2019, eliberat CNA "MOLDAC".**INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:**Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării procesul tehnologic, stabilit de către "SUPRATEN", S.A cu
informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare.

Contract de prestări servicii Nr. 406 din 06.08.2014.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Conducătorul OC

Puha I.



În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



Anexă

Fila 1 File 3

la certificatul de conformitate

Nr. OCpr - 049 11 A008662-18 din:

03 septembrie 2018


Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumirea produsului.	Tipuri.	Masa ,ambalaj
1	Chit pe baza de ciment	Fuga Profi Alb/Gri	1 kg., 3 kg., 5 kg. Saci din plastic
2	Chit pe baza de ciment	Fuga Alb /Gri	1 kg, 3kg, 5 kg , saci din plastic
3	Tencuiala pe baza de ciment	SV 75	25 kg. Saci
4	Tencuiala pe baza de ciment	CȘM -50	30 kg., Saci
5	Glet pe baza de ciment pentru lucrări la interior și exterior.	Fasad Alb/Gri	17 kg., Saci.
6	Glet pe baza de ciment pentru lucrări la interior și exterior.	Otkos	15 kg., Saci.
7	Adeziv pe baza de ciment.	Class Porțelanat (Alb)	5 kg., 25 kg., Saci.
8	Adeziv pe baza de ciment.	Termocamin.	25 kg., Saci.
9	Adeziv hidroizolant pe baza de ciment.	Kalmatron A Alb/Gri	30 kg., Saci.
10	Întăritor pentru pardoseli din beton pe baza de ciment.	Toping.	25 kg., Saci.
11	Șapa autonivelantă pe baza de liant complex special	Nivelir Universal	25 kg., Saci.
12	Tencuială decorativă pe baza de ciment.	Coroed-20 Siliconat.	25 kg., Saci
13	Mortar de tencuială pe baza de ciment	Optim.	30 kg. saci.
14	Mortar de tencuială pe baza	Zidar.	30 kg. saci.

Seria B-A-000615



Conducătorul organismului
de certificare



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

Anexă

Fila File
2 3la certificatul de conformitate
Nr. OCpr - 049 11 A008662-18 din:

03 septembrie 2018

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumirea produsului.	Tipuri.	Masa ambalaj
	de ciment		
15	Adeziv pe baza de ciment	Class Optimal	25 kg. saci.
16	Adeziv pe baza de ciment	Class Inter	5 kg, 25 kg. saci.
17	Adeziv pe baza de ciment	Class Universal.	25 kg. saci
18	Adeziv pe baza de ciment	Class Naș.	5 kg., 25 kg. saci.
19	Adeziv pe baza de ciment	Naș Baund.	25 kg. saci.
20	Adeziv pe baza de ciment	Class Extra (Gri)	25 kg. saci.
21	Adeziv pe baza de ciment	Class Porcelanat (Gri).	5 kg., 25 kg. saci.
22	Adeziv pe baza de ciment	Polifix Universal.	25 kg. saci.
23	Adeziv pe baza de ciment	Poliizol.	25 kg. saci.
24	Adeziv pe baza de ciment	Izopol.	25 kg. saci.
25	Adeziv pe baza de ciment	Class Polistirol.	25 kg. saci.
26	Amestec hidroizolant pe bază de ciment	Hidroctop	25 kg. saci.
27	Adeziv pe baza de ciment	Izomin Universal.	25 kg. saci.

Seria B. 12. 000619

Conducătorul organismului
de certificare

Puha I.

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

Anexă

Fila File
3 3la certificatul de conformitate
Nr. OCpr - 049 11 A008662-18 din:


03 septembrie 2018

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumirea produsului.	Tipuri.	Masa ,ambalaj
28	Adeziv pe baza de ciment	Bazalt.	25 kg. saci.
29	Amestec pe baza de ciment pentru șape.	Savana.	30 kg. saci.
30	Chit pe baza de ciment.	Fuganmertel (Iasomie, Vanilie, Piersic, Bej, Gri, Caramel, Bleu, Albastru, Măr Verde, Ciocolată, Roșu, Cărămiziu, Cafeniu, Beton, Gri Închis, Negru.	1 kg., 3 kg. căldări de plastic.
31	Adeziv pe baza de ciment .	Class Extra (Alb)	25 kg., Saci.
32	Chit pe baza de ciment	Fuganmertel Alb	1 kg., 3 kg. Căldari din plastic.

Seria B № 000617

Conducătorul organismului
de certificare



Punha 1.

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A007773-17

Data emiterii: 29 august 2017

Valabil pînă la: 29 august 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Nisip pentru lucrări de construcții,
fabricat conform cerințelor GOST 8736-93

Codul NM MD
2505

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG RM Nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții";
GOST 8736-93 pet. 4.3, 4.4.1, 4.4.4; RNI 06-5.3.35:2001 pet. 2.2.

PRODUCĂTOR

"SUPRATEN" SA, str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Producere: str. Transnistria, 5/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1003600005791

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0741 din 28.08.2017, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014 valabil pînă la 07.05.2018, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 866/1 din 24.08.2017, eliberat de către Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LI-021 din 06.02.2014 valabil pînă la 22.02.2018; Raport de încercări Nr. 227/8 din 25.08.2017, eliberat de LI din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LI - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".


INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.
Contract de prestări servicii Nr. 406 din 06.08.2014

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat




Conducătorul OC



Puha I.

[Handwritten signature]



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Seria A № 006216

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

OCpr - 001 11 A059322-15

Data emiterii: 27 mai 2015

Valabil pînă la: 27 mai 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC), Adresa juridică: șos. Muncești, 162a, MD 2002, mun. Chișinău;
Adresa fizică: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Amorsă grund "BETONOKONTAKT", marca comercială SUPRATEN.
Fabricare în serie conform SF 38622974-002:2010.

Codul NM MD
3214

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM GOST R 52020:2003 p. 5.3.1 tab. 1, ind. 2, 3, 5, 9;

GOST 9980.3-86, GOST 9980.4-2002, GOST 9980.5-2009; IM 2158-80;

PRODUCĂTOR

SA "SUPRATEN", str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Producerea: str. M. Manole, 9, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003600005791


CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 1667-RE din 27.05.2015, eliberat de OCP al Î.S. CMAC, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr-001 din 09.09.2014; Raport de încercări Nr. 244 din 26.05.2015, eliberat de LÎ S.A. "Aschim" mun. Chișinău, Durlești, str. T. Vladimirescu, 70, certificat de acreditare Nr. LÎ -014 din 16.12.2013; Aviz sanitar Nr. 3144 din 26.09.2013, eliberat de CNSP, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A, certificat de acreditare Nr. SNA MD CAECP LÎ 01 078 din 17.02.2010


INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema de certificare 3. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP al ÎS CMAC.
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 1800/2015 din 27.05.2015. Dosar Nr. 8622.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

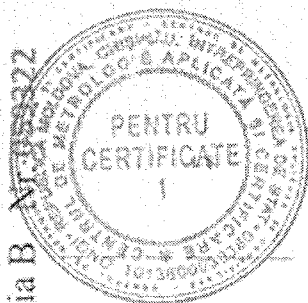

Conducătorul organismului
de certificare

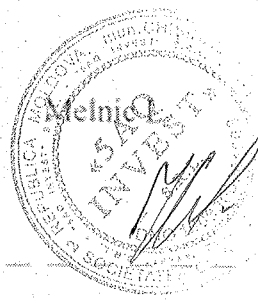

Seria B Nr. 153322

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul Național de Evaluare a Conformității



SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A007344-17

Data emiterii: 17 mai 2017

Valabil pînă la: 17 mai 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Uși din lemn,
fabricate conform cerințelor GOST 475-78.

Codul NM MD
4418

SÎNT CONFORME CU CERINTELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

HG RM Nr.226, din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții".
GOST 475-78 pct 1, 2.2, 2.3, 2.6, 2.7 tab.1; pct. 2.18, 4.5, 6.1; SM GOST R 50801:2005 pct. 4.2.

PRODUCĂTOR

"SUPRATEN", S.A.

str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova,

Producere: str. Uzinelor, 206, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1003600005791

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0291 din 16.05.2017, eliberat OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 valabil pînă la 07.05.2018, eliberat CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 312/2 din 14.04.2017, eliberat CÎ ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 din 06.02.2014, valabil pînă la 22.02.2018, eliberat CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 168 /11 din 18.04.2017, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101, valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".


INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 406 din 06.08.2014.

Taula prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat



Conducătorul OC

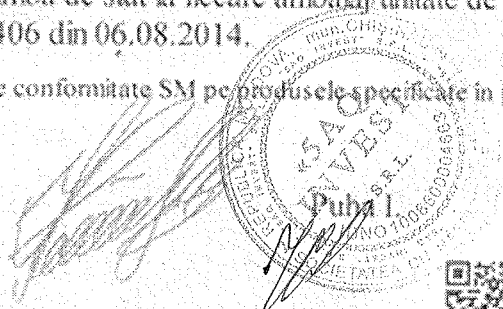

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Calificarea certificatelor de conformitate este în conformitate cu legislația



Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”



SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-001

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare OCpr - 001 11 A000286-17

Data emiterii 09 iunie 2017

Valabil până 08 iunie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa juridică: șos. Munccești, 162a, MD 2002, mun. Chișinău; Adresa fizică: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Carămidă și piatră ceramice "BRIKSTON"
Fabricate în serie conform SM EN 771-1+A1:2016.

Codul NCMI RM
6904

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM GOST 530:2008 p. 4.2.4, 5.2.2, 5.3.1, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.5; RNI 06-5.3.35:2001 p. 2.2;
HG Nr. 226 din 29.02.2008 p.9.3g.

PRODUCĂTOR

S.C. "BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS" S.A.,
or. Iași, str. Calea Chișinăului, 176, România

Codul țării
RO

SOLICITANT

S.C. "BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS" S.A.,
or. Iași, str. Calea Chișinăului, 176, România

Codul IDNO
RO1989343

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA


Raport de evaluare final Nr. 1156 din 09.06.2017 eliberat de OCP al Î.S. CMAC, mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, MD 2064, certificat de acreditare OCpr-001 din 09.09.2014; Raport de încercări Nr. 84 din 07.06.2017 eliberat de Centrul de Încercări al ICȘP "INMACOMPROIECT" SA, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, MD 2015, certificat de acreditare LÎ-095 valabil până la 15.10.2020; Raport de încercări Nr. 2366 din 12.05.2017 eliberat de LÎ PA al Î.S. CMAC, MD 2064, mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, certificat de acreditare Nr. LÎ-86 valabil până la 03.09.2020;

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:


Sistem de certificare 2+. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP al IS CMAC. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 4035/2017 din 09.06.2017. Dosar Nr. 1752.

Titularul prezentului certificat deține dreptul și este obligat să aplice marea națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria B № 000286





Conducătorul organismului de certificare

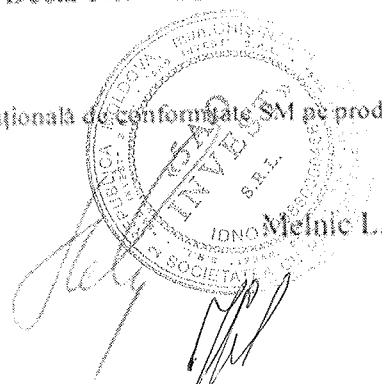



Conducătorul OC

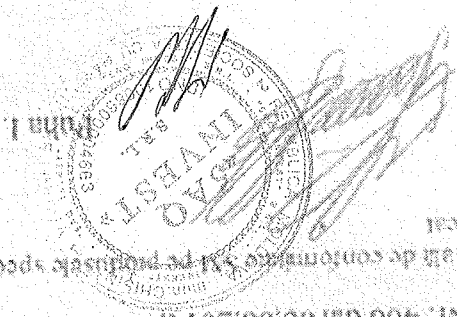

In atenția antreprenorilor și organelor de control:
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC "CERTMATCON", informații pe www.certmatcon.md
falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

În cazul prezentei, certificatul este obligat să aplice marca națională de conformitate SMI pe produsul specificat în prezenta
conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 406 din 06.08.2014
Sistemul 2 - Evaluarea de suprafețe se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informații în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs

INFORMAȚII SUPLEMENTARE:

Raport de evaluare final Nr. 0699 din 11.10.2016, eliberat OC "CertMatCon", num. Chisinau.
str. Uznekor, 9, of. 15, MD 2023, certificatul de acreditare Nr. OC pr-049 valabil până la 07.05.2018.
eliberat CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 1027 din 10.10.2016, eliberat CI ICȘC "Incercon" IS.
num. Chisinau, str. Independența, 6/1, certificatul de acreditare Nr. LI-021 din 06.02.2014, valabil până la
22.02.2018, eliberat CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 118/5 din 23.09.2016, eliberat
LI din cadrul "CertMatCon" SRL, num. Chisinau, str. Uznekor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare
Nr. LI - 101, valabil până la 30.07.2019, eliberat CNA "MOLDAC".

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

SOLICITANT
Producătorul

Codul IDNO
1003600005791

PRODUCĂTOR
"SUPRATIN" S.A.
str. Petricani, 84, num. Chisinau Republica Moldova.
Producere: str. M. Manole, 9, num. Chisinau Republica Moldova.

Codul țării
MD

SIST CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:
HG RM Nr. 226, din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții".
SMI 2622004 pct 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.1.7, 4.6, 4.7;
RNI 06-5.3.352001 pct. 2.2

PUN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE AȘTEFL
DENUMIRE / DESCRIEREA
Amestec uscat pe baza de ipsos, pentru construcția tip "SVG-100", M "15",
fabricat conform cerințelor SMI 2622005.

Codul NMI MD
2520

CERTMATCON num. Chisinau, str. Uznekor, 9, of. 15, MD 2023, tel. 022-429-391; cell. 078-191-001.
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

ISO 9001:2015
OC pr-049



Nr. de înregistrare

OC pr - 049 11 A006676-16

Data emiterii: 12 octombrie 2016

Valabil până la: 12 octombrie 2019

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 16 C008095-17

Data emiterii: 01 decembrie 2017

Valabil până la: 01 decembrie 2018

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Aditivi pentru beton, mortar și pastă: "Qblock PLUS", "Qproof PLUS".

Contract Nr. 01/2013 din 14.01.2013 cu "DMB Tomasz Dembezyński", Polonia.

Codul NM MD
3824

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

HG RM Nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții";
SM EN 934-2+A1:2014 tab. 2; SM EN 934-3+A1:2014; RNI 06-5.3.35.2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"United Bulding Chemicals Limited.", Marea Britanie.

Codul țării
GB

SOLICITANT

S.A. "SUPRATEN",
str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1003600005791

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0989 din 30.11.2017, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014 valabil până la 07.05.2018 eliberat de CNA "MOLDAC"; Certificate de conformitate NR. 0086-CPD-546247 din 01.04.2009; NR. 0086-CPD-546247 din 01.04.2010, eliberate de Organism de Certificare "BSI Product Service", notificat cu Nr. 0086, Marea Britanie; Raport de încercări Nr. 255/4 din 30.11.2017, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 406 din 06.08.2014.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat



Conducătorul OC


Puha I.



Seria A № 006565

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

SERVICIUL DE SUPRAVEGHERE DE STAT
A SĂNĂTĂȚII PUBLICE

СПУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА
ЗА ОБЩЕСТВЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ

CENTRUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

2028, Кишинэу, ул. Гагаузи 67 а
Тел. +373 22 574501, Факс +373 22 729725
IDNO 1007601001123
e-mail: cnspl@cnspl.md, anticamera@cnspl.md



DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e

APROBAT DE MS AL RM / Утверждена МЗ РМ 31.10.11 Nr. 828
Centrul de încercări de laborator acreditat
în Sistemul Național de Acreditare în Domeniul
Evaluării Conformității Produselor
Испытательный лабораторный центр
аккредитованный Национальным Аккредитационным
Центром РМ MOLDAC Certificat nr. LI-044 din
02.06.2014 valabil până la 16.02.2018
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății RM
Аккредитованный в системе Министерства
Здравоохранения РМ Certificat nr. 2293 din
24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. 2293

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om "06" septembrie 2016

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции,

Materiale utilizate la finisarea construcțiilor (lacuri, grunduri, gleturi, plastery de marmură,
vopsele, cleiuri, amestecuri uscate)

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea
completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)

SF 38622974-002:2010, SF 38622974-003:2010, SM 262:2005, HG nr.226 din 29.02.08

„RT cu privire la produsele pentru construcții”, IM 2158-80

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / Организация произв./импортер, страна происхождения

Republica Moldova, "SUPRATEN" SA

Destinatarul avizului sanitar / Получатель санитарного заключения

„SUPRATEN” SA, Moldova, Chișinău, str. Petricani 84

Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) au servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламентом (ам) послужило

Demers, autorizați sanitară de funcționare nr.7513 din 25.07.2016, SF, certificate de conformitate,

aviz sanitar nr.3144 din 26.09.2013, rapoarte a încercărilor de laborator nr.4855-4859 din 06.09.2016
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză/perечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor/санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform rapoartelor încercărilor de laborator nr.4855-4859 din 06.09.2016

Domeniu de utilizare / Область применения:

lucrări de construcții

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования,
хранения, транспортировки, меры безопасности:

plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil până la / Санитарное Заключение действительно до: 30 septembrie 2019

ADJUNCTUL MEDICULUI ȘEF SANITAR DE STAT AL REPUBLICII MOLDOVA

Iurie PINZARU

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

LS CNSP/HCO3

SP

10XVI25



SSSSP / СГНО3

0042448

03

(semnătura / подпись)

Anexa la Avizul sanitar nr. 2293

din 06 septembrie 2016

1. Lacuri, grunduri, gleturi, plastery de marmură, vopsele fabricate conform SF 38622974-002:2010 "Materiale dispersive în apă pentru finisare. Condiții tehnice".
2. Cleiuri fabricate conform SF 38622974-003:2010 "Materiale polimerice dispersive în apă. Condiții tehnice".
3. Amestecuri uscate fabricate conform SM 262:2005 "Amestecuri uscate pentru construcții. Condiții tehnice"



Adjunctul medicului șef sanitar de stat
al Republicii Moldova

L. M.

Iurie PINZARU



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

SERVICIUL DE SUPRAVEGHERE DE STAT
A SĂNĂTĂȚII PUBLICE

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА
ЗА ОБЩЕСТВЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ

CENTRUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

2028, Chișinău, ul. G. Asachi 67 a
Тел. +373 22 574501, Факс +373 22 729725
IDNO 1007601001123
e-mail: cnsnp@cnsnp.md; anticamera@cnsnp.md



DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация

FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e

APROBAT DE MSAL RM / Утверждена МЗ РМ 31.10.11 Nr. 828

Centrul de încercări de laborator acreditat
în Sistemul Național de Acreditare în Domeniul
Evaluării Conformității Produselor

Испытательный лабораторный центр
аккредитованный Национальным Аккредитационным
Центром РМ MOLDAC Certificat nr. LI-044 din
02.06.2014 valabil până la 16.02.2018

Accreditat în Sistemul Ministerului Sănătății RM
Аккредитованный в системе Министерства
Здравоохранения РМ Certificat nr. 2293 din
24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. 908

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om "04" aprilie 201 8

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor

Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции,
Profile de clorură de polivinil

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea
completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)
HG nr.913 din 25.07.2016 „RT cu privire la produsele pentru construcții”

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / Организация произв./импортер, страна происхождения
Polonia, "DECCO" S.A.

Destinatarul avizului sanitar / Получатель санитарного заключения
ICS „LOBI STEEL TRADE” SRL, Moldova, Chișinău, str-la Studenților, 2/4

Ca temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) au servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламентом (ам) / послужило
Demers, contract, facturi, aviz sanitar nr.3181 din 08.12.2016, raport a încercărilor de laborator
nr.1581 din 03.04.2018

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză/перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor/sанитарная характеристика продукции:

Parametril (factoril) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform raportului încercărilor de laborator nr.1581 din 03.04.2018

Domeniul de utilizare / Область применения: lucrări de construcție

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования,
хранения, транспортировки, меры безопасности:
importul, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до: 30 aprilie 2019

ADJUNCTUL MEDICULUI ȘEF SANITAR DE STAT AL REPUBLICII MOLDOVA

Iurie PINZARU

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

L.S.

SP

CNSP/НЦОЗ

10XVI25



SSSSP / СГНОЗ

0048566

(semnătura / подпись)

03

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
 Министерство Здравоохранения Республики Молдова
 Centrul Național de Sănătate Publică
 Национальный Центр Общественного Здоровья
 Centrul de Încercări de Laborator (CÎL)
 Испытательный Лабораторный Центр
 Adresa Republica Moldova, 2028, mun. Chișinău, str. G. Asachi 67-A
 Юридический адрес: Республика Молдова, 2028, гор. Кишинэу, ул. Георге
 Асаки 67-а
 Tel. fax 57-45-01; 57-46-69; 57-45-05 Fax: 72-97-25;
 Телефон Факс
 Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății RM
 Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения РМ
 Nr. 2293 din 24.10.2014 valabil până la „24” „10” 2019

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ
 Formular 343/e
 форма
 Aprobat de MS RM
 утвѣрждена МЗ РМ
 Nr. 828 „31” 10 2011



RAPORT a încercărilor de laborator ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 1581 din „03,” 04 2018

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) ÎCS „LOBI STEEL TRADE” SRL
 Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică Chișinău, str.-la Studenților, 2/4
 Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii Profil de clorură de polivinil
 Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. Producătorul (firma, organizația, instituția) „DECCO” S.A.
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

Țara Polonia
 страна

5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „30” 03 2018
 Время и дата отбора час мин

N.P.P. funcția Mostra a fost prelevată de beneficiar
 Ф.И.О., должность

Condițiile de transportare auto
 Условия доставки

Livrat în LIA 11 ora 30 min „30” 03 2018
 Доставлен в ИЛЦ час мин

6. Date suplimentare
 Дополнительные сведения

7. D.N. la producție DNT a producătorului
 ИД на продукцию

8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor HG nr.913 din 25.07.2016 „RT cu
 ИД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку privire la produsele pentru construcții”

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare ИД на методы исследований
1	2	3	4	5	6


I. Analiza chimică cantitativă: КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit 12 ora 00 min „30” 03 2018
 Образец поступил час мин

Codul 1581.1.1.1.18
 Код

Nr. de înregistrare 21 în registru Nr. 21 procesului – verbal din 03.04.2018
 Регистрационный в журнале № протокола испытаний

1.	Vinilacetat	< 0,1 mg/m ³		0,2 mg/m ³	SM SR EN ISO 16017-1:2012
2.	Clorură de vinil	< 0,005 mg/m ³		0,01 mg/m ³	SM SR EN ISO 16017-1:2012

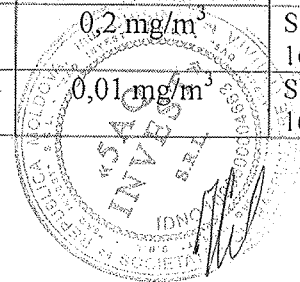

Semne organoleptice:

Miros 0 baluri (N 5 baluri)

N.PP, funcția persoanei responsabile de oformarea raportului dat
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt. Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение

Proba investigată corespunde cerințelor HG nr.913 din 25.07.2016
„RT cu privire la produsele pentru construcții” la parametrii cercetați.

Amendament:

Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

* - Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CIL aprobat MOLDAC

* - Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Nume, prenume, funcția director adjunct în activitatea de laborator
Ф.И.О., должность

Ala HALACU

