

CAIET DE SARCINI

pentru servicii de deservire tehnică a sistemului de semnalizare
incendiului pentru Centrul National de Transfuzie Sîngelui,
LCCPCCS, vivariu) str. Gh.Asachii, 65, mun. Chişinău

(denumirea obiectivului)


	Utilaj deservit	u/m	c-tea
1	Panou de recepție și control antiincendiar PC 1832	buc	1
2	Panou de recepție și control antiincendiar PC 585	buc	1
3	Tastatura LCD5501	buc	1
4	Tastatura PC5108	buc	1
5	Sursa autonomă de alimentare „DANTON”	buc	2
6	Detector de fum	buc	120
7	Detector de fum	buc	30
8	Buton antiincendiar manual	buc	11
9	Sonerie antiincendiară	buc	11

Serviciile includ:

1. Lichidarea defectelor apărute;
2. Investigarea părților componente a sistemului antiincendiar, verificarea lipsei și deteriorări mecanice, coroziei;
3. Controlul funcționării, reparația butoanelor, indicatoarelor luminiscente;
4. Controlul sursei de bază și suplimentare de alimentare și verificarea trecerii au de la sursa direct la sursa alternativă de curent ;
5. Verificarea funcționării părților componente ale sistemului antiincendiar;
6. Lucrări profilactice;

APROB

Director CNTS
Svetlana Cebotari

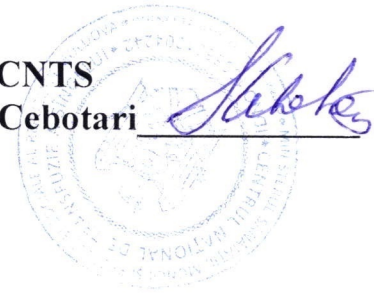

CAIET DE SARCINI

Pentru servicii de deservire tehnică a sistemului de semnalizare a incendiului pentru Centrul National de Transfuzie Sîngelui, str.A. Mateevici, 103/2 or. Cahul

(denumirea obiectivului)

	Utilaj deservit	u/m	c-tea
1	Panou de recepție și control antiincendiar PC 1832	buc	1
2	Tastatura LCD5501	buc	1
3	Tastatura PC5108 pentru 8 zone	buc	1
4	Sursa autonomă de alimentare РИИ12V3А	buc	2
5	Detector de incendiu și fum	buc	127
6	Buton antiincendiar manual	buc	4
7	Sonerie antiincendiară stroboscopică	buc	2
8	Sonerie antiincendiară	buc	7

Serviciile includ:

1. Lichidarea defectelor apărute;
2. Investigarea părților componente a sistemului antiincendiar, verificarea lipsei de deteriorări mecanice, coroziei;
3. Controlul funcționării, reparația butoanelor, indicatoarelor luminescente;
4. Controlul sursei de bază și suplimentare de alimentare și verificarea trecerii automate de la sursa direct la sursa alternativă de curent ;
5. Verificarea funcționării părților componente ale sistemului antiincendiar;
6. Lucrări profilactice;

Șef SAG nr. 1

Bidiuc Anatolii

Șef SAG nr.2

Nicolai Enciu