




**I.P. CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR
LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI A PRODUSELOR ALIMENTARE
DONDUȘENI**

or. Dondușeni, str. Hajdeu 13, /+373 251/22-075 / Codul fiscal: 1005600030818 Contul IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA
Codul SWIFT: TREZMD2X Denumirea băncii: Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat

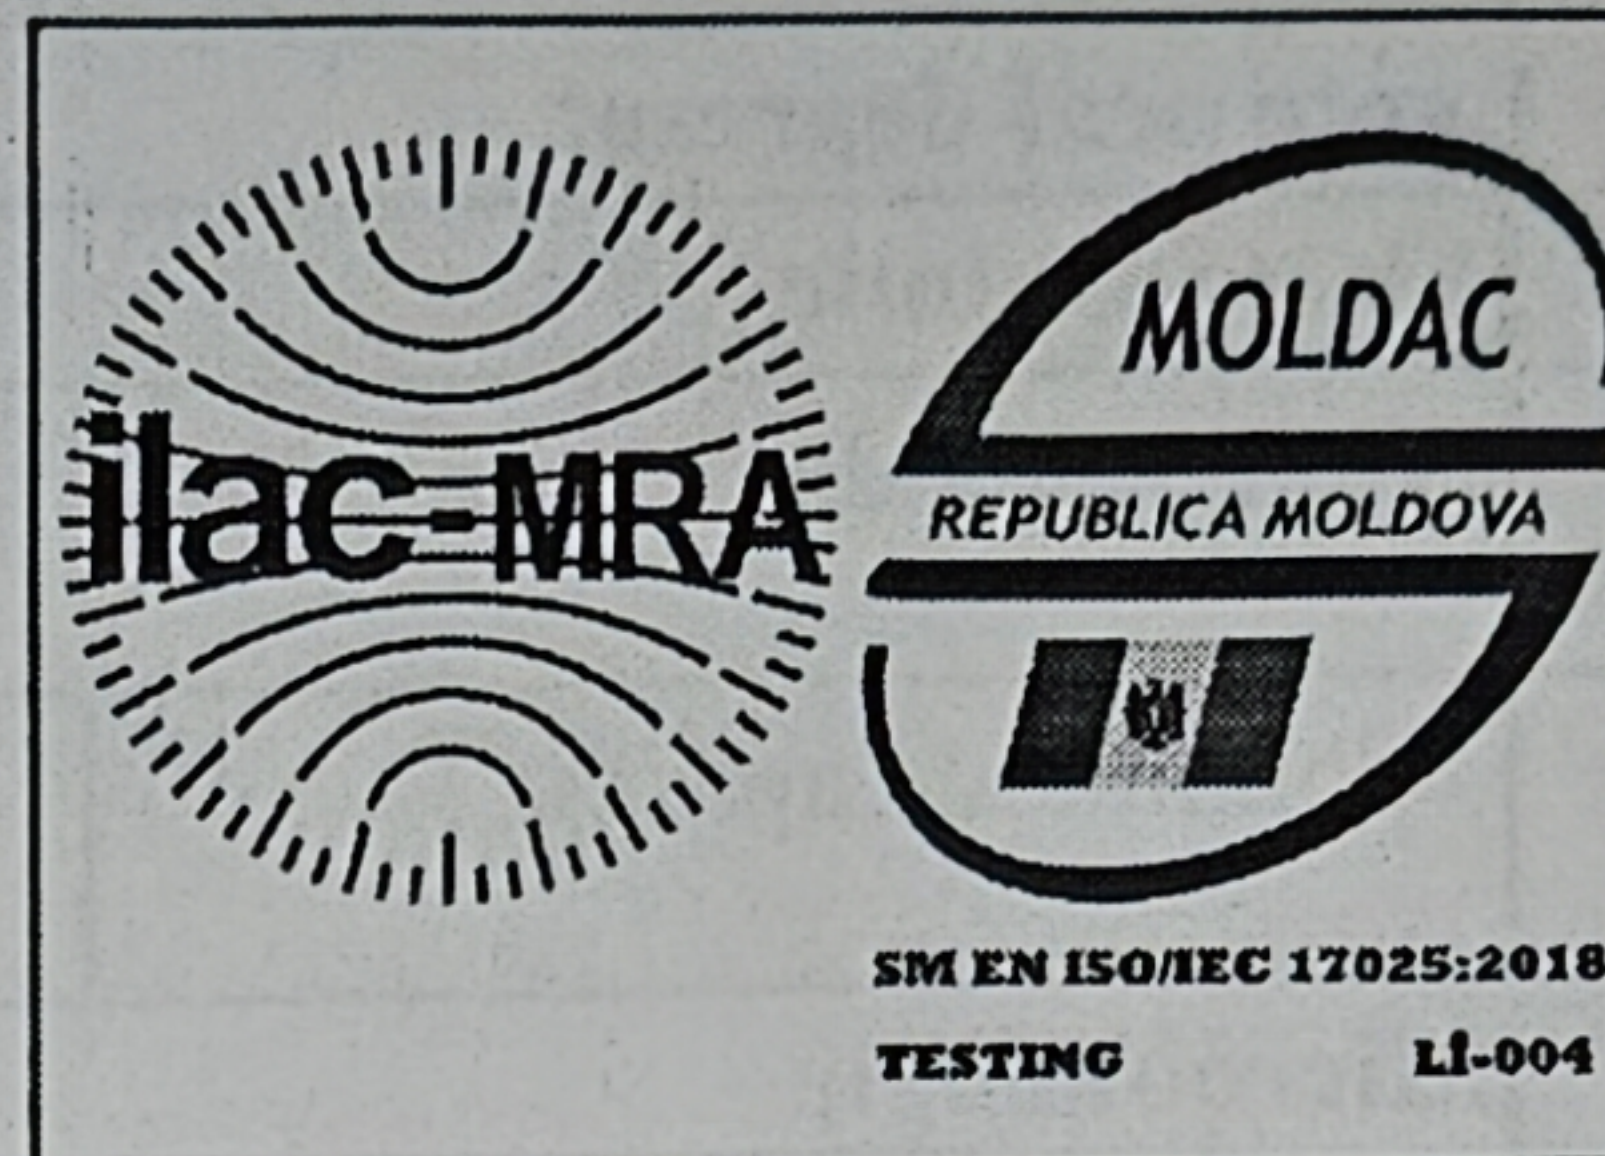

RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 1219
din 02.07.2024

I. Informații furnizate de solicitant:

Denumire probă/e: 1) Unt CRESTIANSCOIE, 72,5 %, 2) Lapte praf degresat

Lotul: 1) 1200 kg, 2) 1500 kg

Data fabricării: 1) 25/06/2024, 2) 25/06/2024

Producătorul: Solicitantul

Solicitantul: ICP LAPMOL, SRL, or. Călărași

Cantitatea mostrei: 1) 1,0 kg, 2) 1,0 kg

Scopul încercărilor: autocontrol

II. Informații furnizate de laborator:

Cerere la încercări din: 25.06.2024

Data începutului încercărilor: 25.06.2024

Data încheierii încercărilor: 01.07.2024

Conformitatea DN: HG nr. 158 din 07.03.2019 cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru lapte și produsele lactate, HG nr. 435 din 28.05.2010 privind aprobarea "Regulilor specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală".

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

Cod probă/e	Parametrul analizat/Unitate de măsură	DN la Metode de încercare	Cerințe normative/ Parametri de performanță	Rezultate obtinute
1	2	3	4	5
1219-1	Unt CRESTIANSCOIE, 72,5 %			
	Fizico-Chimie			
	Conținutul de grăsime, %	SM SR EN ISO 3727-3:2012	72,5	72,64
	Aciditatea, °T	GOST 3624-92	max.30	22,5
	Conținut de apă, %	SM SR EN ISO 3727-1:2012	max.25,0	24,89
	Conținutul de substanță uscată degresată, %	SM SR EN ISO 3727-2:2012	max.2,5	2,48

1	2	3	4	5
	Microbiologie			
	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
	Salmonella spp (detectie) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
1219-2 Lapte praf degresat				
	Fizico-Chimie			
	Conținutul de grăsime, %	■ PS 7.2-L/Ch-15	max.1,5	0,5
	Conținut de apă, %	■ GOST 29246-91	max. .5	4,35
	Microbiologie			
	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
	Salmonella spp (detectie) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
	Stafilococi coagulazopozitivi (staphylococcus aureus și alte specii), ufc/g	SM EN ISO 6888-1:2022	min.10 max.100	< 10
	Enterobacteriaceaea, ufc/g	SM EN ISO 21528-2:2017	max.10	< 10

Remarcă:

Responsabili de încercări: E. Tătaru N. Suveica

Lista de distribuire a Raportului de încercări:

Solicitant:	ANSA, Direcția inspecție la frontieră
Original: ☐ Copie: ☐ Scanat: ☐	Original: ☐ Copie: ☐ Scanat: ☐
ANSA, Direcția siguranța produselor alimentare de origine animală	ANSA, Direcția siguranța produselor alimentare de origine nonanimală
Original: ☐ Copie: ☐ Scanat: ☐	Original: ☐ Copie: ☐ Scanat: ☐
ANSA, Direcția planificarea, evaluarea riscurilor și managementul calității	I.P.CRDV din subdiviziuni:
Original: ☐ Copie: ☐ Scanat: ☐	Original: ☐ Copie: ☐ Scanat: ☐
STSA:	
Original: ☐ Copie: ☐ Scanat: ☐	

MANAGER LÎPA DONDUȘENI STELA CARBOV

Rezultatele încercărilor se referă numai la proba/e analizata/e. Se interzice reproducerea parțială sau integrală a raportului dat fără aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și stampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Laboratorul nu poartă răspundere pentru acțiunea de prelevare, responsabilitatea eșantionării probelor și a datelor furnizate o are solicitantul cererii pentru încercări. LÎ nu furnizează declarații de conformitate și nu exprimă opinii și interpretări, iar incertitudinea de măsurare se ia în considerație, atunci când rezultatul este la limita normelor specificate sau la solicitarea clientului. Încercări marcate cu semnul- ■ nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC.